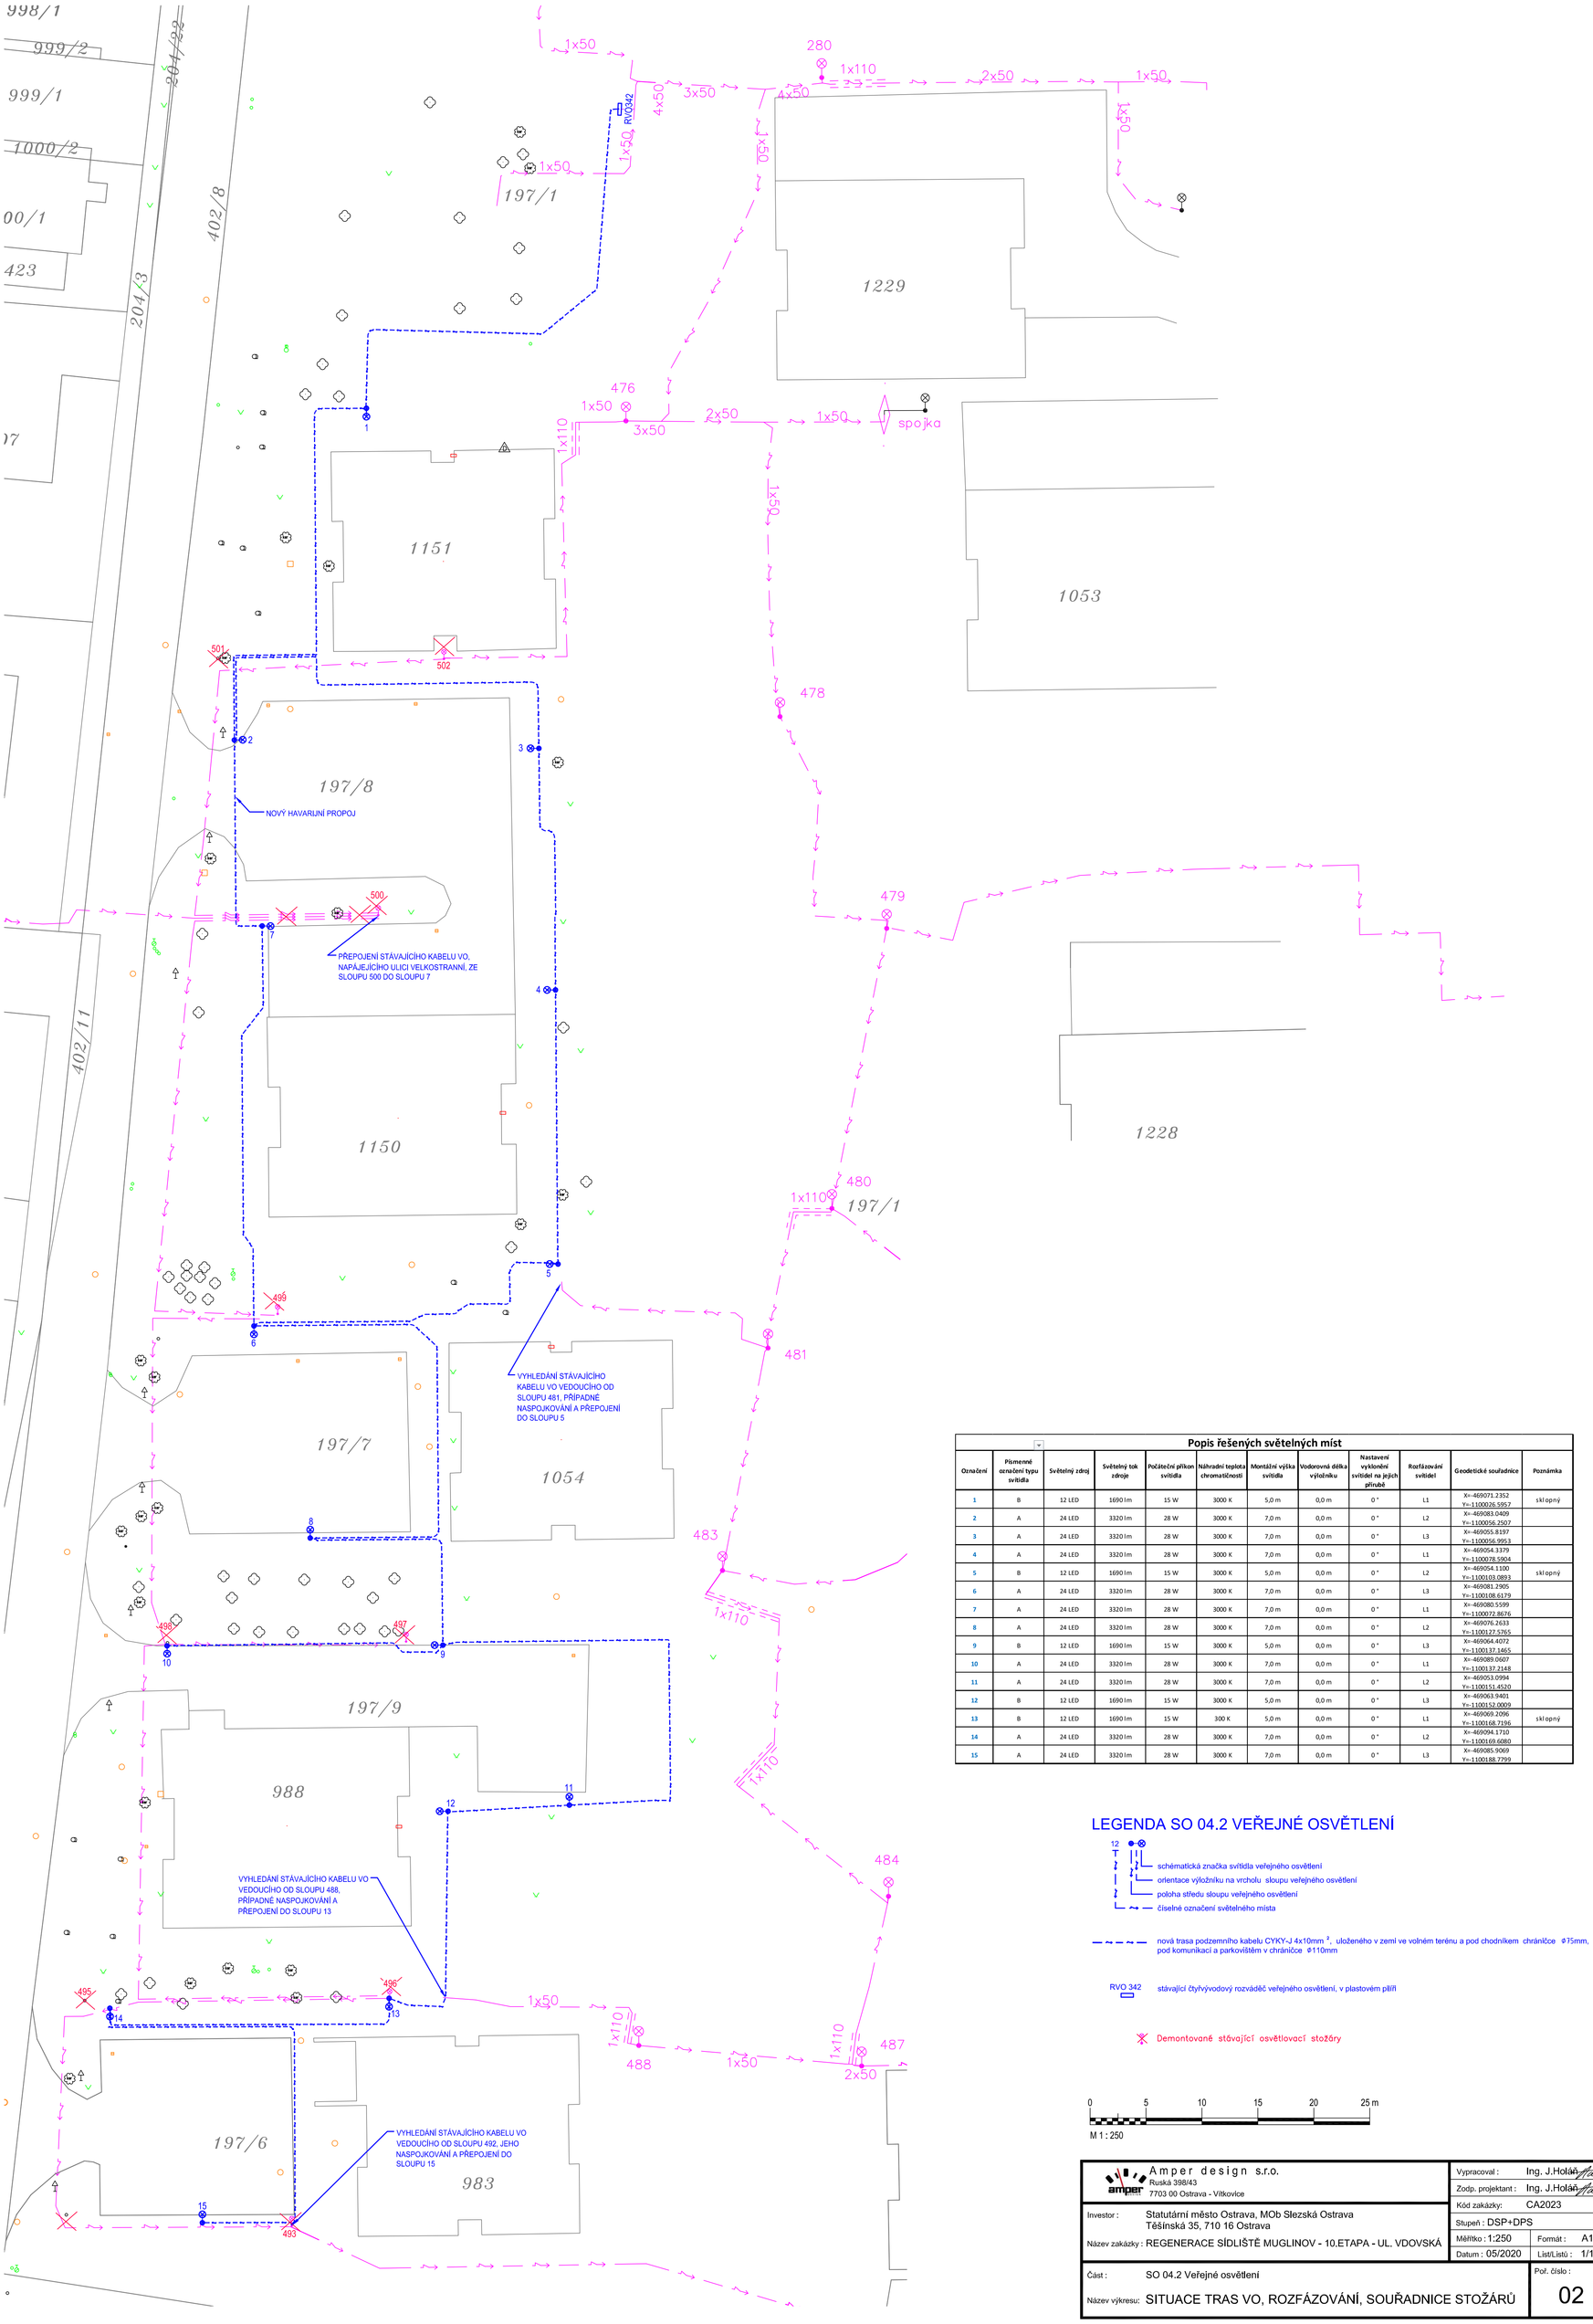

Popis řešených světelných míst

Označení	Písmenné označení typu svítidla	Světelný zdroj	Světelný tok zdroje	Počáteční příkon svítidla	Náhradní teplota chromatičnosti	Montážní výška svítidla	Vodorovná délka výložníku	Nastavení vyklonění svítidel na jejich přírubě	Rozřázování svítidel	Geodetické souřadnice	Poznámka
1	B	12 LED	1690 lm	15 W	3000 K	5,0 m	0,0 m	0 °	L1	X=-469071.2352 Y=-1100026.5957	sklopný
2	A	24 LED	3320 lm	28 W	3000 K	7,0 m	0,0 m	0 °	L2	X=-469083.0409 Y=-1100056.2507	
3	A	24 LED	3320 lm	28 W	3000 K	7,0 m	0,0 m	0 °	L3	X=-469055.8197 Y=-1100056.9953	
4	A	24 LED	3320 lm	28 W	3000 K	7,0 m	0,0 m	0 °	L1	X=-469054.3379 Y=-1100078.5904	
5	B	12 LED	1690 lm	15 W	3000 K	5,0 m	0,0 m	0 °	L2	X=-469054.1100 Y=-1100103.0893	sklopný
6	A	24 LED	3320 lm	28 W	3000 K	7,0 m	0,0 m	0 °	L3	X=-469081.2905 Y=-1100108.6179	
7	A	24 LED	3320 lm	28 W	3000 K	7,0 m	0,0 m	0 °	L1	X=-469080.5599 Y=-1100072.8676	
8	A	24 LED	3320 lm	28 W	3000 K	7,0 m	0,0 m	0 °	L2	X=-469076.2633 Y=-1100127.5765	
9	B	12 LED	1690 lm	15 W	3000 K	5,0 m	0,0 m	0 °	L3	X=-469064.4072 Y=-1100137.1465	
10	A	24 LED	3320 lm	28 W	3000 K	7,0 m	0,0 m	0 °	L1	X=-469089.0607 Y=-1100137.2148	
11	A	24 LED	3320 lm	28 W	3000 K	7,0 m	0,0 m	0 °	L2	X=-469053.0994 Y=-1100151.4520	
12	B	12 LED	1690 lm	15 W	3000 K	5,0 m	0,0 m	0 °	L3	X=-469063.9401 Y=-1100152.0009	
13	B	12 LED	1690 lm	15 W	300 K	5,0 m	0,0 m	0 °	L1	X=-469069.2096 Y=-1100168.7196	sklopný
14	A	24 LED	3320 lm	28 W	3000 K	7,0 m	0,0 m	0 °	L2	X=-469094.1710 Y=-1100169.6080	
15	A	24 LED	3320 lm	28 W	3000 K	7,0 m	0,0 m	0 °	L3	X=-469085.9069 Y=-1100188.7799	

LEGENDA SO 04.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

12 — schématická značka svítidla veřejného osvětlení
orientace výložníku na vrcholu sloupu veřejného osvětlení
poloha středu sloupu veřejného osvětlení
číselné označení světelného místa

nová trasa podzemního kabelu CYKY-J 4x10mm², uloženého v zemi ve volném terénu a pod chodníkem chráničce ⌀75mm, pod komunikací a parkovištěm v chráničce ⌀110mm

RVO 342 — stávající čtyřvývodový rozváděč veřejného osvětlení, v plastovém pilíři

Demontované stávající osvětlovací stožáry

0 5 10 15 20 25 m
M 1 : 250

Amper design s.r.o. Ruská 398/43 7703 00 Ostrava - Vítkovice		Vypracoval :	Ing. J.Holáň
		Zodp. projektant :	Ing. J.Holáň
		Kód zakázky:	CA2023
Investor :	Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava Těšínská 35, 710 16 Ostrava	Stupeň : DSP+DPS	
Název zakázky :	REGENERACE SÍDLIŠTĚ MUGLINOV - 10.ETAPA - UL. VDOVSKÁ	Měřítko : 1:250	Formát : A1
		Datum : 05/2020	List/Listů : 1/1
Část :	SO 04.2 Veřejné osvětlení		Poř. číslo : 02
Název výkresu:	SITUACE TRAS VO, ROZFÁZOVÁNÍ, SOUŘADNICE STOŽÁRŮ		