


SLOUP DŘEVĚNÝ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ J8, 8m
s výložníkem třmenovým UDT 1 - 500/A, 0,5m
svítidlo LED, typ TESLUX TVO40SQ60N.70°x140° 60W / 7200 lm, 3000K, IP66

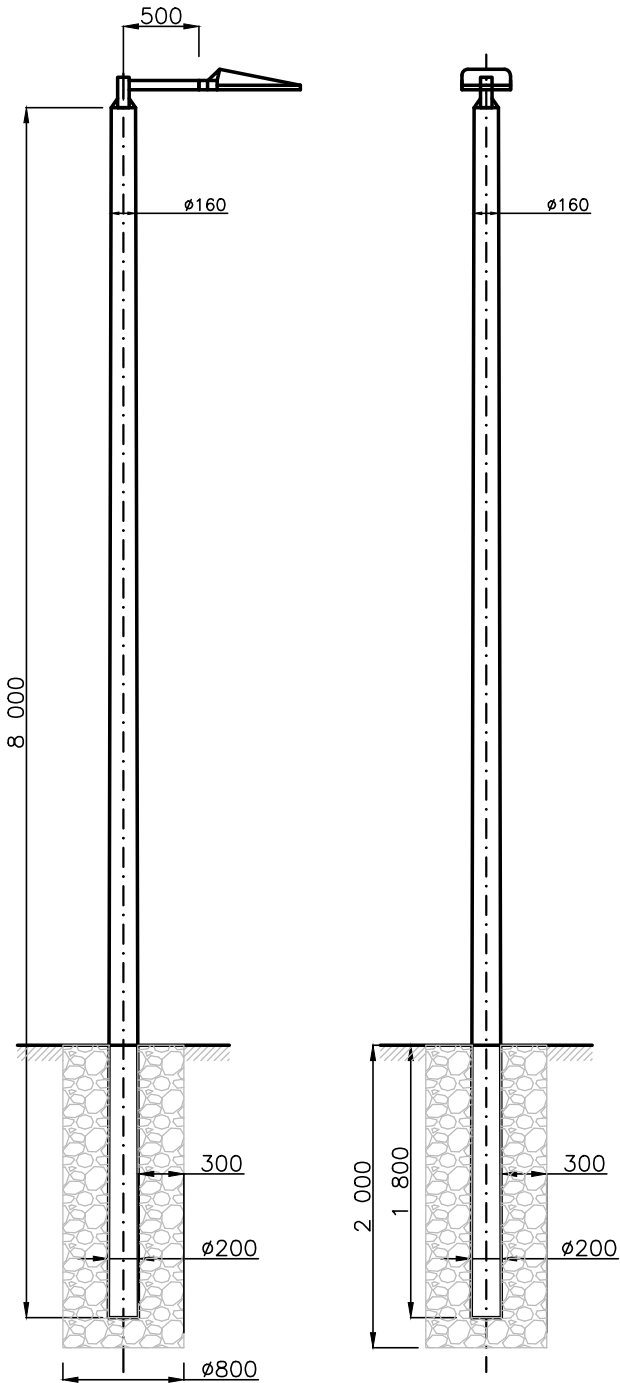

POZNÁMKA:
Před zahájením zemních prací je nutno jednotlivá vedení nechat vytyčit příslušným správcem a ochránit je proti případnému poškození.

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE		ODP.PROJ.STAVBY	Ing. Stanislav Bršlica <i>projektování el. zařízení</i> HAVLIČKOVA 798 688 01 UHERSKÝ BROD	
Ing. S. Bršlica	Ing. S. Bršlica				
OBEC: Uherský Brod		KRAJ: Zlínský			
INVESTOR: Město Uherský Brod					
Doplnění veřejného osvětlení v Uherském Brodě				FORMÁT	2xA4
				DATUM	05/2021
				STUPEŇ	PDUS+PDPS
				MĚŘÍTKO	—
S01 01 – Ulice Nová				ZAK. ČÍSLO	11-1/2019
NÁZEV				Č.VÝKRESU	Č. KOPIE
SLOUP VO				D.2	