



**MONTÁŽNÍ POKYNY :**

- rozváděč je osazen na v samostatné místnosti v severním křídle ZŠ
- přepětovou ochranu osadit co nejbližší k přívodnímu kabelu, prostorově oddělit vstupní a výstupní vedení - minimalizovat plochu indukční smyčky.
- fialovou barvou jsou kresleny stáv. komponenty, které budou po demontáži nově zapojeny.


Rozvodnice		4x POLE 800 x 600 x 1800
Provedení		oceloplechová, samostatně stojící
Krytí IP		54 / 20
Vývody	vrchem	odvody
	spodem	přívod
Sběrnice (propojky)		Cu
Výstražné tabulky dle ČSN ISO 3864		č. NB.3.01-01 (0101), č. NB.1.43-01 (4301), (8601)
Jednotlivé obvody označit štítky s aktuálním popisem		
Napěťová soustava		3NPE stř.50Hz 230/400V / TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše		normální - autom. odpoj. od zdroje v síti TN-C-S doplněná - doplňujícím pospojováním

**VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA**

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU  
ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

 Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize 

Zodpovědný projektant : Ing. Oldřich DIVIŠ	Projektant : Libor SEMERÁD	Stupeň : DPS	Zak. č. : 01 - 20
Č. paré :	Akce : REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše Klášteří 2, Znojmo SO03 ELEKTROINSTALACE SO03.1 - OBJEKT UO 22 - [severní křídlo (učebny)]		Měřítka : -
	Název : ROZVÁDĚČ RE / RH		Formát A4 : 4
			Datum : 02 / 2020
			Č. výkresu : 8
Investor : Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			

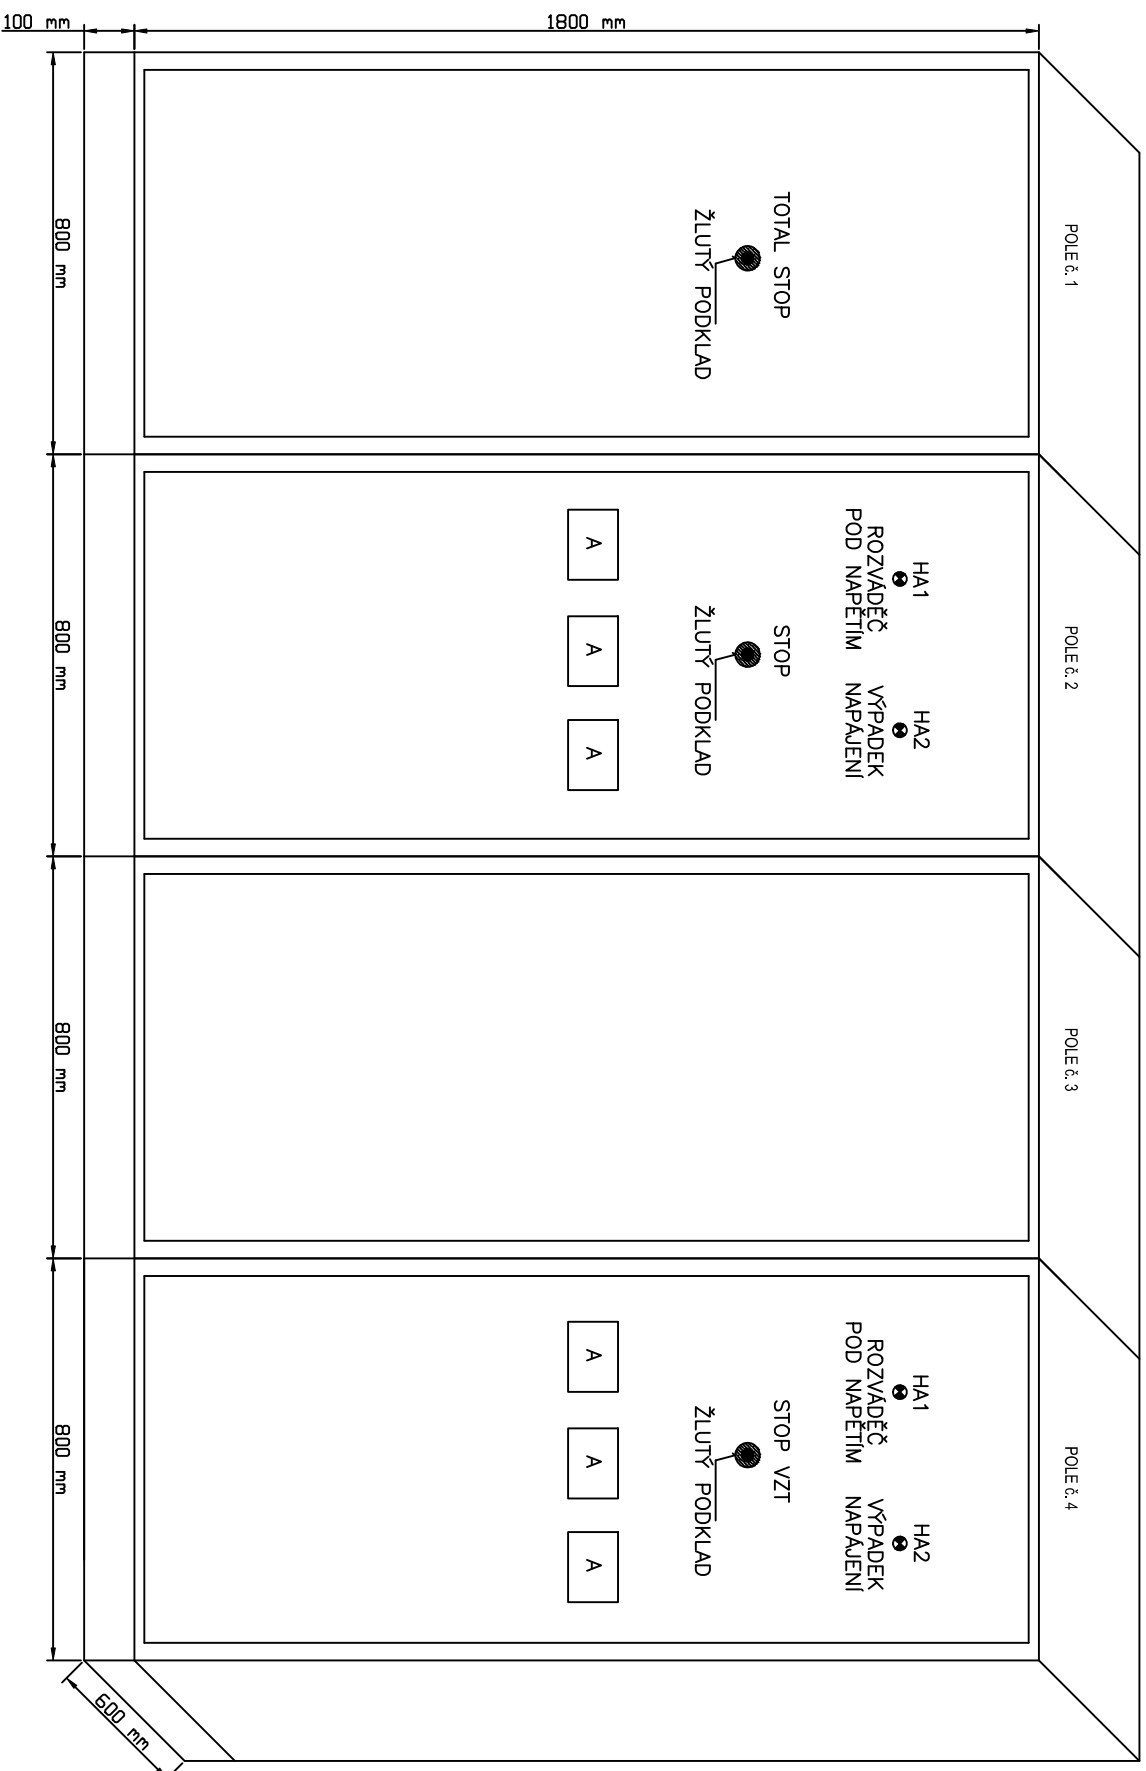

POKRAČOVÁNÍ VIZ. VÝKRES Č. 8/1

POKRAČOVÁNÍ VIZ. VÝKRES Č. 8/2

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov  
č. 144, projekce, montáže, revize

Zodpovědný projektant :		Projektant :		Datum :	
Ing. Oldřich DIVIŠ		Libor SEMERÁD		02 / 2020	
Stupeň :		Formát A4 :		Akce :	
DPS		4		ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše	

Název :

ROZVADĚČ RE / RH

Č. výkresu :

8/2

