



ROZVODY NA STŘEŠE měř.: 1:50

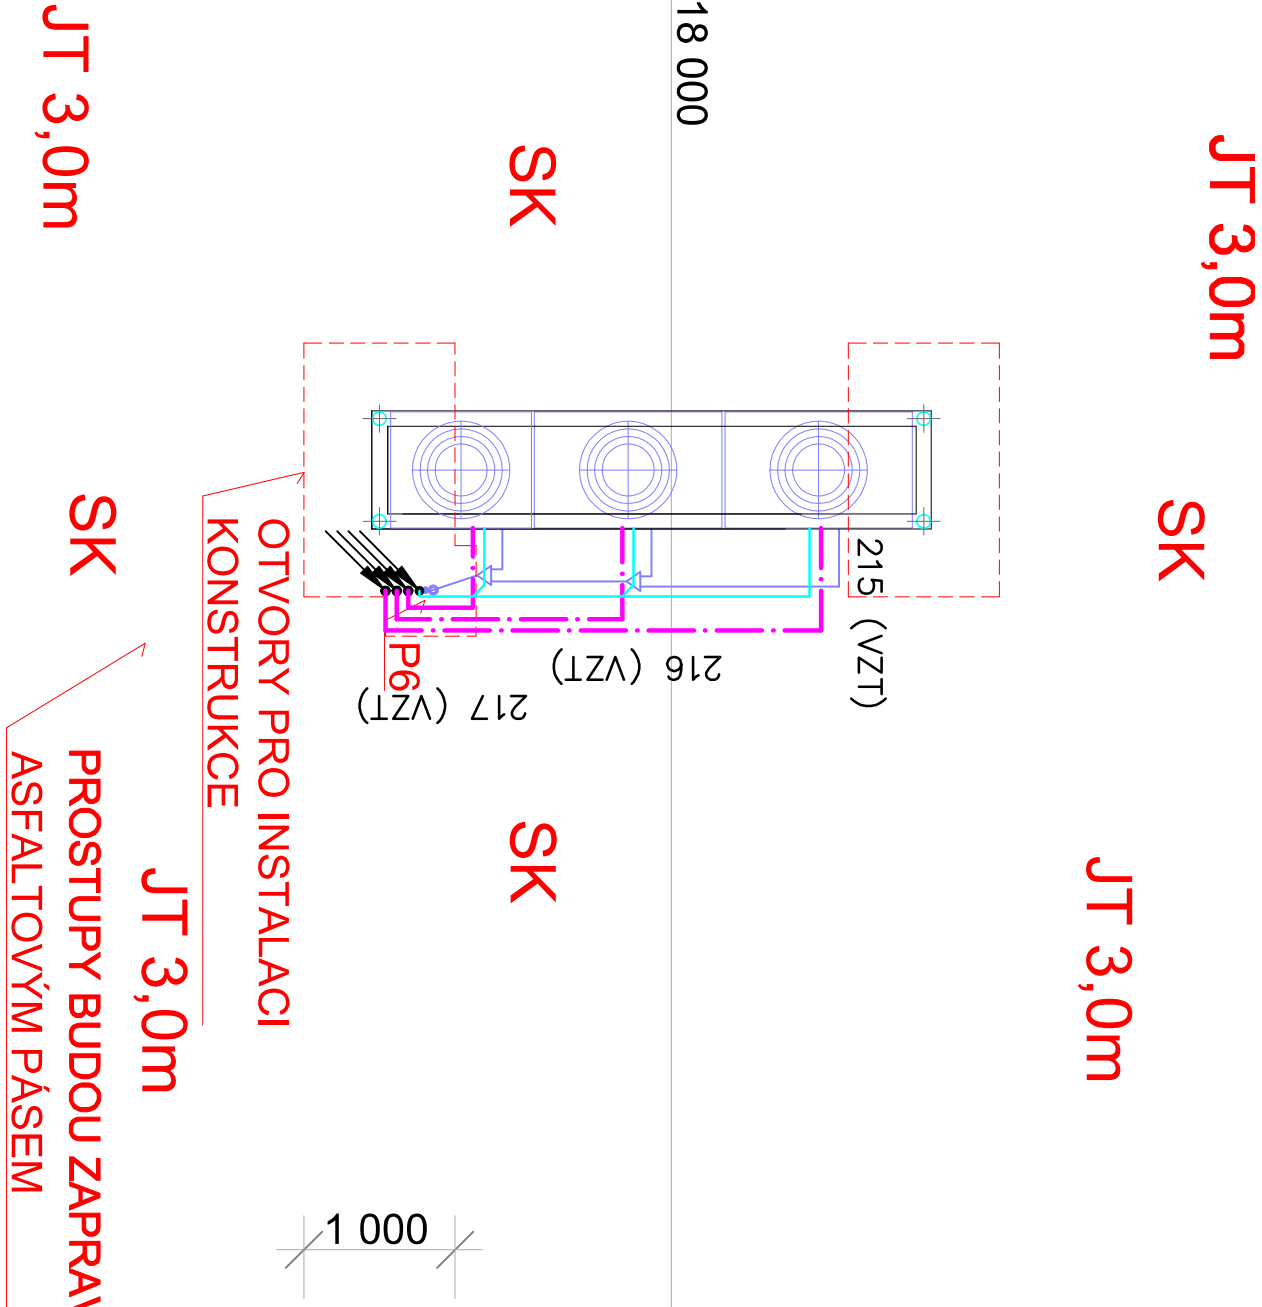

Poznámka
- nad střechu je vyvedeno odvětrání kanalizace, VZT – 8x
- střešní plášť má nulový sklon

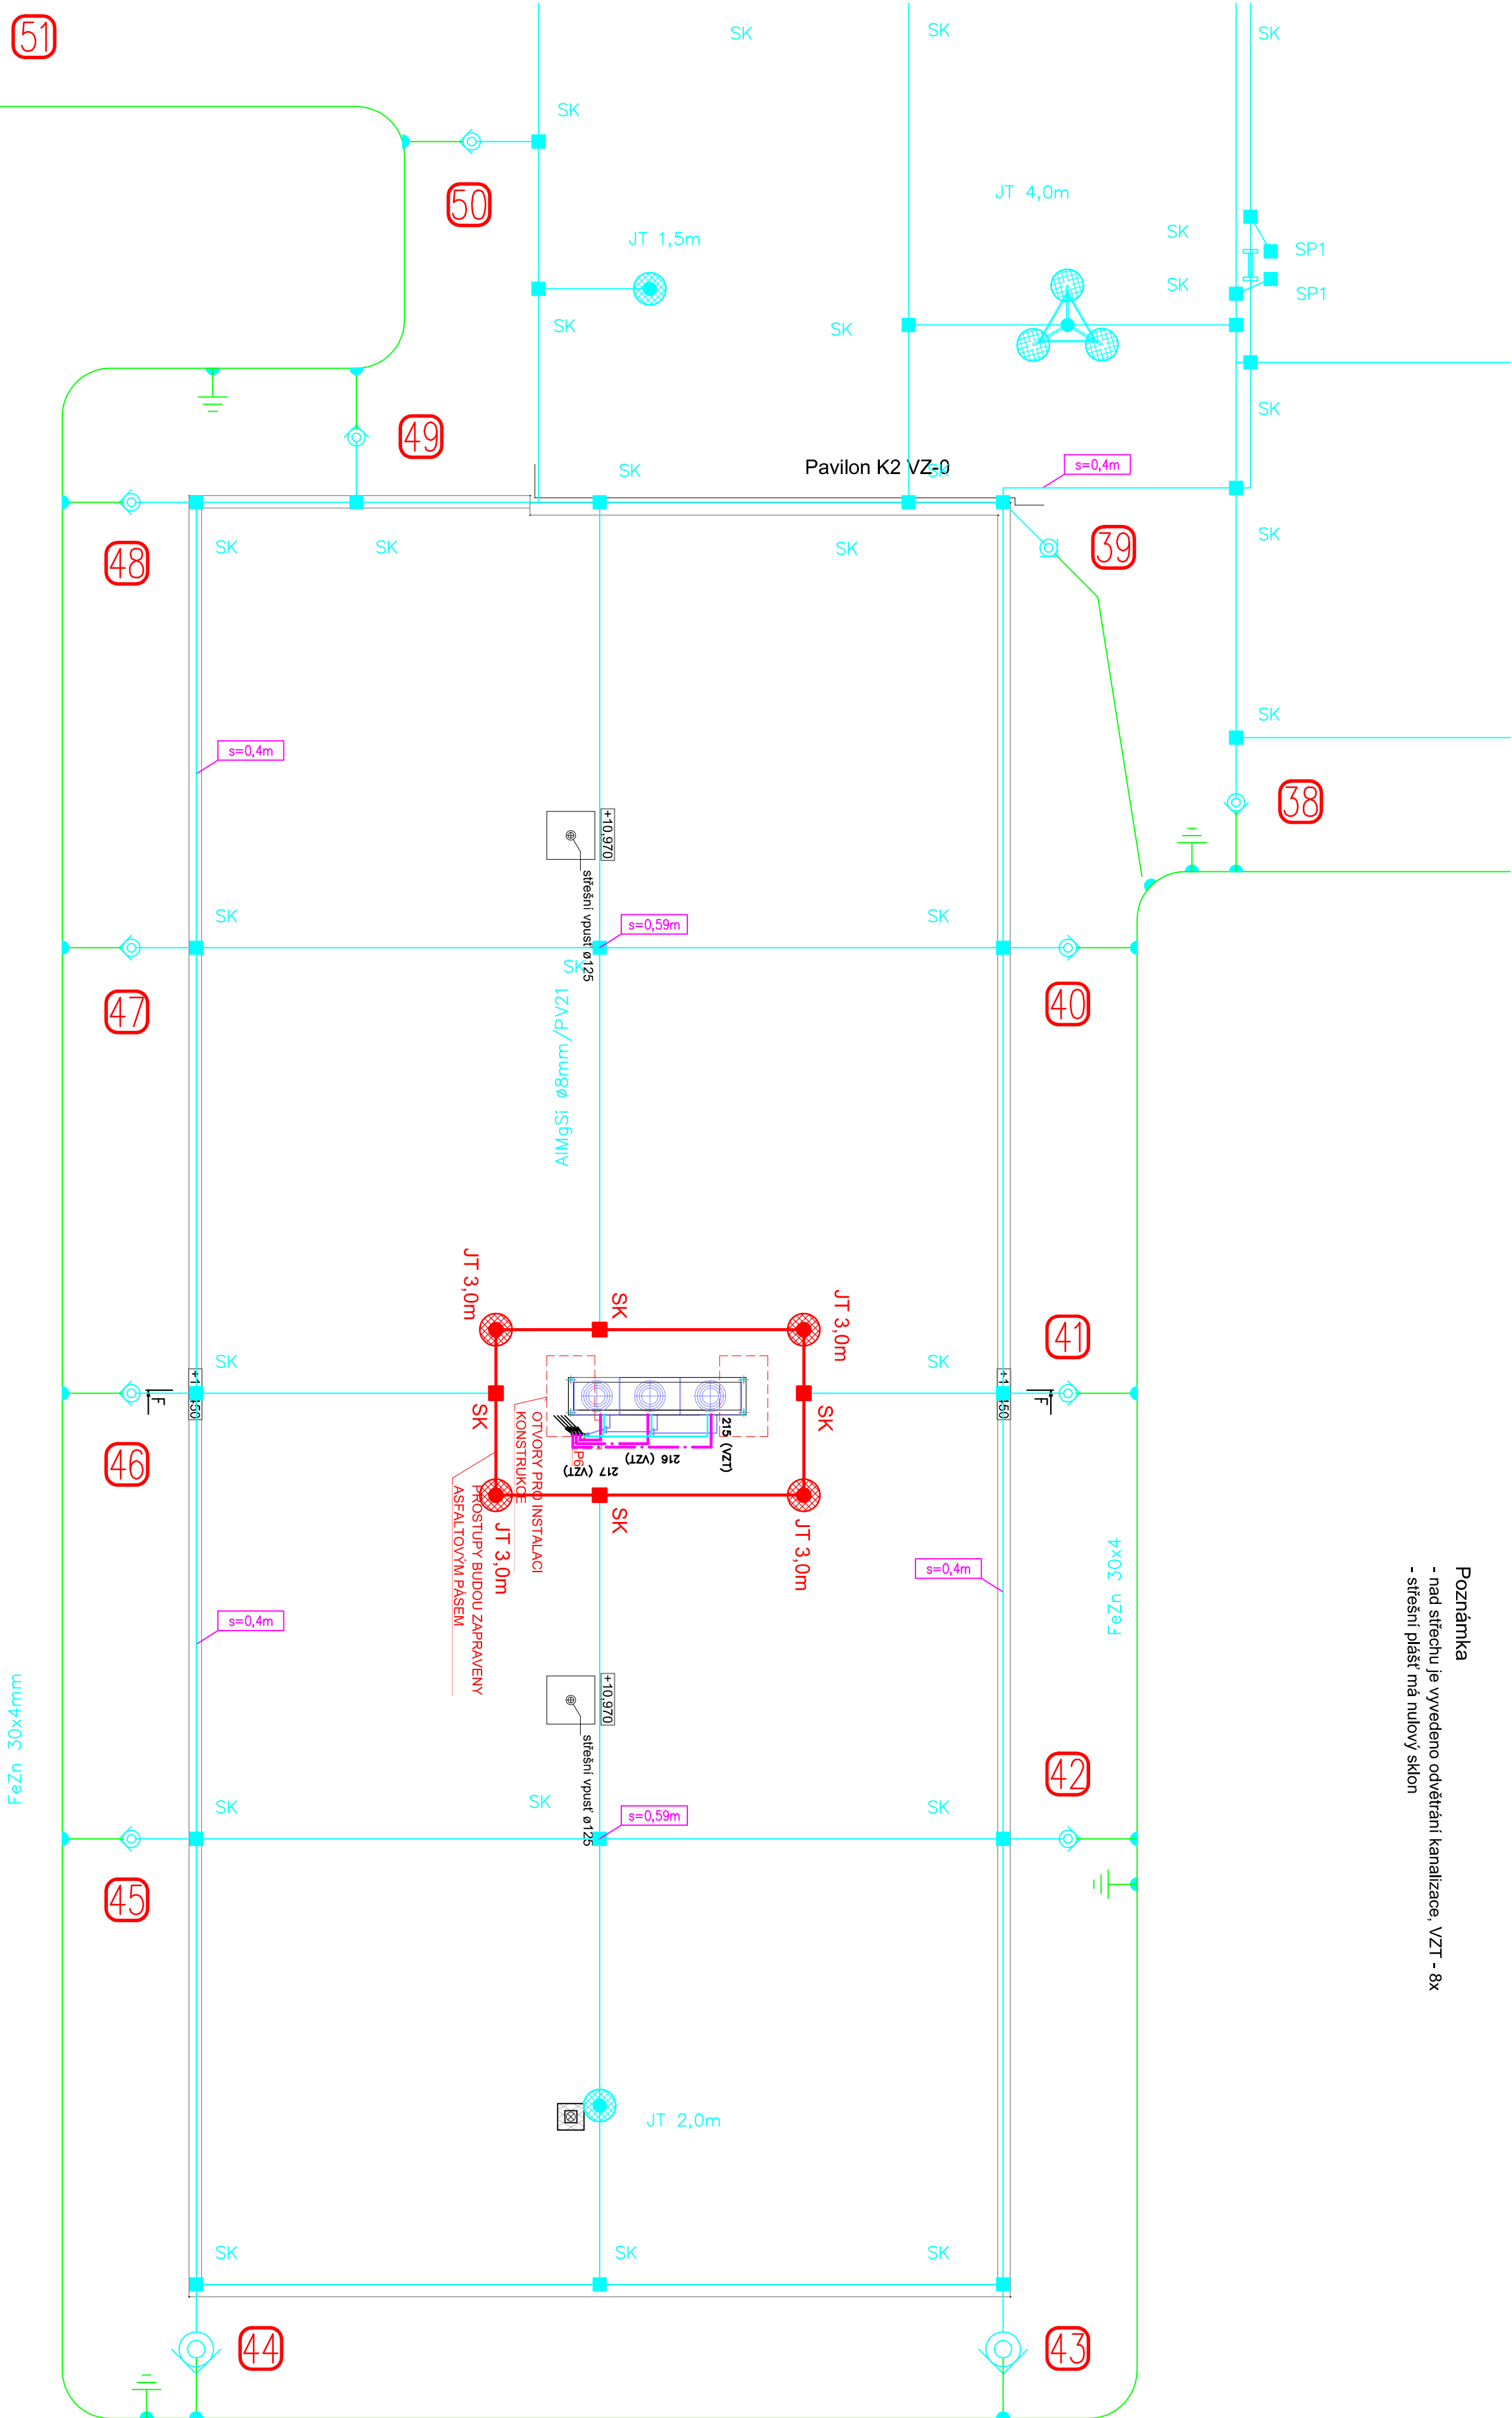


LEGENDA (slav. návrh ochrany před bleskem)

Značka	Popis
—	průvod pro rozváděč
—	vodící pospojování
—	vícenásobné vedení m
—	okružní pro vzduchotechnické jednotky
—	jinosti vedení ALMGSi ø8, popř. FeZn ø8
—	jinosti lye ALMGSi pr. 16mm, celková délka bude upřesněna před montáží
—	svorky FeZn (viz popis na výkrese)
—	zkušební spojka (svorka) s ochranným tlumičkem FeZn
—	uzemňovací přívod FeZn ø10
—	ekvipotenciální přípojnice – místo osazení bude upřesněno
—	uzemnění páskou FeZn 30x4
—	světlový spoj

Značka	Popis
—	průvod pro rozváděč
—	vodící pospojování
—	vícenásobné vedení m
—	okružní pro vzduchotechnické jednotky
—	jinosti vedení ALMGSi ø8, popř. FeZn ø8
—	jinosti lye ALMGSi pr. 16/10mm, celková délka 3,0m v betonovém podstavci 19x
—	svorky FeZn (viz popis na výkrese)

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol"
Napěťová soustava		3NPE stř. 50Hz 230/400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
doplňková		- doplňujícím pospojováním
Barévné značení vodičů dle ČSN 33 0165		



MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZI

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA			
REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDRICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!			
Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projektce, montáže, revize			
Zodpovědný projektant :	Ing. Oldřich Diviš	Projektant :	Libor SEMERÁD
Č. paré :	AKce :	Stupeň :	DPS
REKUPERAČE - ZAKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Maresse	Křižstani 2, Znojmo	Měřitko :	1 : 100
SO03 ELEKTROINSTALACE	SO03 4 OBJEKT UV13Z-0 - [jižní křídlo (ušeby)]	Formát A4 :	8
Název :	ROZVODY OBJEKTU UV13Z-0 - STŘECHA		Datum :
Investor :	Město Znojmo, Okružní 1112, 669 22 Znojmo	Č. výkresu :	4