


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	sklad	27,44
102	šatna	20,39
103	umývárna	45,56
104	šatna	20,39
105	kablnet	23,98
106	kubovna	45,59
107	kablnet	22,39
108	šatna	20,48
109	umývárna	45,56
110	šatna	20,39
111	sklad	27,57
112	galerie	52,15
113	galerie	30,94
114	schodišť. prostor	11,52
115	chodba	157,93
116	schodišť. prostor	11,52
117	prostor tělocvičny	---
118	prostor tělocvičny	---
	plocha Σ	583,84

118

117

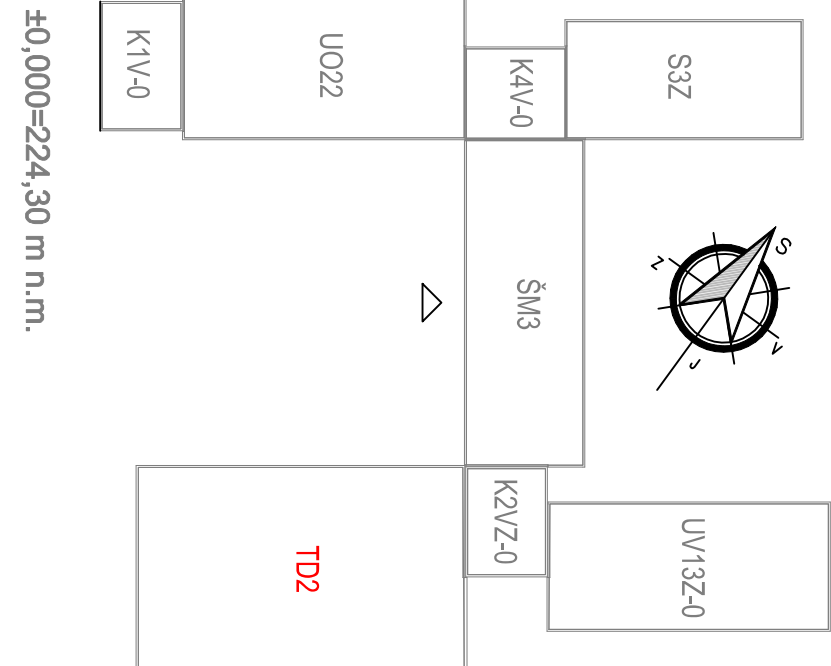

LEGENDA
Značka
přívod pro rozváděč
vodící pospojování
výběrové vedení m
okružní pro vzduchotechnické jednotky
RO 2-2 VZT
nový rozváděč vzduchotechniky
obezdívka nového rozváděče

Prostředí (vnější vlivy)	viz "problek"
Napěťová soustava	3NPE stř. 50Hz 230/400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	normální automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
- při poruše	- doplňujícím pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165	

MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZI

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA			
REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDRICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZANA !!!			
Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Unanov č. 144, projekce, montáže, revize			
Zodpovědný projektant :	Libor SEMERÁD	Stupeň :	DPS
Ing. Oldřich DIVIŠ			
Č. paré :			
Akce :	REKUPERAČE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše	Matéria :	1 : 50
	Kaštaní 2, Znojmo	Formát A4 :	8
	SO03 ELEKTROINSTALACE		
	SO03.5 OBJEKT TD2 - jižní křídlo (tělocvična)		
Název :	ROZVODY OBJEKTU TD2 ve 2.NP		
Investor :	Město Znojmo, Droková 11/2, 689 22 Znojmo	Č. výkresu :	2