


VODOVOD
PŮDORYS 1.NP

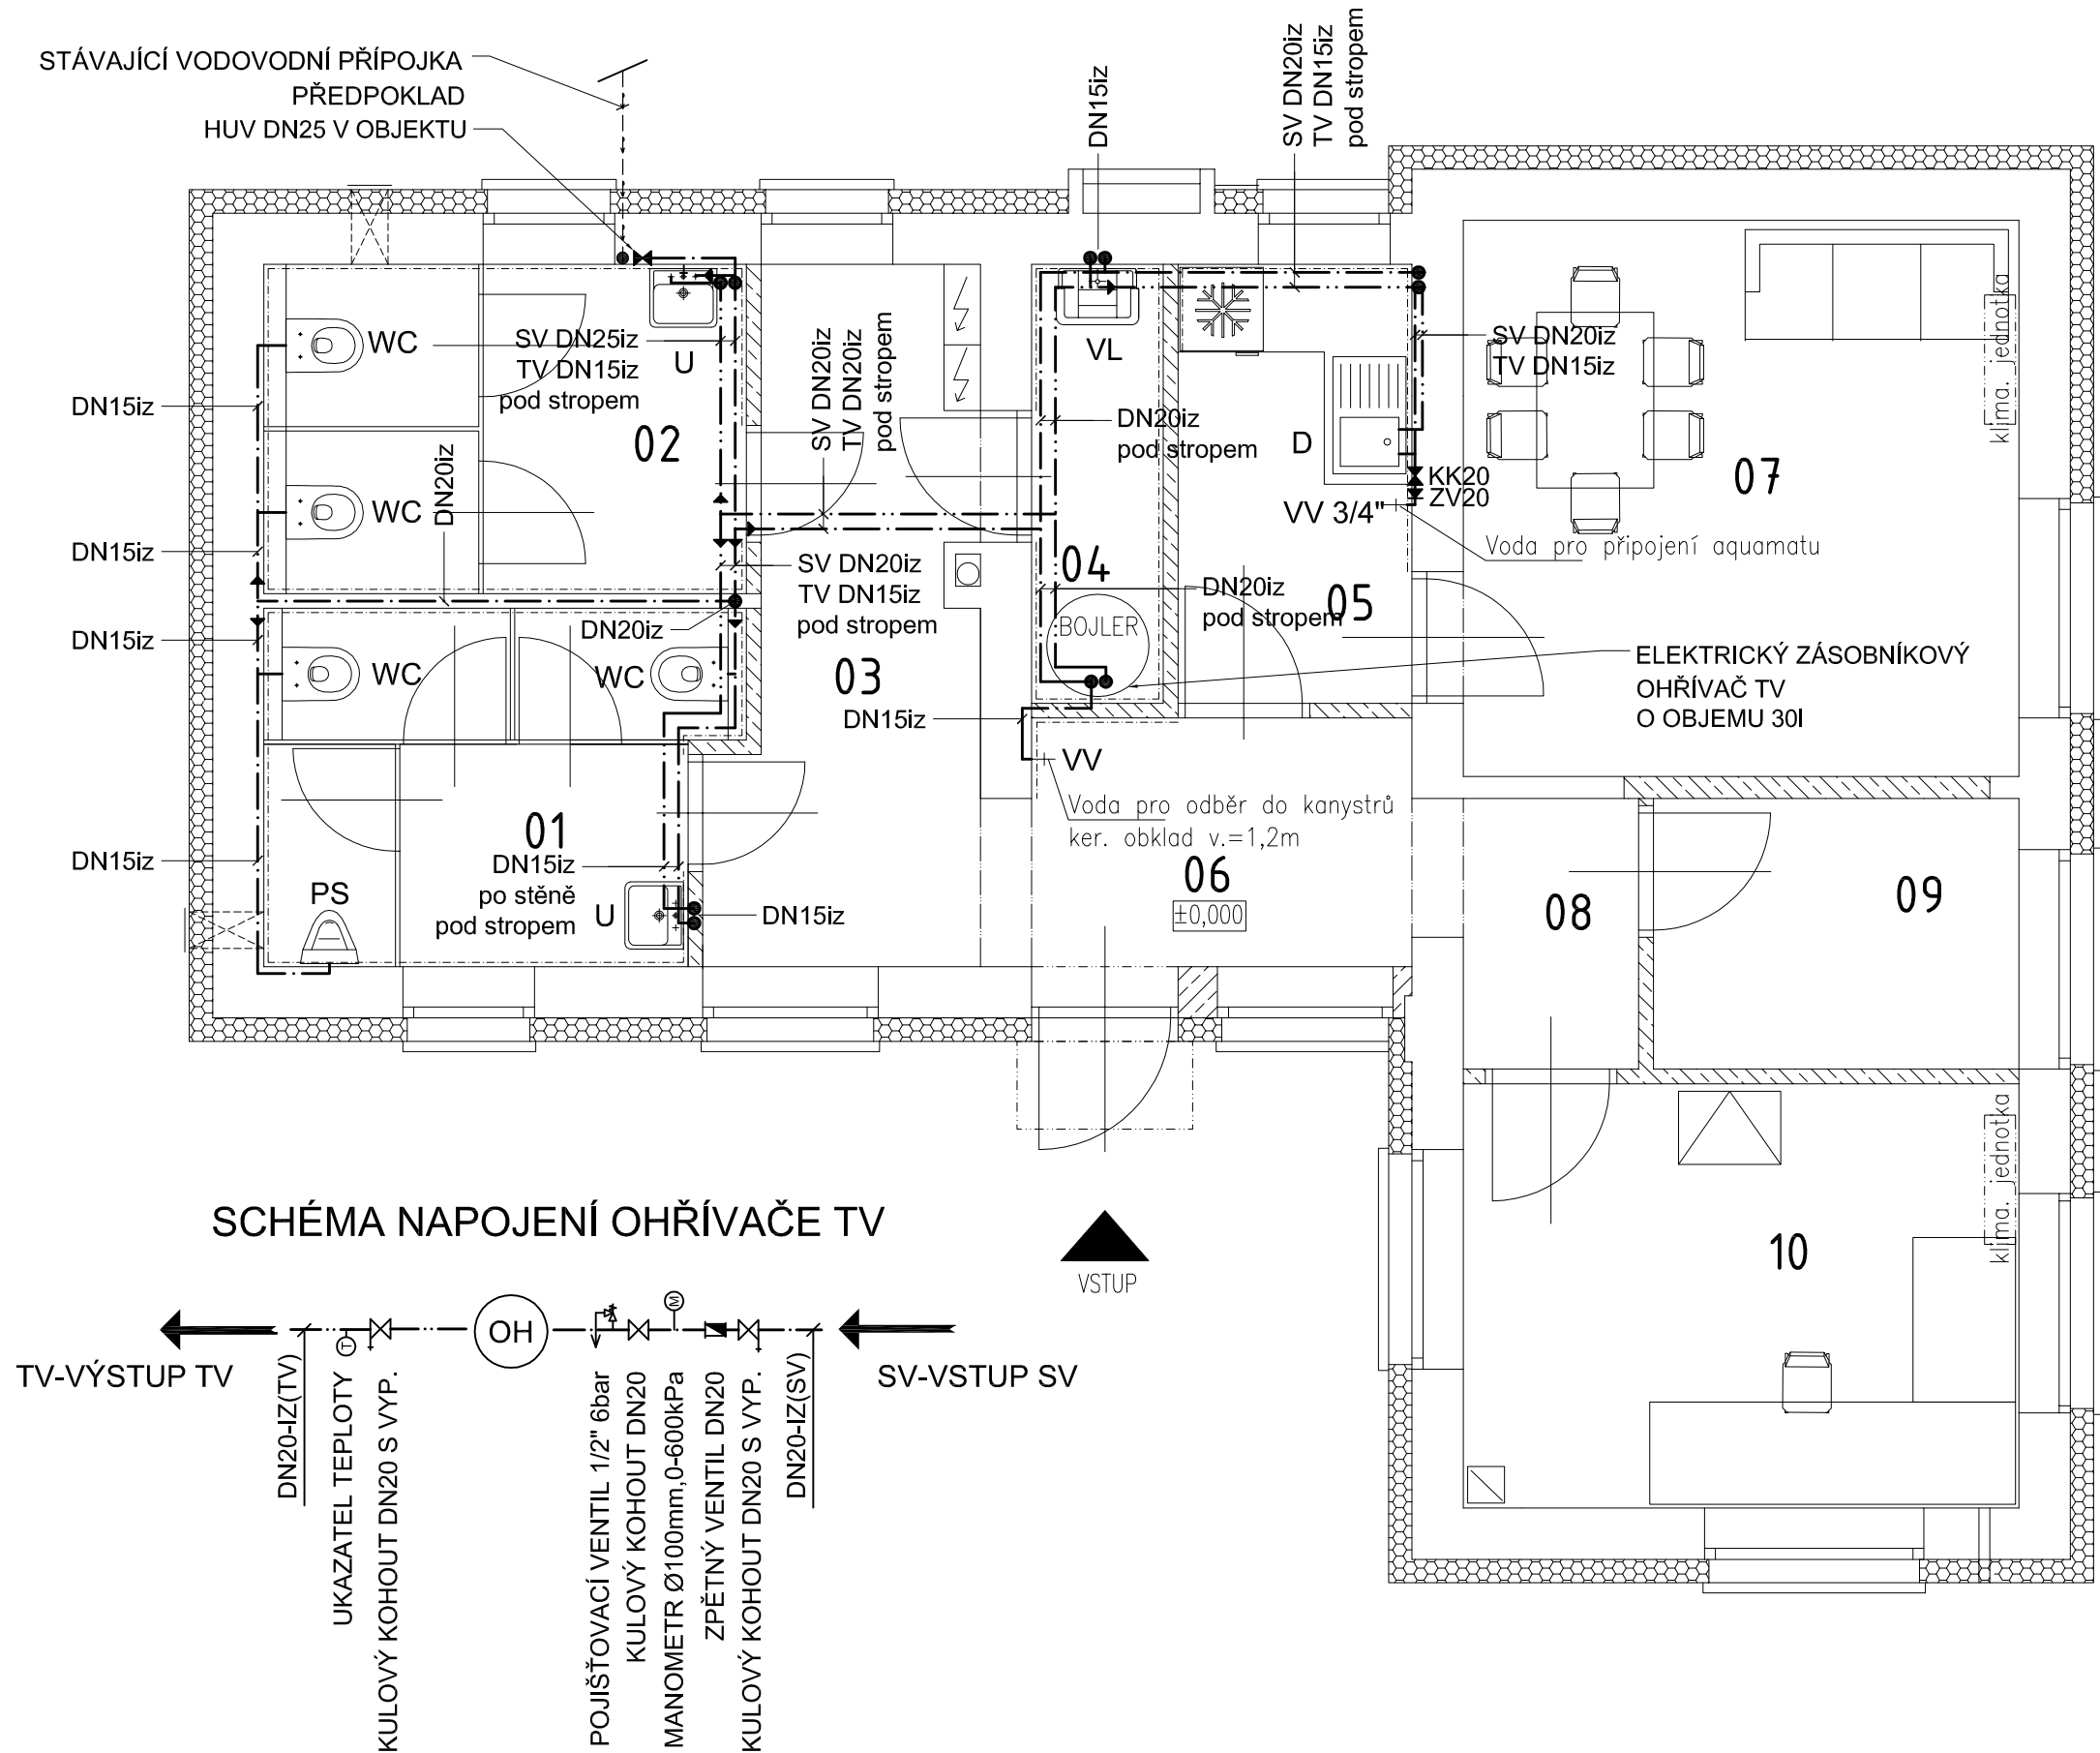

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
01	WC MUŽI	7,47
02	WC ŽENY	7,42
03	CHODBA	7,70
04	ÚKLID	2,70
05	KUCHYŇKA	4,80
06	CHODBA (ZÁDVEŘÍ)	4,70
07	DENNÍ MÍSTNOST	14,44
08	CHODBA	2,55
09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,63
10	MÍSTNOST DISPEČERA	11,02

LEGENDA

POTRUBÍ


- POTRUBÍ STUDENÉ VODY (SV)
--- POTRUBÍ TEPLÉ VODY (TV)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U UMYVADLO
WC KLOZET
D DŘEZ
VL VÝLEVKA
PS PISOÁR
VV VÝTOKOVÝ VENTIL

POZNÁMKY

STUDENÁ PITNÁ VODA BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VODY DO OBJEKTU.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE NUTNO ZAMĚŘIT POLOHU NAPOJOVACÍHO BODU.



2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HIP		Ing. Ludmila Rojíčková		 R&P PROJEKT STATIKA, PROJEKCE S.R.O. Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443	mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39	
Projektant		Ing. Jolanta Sabelová				
Vypracoval		Ing. Jolanta Sabelová				
Stavebník		Dopravní podnik Ostrava Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava			e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz	
Název stavby: PD- Sociální zázemí Výškovice - stavební úpravy					Profese	<i>Zdravotechnika</i>
					Č. zak.	<i>020920</i>
					Stupeň	<i>DSP+DPS</i>
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace					Datum	<i>11/2020</i>
					Formát	<i>2x A4 (A3)</i>
Název výkresu: Vodovod - půdorys 1.NP					Měřítko <i>1:50</i>	Číslo výkresu 050319-D.1.4.1-2