


VÝKOPY PRO UZEMNĚNÍ

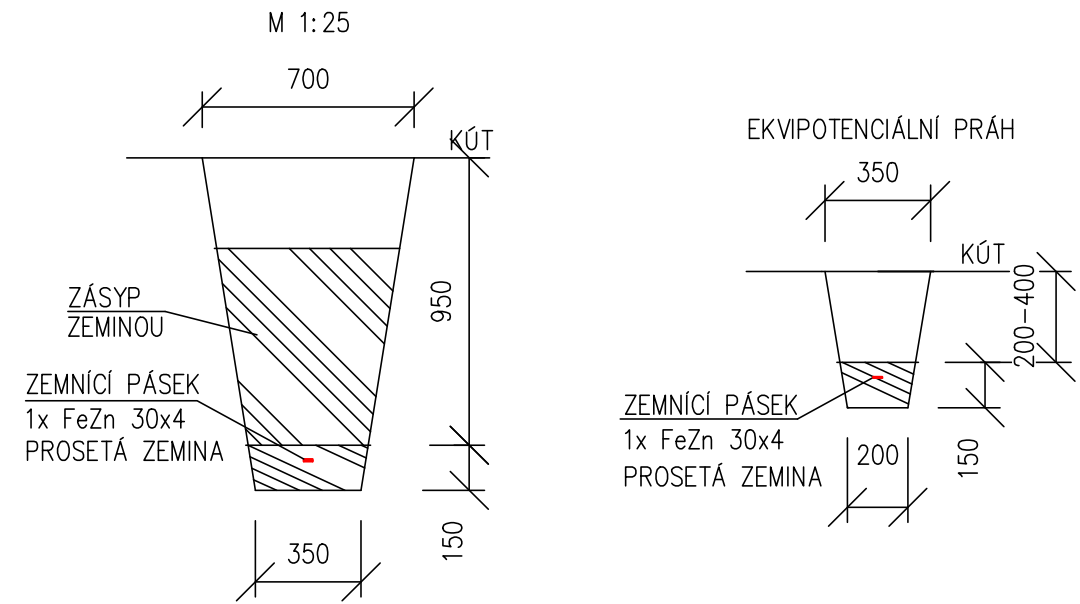


LEGENDA:

- UZEMŇOVACÍ SÍŤ – PÁSEK FeZn 30x4
- HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ SVORKA TRAFOSTANICE
- ZEMNÍ TYČ 1,2m

POZNÁMKA

- U ZPĚTNÉHO ZÁSYPU VÝKOPKEM KOLEM ZEMNÍCH PÁSKŮ NUTNO PRO TENTO ÚČEL POUŽÍT VODNOU ZEMINU (NEPOUŽÍVAT NAVÁŽKY A KAMENIVO)
- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V RÁMCI STAVEBNÍ ČÁSTI
- PŘED VSTUPY DO TRAFOSTANICE A PŘED SKŘÍNĚMI DOBJECÍ JEDNOTKY, SE PROVEDE EKVIPOTENCIÁLNÍ PRÁH PÁSKEM 1x FeZn 30x4 mm, V HLOUBCE 200 – 400 mm POD TERÉMEM
- OCELOVÉ KONSTRUKCE A ZEMNÍ PÁSKY ODKRYTÉ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDOU PŘIPOJENY K ZEMNÍ SÍTI JAKO NÁHODNÉ ZEMNICE.
- SKŘÍNĚ DOBJECÍ JEDNOTKY BUDOU PŘIPOJENY ZELENÝM VODIČEM CYA 35 mm²,
- SPOJOVÁNÍ VODIČŮ ZEMNÍHO ROZVODU V ZEMI BUDE PROVEDENO SVAŘOVÁNÍM S OCHRANOU ASFALTOVOU LEPENKOU
- PŘECHODY Z POVRCHU DO ZEMĚ BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM (ASFALTOVÝM LAKEM)

* SAMOTNÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE UZEMNĚNÍ JSOU OBSAHEM PROVOZNÍCH SOUBORŮ

 PROJEKCE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ OSTRAVA IČO: 62301110 DIČ: CZ62301110 info@pez-projekce.cz	Tato dokumentace je ve smyslu autorského zákona považována za duševní vlastnictví firmy PEZ s.r.o. Jakákoliv kopírování, poskytování této dokumentace třetí osobě či její využití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo k této dokumentaci lze provádět pouze s předchozím souhlasem firmy PEZ s.r.o.	
	NÁZEV ZAKÁZKY	INFRASTRUKTURA PRO ELEKTROMOBILITU III LOKALITA VALCHAŘSKÁ
	ČÍSLO ZAKÁZKY	43-2503-001
	DIGI	SO02_V_DPS.dwg
PS/SO	SO03 – Trafostanice	NAHRÁZUJE
NÁZEV VÝKRESU	UZEMNĚNÍ	STUPEŇ 25-DPS
		SKARTACE 24
		MĚŘÍTKO 1:50
		FORMÁT A2/4xA4
		DATUM 02/2022
		PŘÍL. D.1.1.03/009
PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	HL. PROJEKTANT
ING. JAROŠEK	ING. JAROŠEK	ING. RAŠKA
		ARCHIVNÍ ČÍSLO 13-3-4267