




ELEKTRO – 4kW, 400V  
TOPENÍ/CHLAD – 12kW/14kW

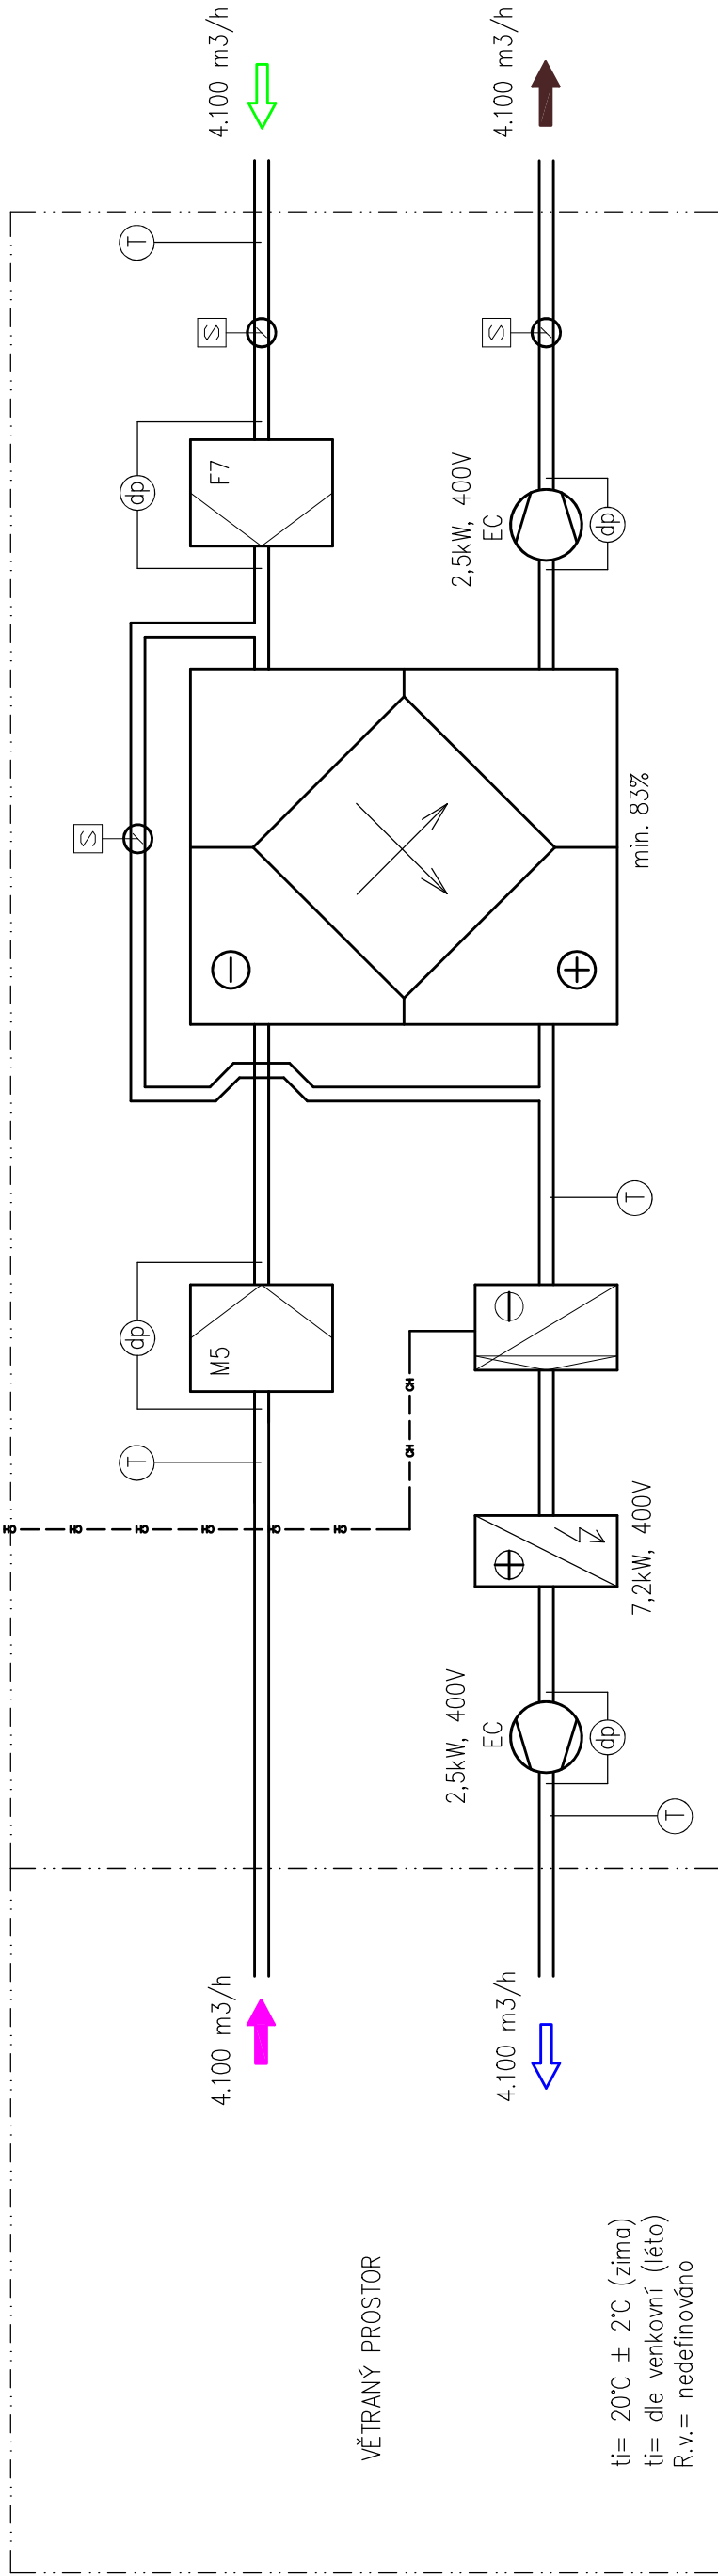

|  |  |   |  |   |         |          |
|--|--|---|--|---|---------|----------|
| VYPRACOVAL:                                      |  | Ing. Ivo Ondrovčík                                  | <div><b>KLIMABOTT</b></div> <div>Klimabott s.r.o.,<br/>Masarykovo náměstí 393/8<br/>69501 Hodonín,<br/>www.klimabott.cz</div> | <div></div> | STUPEŇ: | DPS      |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:                           |  | Ing. Ivo Ondrovčík                                  |  |   | FORMÁT: | 2xA4     |
| PROFESE:   |  | D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA                             |  |   | DATUM:  | 02/ 2021 |
| STAVEBNÍK:                                       |  | MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN | MĚŘÍTKO:   |   | 1:50    |          |
| MÍSTO STAVBY:                                    |  | Hodonín, Jánošíkova                                 | Č. ZÁK.:   |   | 2018080 |          |
| NÁZEV AKCE:                                      |  |   | ČÍSLO VÝKRESU: <b>V03</b>  |   |         |          |
| <b>MŠ Jánošíkova - Rekonstrukce VZT zařízení</b> |  |   |  |   |         |          |
| OBSAH VÝKRESU:                                   |  |   |  |   |         |          |
| <b>FUNKČNÍ SCHÉMA</b>                            |  |   |  |   |         |          |