


Vnitřní kanálové jednotky FDA200A, Chl. výkon 19,0 kW
výška 470 mm, šířka 1490 mm, délka 1100 mm,
m=104kg, hlad. aku. výkonu=69 dBA

23V 23 22

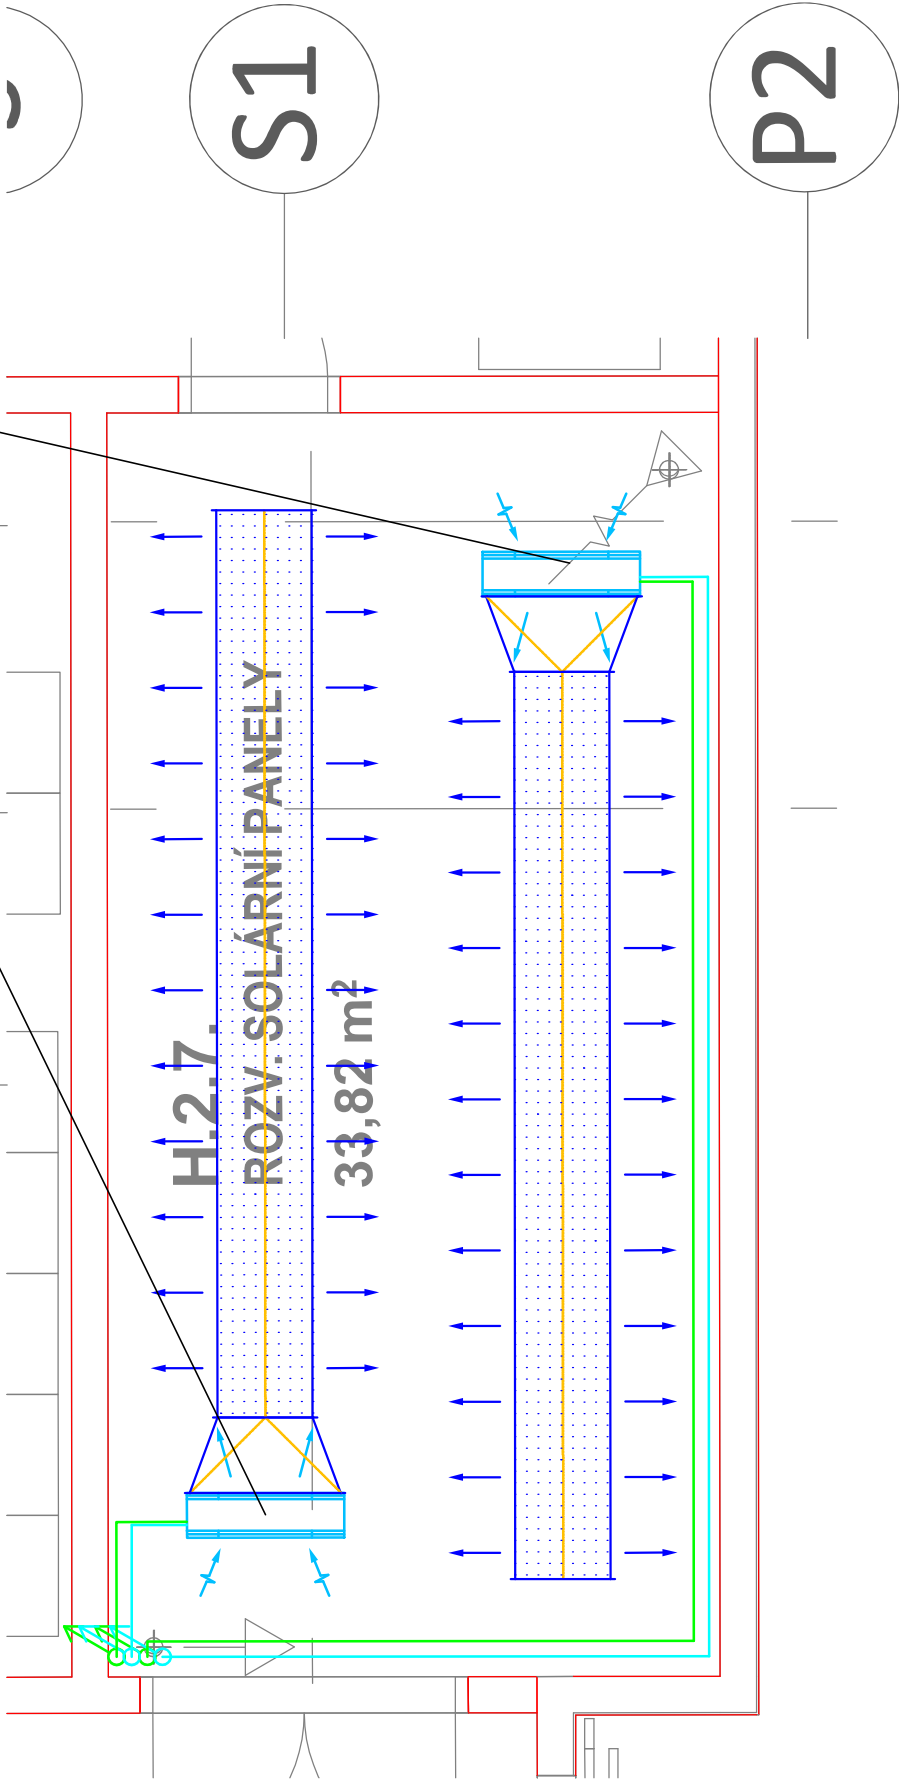

LEGENDA :

Trubkový systém přímého chlazení/topení

Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka Daikin, viz. Tabulka zařízení

Změna výškové úrovně vedení potrubí

20°C

Žimní výpočtová teplota v místnosti

26°C

Letní výpočtová teplota v místnosti

-15°C

Venkovní výpočtová teplota

Chladicí potrubí izolováno nenasáklavou kaučukovou izolací.

TORION, projekční kancelář, s.r.o.

Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň

Hlavní ing.projektu	Kontroloval	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. D. Rosenberg	Ing. A. Pekárek	Ing. B. Nagorskyi	Ing. B. Nagorskyi
Objednatel : LIDL Česká republika v.o.s. Nárožní 1359/11, 155 00 Praha 5 - Stodůlky			
Stavba : LC LIDL ČESKÁ REPUBLIKA BUŠTĚHRAD - Logistický park Kladno - Dříň D.1-SO 02-6 RTCH			
Stupeň :		DPS	
Číslo zakázky :		M214933	
Datum :		08/2021	
Měřítko :		1:50	
Formáty :		A3	
Číslo výkresu :		03	



Projekty vzduchotechniky
Tuřanka 115a, 627 00 Brno
tel.: +420 544 500 811