



Vaše Čj.:
Ze dne: 12.1.2022
Naše Čj.: I 001-22/ 220038
Tel: 554 774 233
Fax: 554 774 223
E-mail: meca@teplobr.cz

Road control systems
p. Marek Vilímec
U Studia 2253/20
700 30 Ostrava - Zábřeh

Bruntál dne: 13.1.2022

Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Na základě Vaší žádosti ze dne 12.1.2022 a přiložených situačních výkresů s vyznačením zájmové oblasti, Vám zasíláme toto vyjádření:

Váš záměr stavby „**Oprava části místní komunikace Květná, Bruntál**“ dle situačního záznamu, **se dotkne zájmů** společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. a to soustavy teplovodů, která je umístěna tak jak je zakresleno na námi dodaných situačních výkresech. Souběžně s trasou teplovodu (ve stejné hloubce jako teplovod) je uložen i komunikační kabel pro dálkové řízení domovních předávacích stanic. Během realizace výše uvedeného záměru dojde ke křížení s naším teplovodem. Současně touto stavbou také dojde k **dotčení ochranného pásma teplovodu a dalších zařízení** společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s.. Ochranné pásmo teplovodu je zřízeno dle zákona č. 458/2000 Sb., § 87 odst. 2 v platném znění, a to ve vzdálenosti 2,5m od krajního líce teplovodu na každou stranu.

Realizace Vašeho stavebního záměru je dle § 87 odst. 4 výše uvedeného zákona možná pouze za dodržení níže uvedených podmínek:

1. Vytýčení těchto sítí teplovodů Vám za úplaty zajistí na základě objednávky náš pracovník p. Dalibor Hrdlička tel. 554 774 230 nebo 603 878 354. Pro poskytnutí dig. dat o skutečné poloze dotčeného teplovodu prosím kontaktujte našeho pracovníka p. Petra Mecu na tel. 603 721 317 nebo e-mail: meca@teplobr.cz.
2. Křížení opravované komunikace (pokud bude odkrývána pod úroveň terénu) s teplovodem je možné za podmínky zachování dostatečného krytí teplovodu (min. krytí je 500mm od horní hrany teplovodu).
3. Veškeré zemní práce probíhající v ochranném pásmu musí být prováděny ručně, v ochranném pásmu je zákaz pohybu jakékoliv těžké stavební techniky, nebo skládky stavebního materiálu.
4. V případě obnažení naší teplovodní sítě, nebo našeho telekomunikačního kabelu, požadujeme zastavit výkopové práce a okamžitě přizvat ke kontrole p. Hrdličku.
5. V ochranném pásmu je zákaz pohybu jakékoliv těžké stavební techniky, nebo skládky stavebního materiálu.
6. K převzetí provedených prací v ochranném pásmu a následných zpětných povrchových úprav se zápisem do stavebního deníku požadujeme přizvat p. Hrdličku tel. 554 774 230 nebo 603 878

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1345

Bankovní spojení:
KB Bruntál č. ú.: 4008771/0100

IČ: 253 50 676
DIČ: CZ25350676


www.teplobr.cz

Telefon ústředna 554774224



354. V případě nedodržení tohoto požadavku Vám bude z naší strany účtována sankce a to až do výše 5.000,- Kč, za každý nepředaný úsek.
7. Vytyčení teplovodu v terénu je pouze orientační skutečnou polohu a hloubku je nutné před zahájení výkopu pro komunikační kabel ověřit sondami, dle dohody s p. Hrdličkou.
 8. Upozorňujeme, že v ochranném pásmu teplovodu není možné bez písemného souhlasu vlastníka nebo provozovatele teplovodní sítě, zřizovat žádné konstrukce, opěrné body, stožáry, nebo vysazovat keře a stromy.
 9. Toto vyjádření je platné 1 rok od data vydání a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení.

S pozdravem




Ing. Luboš Trnavský
ředitel společnosti

TEPLO BRUNTÁL a.s.
Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál
IČ: 253 50 676 DIČ: CZ25350676
-9-

Přílohy:

MÍSTO KŘÍŽENÍ

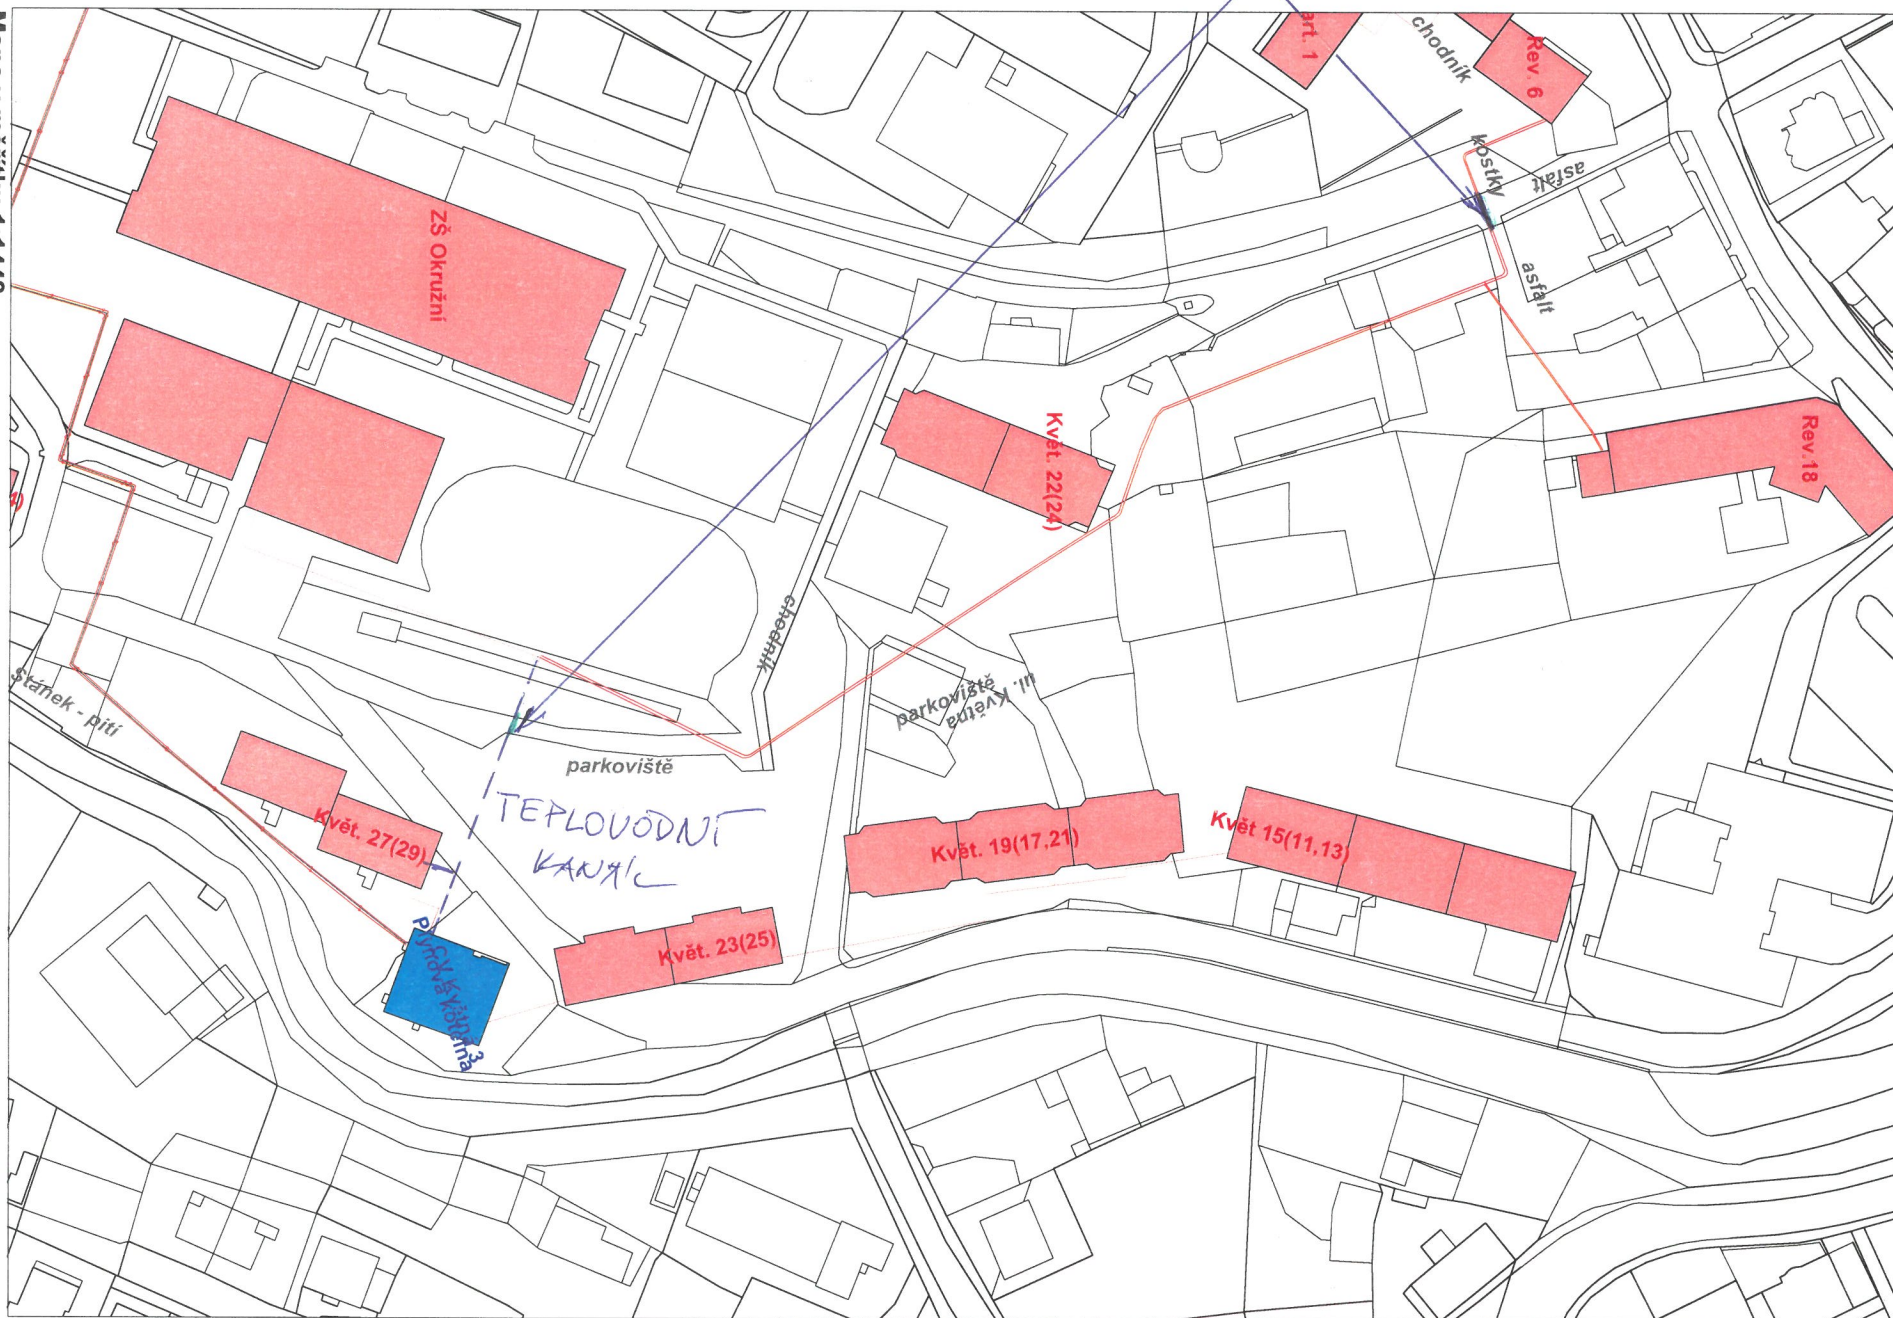

13.1.22

TEPLO BRUNTÁL a.s.
Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál
IČ: 253 50 676 DIČ: CZ25350676

MEGA Petr