


ROZVADĚČ: PLASTOVÝROZVADĚČ POD OMÍTKU
24MOD
ROZMĚRY ROZVADĚČE: V480xš367xh95
KRYTÍ: min. IP30/20
SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S
PRIVODY: VRČHEM
VÝVODY: VRČHEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI
ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNJICÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.
ČÍSLOVANÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
PŘÍPADNĚ REZERVNI VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.
MAX. PROUD NA SBĚRNICI 25A

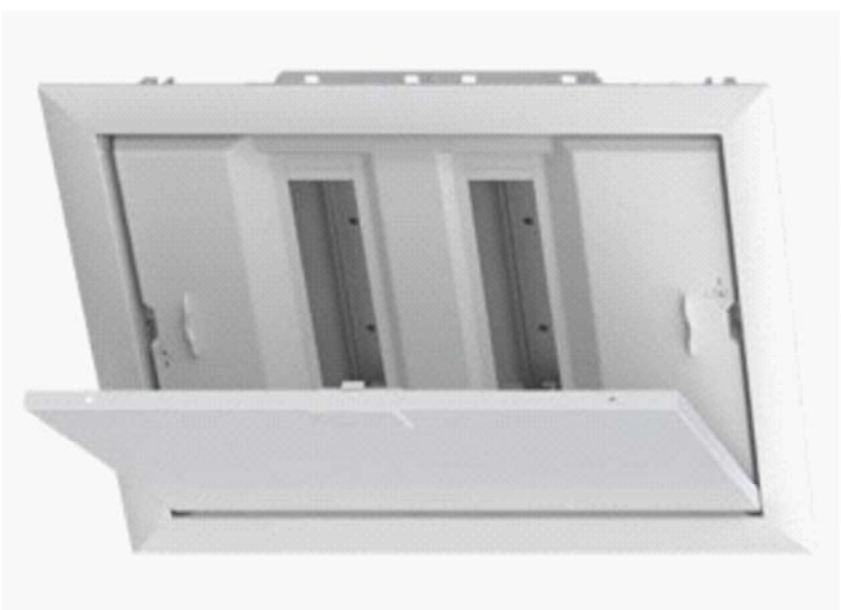

NAZEV STAVBY
REKONSTRUKCE MATĚŘSKÉ ŠKOLKY BOHUMÍNSKÁ
na parc. č. 1467/1, kat. ú. Slezská Ostrava

D 1.2 Elektroinstalace

MPA ProjektStav, s.r.o.

Telef: +420 774 682 266
E-mail: info@mpa-projektstav.cz
web: http://www.mpa-projektstav.cz

VEDOUcí PROJEKTU	VÝPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby.		
Ing. Vladimír Gřunděl	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval				
PODPIS	PODPIS	PODPIS	DATUM	2/2022	PARÉ	
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava			FORMÁT	1xA4	
MÍSTO PROJEKTU				MĚŘÍTKO	-	
Parc. č. 1467/1, k.ú.: Slezská Ostrava [714828]						
NAZEV VÝKRESU						
ROZVADĚČ RP	ARCHIVNÍ ČÍSLO			ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO VÝKRESU	ZMĚNA
	MPA_2205			D 1.2.10	0	

