

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V1600x8600xh250

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–C–S

PŘÍVODY: SPODEM

VÝVODY: SPODEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPŮL�의UJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

NAZEV STAVBY

REKONSTRUKCE MATĚŘSKÉ ŠKOLKY BOHUMÍNSKÁ

na parc. č. 1467/1, kat. ú. Slezská Ostrava


D 1.2 Elektroinstalace

MPA ProjektStav, s.r.o.

Tel: +420 774 682 266
E-mail: info@mpa-projektstav.cz
web: http://www.mpa-projektstav.cz

VEDOUcí PROJEKTU		VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		STUPEŇ	
Ing. Vladimír Gřunděl		Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval		Dokumentace pro provádění stavby.	
PODPIS		PODPIS		PODPIS		DATUM	
						2/2022	
OBJEDNATEL						PARÉ	
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava						FORMÁT	
						1xA4	
MÍSTO PROJEKTU						MĚŘÍTKO	
Parc. č. 1467/1, k.ú.: Slezská Ostrava [714828]						-	
NAZEV VÝKRESU						ARCHIVNÍ ČÍSLO	
						ČÍSLO ZAKÁZKY	
						MPA_2205	
						ČÍSLO VÝKRESU	
						D 1.2.08	
						ZMĚNA	
						0	
ROZVADĚČ RMS1							

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

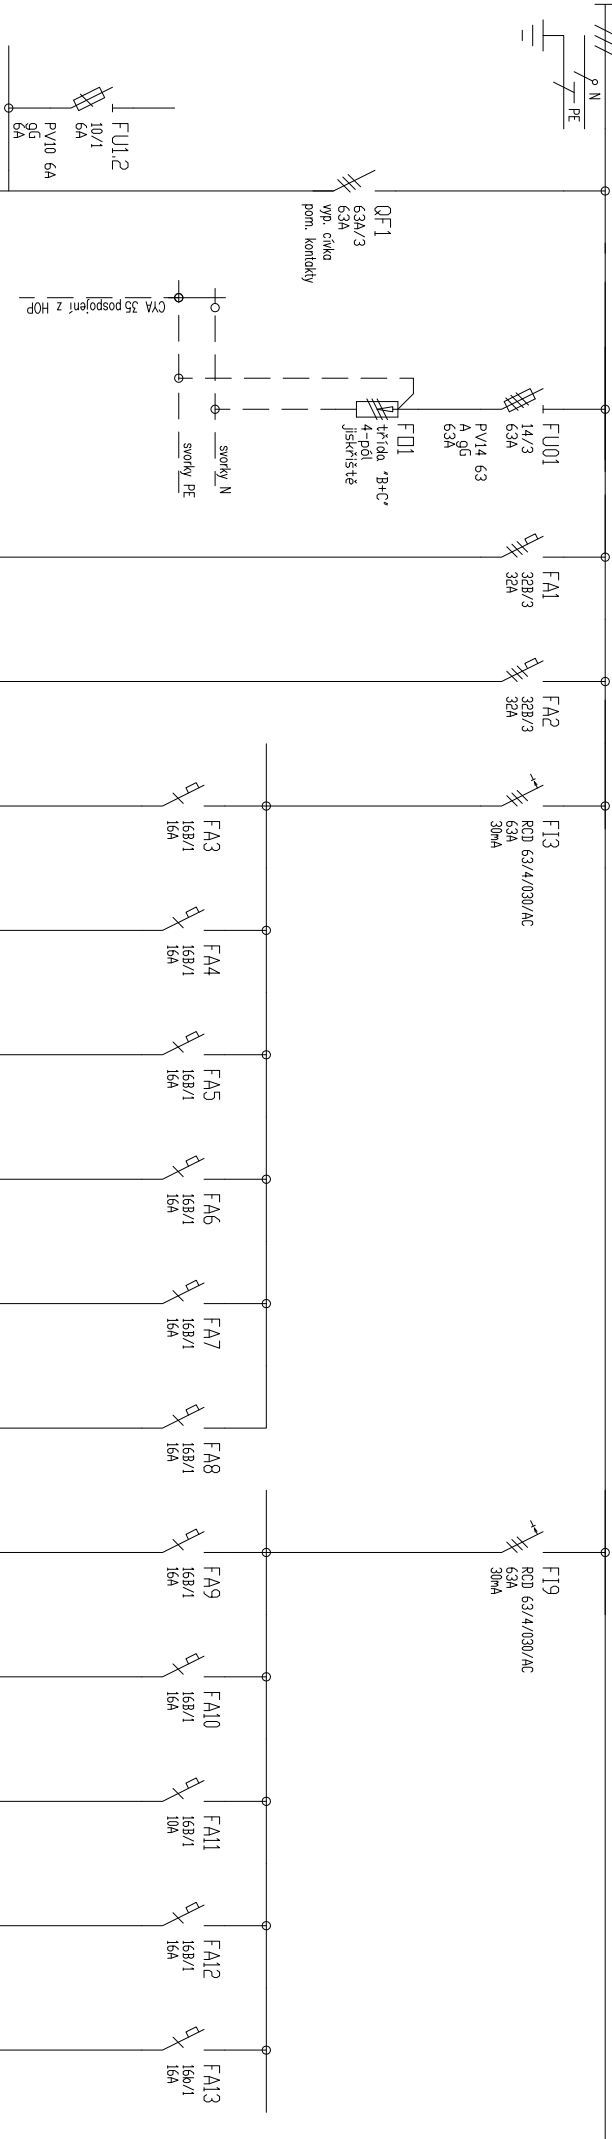

01	
WL5	
CWY 5x6	Prázdňový vstup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WL1	WL2	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL
CWY-J 5x6	CWY-J 5x6	CWY-J 3x25	CWY-J 3x25	CWY-J 3x25	CWY-J 3x25	CWY-J 3x25	CWY-J 3x25	CWY-J 3x25	CWY-J 3x25	CWY-J 3x25	CWY-J 3x25	CWY-J 3x25
rozvadoč RMSE	rozvadoč RS kuchyn	zásuvka linka	zásuvka linka	zásuvka linka	zásuvka kuchynka	zásuvka sklady	zásuvka chodby	zásuvka herna	zásuvka herna	zásuvka fasáda	zásuvka kancelár	zásuvka Prázdňový vstup

