



ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 562/722/210 mm (SxVxH)

KRYTÍ: min. IP43/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-C-S

PRÍVODY: SPODEM

VÝVODY: SPODEM


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM

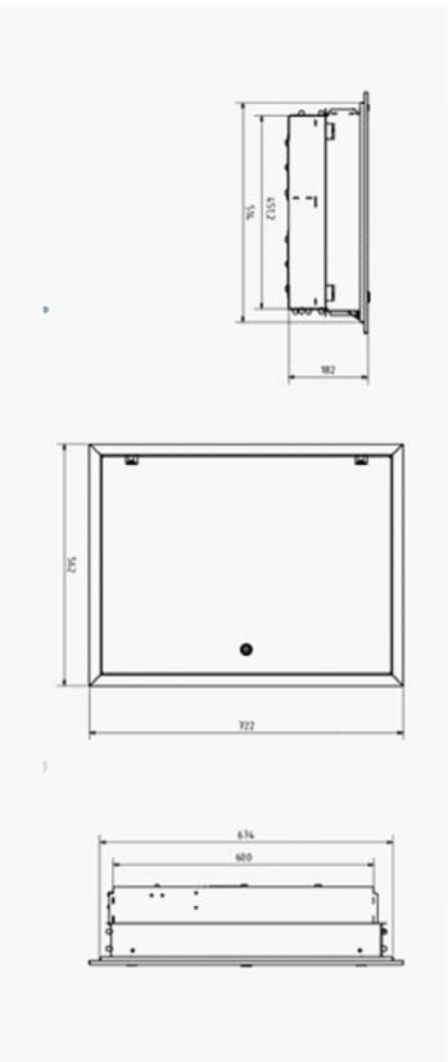

D 1.2 Elektroinstalace


NAZEV STAVBY
REKONSTRUKCE MATĚŘSKÉ ŠKOLKY BOHUMÍNSKÁ
na parc. č. 1467/1, kat. ú. Slezská Ostrava

MPA ProjektStav, s.r.o.

Telef: +420 774 682 266
E-mail: info@mpa-projektstav.cz
web: http://www.mpa-projektstav.cz

VEDOUČÍ PROJEKTU		VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		STUPEŇ	
Ing. Vladimír Gründel		Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval		Dokumentace pro provádění stavby.	
PODPIS		PODPIS		PODPIS		DATUM	
OBJEDNATEL						2/2022	
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava						FORMÁT	
MÍSTO PROJEKTU						1xA4	
Parc. č. 1467/1, k.ú.: Slezská Ostrava [714828]						MĚŘÍTKO	
						-	
NÁZEV VÝKRESU		ARCHIVNÍ ČÍSLO		ČÍSLO VÝKRESU		ZMĚNA	
ROZVADĚČ RE		MPA_2205		D 1.2.07		0	

RE1

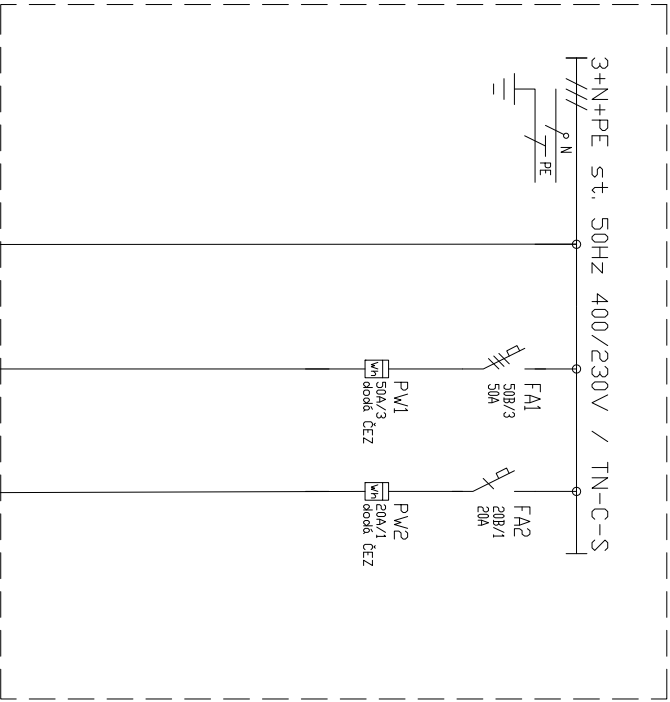

CKY-J 4x25	CKY-J 5x16	CKY-J 3x4
přívod z HDS	přívod pro	přívod pro
skříň čez	RMSI	RA

výběh skříně