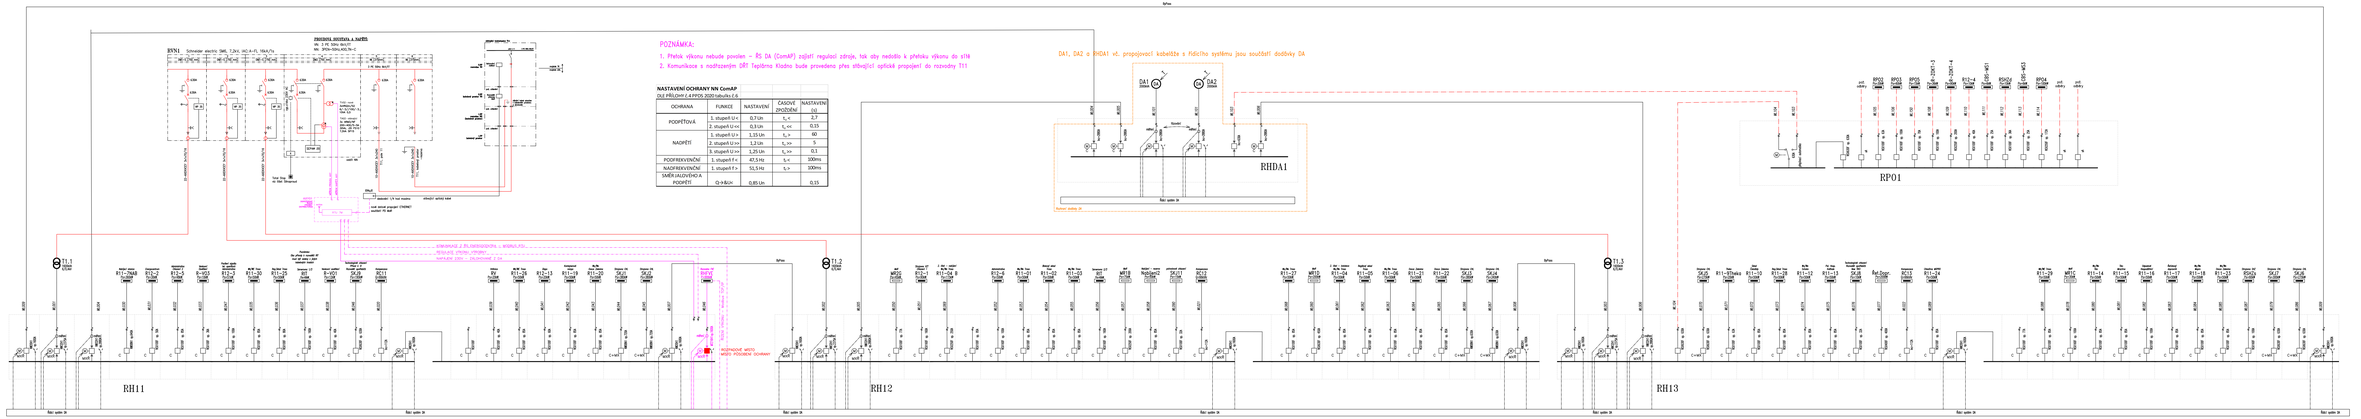

Rozvaděč soustavy 3N~ 3 AC 50Hz, 6kV, IP
Rozvaděč soustavy 3NAC 3PEN AC 50Hz, 400/230V 1N~C
Ovládací napětí 3NAC 1N AC 50Hz, 230V, 1N~C
Ovládací napětí 3NAC 1N AC 50Hz, 230V, 1N~C
Izolace, přes nebezpečným stykem (dle ČSN EN 61439-1, ed.3, ČSN EN 61439-1, ČSN EN 50522)
- dist. 6kV, - před přívodní sběrnic (přívod 6kV 3NAC) izolace, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
- dist. 6kV, - za přívodní sběrnic (přívod 6kV 3NAC) izolace, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
- dist. NN, - dist.rozvoje (přívod 6kV 3NAC) izolace, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
- krytmin IP2 pondě (přívod napětí 3NAC) 230VAC - samostatným odpojením od zdroje v rozvaděči, nebo v místě spotřebiče (dle ČSN EN 61439-1, ČSN EN 50522)
Způsob ochrany - POSTUPUJEME (uvedení na stejné potenciál)
Hodnoty ohmů ve Provozu s určení ukázkách vhod.

FVE 999,36 kWp LC LIDL Budějovice	ECOREM Stará cesta 1127, 675 31 Jaroměřice DIČ: CZ07134409 IČO: 01724409 (OVČ: CZ07134409)
Projektant/ka stavby: Ing. Jakub Klacho, DiS.	nabidka@ecorem.cz | www.ecorem.cz
Zpracovatel/ka dokumentace: PETR BONDA	Měřítko/Scale: -
Kontrolní/ka: Ing. Jakub Klacho, DiS.	Datum: 08/2022
Obsah: DPS - Dokumentace pro provedení stavby	
Stupeň:	
Část: Vyvedení výkonu FVE	Číslo: A01
Název výkresu: Schéma napojení energocentra	List: 01