


POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO SADOVÝ STOŽÁR

VÝŠKY 5,0m (5,8/5,0/0,8)

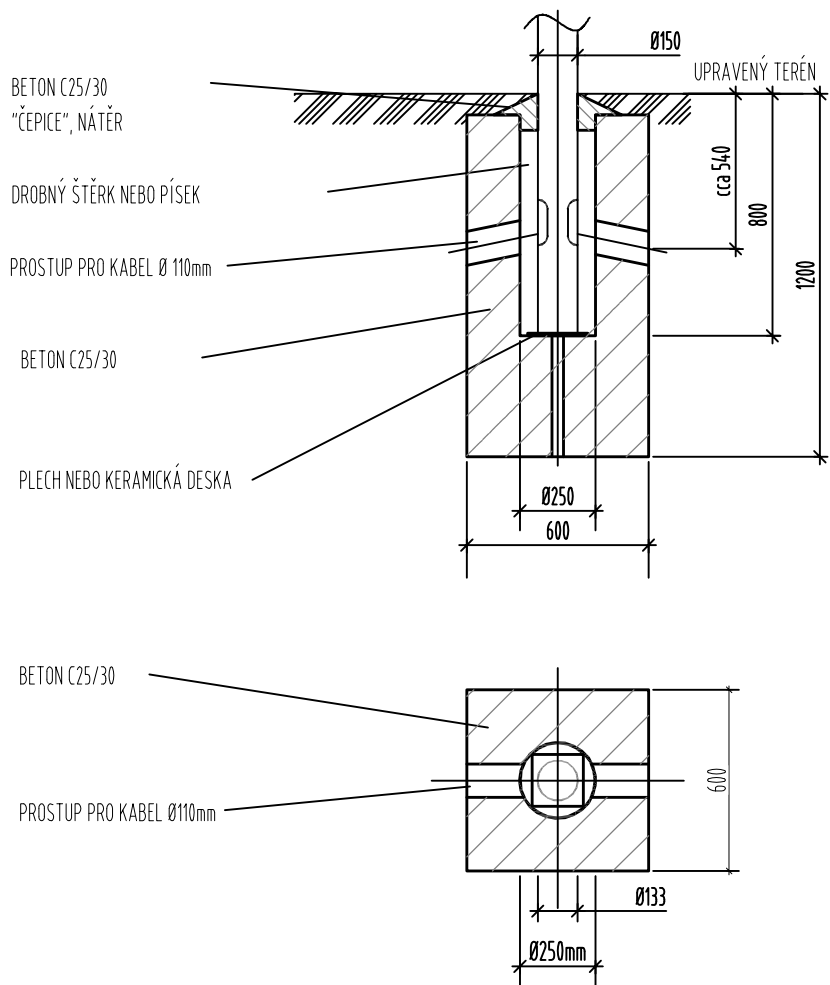

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2

- samočinným odpojením do zdroje v síti TN-C
- hlavním pospojováním

SOUSTAVA NAPĚTÍ

3+PEN, AC 50Hz, 3x230/400V, síť TN-C

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

POZOR!!!
TRASY PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA TYTO SÍTĚ VYTÝČIT (PO DOMLUVĚ S JEJICH SPRÁVCI)!

STAVBA: <div>REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KOLLÁROVA</div>		<div>ARTTENDR®</div>	
MÍSTO: <div>Katastrální území ZNOJMO-MĚSTO</div>	INVESTOR: <div>Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo</div>	Vypracoval:	Tomáš Kroupa
		Hl. projektant:	Ing. Jan Chyba
VÝKRES: <div>D.1 STAVEBNÍ ČÁST D.1.4 OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE ZÁKLAD PRO SADOVÝ STOŽÁR VO</div>		Stupeň PD:	DSP+DPS
		Datum:	04/2022
		Měřítko:	1 : 25
		Číslo výkresu:	D.1.4.3