

ROZVADEČ: OCEDOPLECHOVÝ ROZVADEČ POD OMÍTKU
DVEŘE V PROVEDENÍ EI15-Sm-DP1
DLE STANDARDU ČEZ

ROZMĚRY ROZVADEČE: 8750x1650x230

KRITÉ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZYŠŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPĚLJUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBE ROZVADEČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADEČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADEČE: OD FIREM OEZ, SCHACK, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBE
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


ČISLOVÁNÍ SVOREK ÚPRAVY VÝROBE ROZVADEČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVA VÝVODY BUDOU ÚPRAVY POMOCI ÚPRAVEK.

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Zodpovědný projektant		Ing. Josef Nezval		<div>Made 4 BIM S.r.o.</div> <div>Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com</div>	
Vypracoval		Ing. Josef Nezval			
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava					
Název akce:		„Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická“		Datum březen 2021	
		Formát		Stupeň PD DPS	
		Měřítko -			
Místo:		Heřmanická 1444/30, 713 00 Slezská Ostrava		Číslo výkresu	
Název výkresu:		ROZVADĚČ RE		D.1.4.4-5	

plombovaný krycí plech

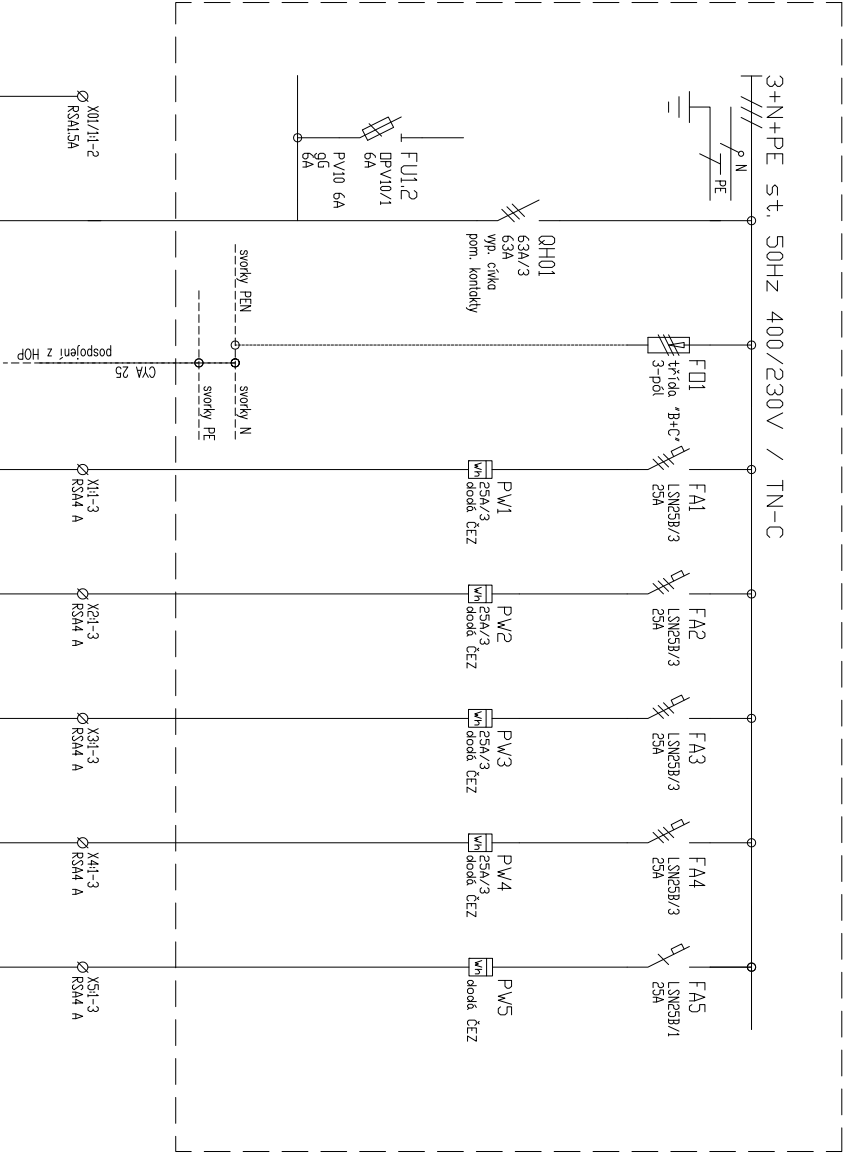

01/1	1/1
WL5	WL1
PRÁČIDLO 2x1,5	CKY-J 4x25
TOTAL STOP vstup	přívod z HDS

1	2	3	4	5
WL1	WL2	WL3	WL4	WL5
CKY-J 5x6	CKY-J 5x6	CKY-J 5x6	CKY-J 5x6	CKY-J 5x6
rozsuváč RB	rozsuváč RB	rozsuváč RB	rozsuváč RB	rozsuváč RS

byt č.1 byt č.2 byt č.3 byt č.4 spol. spotřeba