

ROZVADEČ: OCEDOPLECHOVÝ ROZVADEČ POD OMÍTKU
DVEŘE V PROVEDENÍ EI15-Sm-DP1
DLE STANDARDU ČEZ

ROZMĚRY ROZVADEČE: 8750x1650x230

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRACHEM

VÝVODY: VRACHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPĚLJUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADEČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADEČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADEČE: OD FIREM OEZ, SCHACK, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


ČÍSLOVÁNÍ SVOREK ÚPRAVY VÝROBCE ROZVADEČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU ÚPRAVY POMOCI ÚPRAVEK.

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Zodpovědný projektant		Ing. Josef Nezval	
Vypracoval		Ing. Josef Nezval	
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava		<div>Made 4 BIM s.r.o.</div> <div>Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00</div> <div>IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com</div>	
Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava			
Název akce:			
„Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická“			
Místo:	Heřmanická 1442/26, 713 00 Slezská Ostrava	Datum	březen 2021
		Stupeň PD	DPS
Název výkresu:	ROZVADĚČ RE	Formát	A4
		Měřítko	-
		Číslo výkresu	D.1.4.4-5

plombovaný krycí plech

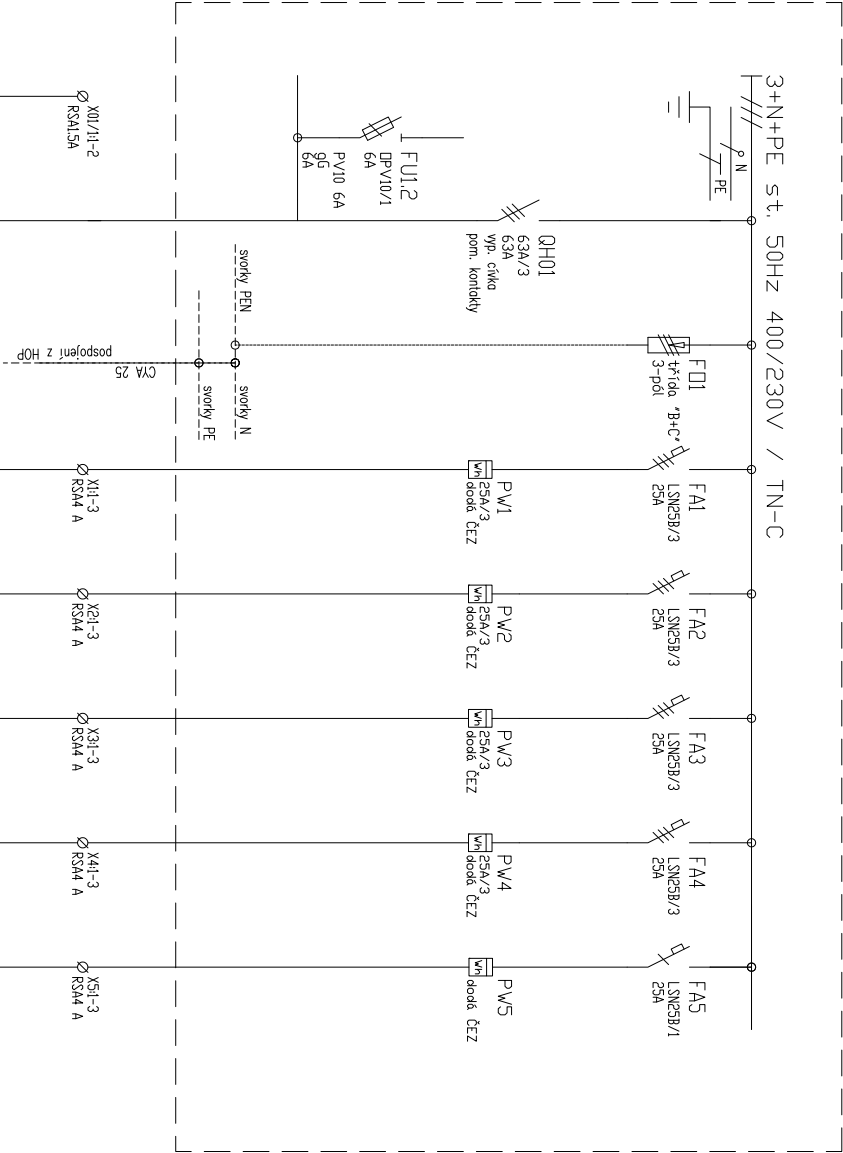

01/1	1/1
WL5	WL1
PRÁTOUPE 2x1,5	CKY-J 4x25
TOTAL STOP vstup	přívod z HDS

1	2	3	4	5
WL1	WL2	WL3	WL4	WL5
CKY-J 5x6	CKY-J 5x6	CKY-J 5x6	CKY-J 5x6	CKY-J 5x6
rozvaděč RB	rozvaděč RB	rozvaděč RB	rozvaděč RB	rozvaděč RS

byt č.1

byt č.2

byt č.3

byt č.4

spol. spotřeba