


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ

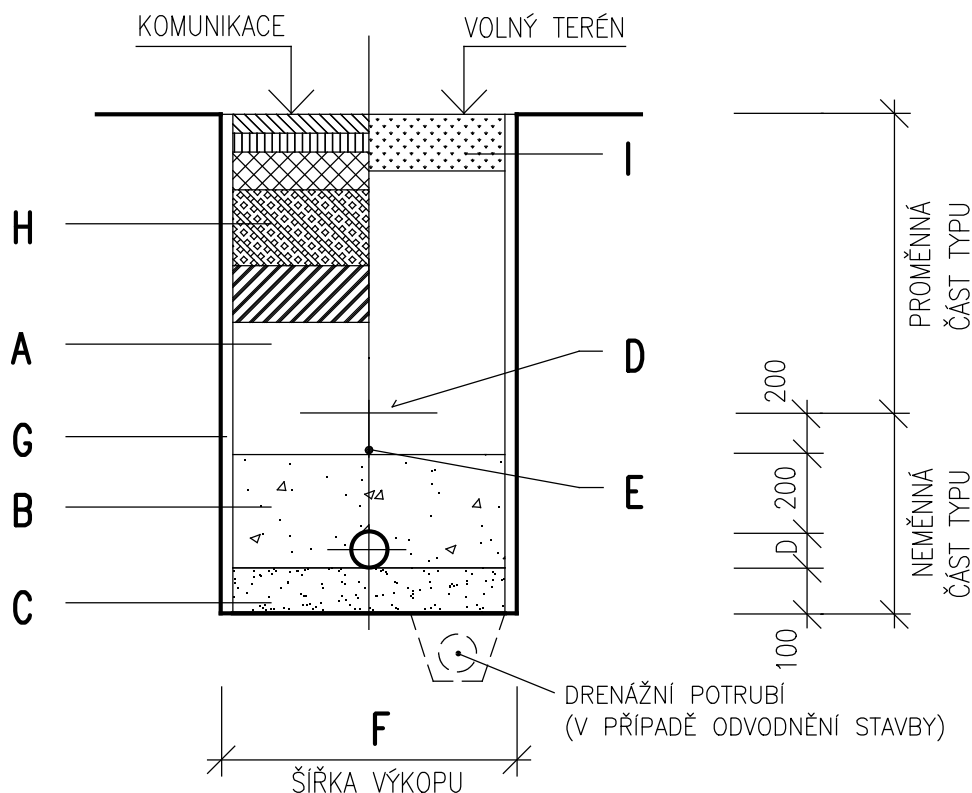

LEGENDA

- A** – ZÁSYB RÝHY Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU – HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
(VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE ŠTĚRKOPÍSKEM)
- B** – OBSYP PÍSKEM (ZRNO MAX. 16 mm)
- C** – LOŽE Z PÍSKU (ZRNO MAX. 10 mm)
- D** – VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE Š. 0.30 M
- E** – SIGNÁLNÍ VODIČ CYY 6 mm²
- F** – ŠÍŘKA VÝKOPU PRO POTRUBÍ = 1.00m
- G** – VHODNÉ PAŽENÍ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ
- H** – KONSTRUKCE VOZOVKY
- I** – ZATRAVNĚNÍ A OHUMUSOVÁNÍ

Vypracoval	Kreslil	Zodp. projektant	Ing. Jaroslav Majíček Podolí č.49 686 04 Kunovice	
Ing. Jaroslav Majíček	Ing. Jaroslav Majíček	Ing. Jaroslav Majíček		
<i>Majíček</i>	<i>Majíček</i>	<i>Majíček</i>		
Kraj : Zlínský		Okres : Uherské Hradiště		
Investor : Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			Datum	02/2022
akce : UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC – PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA			Stupeň PD	DUR+DSP+DPS
			Formát	1A4
objekt: IO 01 – PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA			Zakázkové číslo	–
			Objekt	IO 01
ULOŽENÍ POTRUBÍ			č.výkresu	05
			měřítko	-