

E. DOKLADOVÁ ČÁST

OBSAH:

Vyjádření MÚ Uh. Brod – Odbor životního prostředí

Vyjádření EGD

Vyjádření GasNet

Vyjádření CETIN

Vyjádření Slovácké vodárny a kanalizace

Vyjádření KHS

Vyjádření Povodí Moravy s.p.

Vyjádření ČD Telematika

Vyjádření Drážní úřad

Vyjádření Správa železnic

SK, a.s.

VYPRACOVAL	ODP.PROJEKTANT	KRESLIL	FORMÁT	
ING. J. MAJÍČEK	ING. J. MAJÍČEK	ING. J. MAJÍČEK	DATUM	02/2022
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			ÚČEL	DUR+DSP+DPS
			OBJEKT	
UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC – PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				
E. DOKLADOVÁ ČÁST				E

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Doporučeně/DS

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

Listů:

Příloh/listů příloh:

Vyřizuje:

Telefon.:

E-mail:

MUUB/91190/2022/OZP
MUUB/73372/2022/OZP/DI

2

0/0

Bc. Ludmila Dlapová

572 805 268

ludmila.dlapova@ub.cz

dle rozdělovníku

Řešení rozhodnutí nabylo právní moci

dne 12.10.2022

Městský úřad Uherský Brod,

dne


Datum:

21.09.2022

Vypraveno:

23.09.2022

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ



Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ze dne 25.07.2022 a žadateli, kterým je

město Uherský Brod, zastoupené Ing. Robertem Vráblíkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Uherský Brod, IČO 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle § 15 vodního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla:

„Prodloužení vodovodu Uherský Brod-Újezdec“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 193 (ostatní plocha), parc. č. 227 (ostatní plocha) v katastrálním území Újezdec u Luhačovic.

Stavba obsahuje:

- Prodloužení vodovodního řádu „B2-4-2“ PE 100 RC v délce 101 m s napojením na stávající vodovodní řád „B2-4“ z ul. Nádražní vč. chráničky PE D 160 v délce 11,50 m. Na konci vodovodního řádu bude osazen podzemní hydrant DN 80.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak jak je vyznačeno v situačním výkresu v měř. 1:250.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jaroslav Majíček, Podolí 49, ČKAIT 1301929; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., v platném znění, o technických požadavcích pro vodní díla a technické požadavky stanovené ve vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
3. Před zahájením stavby je nutno, aby stavebník prověřil stav všech stávajících inženýrských sítí, zajistil jejich vytýčení a při stavbě postupoval tak, aby nedošlo k jejich poškození ani podmáčení.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
5. Při provádění stavebních, výkopových či zemních prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození energetických a telekomunikačních sítí, veřejného vodovodu či kanalizace nacházejících se v místě stavby či v blízkosti staveniště, nutno respektovat a dodržet požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích:
Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. ze dne 30.05.2022 č.j.SVK/2022/0457:
 - a) vodovod bude situován ve veřejném prostranství, nesmí být zaplacen a musí být přístupný pro opravy při poruchách;
 - b) na vodovodu bude provedena tlaková zkouška potrubí před záhozem za přítomnosti pracovníka provozu vodovodů SVK, o čemž bude sepsán zápis ve stavebním deníku;
 - c) z důvodu nezbytného zásahu do potrubí nebo zařízení veřejného vodovodu je povinen investor nebo zhotovitel stavby v předstihu požádat SVK a.s. o souhlas se zásahem do tohoto zařízení;
 - d) před zásahem do vodovodu pro veřejnou potřebu požadujeme předložit doklad o provedení proplachu a desinfekce připojovaného vodovodu či zařízení, ověřené desinfekční zkouškou v akreditované laboratoři;
 - e) předložit doklady o ověření použitých materiálů pro styk s pitnou vodou dle vyhl.č.409/2005;
 - f) veškeré manipulace na zařízení veřejného vodovodu mohou provádět výhradně pracovníci provozovatele vodovodu SVK a.s.*EG.D, a.s. ze dne 11.03.2022 č.j. L4570-27056420:*
dodržet všechny podmínky a požadavky v souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu NN.
GasNet s.r.o. ze dne 16.03.2022 č.j. 5002568048:
dodržet podmínky a požadavky se stavbou a činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
CETIN, a.s., ze dne 04.03.2022 č.j. 571235/22:
dodržet podmínky a požadavky se stavbou a činností v ochranném pásmu elektronických zařízení.
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, ze dne 10.03.2022 č.j. KHSZL 05965/2022,:
 - a) před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o laboratorní analýze vzorku pitné vody odebraného z řešeného vodovodního řádu v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedený (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
 - b) před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravy vody, v platném znění.
Městského úřadu Uherský Brod, OŽP ze dne 04.04.2022 č.j. MUUB/34055/2022/OZP:
 - a) stavebník je při stavební činnosti povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a při umísťování stavby vodovodu co nejméně zatěžovat obhospodařování zemědělských pozemků. Po skončení stavebních prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
 - b) stavebník doloží doklady o předání odpadů oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady, doklady o využití či odstranění odpadů v konkrétním zařízení do 30 dnů od ukončení prací prováděné právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

Správa železnic, s. o., ze dne 04.04.2022 čj. 219/2022/OPD:

- a) při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK) a zemním vedením NN, proto je nutné před započítáním stavby zajistit vytýčení vedení TK a NN a stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
- b) stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati blíže jak 3 m od osy koleje. Taktéž zde nesmí být ukládán přebytečný materiál, deponovaná zemina či odpady.
- c) stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení, bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- d) na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
6. Stavba bude dokončena do 30.11.2025.
7. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu fázi úplného dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
8. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu je nutno podat ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu spolu s předepsanými doklady (geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zápis o předání a převzetí stavby, doklad o tlakové zkoušce vodovodního potrubí, rozbor kvality vody odpovídající parametrům pitné vody, doklad o těsnostní zkoušce kanalizačního potrubí, doklady a atesty od použitých výrobků a materiálů).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

město Uherský Brod, zastoupené Ing. Robertem Vráblíkem, vedoucím Odboru rozvoje města
Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod obdržel dne 25.07.2022 žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Podmínky vlastníků technické infrastruktury, uvedené v jejich vyjádření vodoprávní úřad do výroku neuváděl, protože povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných zákonů.

Účastníky společného řízení stanovil vodoprávní úřad podle § 94k stavebního zákona. Účastníkem společného řízení je stavebník - § 94k písm. a) a dále vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - § 94k písm. d) – město Uherský Brod. Účastníkem společného územního a stavebního řízení je podle stavebního zákona dále vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem - § 94k písm. c) a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být společným povolením přímo dotčeno - § 94k písm. e). V tomto případě se jedná o vlastníky sousedních pozemků s pozemky, na kterých bude stavba prováděna a kde by mohlo být dotčeno jejich právo např. ochranným pásmem vodovodu. Do okruhu účastníků společného řízení byli zahrnuti také vlastníci technické infrastruktury z důvodu dotčení jejich zařízení.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- CETIN, a. s., EG.D, a. s., GasNet, s. r. o, SVK, a.s., KHS ZK, SŽ, s.o., DÚ Olomouc, MÚ UB OŽP

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

CETIN, a. s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha
ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819, 130 00 Praha
EG.D, a. s., Lidická 1873, 602 00 Brno
GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499, 602 00 Brno
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště
Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Olomouc, Dlážděná 1003, 110 00 Praha

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Ing. Petr Vozár
vedoucí Odboru životního prostředí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Rozdělovník:

účastníci (dodejky)

město Uherský Brod, zastoupené Ing. Robertem Vráblíkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

CETIN, a. s., IDDS: qa7425t

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

EG.D, a. s., IDDS: nf5dxbu

GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnyys6

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm

dotčené orgány státní správy

Drážní úřad, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, oddělení silničního hospodářství, zde

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD**Odbor stavebního úřadu**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

Listů:

Příloh/listů příloh:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

MUUB/91855/2022/OSU

MUUB/82514/2022/OSU/Ma

2

0/0

Romana Machalíková

572 805 308

romana.machalikova@ub.cz

Datum:

02.11.2022

Vypraveno:

02.11.2022

Doporučeně/DS

dle rozdělovníku

Městský úřad Uherský Brod	
Číslo DZ:	Zpracovatel:
Došlo: 02 - 11 - 2022	Spis. znak:
JID:	Skart. znak
Počet listů: příloh:	/lůžka:
Č. j.:	

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 22.08.2022 oznámilo město Uherský Brod, IČ 00291463, Masarykovo náměstí č. p. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupené Ing. Robertem Vráblíkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Uherský Brod (dále jen „oznamovatel“), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby nazvané:

„Sběrný dvůr Újezdec, Vodovodní přípojka, areálový vodovod“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 193 (ostatní plocha) v katastrálním území Újezdec u Luhačovic, podle projektové dokumentace vypracované v únoru 2022. Pozemky, které budou v textu dále uváděny, se vztahují ke katastrálnímu území Újezdec u Luhačovic.

Druh a účel umísťované stavby a umístění stavby na pozemku:

- vodovodní přípojka z trub LDPE-40, SDR 7,4, PN 10, Ø 1" 32 x 4,4 mm délky 10,00 m po vodoměrnou šachtu bude umístěna na pozemku parc. č. 193, dle výkresu situace v měř. 1 : 250, která je součástí dokumentace záměru. Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné šachtě ASIO Brno, typ VŠ AK-VODO 1200/1200 N Ø 1,20 m hl. 1,50 m. Nadmořská výška v místě vodoměrné sestavy bude 213,20 m n. m. Bpv. Od vodoměrné šachty do sběrného dvora povede vnitřní rozvod z trub „VA“ PE 100 RC DN 32 x 4,4 mm délky 15,20 m, který bude ukončen napojením na stávající přívod vody.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- s ohledem na malý rozsah stavby a její umístění je do území dotčeného vlivy stavby zahrnut pouze přímo dotčený pozemek v šířce cca 1,00 m na každou stranu přípojky vody. Další navazující pozemky jsou ve vzdálenosti větší jak 2,00 m od navrhované stavby.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona, tj. je v zastavěném území a v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění, záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je stavebním záměrem uvedeným v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 10 stavebního zákona, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Stavební úřad při posuzování žádosti postupoval podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a zjistil, že žádost splňuje požadavky podle § 90 a § 96 stavebního zákona, a že záměr je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Navrhovaná stavba je dále v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. s územním plánem města Uherský Brod vydaným Zastupitelstvem města Uherský Brod formou opatření obecné povahy. Stavba se navrhuje v ploše místní komunikace a v ploše veřejné zeleně a v ploše pro bydlení individuální. V tomto území je předmětná stavba přípustná. S ohledem na druh stavby je záměr také v souladu s cíli a záměry územního plánování a charakter zástavby se navrhovaným záměrem nemění.

Podkladem pro vydání tohoto souhlasu jsou kladná vyjádření vlastníků technické infrastruktury, jejich požadavky jsou zapracovány do dokumentace stavby.

Do dokumentace pro provádění stavby budou zapracovány podmínky vyjádření vlastníků technické infrastruktury, a to spol. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště, ze dne 30.05.2022 pod č. SVK/Ma/2022/0457, spol. EG.D, a. s., ze dne 07.03.2022 pod zn. M40715-26170847 a ze dne 11.03.2022 pod značkou L4570-27056420, spol. GasNet Služby, s. r. o., ze dne 16.03.2022 pod zn. 5002568048 a CETIN, a. s., ze dne 04.03.2022 pod č. j. 571235/22. Koordinované závazné stanovisko bylo vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, dne 04.04.2022 pod č. j. MUUB/34055/2022/OZP a neobsahuje žádné podmínky.

Do dokumentace pro provádění stavby budou dále zapracovány podmínky závazných stanovisek a souhrnných stanovisek, které je oznamovatel povinen splnit a respektovat:

- 1) Správy železnic, státní organizace, Praha v souhrnném stanovisku ze dne 04.04.2022 pod značkou 12246/2022-SŽ-OR OVA-OPS;
- 2) Drážního úřadu, Olomouc ze dne 10.03.2022, pod č. j. DUCR-14607/22/Hn.

Podmínky vlastníků technické infrastruktury, uvedené v jejich vyjádření a stanoviscích stavební úřad do územního souhlasu neuváděl, protože povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných zákonů. Do projektové dokumentace záměru byly zapracovány. Projektová dokumentace záměru je zpracovaná oprávněným subjektem.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo § 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.


Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli. Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona, tj. územní souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení oznamovatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na základě oznámení oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 a změnit nebo zrušit za podmínek § 94 odst. 3 stavebního zákona.

Stavbu lze po jejím dokončení užívat na základě vyhovujících výsledků předepsaných zkoušek a měření. Stavba nepodléhá vydání kolaudačního souhlasu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÝ BROD

-91-


Romana Machalíková
referentka Odboru stavebního úřadu

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevybírá.

Příloha pro oznamovatele

Ověřená dokumentace záměru

Rozdělovník

oznamovatel (dodejka)

město Uherský Brod, zastoupené Ing. Robertem Vráblíkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo náměstí č.p. 100, 688 17 Uherský Brod

ostatní (na vědomí)

Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Ostrava, IDDS: uccchjm

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1 (včetně ověřené grafické přílohy)

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:
Ze dne: 2022-07-03
Číslo jednací: MUUB/34055/2022/OZP
Spisová. značka: MUUB/25023/2022/OZP
Listů: 2
Příloh/listů příloh: 1
Vyřizuje: Ing. Michaela Mikulcová
Telefon: 572 805 265
E-mail: michaela.mikulcova@ub.cz
Datum: 2022-04-04
Vypraveno: 2022-04-04

Doporučeně
Dle rozdělovníku

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část:

Městský úřad Uherský Brod, jako příslušný dotčený orgán státní správy, na základě žádosti o závazné stanovisko ze dne 07.03.2022 k projektové dokumentaci stavby **Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky, k. ú. Újezdec u Luhačovic**, dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve smyslu dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává toto koordinované závazné stanovisko k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Žadatel: město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463

zastoupený: Ing. Jaroslav Majíček, Podolí 49, 686 04 Kunovice, IČ: 76532445, na základě plné moci ze dne 01.03.2022

Projektová dokumentace:

Název: Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky, k. ú. Újezdec u Luhačovic
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Majíček (ČKAIT: 1301929), Podolí 49, 686 04 Kunovice
Datum: 02.2022

Účel: společné povolení

Umístění stavby: k. ú. Újezdec u Luhačovic, p. č. 227, 193

Obsahem předložené projektové dokumentace je prodloužení vodovodu a realizaci nové vodovodní přípojky.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku vodního hospodářství dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění vydává:
závazné stanovisko podle § 104 odst. 9

S realizací výše uvedeného záměru Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy na úseku vodního hospodářství, souhlasí.

Předmětem předložené projektové dokumentace je prodloužení veřejného vodovodu délky 101 m, což je vodní dílo podle § 55 vodního zákona a vyžaduje povolení zdejšího vodoprávního úřadu ve smyslu § 15 téhož zákona. Žádost o povolení vodního díla spolu s příslušnými podklady stanovenými vyhl. č. 183/2018 Sb., v platném znění, je nutné podat ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a vydává toto závazné stanovisko:

záměr je přípustný.

Městský úřad Uherský Brod, na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních předpisů, se záměrem umístění a povolení stavby **Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky, k. ú. Újezdec u Luhačovic** dle posuzované projektové dokumentace, **souhlasí.**

Odůvodnění:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí obdržel od města Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463 v zastoupení projektanta Ing. Jaroslava Majíčka, Podolí 49, 686 04 Kunovice, IČ: 76532445 dne 07.03.2022 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby **Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky, k. ú. Újezdec u Luhačovic** zpracované Ing. Jaroslavem Majíčkem (ČKAIT 1301929), Podolí 49, 686 04 Kunovice, IČ: 76532445 v únoru 2022 pro účely společného povolení. Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 227, 193 v k. ú. Újezdec u Luhačovic.

vodní hospodářství:

Vodoprávní úřad jako dotčený orgán podle § 4 odst. 2 stavebního zákona chránící veřejné zájmy z hlediska vodního hospodářství posoudil předloženou žádost.

Vzhledem k tomu, že předmětem předložené projektové dokumentace je prodloužení veřejného vodovodu délky 101 m, což je vodní dílo podle § 55 vodního zákona, toto vyžaduje povolení zdejšího vodoprávního úřadu ve smyslu § 15 téhož zákona. Žádost o povolení vodního díla spolu s příslušnými podklady stanovenými vyhl. č. 183/2018 Sb., v platném znění, je nutné podat ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

Vyřizuje: Bc. Ludmila Dlapová

ochrana ovzduší:

Zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nejsou dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Michaela Mikulcová

ochrana zemědělského půdního fondu:

Stavba je navržena na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, proto nejsou dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Petra Šmírová

ochrana přírody a krajiny:

Zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Jiří Barčík

státní památková péče:

Nedotýká se zájmů státní památkové péče. Dotčené pozemky nejsou jmenovitě památkově chráněny a území, na kterém se nachází, není památkově plošně chráněným územím.

Vyřizuje: Mgr. Soňa Chmelová

silniční hospodářství:

Zájmy chráněné ust. § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nejsou dotčeny.

Z předložené projektové dokumentace je patrné, že se nejedná o stavbu místní nebo účelové komunikace.

V případě zřizování přípojek, při nichž je nutný zásah do komunikace / chodníku, pro samotné provádění výkopových prací je potřeba 1 měsíc před zahájením prací požádat silniční správní úřad (Odbor správní, odd. dopravně správní činnosti a agendy) o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace podle § 25

silničního zákona a doložit souhlas a podmínky správce komunikací (TSUB p.o.). V případě umístění přechodného dopravního značení pro označení pracovního místa na komunikaci je nutné rovněž předložit návrh umístění dopravních značek, který bude následně správním orgánem odeslán k vyjádření na Dopravní inspektorát Policie ČR Uherské Hradiště. Po obdržení kladného stanoviska z PČR bude přechodné dopravní značení stanoveno.

Vyřizuje: Ing. Jiřina Bogarová

územní plánování:

Při vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů:

- projektové dokumentace zpracované v únoru 2022, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Majíček, Podolí 49, 686 04 Kunovice, ČKAIT 1301929,
- Politiky územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 1.9.2021),
- Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání Aktualizace č. 4, která nabyla účinnosti dne 22.03.2022,
- platného Územního plánu města Uherský Brod.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Projektová dokumentace řeší prodloužení vodovodu a realizaci nové vodovodní přípojky pro areál sběrného dvora v Uherském Brodě v místní části Újezdec.

Platná Politika územního rozvoje České republiky ani Zásady územního rozvoje Zlínského kraje záměr neřeší. Podle platného Územního plánu města Uherský Brod se pozemky dotčené záměrem nacházejí v zastavěném území ve stávající ploše místní komunikace a ve stávající ploše veřejné zeleně, kde je uvedený záměr přípustný.

Stavba je v souladu s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Navrhovanou stavbou nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty území.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Vyřizuje: Ing. arch. Jiří Kolouch

Poučení:

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení postupem dle § 149 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Informace pro investora:

Upozorňujeme na povinnost stavebníka vyplývající z ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy a proto je stavebník již od doby přípravy stavby (v případě provádění zemních prací), povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbou dotčených pozemcích.

Upozorňujeme, že v rámci realizace záměru musí být dodržována ustanovení **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech**, (což podléhá kontrolní činnosti). Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat v rámci obecního systému podle § 59 zákona o odpadech.

Ing. Petr Vozár
vedoucí Odboru životního prostředí

(podepsáno elektronicky)

Příloha:

Situace

Rozdělovník:

Doručuje se:

Ing. Jaroslav Majíček, Budovatelská 4796, 76005 Zlín

Na vědomí:

OSÚ - zde

OSÚ - ÚP - zde

OS-D - zde

OZP- VÚ - zde

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ing. Jaroslav Majíček
Podolí 49
68604 Kunovice

Brno, 07.03.2022

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Město Uherský Brod
Název stavby: UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC – PRODLOUŽENÍ
VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
Místo stavby: KÚ Újezdec u Luhačovic (774081), žadatelem
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše podklady jsme předali správci zařízení, který vydá stanovisko k činnosti a stavbě v ochranném pásmu. Stanovisko obdržíte nejpozději do 30 dnů od vystavení tohoto vyjádření. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se

EG.D, a.s.
Poskytování informací k
sítím
Hády 968/2
614 00 Brno
www.egd.cz

Monika Marcellová
T +420-54514-1937
monika.marcellova@egd.c
z

Naše značka
M40715-26170847

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

- v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jan Švehlík**, tel.: 57243-535157243-5369, mail: jan.svehlik@egd.cz.
 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
 6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Ladislav Novák, tel.: 57716-3354,
mail: ladislav.novak@egd.cz

Vyjádření má platnost do 04.03.2024.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička



- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ing. Jaroslav Majíček
Podolí 49
68604 Kunovice

Otrokovice, 11.03.2022

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Název stavby: UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC – PRODLOUŽENÍ
VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
Místo stavby: KÚ Újezdec u Luhačovic (774081), žadatelem
vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy **při splnění podmínky, kdy hrana výkopu bude min. 1 m od sloupu NN. Nesmí dojít k narušení stability sloupu.**

Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 34 1050 – kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 – kabelové kanály, podlaží a šachty a PNE 33 3302 ed.3. nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky :

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

EG.D, a.s.
Regionální správa
Otrokovice
Zlínská 230
765 02 Otrokovice
www.egd.cz

Lubomír Zahradník
T +420-57716-3365
lubomir.zahradnik@egd.cz

Naše značka
L4570-27056420

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jan Švehlík, tel.: 57243-535157243-5369, mail: jan.svehlik@egd.cz.**
 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26170847, s platností do 04.03.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Ladislav Novák, tel.: 57716-3354,
mail: ladislav.novak@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg.d**
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Informativní zákres sítí elektro k žádosti 26170847



Datum 04.03.2022

eg-d

001

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno



naše značka
5002568048
vyřizuje
Simona Michalíková
datum
16.03.2022

Ing. Jaroslav Majíček
Podolí č.p. 49
68604 Podolí

Věc:

UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC – PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

K.ú. - p.č.: Újezdec u Luhačovic

Stavebník: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:
- STL PE 63 plynovod vč. přípojek

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

Obrisy vodovodních šachet budou umístěny mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (PZ), minimálně však 500 mm od obrysu PZ.

- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.

- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území.

Případně nutno řešit samostatně: <https://www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/>

Současně si vyhrajujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení.

Objednání vytyčení a kontroly na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržívat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002568048 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Simona Michalíková
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
SIMONA.MICHALIKOVA@GASNET.CZ



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.: Stavebník: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod. K.ú.: Újezdec u Luhačovic.

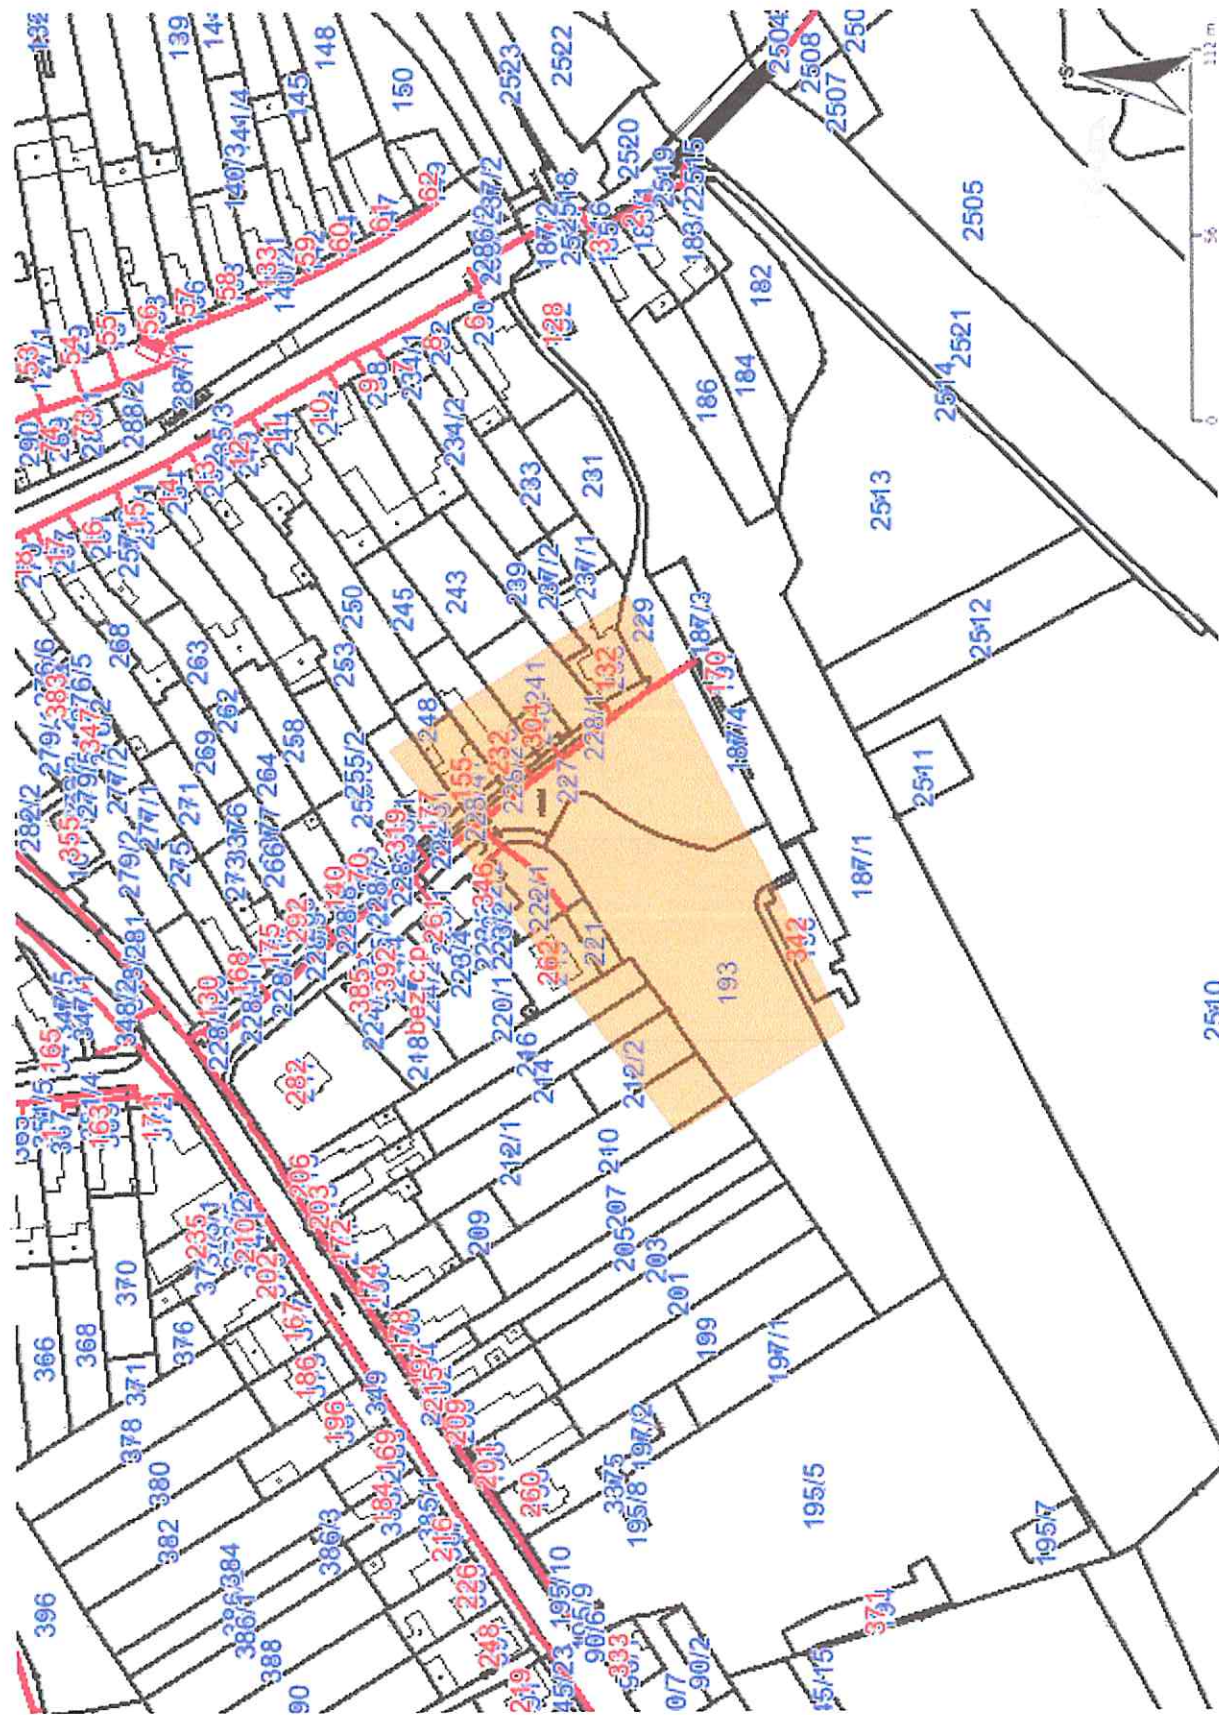

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	
neplynovodní zařízení (linie/ bod)	

Legenda:

linie		plynovodu
	NTL	
	STL	
	VTL	
	VVTL	
	nefunkční	
	plánovaná stavba před realizací	
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
	regulační stanice	
	ochranné zařízení	
	kabel	
	elektrotopojka	
	kabel protikoroziční ochrany	
	anodové uzemnění	
	stanice katodové ochrany	
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	
	neplynovodní zařízení (linie/bod)	





vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací

společnosti CETIN a.s.

(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 571235/22

Číslo žádosti: 0122 418 942 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	UHERSKÝ BROD ? ÚJEZDEC ? PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	Jaroslav Majíček, Ing.	
Stavebník	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 68801	
Zájmové území	Okres	Uherské Hradiště
	Obec	Uherský Brod
	Kat. území / č. parcely	Újezdec u Luhačovic
Platnost Vyjádření	4. 3. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 571235/22

Číslo žádosti: 0122 418 942

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*


Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 4. 3. 2022.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

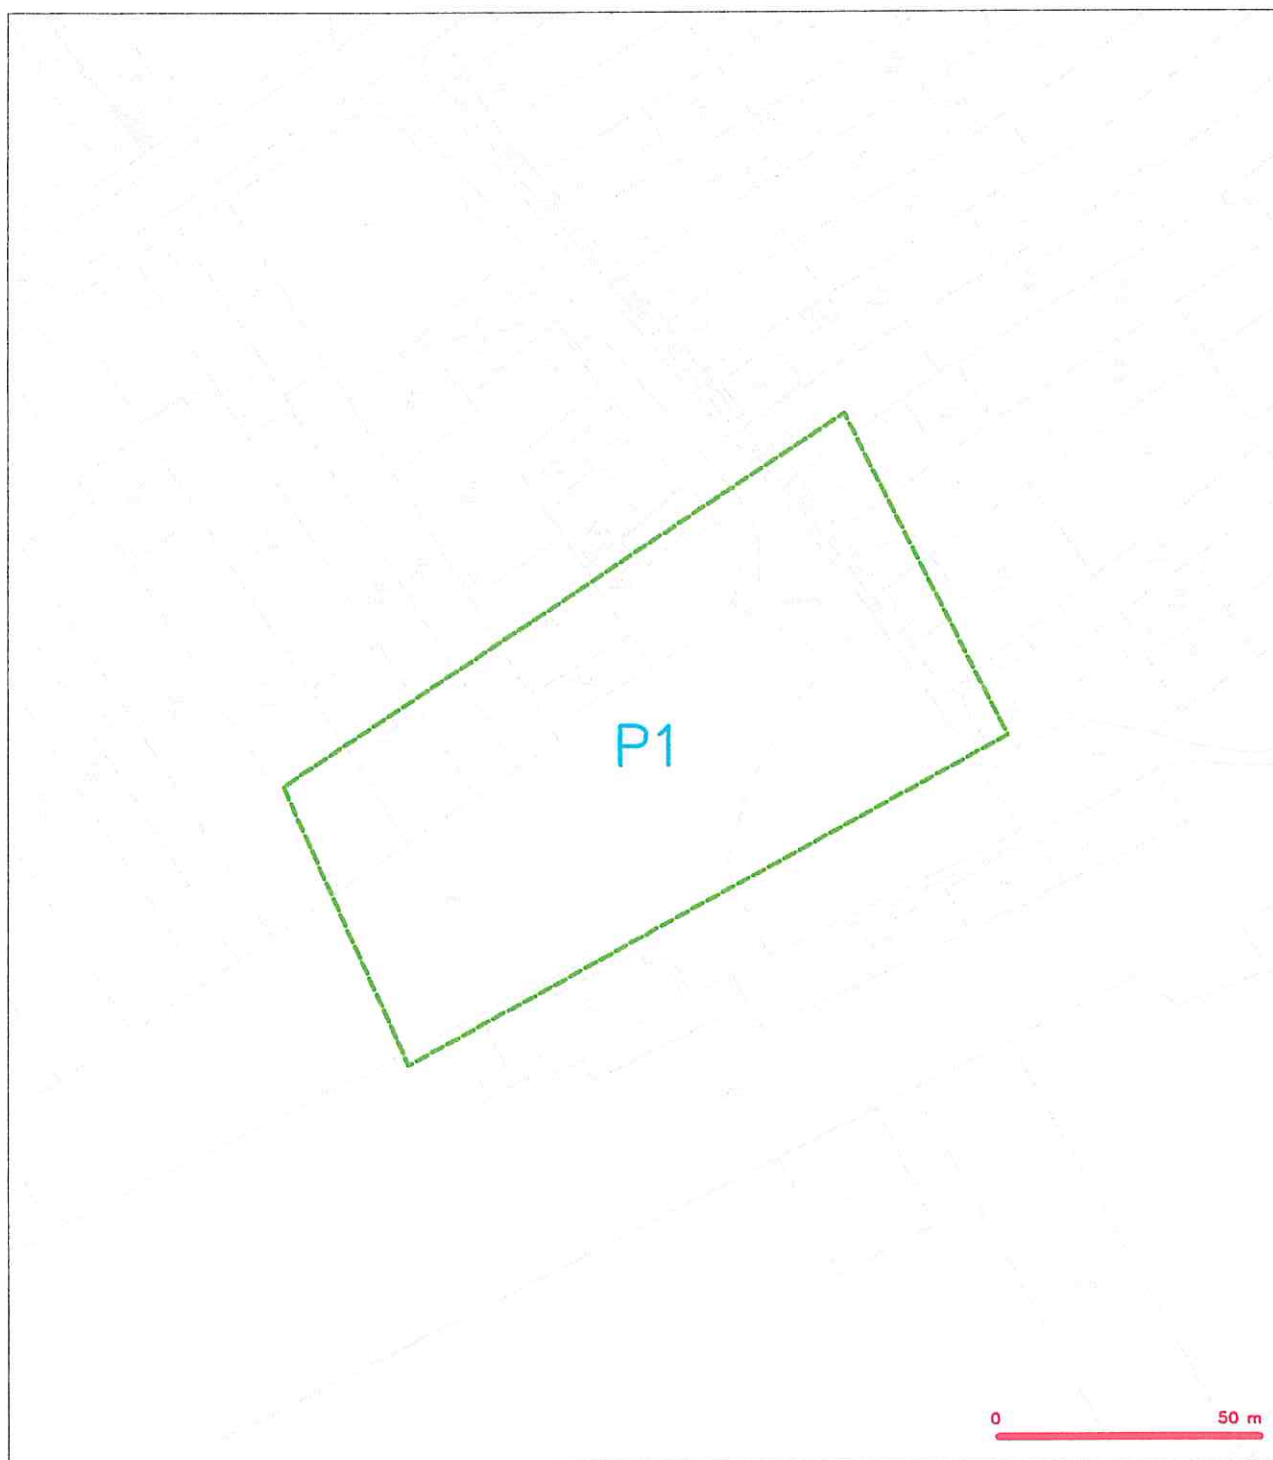










0 50 m

LEGENDA


----- hranice zájmového území a vyjádření

Kolář
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
150 00 Praha 5
DIČ: CZ64084063
102

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | kravice zupnoceho upora i vslozeni |  | nepomery prizni asteticko kabele, ADPE trubky |
| | NV vslozeni, upora i NV prisplohi CCHN |  | nabo zvucni asteticko i metalicko kabele |
|  | zmeny prizni metalicko kabele | | radovne zle, ucleneni puziro radovni zle |
|  | zmeny prizni asteticko kabele, ADPE trubky | | radovne zle |
|  | nabo zvucni asteticko i metalicko kabele |  | nepomery zle |
| | nepomery prizni metalicko kabele |  | podzmeny zle zle |
|  | radovne zle zle | | zle i NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-I

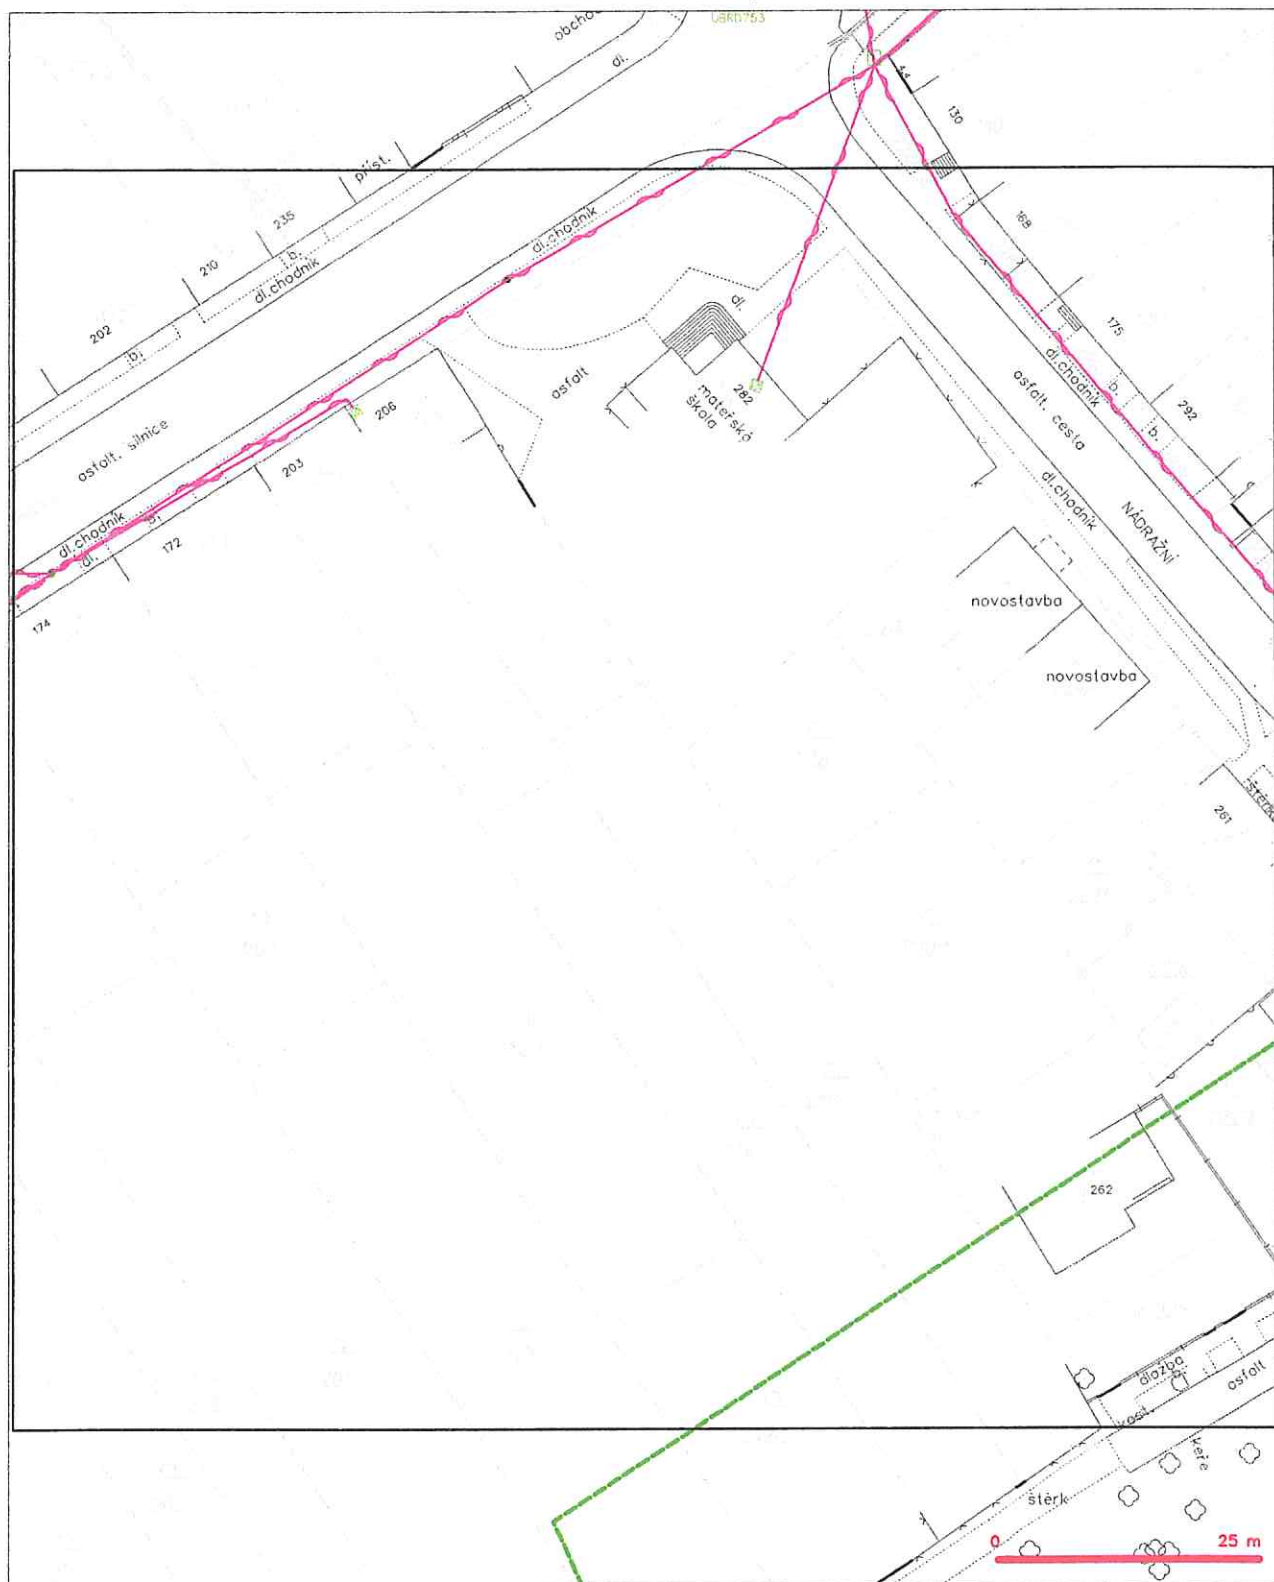

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice pozemkového území k vyjádření | | rekonstrukce průběhu optického kabelu, ADPE trubky |
| | hranice pozemkového území k vyjádření CETIN | | nová sítě optického a metalického kabelu |
| | záměrný průběh metalického kabelu | | rozdělovací síť: užitkové síťové rozdělovací síť |
| | rekonstrukce průběhu optického kabelu, ADPE trubky | | užitková síť |
| | nová sítě optického a metalického kabelu | | rekonstrukce sítě |
| | rekonstrukce průběhu metalického kabelu | | podzemní síť opt |
| | rozdělovací síť opt | | síť z NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



- [illegible]

Investor:
Město Uherský Brod
Libor Obadal
Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod

Žadatel:

Ing. Jaroslav Majíček
Podolí 49
68604 Podolí

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/Ma/2022/0457**

Vyřizuje: **Jana Macků**

Telefon: **+420 572 530 216**

E-mail: **jana.macku@svkuh.cz**

Název akce: **UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC –
PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ
PŘÍPOJKA**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Kombinovaný důvod: **územní rozhodnutí**

Zájmové území

Obec: **Uherský Brod**

Katastr: **Újezdec u Luhačovic**

Parcela: **Újezdec u Luhačovic 227 (Uherský Brod)**

Datum vydání vyjádření: **30.05.2022**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o výtýčení vodohospodářského zařízení.

Níže uvedené podmínky jsou platné pouze v případě, že naše a. s. bude provozovatelem navrženého vodovodu pro veřejnou potřebu.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště s realizací navrženého vodovodu potřebu a navržené přípojky vody jako budoucí možný provozovatel souhlasí za níže uvedených podmínek:

Vodovod:

Výškový rozdíl u napojení na stávající vodovod řešit elektro tvarovkami a přírubovou spojkou na PE. Skladba ukončení vodovodu: přírubová spojka na PE, patkové koleno a hydrant popř. přírubová spojka na PE, šoupě, prodloužené patkové koleno a hydrant.

Investor stavby musí před vydáním vodohospodářského stavebního povolení uzavřít s SVK, a. s. Uh. Hradiště provozem vodovodů smlouvu o smlouvě budoucí na provozování navrženého vodovodu.

V realizační PD požadujeme předložit podrobný výpis trub, tvarovek a armatur včetně zahrnutí rezervy na délku potrubí při spojování svařováním a výpis použitých matic, šroubů, podložek a dalších použitých materiálů.

Výstavba prodloužení vodovodu musí být provedena dle zásad ČSN EN 805.

Materiál bude PE trouby, ne z návinu. Uložení trub musí být dle doporučení výrobce.

Vytyčovací izolovaný vodič potrubí musí být uložen na potrubí (dle pokynů pracovníků provozu vodovodů naší a. s.). Uložení potrubí bude do pískového lože a to včetně obsypu pískem 30 cm nad potrubí. Vodič bude o průřezu 6 mm².

Podsyp potrubí požadujeme provést v mocnosti 10 cm.

Vodovod bude situován ve veřejném prostranství, přístupný pro opravy při poruchách atd. Vodovod nesmí být zaplacen. Práce při napojování na stávající vodovodní řad musí být prováděny v součinnosti s pracovníky provozu vodovodů naší a. s.

Na vodovodu bude provedena tlaková zkouška potrubí před záhozem dle ČSN 755911 za přítomnosti pracovníka provozu vodovodů SVK, a. s. – budoucího provozovatele. O tomto bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

Ke kolaudaci stavby doloží investor stavby PD dle skutečného provedení a zaměření v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Protože při realizaci stavby je nezbytný zásah do potrubí nebo zařízení veřejného vodovodu je investor nebo zhotovitel stavby povinen v dostatečném předstihu, min. 20 dní před požadovaným termínem provádění vlastních prací, požádat o souhlas se zásahem do veřejného vodovodu. Žádost musí být předložena příslušnému provozu vodovodů SVK, a. s. Pro oblast Uherské Hradiště p. Koranda / Pro oblast Uherský Brod p. Trtek.

Žádost musí obsahovat následující údaje a doklady:

- Název stavby
- Základní údaje investora stavby – název, sídlo, IČ
- Kopie stavebního nebo vodoprávního povolení stavby
- Projektová dokumentace stavby, která řeší podrobně zásah do veřejného vodovodu. PD musí obsahovat podrobnou specifikaci navrženého materiálu včetně názvu výrobce a přesného označení jednotlivých tvarovek, armatur a potrubí, které budou použity pro zhotovení
- U kombinovaných staveb POV
- Základní údaje zhotovitele stavby – název (jméno), sídlo, IČ,
- Jméno odpovědné osoby zhotovitele, která bude práce řídit, včetně tel. kontaktu
- Doklady o způsobilosti zhotovitele pro provádění vodohospodářských staveb (kopie živnostenského listu, výpisu z OR, atd.)
- Jméno pracovníka nebo pracovníků, kteří budou osobně vlastní práce provádět, včetně kopie jejich zdravotních průkazů
- Přesný termín a délku požadované odstávky stávajícího vodovodního řadu, potřebné pro provedení montážních prací
- Písemnou objednávku na zajištění odstávky veřejného vodovodu

Bezprostředně před zásahem do vodovodu pro veřejnou potřebu vyžadujeme k předložení doklady od provedení proplachu a desinfekce připojovaného vodovodu nebo zařízení, ověřené desinfekční zkouškou provedenou v akreditované laboratoři SVK, a. s., v rozsahu koliformní bakterie, Escherichia coli a chlor volný. Dále musí být předloženy doklady o ověření použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, v souladu s vyhláškou č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. V případě, že předložené doklady budou v rozporu s podmínkami povolení stavby nebo budou v rozporu s vyjádřením SVK a. s. vydaným k dotčené stavbě, může být napojení na stávající vodovod odmítnuto, až do doby projednání změn v dokumentaci a vydání nového vyjádření. Upozorňujeme, že jakýkoliv odběr vody z veřejného vodovodu pro zajištění realizace stavby (desinfekce, proplach, tlaková zkouška) je možný pouze na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody.

Všechny činnosti spojené se zajištěním odstávky a zprovoznění veřejného vodovodu, včetně náhradního zásobování pitnou vodou, jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku SVK, a. s. a před vydáním souhlasu bude vyžadováno složení finanční zálohy na úhradu nákladů zajištění odstávky.

Veškeré manipulace se zařízením veřejného vodovodu, můžou provádět výhradně pracovníci provozovatele vodovodu.

Po napojení na veřejný vodovod před zprovozněním nově budovaného vodovodního zařízení musí investor stavby zajistit provedení kontroly kvality pitné vody dle ustanovení § 4, odst. 7 a 8 vyhl. č. 252/2004 Sb. Odběr a rozbor vzorku pitné vody provede akreditovaná laboratoř SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Sdělujeme Vám, že naše akciová společnost se nebude finančně podílet na rozšíření vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a také na rekonstrukci inženýrských sítí z kapacitních důvodů, které budou vyvolány novou zástavbou a jsou v majetku naší a. s.

Jelikož PD pro stavební povolení není dostatečným podkladem pro realizaci stavby, požadujeme realizační PD předložit na SVK a. s. Uherské Hradiště k vyjádření a to v dostatečném časovém předstihu před započatím prací.

Realizační PD požadujeme v rozpracovanosti konzultovat na SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Vodovodní přípojka:

Souhrn informací:

- Vodovodní přípojka:

Materiál: LDPE-40, SDR 7,4 PN 10

Profil a délka: 1" - 32 x 4,4 mm, 10,0 m po vodoměrnou šachtu a dále cca 15 m pro místo spotřeby - sběrný dvůr.

Vodoměr: Q3 = 4 m³/hod (Qn = 2,5 m³/hod)

Vodoměrná šachta: od dodavatele ASIO BRNO, typ VŠ AK-VODO 1200/1200 N, průměr 1,2 m x hl. 1,5 m včetně komínku od upraveného terénu

VŠ umístěna na pozemku investora parc. č. 193 v k. ú. Újezdec u Luhačovic.

Umístění VDM sestavy: VVŠ z plastu

Výška vodoměrné sestavy v systému B. p. v.: 213,20 m n. m.

Bilance potřeby vody: nebyla předložena

Potřeba požární vody: nebyla předložena - nevyjadřujeme se

Omezující parametry: Bez omezení.

Fakurační katastr: 285 Újezdec u Luhačovic

Vlastník vodovodního řadu: Jiný vlastník - město Uherský Brod

Kanalizační přípojka:

Dle předložené PD - situace stavby je z objektu sběrného dvora vedena přípojka kanalizace DN 125 mm napojená do kanalizačních rozvodů v zájmovém území stavby.

Tato kanalizace je přes ČS napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku naší a. s.

Likvidace dešťových vod: není známo. Nesouhlasíme s případným napojením dešťových vod z objektu sběrného dvora do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Investor stavby doloží k datu realizace přípojky vody na SVK, a. s. Uherské Hradiště provoz kanalizací naší a. s. dokumentaci skutečného provedení areálových rozvodů včetně zaměření v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uherské Hradiště.

Fakurační katastr: 85 Újezdec u Luhačovic

Vlastník kanalizační stoky: SVK, a. s., Uherské Hradiště

Vodovodní přípojka bude provedena až po povolení, vybudování a uvedení vodovodu do trvalého provozu. Naše a. s. musí být také provozovatelem daného vodovodu na základě uzavřené smlouvy o provozování.

Stávající zdroj vody:

Upozorňujeme, že investor musí před realizací vodovodní přípojky z vodovodního řadu nahlásit přesný termín odpojení vnitřních rozvodů od původního zdroje vody na provoz kanalizací SVK, a. s. Uh. Hradiště. Na základě dohodnutého termínu bude provedena kontrola technikem provozu vodovodů nebo kanalizací naší a. s. a o tomto bude proveden písemný zápis.

Objekt sběrného dvora bude napojen na zásobení vodou pouze z vodovodního řadu.

V případě, že bude pro objekt využíváno více zdrojů vody (studna a voda z vodovodního řadu), musí investor tuto skutečnost nahlásit na provozu vodovodů Uh. Hradiště a provést změnu smlouvy - fakturace stočného bude prováděna dle směrných čísel spotřeby vody v souladu se zákonem.

Dále pokud bude v objektu využíván i stávající zdroj vody musí investor před realizací vodovodní přípojky na SVK, a. s. Uherské Hradiště – provoz vodovodů Uherské Hradiště doložit dokumentaci skutečného provedení vnitřních rozvodů vody v objektu (rozvod vody z vodovodní přípojky, rozvod vody ze studny). Rozvody vody v

objektu zásobené vodou z přípojky vody nesmí být propojeny s rozvody vody z jiného zdroje dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

V případě, že investor propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu, dopouští se přestupku a to dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění, § 11 odst. 2.

V případě poškození vnitřních rozvodů ostatních sítí vedoucích v místě osazení VDM šachty, nebude na opravy těchto rozvodů brán zřetel, jelikož nebyly zakresleny v PD a nebylo s nimi při návrhu umístění VDM šachty počítáno.

Ostatní podmínky pro vodovodní přípojku:

Vodoměrná šachta musí splňovat tyto podmínky:

- Vstup musí být po žebříku, který nesmí zasahovat do průlezného otvoru.
- První příčel žebříku musí být v maximální vzdálenosti 40 cm od terénu.
- Žebřík musí splňovat normu ČSN 743282.
- Poklop vstupní šachty musí být o rozměru minimálně 0,6 x 0,6 m.
- Poklop musí být obdlážděn.
- Váha poklopu vstupní šachty musí být maximálně 15 kg.
- Prostupy šachty musí být provedeny vodotěsné.
- Šachta musí být osazena plastovou konzolí pro uchycení vodoměrné sestavy.

Podmínkou zřízení vodovodní přípojky je přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního pro objekt.

Rýha výkopu musí být v hloubce 1,3 m, uložení vodovodní přípojky musí být provedeno minimálně v hloubce 1,2 m v celé délce vzhledem k upravenému terénu. Trasa výkopu bude provedena kolmo na řad do VŠ !

Na výstavbu vodovodní přípojky bude použit materiál LDPE-40, SDR 7,4 PN 10, Ø 32 x 4,4 mm.

Upozorňujeme, že vodoměrná sestava v objektu VŠ bude osazována v jednom kuse (nebude provedena do pravého úhlu) a je nutno pro umístění sestavy dodržet minimální požadované rozměry – 0,9 x 0,6 x 0,2 m.

Součástí vodoměrné sestavy není filtr, investor si jej může osadit na vnitřní rozvody za vodoměrnou sestavou (mimo prostor vodoměrné šachty).

Výstavba vodovodní přípojky musí být dle zásad ČSN 755411.

U souběhu vodovodní přípojky s ostatními sítěmi požadujeme dodržet minimální vzdálenost 1,0 m.

Při křížení vodovodní přípojky s ostatními sítěmi musí být dodržena ČSN 736005.

SVK, a. s. Uherské Hradiště odsouhlasila pouze technické řešení, umístění VDM sestavy ve vodoměrné šachtě, které spočívá v posouzení rozměru a vystrojení šachty. Předmětem odsouhlasení není typ VŠ a její uložení do terénu ve vztahu k základovým poměrům v území.

Výstavba nové vodovodní přípojky bude provedena pracovníky provozu vodovodů SVK a. s. Uherské Hradiště, pracoviště Uherský Brod za úhradu na základě objednávky investora.

Zemní práce si stavebník provede sám na vlastní náklady.

Doporučujeme potrubí vodovodní přípojky uložit v celé délce do chráničky z důvodu vyloučení budoucího zásahu do terénu při odstraňování případné poruchy vodovodní přípojky. Profil potrubí chráničky VP požadujeme in. 2", DN 50 mm.

Vodovodní přípojka bude provedena na základě žádosti o zřízení vodovodní přípojky. Dále musí investor uzavřít se SVK, a. s. Uh. Hradiště smlouvu na dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Kanalizační přípojka:

Dle předložené PD - situace stavby je z objektu sběrného dvora vedena přípojka kanalizace DN 125 mm napojená do kanalizačních rozvodů v zájmovém území stavby.

Tato kanalizace je přes ČS napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku naší a. s.

Likvidace dešťových vod: není známo. Nesouhlasíme s případným napojením dešťových vod z objektu sběrného dvora do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Investor stavby doloží k datu realizace přípojky vody na SVK, a. s. Uherské Hradiště provoz kanalizací naší a. s. dokumentaci skutečného provedení areálových rozvodů včetně zaměření v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uherské Hradiště.

Všeobecně:

Při stavbě požadujeme dodržení všeobecných podmínek - viz samostatná příloha k vyjádření (vytýčení sítí, kontrola před záhozem apod.)

Jakákoliv změna stavby proti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- IO01_02_situace.PDF (příloha žádosti)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)



Digitally signed by Vyjadřovací
služba

DN: SERIALNUMBER=S80286,
CN=Vyjadřovací služba,
OU=Technický útvar, O="Slovácké
vodárny a kanalizace, a.s.",
OID.2.5.4.97=NTRCZ-49453866,
C=CZ

Date: 30.05.2022 10:47:18 +02:00

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

č.j.: KHSZL 05965/2022

Ve Zlíně, dne 10. 3. 2022

Spisová značka: KHSZL/05965/2022/2.5/HOK/ZL/HOR-02

Vyřizuje: Mgr. Jeanette Horčicová, tel: 577006747; e-mail: jeanette.horcicova@khszlin.cz

V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.

Ing. Jaroslav Majíček

IČ: 76532445

Podolí č. 49

686 04 Kunovice

Závazné stanovisko k dokumentaci stavby „**Sběrný dvůr Uherský Brod – Újezdec; SO – Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka**“ pro společné povolení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 7. 3. 2022 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost právnické osoby, Město Uherský Brod, IČ: 00291463 se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod, v zastoupení na základě předložené plné moci ze dne 1. 3. 2022 fyzickou osobou podnikající, Ing. Jaroslavem Majíčkem, IČ: 76532445 se sídlem Podolí č. 49, 686 04 Kunovice, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „**Sběrný dvůr Uherský Brod – Újezdec; SO – Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka**“ pro společné povolení. Dokumentaci vypracoval Ing. Jaroslav Majíček, IČ: 76532445 se sídlem Podolí č. 49, 686 04 Kunovice – ČKAIT 1301929, v měsíci únoru 2022.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „**Sběrný dvůr Uherský Brod – Újezdec; SO – Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka**“ pro společné povolení, umístěnou na pozemcích parc. č. 227, 193 v k.ú. Újezdec u Luhačovic, a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů;
- b) § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S dokumentací stavby „**Sběrný dvůr Uherský Brod – Újezdec; SO – Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka**“, pro společné povolení, umístěnou na pozemcích parc. č. 227, 193 v k.ú. Újezdec u Luhačovic

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o analýze vzorku pitné vody, odebraného z předmětného vodovodního řadu v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
2. Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Předmětem dokumentace pro vydání společného povolení je prodloužení vodovodního řadu pro zásobování sběrného dvora v k.ú. Újezdec u Luhačovic pitnou a požární vodou.

Prodloužení vodovodního řadu „B2-4-2“ začíná napojením na stávající vodovodní řad „B2-4“ z PED 90, ukončení bude provedeno podzemním hydrantem HP1 DN 80, který bude sloužit k odvodu potrubí.

Vodovodní přípojka „VP“ začíná napojením na navržený vodovodní řad „B2-4-2“ a vede kolem oplocení areálu sběrného dvora po vodoměrnou šachtu VŠ, kde končí. Dále pokračuje areálový vodovod „VA“ až po napojení na stávající přívod vody, který bude v další části odstraněn, až po objekt železniční stanice, odkud je v současnosti objekt zázemí sběrného dvora napojen.

Je řešeno následující potrubí:

- řad „B2-4-2“ PE 100RC D 90x8,2 mm - dl. 101,00 m,
- Chránička PE 100RC D 160x9,5 mm - dl. 11,50 m,
- „VP“ PE 100RC D 32x4,4 mm - dl. 10,00 m,
- „VA“ PE 100RC D 32x4,4 mm - dl. 15,20 m.

Vodovodní řad bude součástí skupinového vodovodu Bojkovice (vodojem „Těšov starý“ a „Těšov nový“), jehož provozovatelem je právnická osoba, Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Podmínka č.1 se opírá o požadavek vyplývající z § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č.2 se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., v platném znění.

Mgr. Jeanette Horčicová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů dokumentu: 1

Rozdělovník:

- 1x adresát (doručení do datové schránky)
- 1x KHS ZK – Odbor HOK

Vážený pan
Ing. Jaroslav Majíček

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

- / -

NAŠE ZNAČKA

PM-11046/2022/5203/Ka

VYŘIZUJE

Ing. Eva Kacálková

+420 541 637 412

kacalkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

5. 4. 2022

Uherský Brod – Újezdec – prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka

(k. ú. Újezdec u Luhačovic, ORP Uherský Brod, kraj Zlínský, ČHP 4-13-01-1140-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 4. 3. 2022 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Majíček (2/2022). Investorem stavby je Město Uherský Brod.

Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 227 a 193 v k. ú. Újezdec u Luhačovic. Předmětem je prodloužení vodovodu, které bude napojeno na stávající vodovod a vodovodní přípojka.

Stavba je navržena mimo stanovené záplavové území.

Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, leží předmětná lokalita pro výstavbu vodovodu převážně v nízkém a zbytkovém povodňovém ohrožení.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1340 Olšava od toku Luhačovický potok po ústí do toku Morava a ve vodním útvaru podzemních vod 32222 Flyš v povodí Moravy – jižní část.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmu daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- V souvislosti s rozvojem zásobování pitnou vodou je nutno zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod z plánované výstavby v souladu s platnými právními předpisy a koncepcí odkanalizování obce.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí



DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SOO0381/22-2/Hn

V Olomouci dne 10. března 2022

Č. j.: DUCR-14607/22/Hn

Telefon: +420 972 741 315 (linka 222)

Oprávněná úřední osoba: Hauptová Aneta Ing.

E-mail: hauptova@ducrcz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 9. března 2022 žadatelem Ing. Jaroslav Majíček, Podolí 49, 686 04 Podolí, IČ: 765 32 445,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í a p o v o l e n í s t a v b y**

"Uherský Brod – Újezdec – Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka"

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě č. 341 Újezdec u Luhačovic - Luhačovice vlevo v minimální vzdálenosti 40,76 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu).

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavbu prodloužení pitného vodovodu a vodovodní přípojky pro areál sběrného dvora. Prodloužení vodovodního řadu bude začínat na stávajícím řadu. Za napojení bude usazeno šoupě. Trasa bude procházet v chráničce pod stávající komunikací, dále podél stávající komunikace a bude končit u podzemního hydrantu.

Vodovodní přípojka bude začínat u navrženého vodovodního řadu a povede kolem oplocení areálu až po vodoměrnou šachtu, kde skončí. Areálový vodovod bude pokračovat až po napojení na stávající přívod vody, který bude v další části odstraněn až po objekt železniční stanice.

Stavba se bude realizovat na pozemcích parc. č. 227 a 193 v k. ú. Újezdec u Luhačovic, obec Uherský Brod, okres Uherské Hradiště.

Investor: město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod, IČ: 002 91 463

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 9. března 2022 žádost fyzické osoby Ing. Jaroslav Majíček, Podolí 49, 686 04 Podolí, IČ: 765 32 445 o závazné stanovisko pro účely umístění a povolení výše uvedené stavby.

K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- žádost,
- projektová dokumentace.

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby.

Podmínka č. 3 vylučuje záměnu světel nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci.

Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího provozu.


Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku, bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je **Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava**.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 (76)


Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- Ing. Jaroslav Majíček, Podolí 49, 686 04 Podolí
- Spis

Ing. Jaroslav Majíček
Podolí 49
686 04 Podolí

Váš dopis zn.
ze dne
Číslo jednací 1202205942
Datum 17.3.2022

Vyřizuje Jana Taťáková
telefon +420 702 153 399
e-mail Jana.Tatakova@cdt.cz

Věc: Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. k vodoprávnímu řízení.

Název stavby: Uherský Brod - Újezdec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem:

- se nachází prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě CTD) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 17.3.2024

Všeobecné podmínky ochrany:

Vyjádření je platné pouze pro získání informací o výskytu sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě společnosti ČD - Telematika a.s. v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.

Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen **zažádat** ČD - Telematika a.s. o udělení **souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací** dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, **s přesným zaznačením umístění stavby, stručným popisem rozsahu a způsobu provedení činností** a číslem jednací tohoto vyjádření na příslušnou pobočku (kontakty naleznete na www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky). Nedodržení této podmínky je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky Správy železnic, státní organizace:

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě

www.cdt.cz

elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.
Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

Počet příloh: 1

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Tábořem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

Vyjádření k existenci sítí a drážním energetickým zařízením Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ostrava - Správy elektrotechniky a energetiky Olomouc**Ev.č.** 354/2022-SEE**Stavba:** Uherský Brod-Újezdec, prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka**Stupeň:** Povolení a ohlášení stavby**Zpracovatel:** Čepeláková Karla, T: +420 972 741 200, E: Cepelakova@spravazeleznic.cz

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **dojde / nedojde** ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §46 - zákona č.458/2000Sb. v platném znění.

Jedná se o:

- podzemní vedení: nn ☒, nn DOÚO, ON ☐, vn 3kV DC ☐, vn 6kV ☐
vn 22kV ☐, vvn 110kV ☐, uzemnění ☐,
optická síť ☐
- nadzemní vedení kabelové: nn ☐, vn 6kV ☐, vn 22kV ☐,
- nadzemní vedení (bez izolace): vn 3kV DC ☐, vn 25kV AC ☐, vvn 110 kV ☐,
- nadzemní vedení (se základní izolací): vn 22kV ☐,
- elektrické stanice: venkovní ☐, stožárové ☐, kompaktní a zděné ☐

Doplňující připomínky:

- Požadujeme respektovat ochranné pásmo výše uvedených sítí a energetických zařízení ve správě OŘ Ostrava, SEE Olomouc dle §46 zákona č.458/2000Sb. v platném znění.
- Při souběhu a křížení respektovat ČSN 736005 a výše uvedené podmínky.
- Přílohy sdělení k sítím – Polohopisy kabelových tras a el. zařízení v příložených situacích jsou pouze informativní, je nutné jejich vytýčení !

Kontaktní osoby pro vytýčení sítí:

1. **Martin Beran**, OE Hulín, T: 725 392 907, E: BeranMa@spravazeleznic.cz
2. **Ondřej Ocetek**, OE Hulín, T: 607 006 200, E: OcetekO@spravazeleznic.cz

Kontaktní osoby správce dotčených sítí:

Pavel Šuráň (Suran@spravazeleznic.cz, 725 482 259) - mistr SP, OE Hulín, prac. Kunovice

Všeobecné podmínky :

Podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech silnoproudých a sdělovacích kabelů, nadzemních vedení a energetických zařízení ve správě Správy železnic, státní organizace, OŘ Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky Olomouc (dále jen SEE) :

Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit podzemní vedení vn, nn, místní optické sítě a zařízení SEE, vč. prací v blízkosti těchto vedení a zařízení, je Vaše organizace povinná učinit veškeré opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- a. před zahájením zemních prací vyznačení polohy odborným vytyčením podzemních vedení vn, nn, místní optické sítě a zařízení Správy železnic přímo na staveništi pracovníkem SEE. Viz. výše uvedené kontakty. Vytyčení je prováděno na základě objednávky. Objednávka bude adresována Správě železnic, státní organizaci, Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00. Příjemce objednávky Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava. Rozsah prací a předpokládané náklady objednávky bude upřesněn s kontaktním zaměstnancem SEE pro vytyčení, dle aktuálních sazeb organizace OŘ Ostrava.
- b. při zemních pracích je zakázáno snižovat nebo zvyšovat krytí (hloubku uložení) zemních kabelů a základů
- c. uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
- d. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení /zařízení/.
- e. upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.
- f. aby stavební objekt nebyl postaven nad kabelovým vedením nn, vn, místní optické sítě, ani v ochranném pásmu 1 m na každou stranu od vnějšího pláště kabelu.
- g. upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po každé straně vyznačené trasy, aby nepoužívali žádných mechanizačních a hloubících strojů a dodržovali platné bezpečnostní pokyny.
- h. při souběhu a křížení s kabely Správy železnic dodržení platných norem ČSN, TNŽ a předpisů Správy železnic, státní organizace apod. Při vzniku křížení s kabely nn, vn a místní optické sítě je nutné provádět nejen vytrasování, ale i hloubkové zaměření trasované kabelizace SEE.
- i. aby odkryté podzemní vedení vn, nn, místní optické sítě /zařízení/ bylo řádně zabezpečeno proti poškození.
- j. aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím /záhozem/.
- k. aby organizace provádějící zemní práce vyzvala správce SEE k provedení kontroly před zakrytím kabelizace, k ověření, zda není dotčené vedení /zařízení/ viditelně poškozeno.
- l. aby bylo hlášeno ukončení stavby.
- m. aby byly dodrženy podmínky ochranného pásma stanovené zákonem 458/2000 Sb. v platném znění.
- n. při pracích v ochranném pásmu kabelů a vedení vn a vvn, je nutné, aby byl daný kabel v bezpečném (vypnutém) stavu. Se správcem el. zařízení vn, vvn je nutné činnost předem projednat a domluvit termín napěťové výluky.
- o. po dobu prací zapanelování tras zemních kabelů vn, vvn, na všech místech přejíždění stavební a dopravní technikou. Zákaz skladování materiálu a techniky na trase zemních vn, vvn kabelů. Požadujeme zachování snadného přístupu vč. techniky - ke kabelovým trasám všech napětí a zařízením ve správě SEE a to zejména z provozních důvodů (oprava, údržba, provozuschopnost).
- p. ohlásí neprodleně každé poškození výše uvedených energetických zařízení SEE a jejich součástí, zejména podzemních kabelových vedení vn, nn, místní optické sítě a to na elektrodispečink SEE v Přerově.

Kontakty na ED Přerov, elektrodispečer I : +420 972 025 506

Kontakty na ED Přerov, elektrodispečer II : +420 972 025 507

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Toto vyjádření pozbývá platnosti spolu s územním rozhodnutím – stavebním povolením. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí /stavebního povolení/ je nutno žádat o nové vyjádření o existenci sítí a drážním energetickým zařízením SEE.

Platnost vyjádření: **17.3.2024**

Ing. Tomáš Raška
přednosta
Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava

Přílohy
Zákres nn

Váš dopis zn. Elektronická žádost č. SZ-2147
Ze dne 7. 3. 2022
Naše zn. 12246/2022-SŽ-OŘ OVA-OPS
Č. spisu 219/2022/OPD
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Roman Hučko
Tel./Mobil +420 724 644 339
E-mail Hucko@spravazeleznic.cz

Datum 4. dubna 2022

Majíček Jaroslav, Ing.
Podolí 49
686 04 Podolí

E: jaroslav.majicek@gmail.com

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“), Oblastní ředitelství Ostrava (dále jen „OŘ Ostrava“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

pro stavbu:

Název stavby: **Uherský Brod – Újezdec – Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka**
Místo stavby: **k. ú. Újezdec u Luhačovic**
Trať/žkm: **č. 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk /dle KJŘ/; km 119,555 -119,655; vlevo trati min. 30m od osy krajní traťové koleje**
TUDÚ: **2302S1 žst. Újezdec u Luhačovic**
Stavebník: **Majíček Jaroslav, Ing. Podolí 49, 686 04 Podolí**
Žadatel/Projektant: **Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod**

Podle předložené dokumentace se jedná o práce na vodovodu v k. ú. 774081 Újezdec u Luhačovic v ochranném pásmu trati Brno - Vlárský průsmyk v km cca 119,555 - 119,655 v minimální vzdálenosti cca 30 metrů od osy koleje vlevo trati ve směru kilometráže trati. Stavba zahrnuje nový vodovodní řad PE 100 D90 o délce 101 metrů a vodovodní přípojku PE 100 D32 o délce cca 25 metrů.

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy.

Správa železnic se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy s o u h l a s í za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. ČD-Telematika a.s. (ČD-T)

/Lucie Svojanovská, T: 972 625 006, M: 601 348 598, E: Lucie.Svojanovska@cdt.cz/

- V zájmovém prostoru se nachází trasa TK (SŽ).
- Vytýčení kabelových tras zajistí p. Nuc, M: 724 106 290 viz vyjádření č. j. 1202205942 ze dne 17. 3. 2022 uvedené v příloze č. 1.

2. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)

/ Čepeláková Karla, M: +420 972 741 200, E: Cepelakova@spravazeleznici.cz/

- V zájmovém území se **nachází** trasy zemního kabelu nn.
Kontakt na vytyčení: **p. Martin Beran**, mistr 6 kV, OE Hulín, **M: 725 392 907**
viz příložené vyjádření č. j. SEE 354/2022 ze dne 17. 3. 2022 (viz příloha č. 2).

3. Správa tratí Olomouc (ST Olomouc)

/Ing. Radek Holíš, M: 725 344 876, E: Holis@spravazeleznici.cz/

- Žádáme o písemné oznámení data, min. 15 dnů před zahájením stavebních prací na Správu železnic, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava. Stavebním dohledem za Správu železnic bude určeno Provozní středisko Správy tratí, traťový okrsek Kunovice (vedoucí provozního střediska **p. Josef Němec**, NemecJ@spravazeleznici.cz, **M: 724 484 925**). Před započítím prací zde projednejte stavbu, popř. předejte příslušnou dokumentaci. Před ukončením stavebních prací provede investor a stavební dohled Správy železnic zápis o ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, který zašle na OŘ Ostrava, úsek náměstka ředitele pro techniku – odbor přípravy staveb. (E: ePodatelnaOROVA@spravazeleznici.cz)

4. Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

/Dipl. technik Jiří Sládek, T: 972 322 566, M: 725 122 904, E: SladekJ@spravazeleznici.cz/

- Při realizaci akce Uherský Brod – Újezdec – Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202205942 ze dne 17. 3. 2022.
- Požadujeme před započítím stavby objednat u ČD Telematika vytyčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic.

5. Všeobecné podmínky

- Stavbou nesmí být dotčeny pozemky Správy železnic. Zároveň na nich nesmí být ukládán žádný přebytečný materiál, deponovaná zemina odpady apod., a to ani dočasně.
- Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje.
- Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Stavebník ani žádný jiný budoucí majitel stavby nebude po Správě železnic ani ČD, a.s. požadovat realizaci žádných opatření či úhradu nákladů plynoucích z důsledků provozování dráhy.

6. Ostatní

Stavebník bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah) v platném znění. Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3, nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění. Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas se stavbou ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním společného povolení příslušným stavebním úřadem.

Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného Drážním úřadem (vč. kopie ověřeného výkresu situace stavby) požadujeme dodat na Správu železnic, OŘ Ostrava, úsek náměstka ředitele pro techniku – odbor přípravy staveb. (E: ePodatelnaOROVA@spravazeleznici.cz)

Jako účastník řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky včetně příloh tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením č. j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (územní souhlas, stavební povolení apod.), je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.



Ing. Jiří Macho
05.04.2022 22:04
Podepsáno elektronicky

Ing. Jiří Macho

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Přílohy

Příloha č. 1 - Vyjádření ČD-Telematika a.s., č. j. 1202205942 ze dne 17. 3. 2022

- Vyjádření
- Všeobecné podmínky Správy železnic
- Podmínky ČD-T
- Situace

Příloha č. 2 - Vyjádření SEE, OŘ Ostrava, č. j. SEE 354/2022 ze dne 17. 3. 2022

- Vyjádření
- Zákres nn kabelu

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2609459

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2dcd1ac4-295d-40b5-aa40-923af66f650d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Roman HUČKO)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.04.2022 08:29:00



79819511-0819-4e34-8162-6d1c5f40e6fa