



SCHÉMA VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY OP-UP
"DIVADLO BRUNTÁL" ULICE PARTYZÁNSKÁ

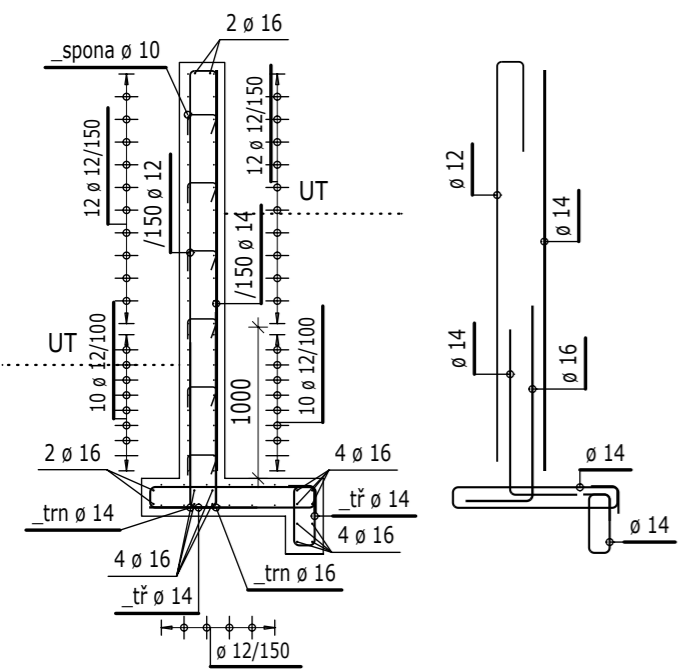


ZAHUŠTĚNÍ VÝZTUŽE PŘI KOTVENÍ
STOŽÁTU OSVĚTLENÍ

PŮDORYS

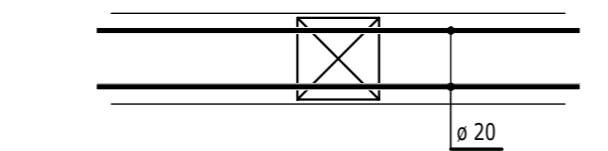


ŘEZ

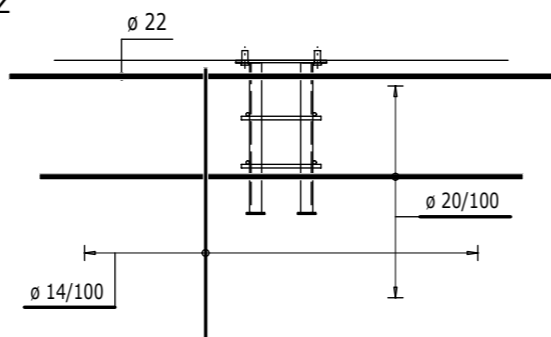


LEMOVÁNÍ BOXU OSVĚTLENÍ

M 1:25

PŮDORYS

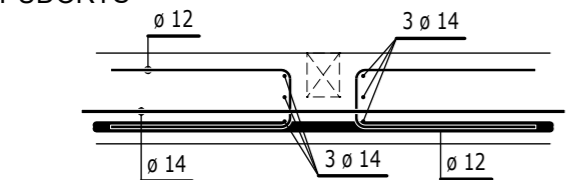


ŘEZ

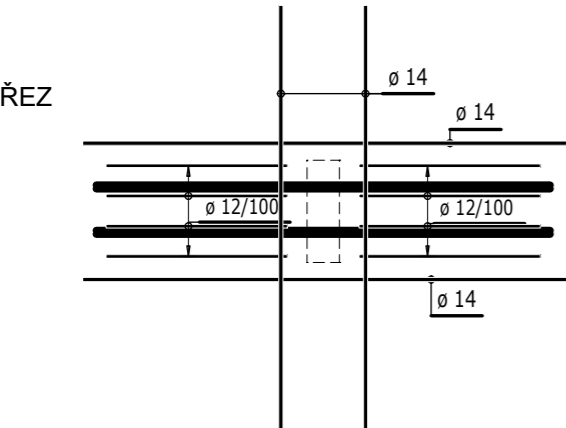


LEMOVÁNÍ PROSTUPU ODVODNĚNÍ

M 1:25


PŮDORYS

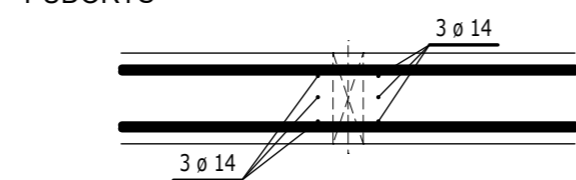

ŘEZ

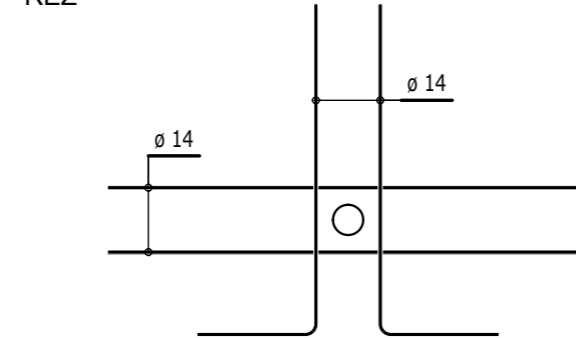


OHYBY VÝZTUŽE

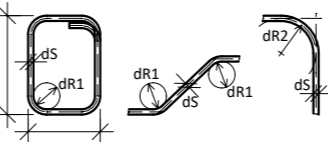

KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE



DISTANČNÍ PRVKY DO DESKY
KOZLÍKY
deska tl. 250mm
2ks/m²



NELZE NAHRADIT DISTANČNÍMI HADY!!!

TŘMÍNKY. HÁKY
SMYKOVÁ VÝZTUŽ

ds	≤ 16	>16
dR1	4ds	7ds


OHÝBANÁ TAŽENÁ VÝZTUŽ

krytí	≥ 3ds; min 50 mm	<3ds; <50 mm
dR2	15ds	20ds

PŘI OHÝBÁNÍ VÝZTUŽE JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ ČSN EN 1992-01-1
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla
pro pozemní stavby, tab. 8.1N

SCHEMA KLADENÍ VÝZTUŽE

Půdorys



SCHEMA KLADENÍ VÝZTUŽE


DESKA



SCHEMA ULOŽENÍ SPON

Stěny v rastru 0,45 x 0,45 - 5 ks/m²

Půdorys



MATERIÁL: VIZ. VÝKRES TVARU

KRYTÍ:

stěny: 50 mm

deska: 50 mm

POZNÁMKY

- PROSTUPY OVĚŘIT DLE VÝKRESU PROFESÍ (KOORDINAČNÍ VÝKRES)
- VÝZTUŽ STYKOVAT PŘESAHEM V MINIMÁLNÍ DÉLCE 70 PROFILŮ MENŠÍ
VLOŽKY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- V MÍSTĚ PROSTUPŮ VÝZTUŽ PŘIZPŮSOBIT (rozhrnout nebo prostříhnout)
- KOTEVNÍ PRVKY A PRVKY VKLÁDANÉ DO BEDNĚNÍ OSADIT PŘED BETONÁŽÍ
- NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE VYHOTOVEN VÝKRES VÝZTUŽE

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ I.D.E.A. s.r.o., ENGLIŠOVA 65, 746 01 OPAVA
tel: 736 775 288, E-mail: idea@ideaopava.cz, www.ideaopava.cz, D.I.Č. CZ-47974991

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :

Ing. arch. JAROMÍR HANUŠKA autorizovaný architekt, e-mail: hanuska@ideaopava.cz

Ing. arch. ANTONÍN ŘEHULKA autorizovaný architekt, e-mail: rehulka@ideaopava.cz

VYPRACOVAL : Ing. Robert Malchárek ČKAIT 1104300

e-mail: statika@spau.cz

INVESTOR: MĚSTO BRUNTÁL, odbor správy majetku, investic a dotací, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál

PROFESE: STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: DPS

STAVBA:

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU DIVADLA
V BRUNTÁLE

Č. ZAKÁZKY: 221620

DATUM: 25.04.2022

ZMĚNA:

VÝKRES:

SCHÉMA VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY - SO02

MĚŘÍTKO: 1:50

VÝKRES