



Vaše Čj.:
Ze dne: 31.8.2021

Naše Čj.: I 038-21/272689

Tel: 554 774 233
Fax: 554 774 223
E-mail: meca@teplobr.cz

Bruntál dne: 31.8.2021

Architektonická kancelář
I.D.E.A. s.r.o.
Žaneta Scheffcziková
Englišova 65
Opava
746 01

Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Na základě Vaší žádosti ze dne 17.8.2021 a přiložených situačních výkresů s vyznačením zájmové oblasti, Vám zasíláme toto vyjádření:

Váš záměr stavby „**Komplexní revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále**“ dle situační ho zákresu, **se dotkne zájmů** společnosti TEPLA BRUNTÁL a.s. a to soustavy teplovodů, která je umístěna tak jak je zakresleno na námi dodaných situačních výkresech. Souběžně s trasou teplovodu (ve stejné hloubce jako teplovod) je uložen i komunikační kabel pro dálkové řízení domovních předávacích stanic. Během realizace výše uvedeného záměru dojde ke křížení s naším teplovodem. Současně touto stavbou také dojde k **dotčení ochranného pásma teplovodu a dalších zařízení** společnosti TEPLA BRUNTÁL a.s.. Ochranné pásmo teplovodu je zřízeno dle zákona č. 458/2000 Sb., § 87 odst. 2 v platném znění, a to ve vzdálenosti 2,5m od krajního líce teplovodu na každou stranu.

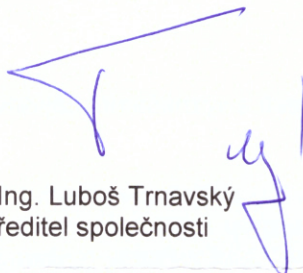
Realizace Vašeho stavebního záměru je dle § 87 odst. 4 výše uvedeného zákona možná pouze za dodržení níže uvedených podmínek:

1. Vytýčení těchto sítí teplovodů Vám za úplaty zajistí na základě objednávky náš pracovník p. Dalibor Hrdlička tel. 554 774 230 nebo 603 878 354. Pro poskytnutí dig. dat o skutečné poloze dotčeného teplovodu prosím kontaktujte našeho pracovníka p. Petra Mecu na tel. 603 721 317 nebo e-mail: meca@teplobr.cz.
2. Křížení opravované fasády (pokud bude odkrývána pod úrovní terénu) s teplovodem je možné za podmínky zachování dostatečného krytí teplovodu (min. krytí je 500mm od horní hrany teplovodu).
3. Venkovní čidla teploty budou odmontována na výzvu provádějícího stavebníka a po revitalizaci fasády budou vrácena na původní místo. Nesmí dojít ke znemožnění prostupů do místnosti OPS.
4. Veškeré zemní práce probíhající v ochranném pásmu musí být prováděny ručně, v ochranném pásmu je zákaz pohybu jakékoliv těžké stavební techniky, nebo skládky stavebního materiálu.
5. V případě obnažení naší teplovodní sítě, nebo našeho telekomunikačního kabelu, požadujeme zastavit výkopové práce a okamžitě přizvat ke kontrole p. Hrdličku.
6. V ochranném pásmu je zákaz pohybu jakékoliv těžké stavební techniky, nebo skládky stavebního materiálu.



7. K převzetí provedených prací v ochranném pásmu a následných zpětných povrchových úprav se zápisem do stavebního deníku požadujeme přizvat p. Hrdličku tel. 554 774 230 nebo 603 878 354. V případě nedodržení tohoto požadavku Vám bude z naší strany účtována sankce a to až do výše 5.000,- Kč, za každý nepředaný úsek.
8. Vytyčení teplovodu v terénu je pouze orientační skutečnou polohu a hloubku je nutné před zahájením výkopu pro komunikační kabel ověřit sondami, dle dohody s p. Hrdličkou.
9. Upozorňujeme, že v ochranném pásmu teplovodu není možné bez písemného souhlasu vlastníka nebo provozovatele teplovodní sítě, zřizovat žádné konstrukce, opěrné body, stožáry, nebo vysazovat keře a stromy.
10. Toto vyjádření je platné 1 rok od data vydání a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení.

S pozdravem


Ing. Luboš Trnavský
ředitel společnosti

TEPLO BRUNTÁL a.s.
Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál
IČ: 253 50 676 DIČ: CZ25350676

Přílohy: DWG zákres teplovodů byl odeslán mailem

2x VENK. TEPLOTRÉ

NA FASÁDE
cca 2m nad
zemí

557

4803/1

křížení NN
křížení opt. kabel

4718

DIVADLO
č.p. 275

558

MATEŘSKÁ ŠKOLA
č.p. 1782

4802

4801

trubka HDPE

559

4804

PIP 2x OC DN65/160, d=12.0m

d=11.7m

d=12.0m

d=11.1m

d=11.9m

d=6.0m

d=1.9m

d=8.9m

d=7.9m

d=2.7m

d=6.0m

d=1.9m

d=8.9m

d=7.9m

d=2.7m

d=6.0m

d=1.9m

d=8.9m

d=7.9m

d=2.7m

d=6.0m

d=1.9m

d=8.9m

d=7.9m

4805

565/1

č.p. 278
POLICIE ČR

4803/3

4800