

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1.01	VÝDEJNA STRAVY	9,1
1.02	ŠPINAVÉ NÁDOBÍ	12,4
1.03	CHODBA	9,7
1.04	MYTÍ NÁDOBÍ-RUČNÍ	17,3
1.05	ŠATNA	7,6
1.06	KERAMICKÁ DLŤNA	-
1.07	CHODBA	-





LEGENDA VZT:

DIGESTOŘE UMÍSTIT NA STĚNU NAD STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ
VEŠKERÉ ODVODNÍ POTRUBÍ SPÁDOVAT K ODVODU KONDENZÁTU
DIGESTOŘE ODVODNIT – DODÁVKA ZTI

- T-KUS S ODVODEM KONDENZÁTU; ŘEZ(VIZ ŘEZ 3-3)
- T-KUS S REGULAČNÍM PLECHEM
- RK REGULAČNÍ Klapka RUCNÍ
- SM Uzavírací klapka elektricky ovládaná (servopohon)
- TEPELNÁ IZOLACE tl.40mm+Al FOLIE
- POŽÁRNÍ IZOLACE tl.40mm+Al FOLIE
- PŘÍVOD (ODVOD) VZDUCHU (VÝUSTKA,OT)

TLUMIČ HLUKU

NAPOJENÍ KONDENZÁTU (NA VZT JEDNOTKU NEBO VZT POTRUBÍ)
HR...horní strana rovná; SR...spodní strana rovná; OS...osově; AS...asymetrický
OT...odlučovač tuku; D1...digestoř 1; D2...digestoř 2
...odsok ~ 80mm – doměřit při montáži (možná kolize=rozvody vody)
...revizní otvor
...SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU SKRZ DVEŘE

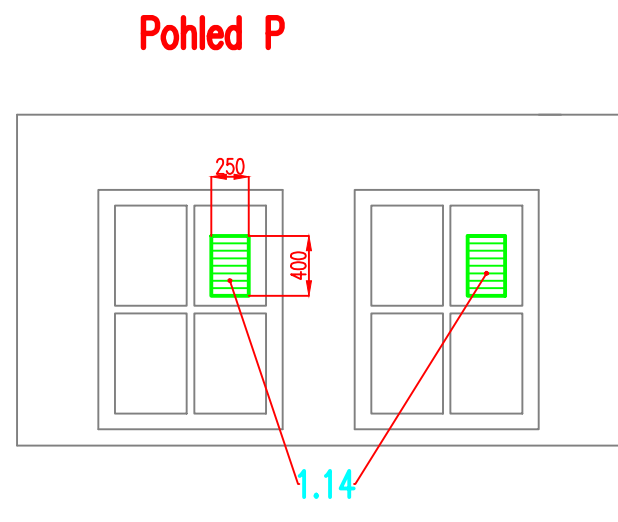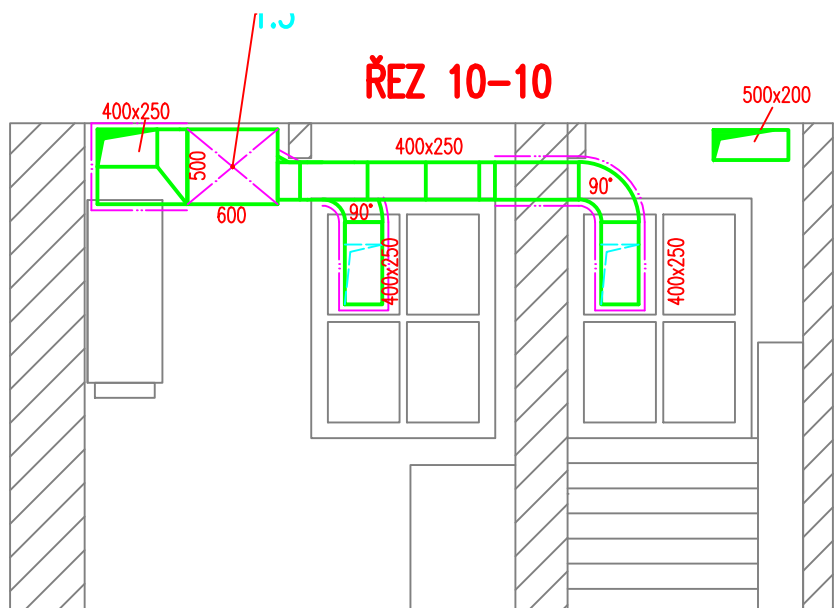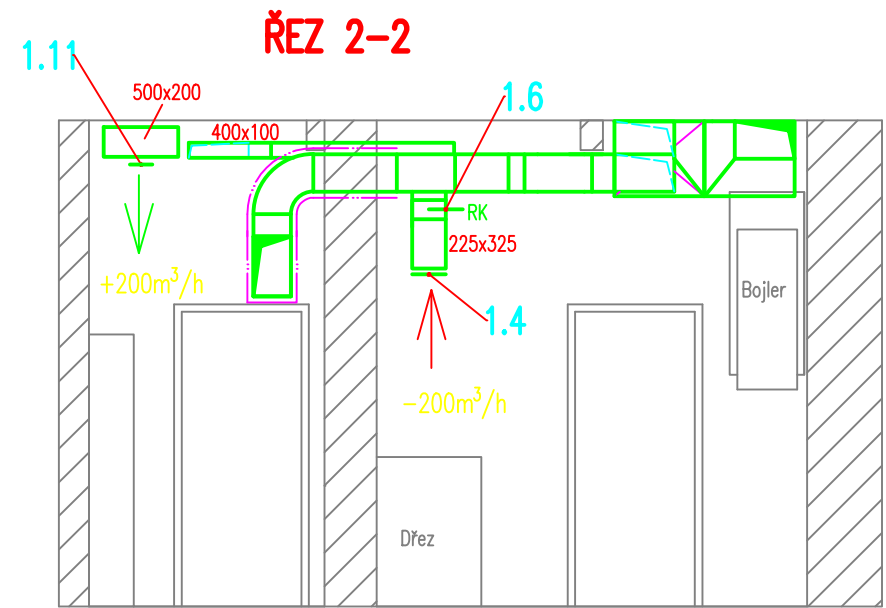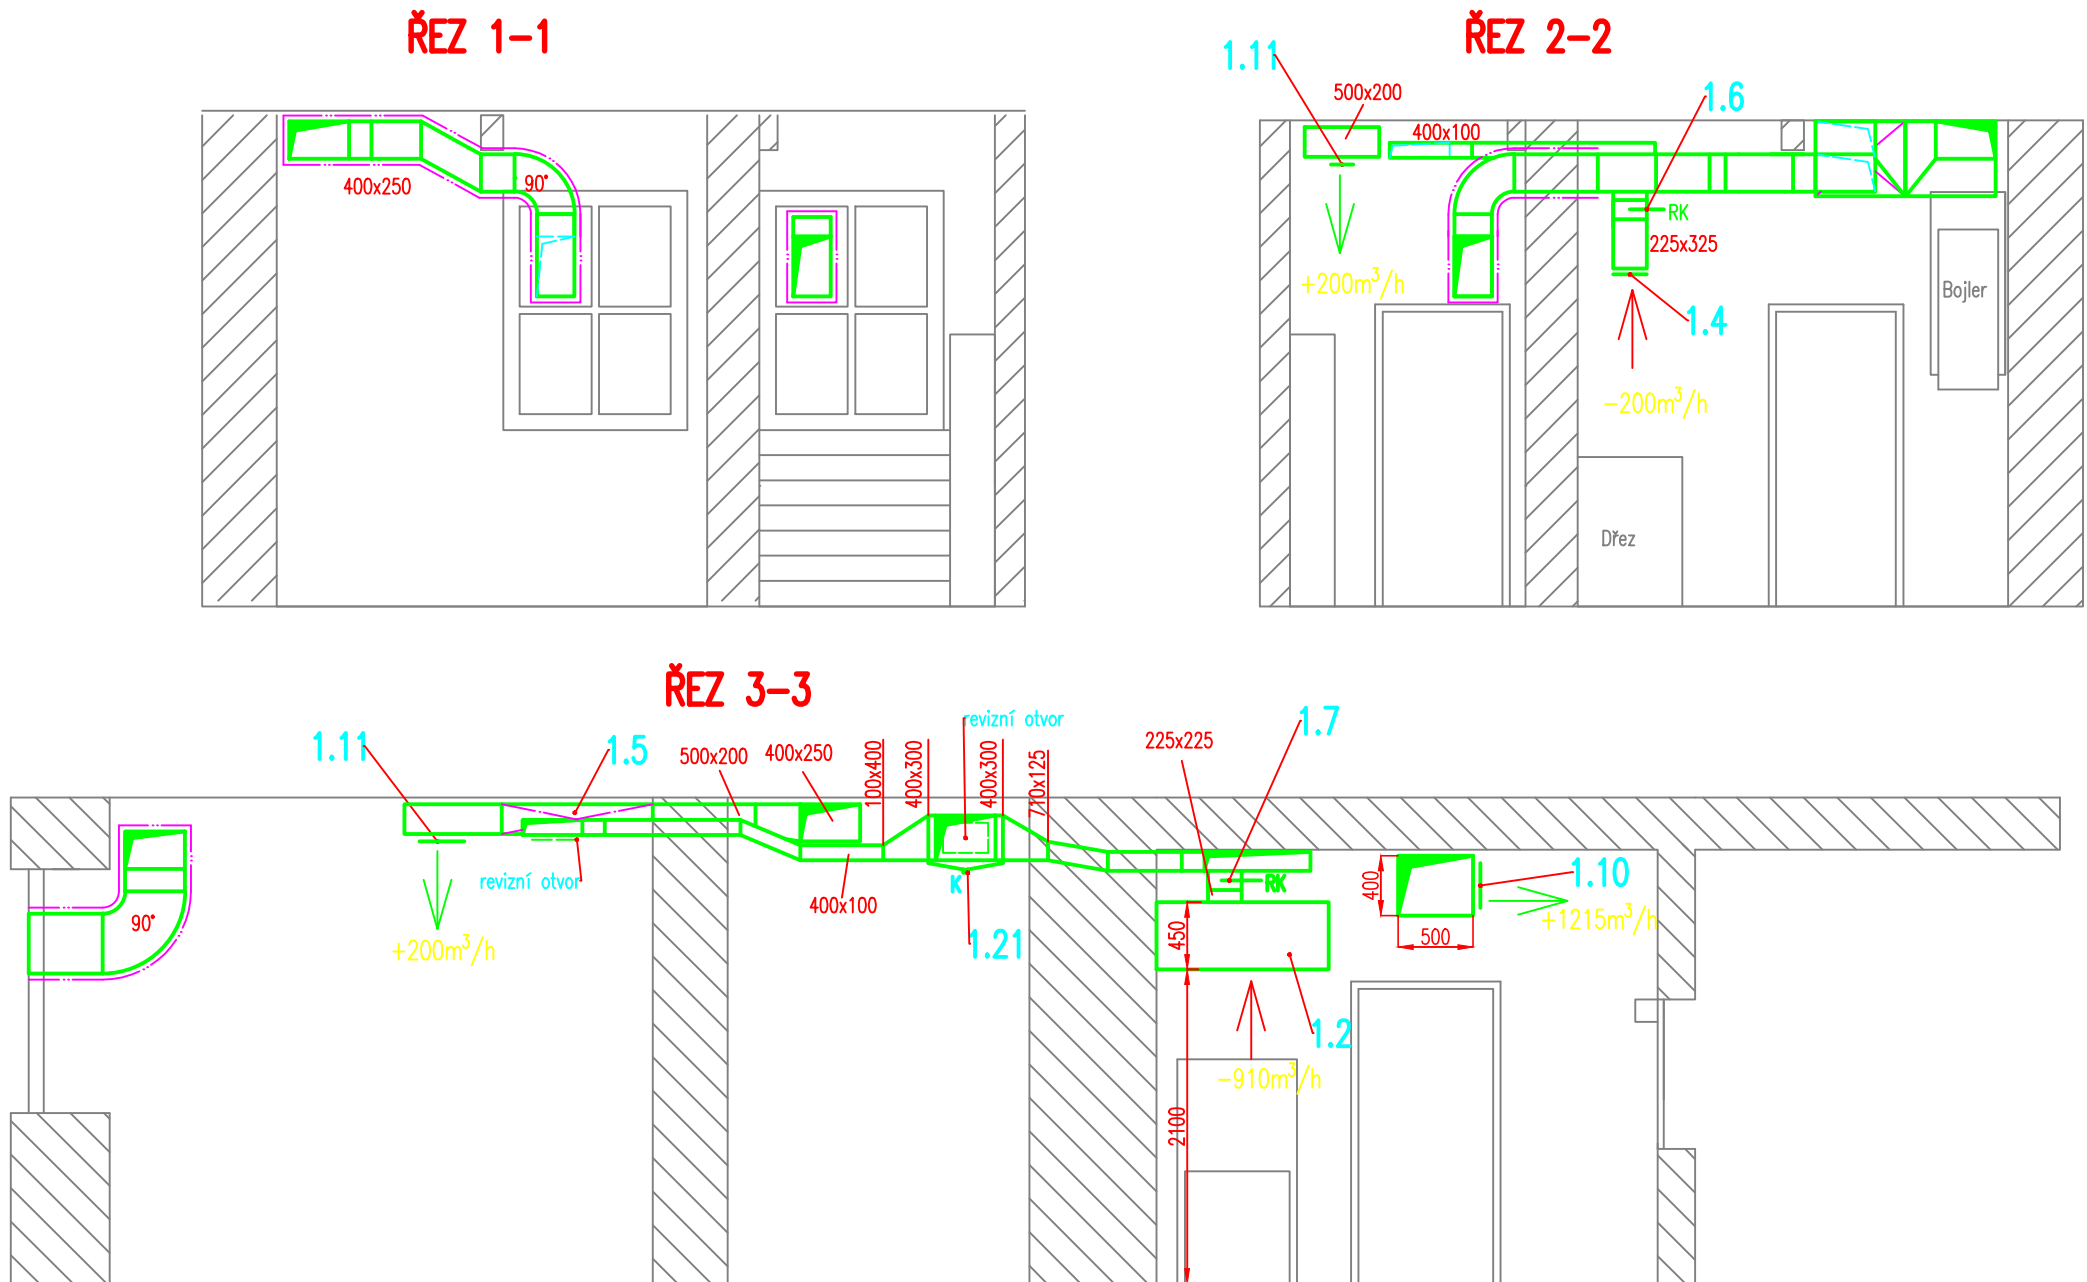

VYPRACOVAL:	Ing. Michal Biza	KUMABOTT Klimabott s.r.o. Masarykovo náměstí 33/8 65501 Hodonín, www.klimabott.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Ivo Ondrovík		
PROFESE:	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA		
STAVEBNÍK:	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 35 HODONÍN		
MÍSTO STAVBY:	ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, 695 01 HODONÍN		
NÁZEV AKCE:	ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - VÝDEJNA STRAVY	STUPEŇ:	DPS
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 1.PP, ŘEZY, POHLED P	FORMÁT:	BxM
		DATUM:	2/2021
		MĚŘÍTKO:	1:50
		Č. ZAK.:	2018081
		ČÍSLO VÝKRESU:	03