



PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

PŮDORYS STŘECHY - PŮVODNÍ STAV M 1 : 50

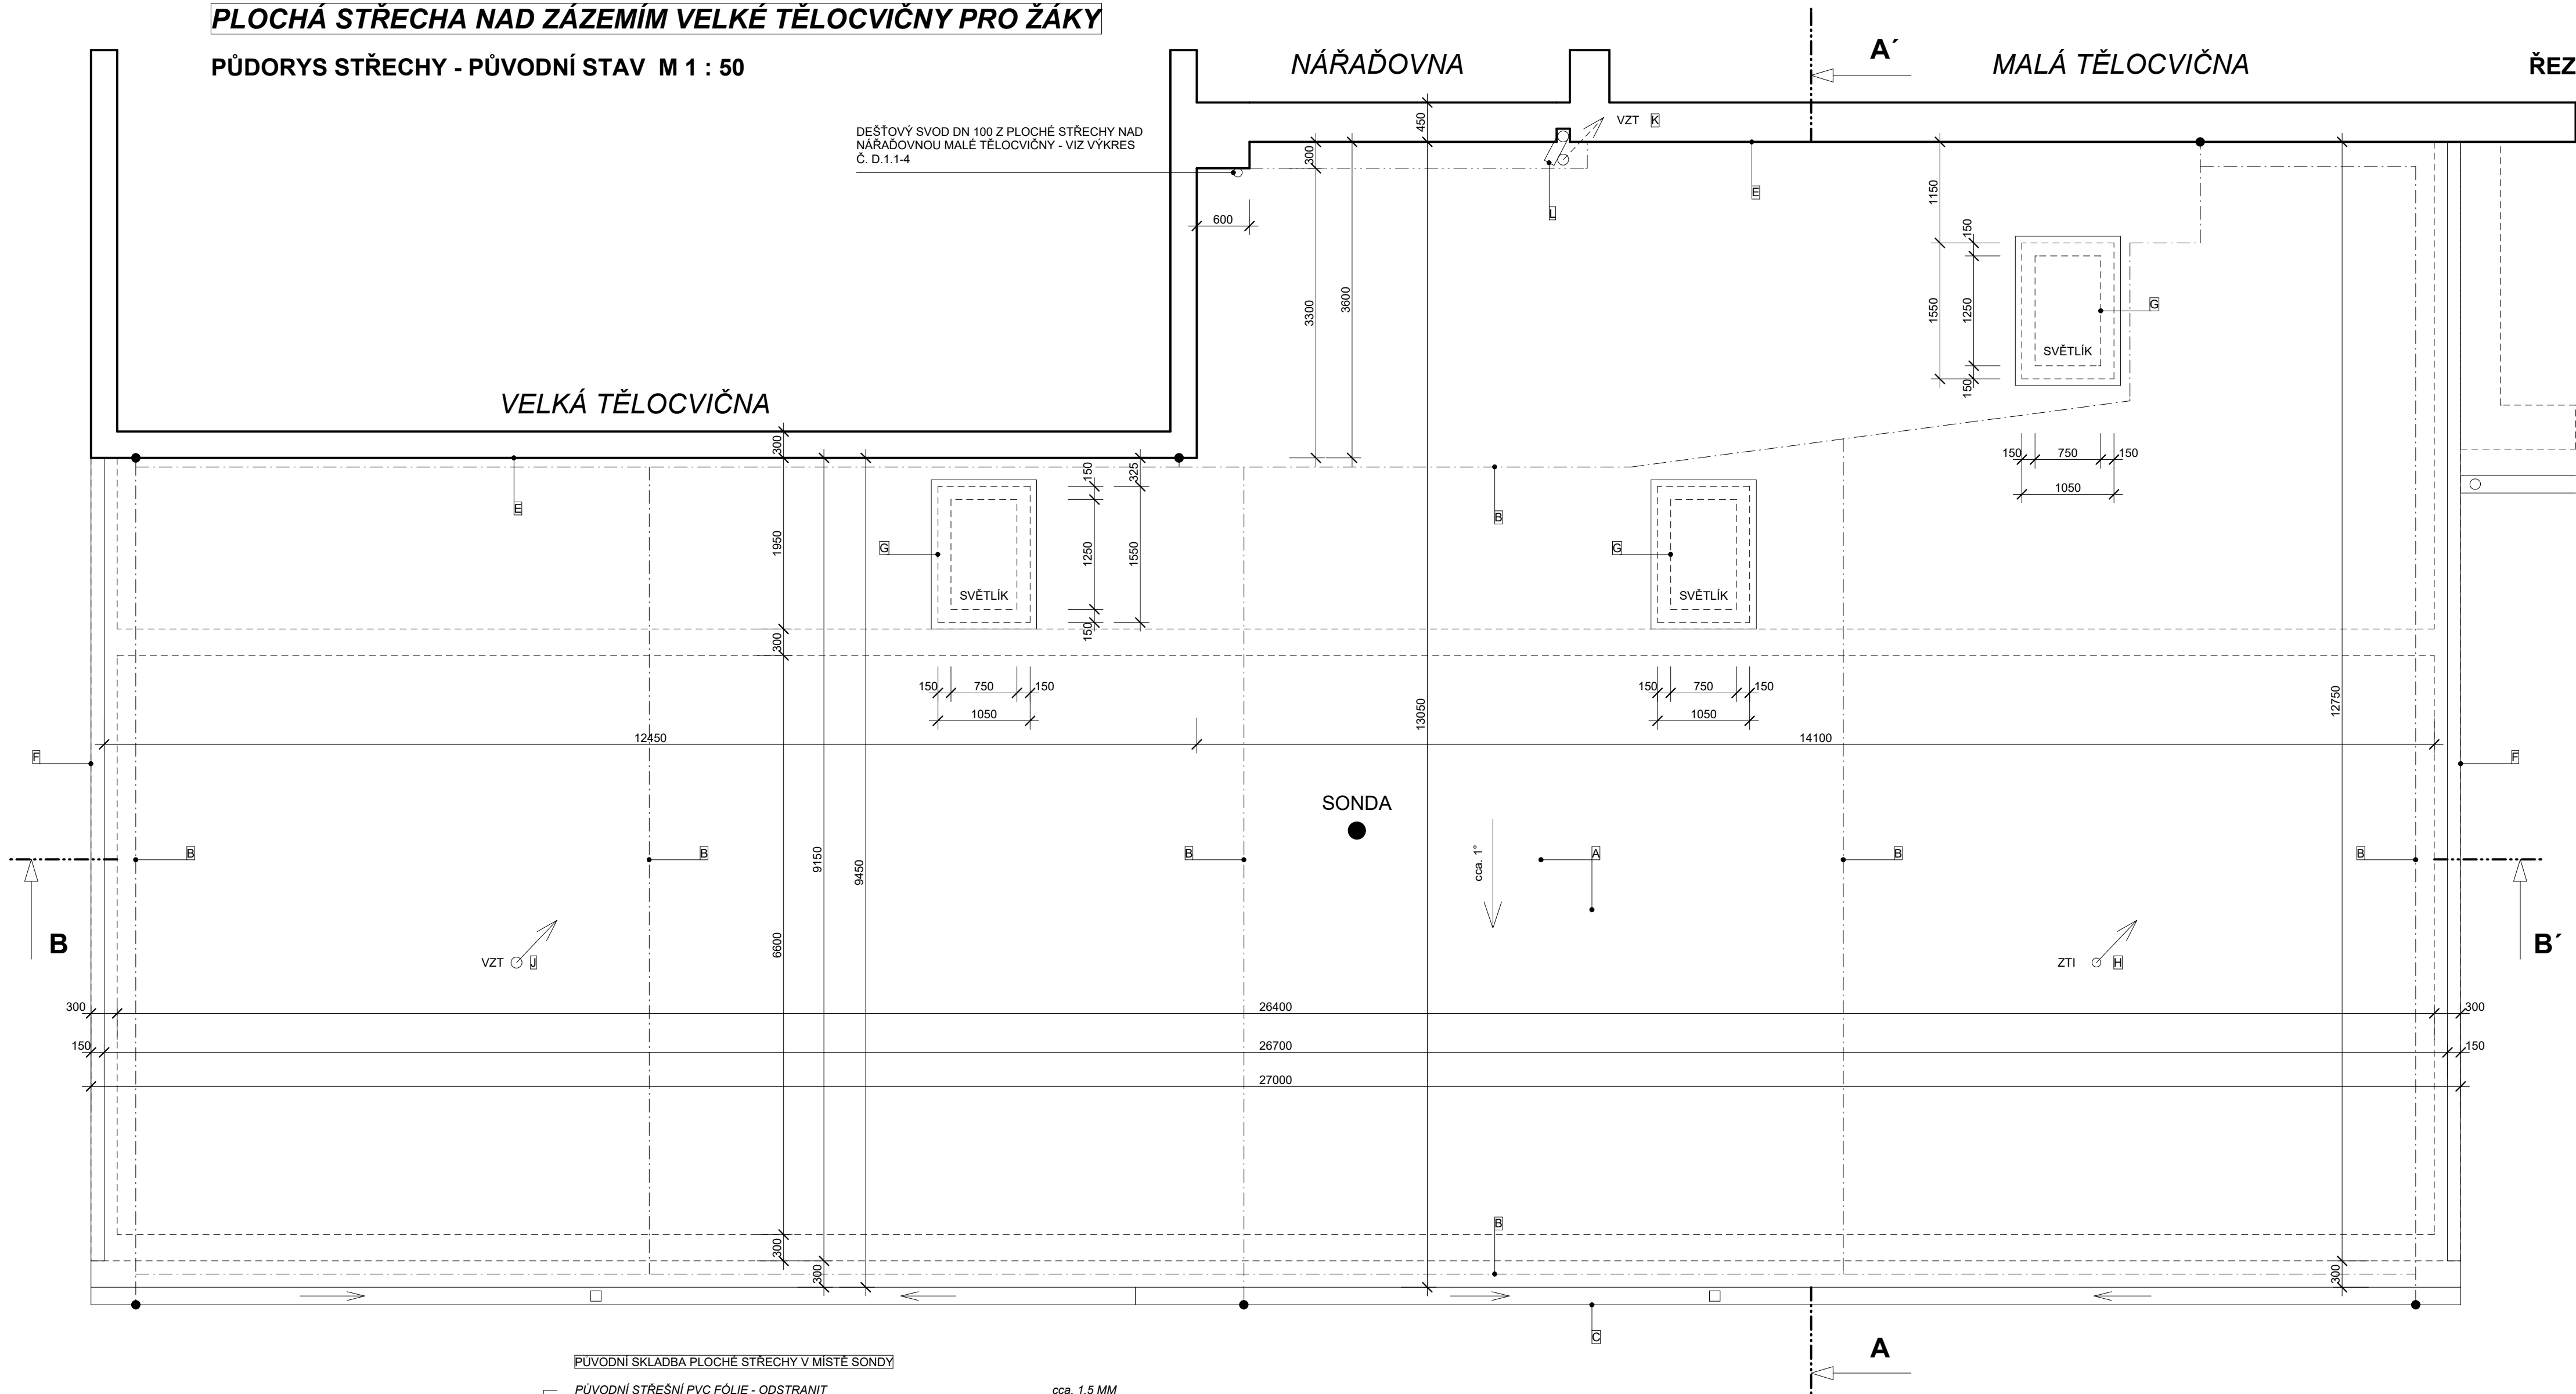


ŘEZ B - B' - PŮVODNÍ STAV M 1 : 50

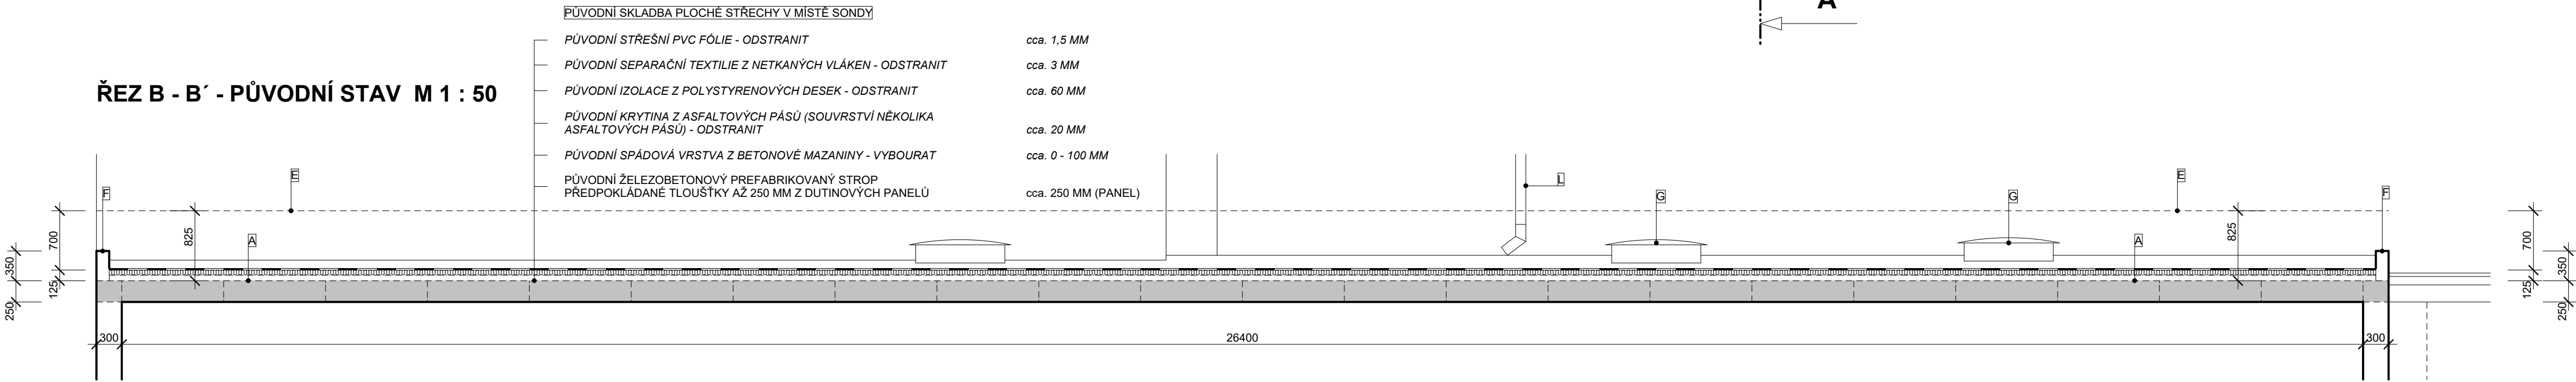

MALÁ TĚLOCVIČNA

ŘEZ A - A' - PŮVODNÍ STAV M 1 : 50

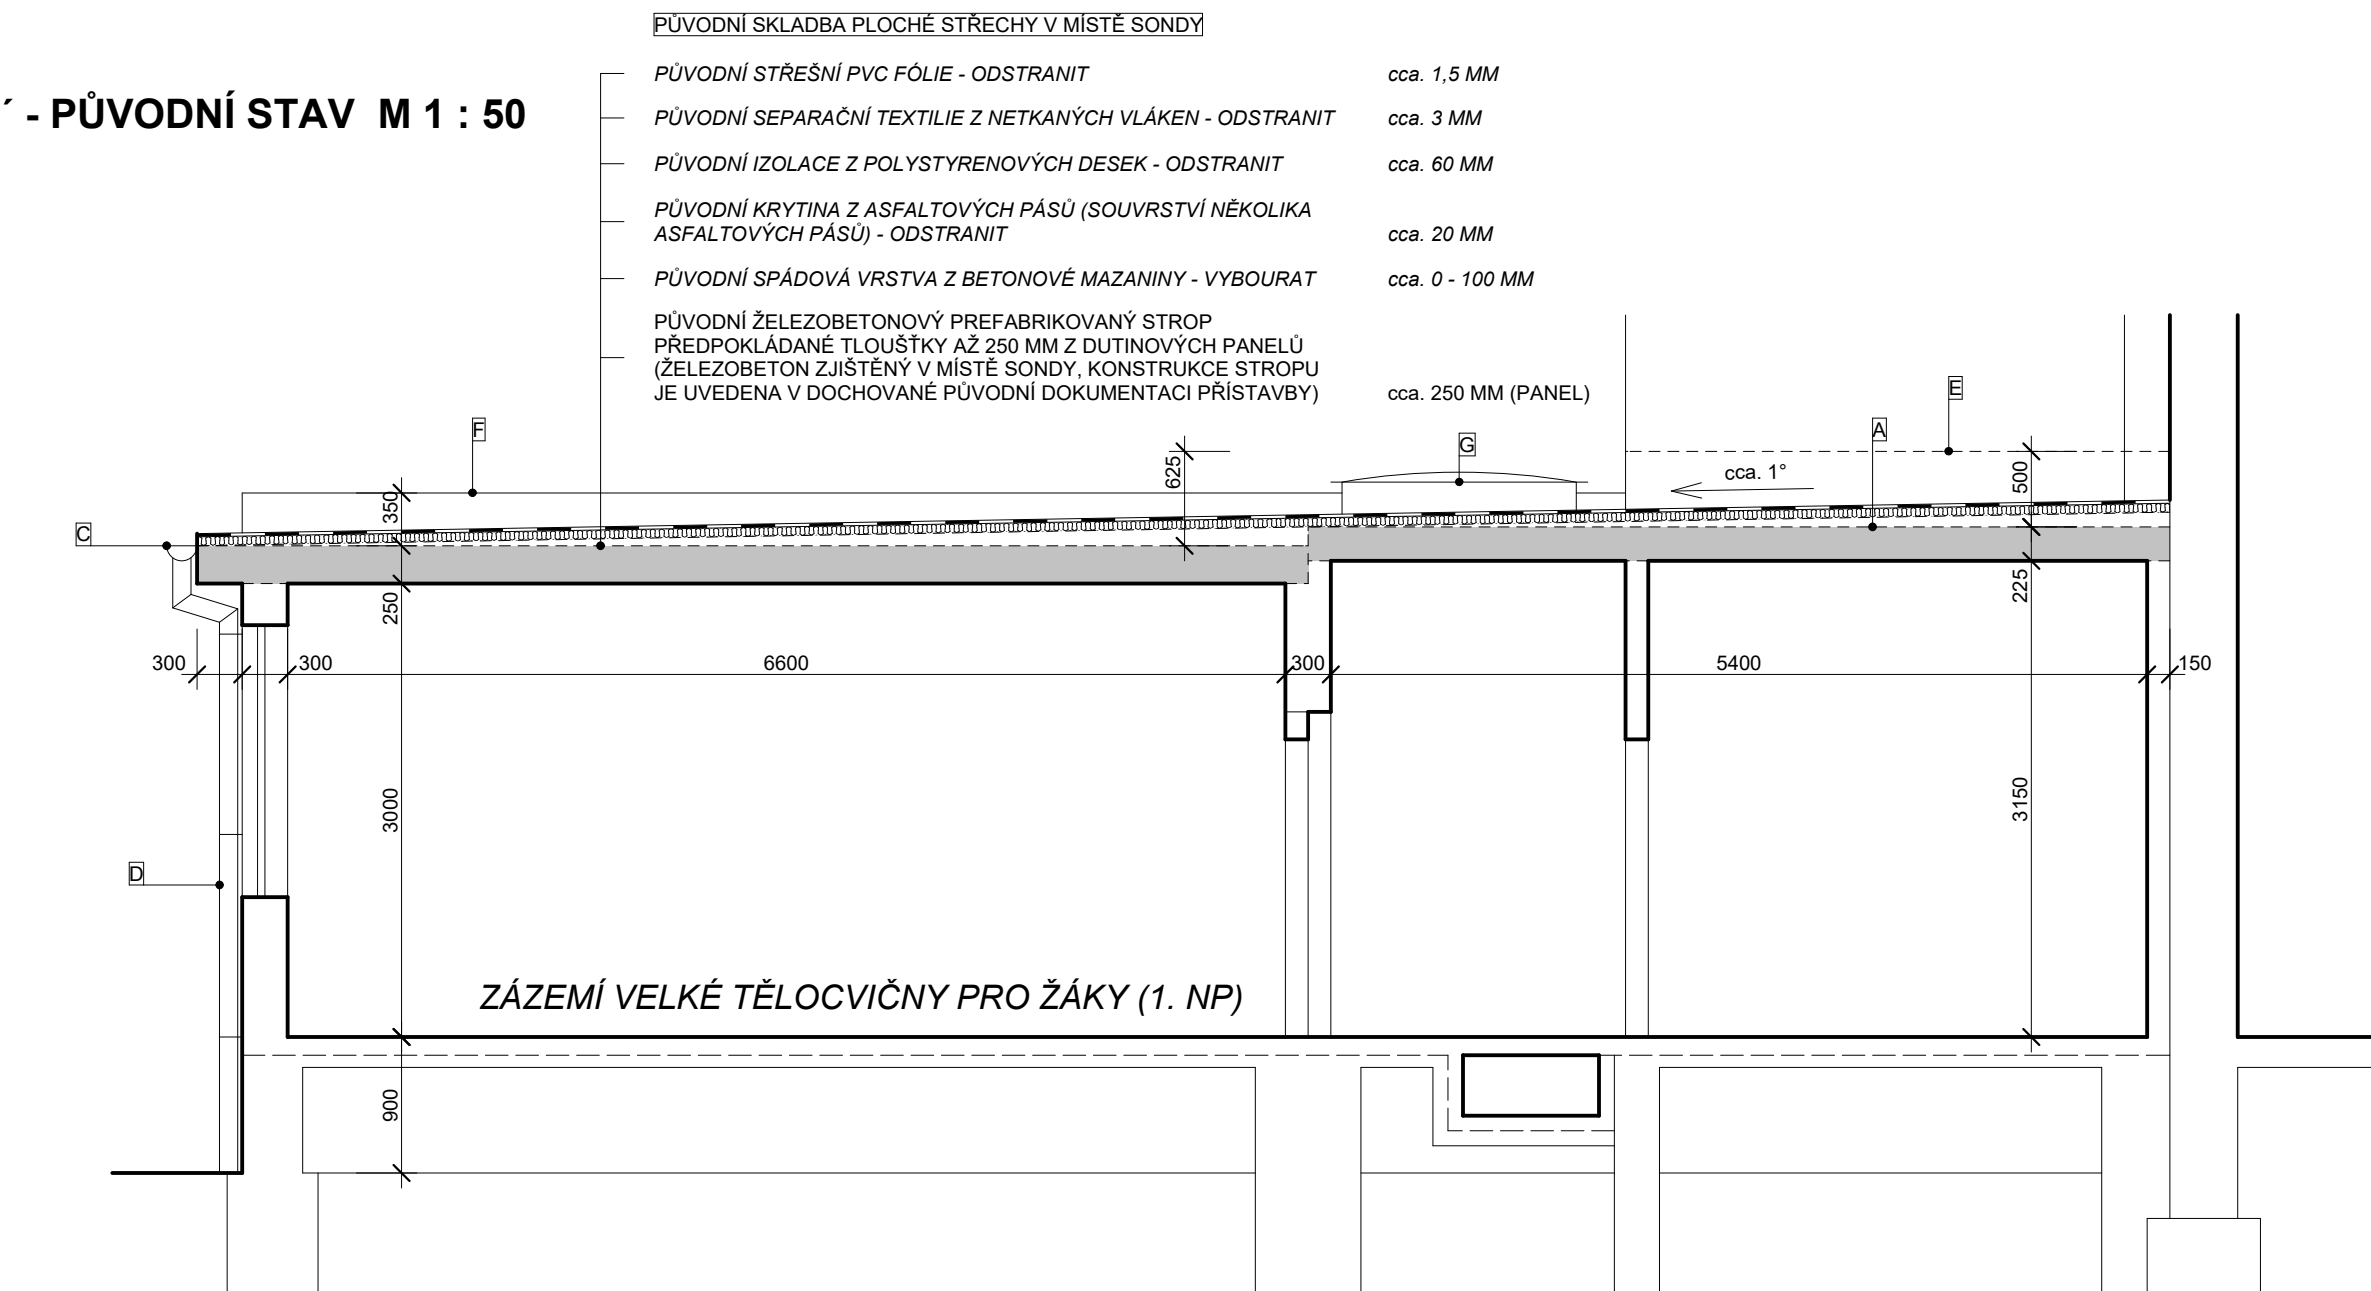

SOUPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV (BOURACÍ PRÁCE)

- ODSTRANĚNÍ (VYBOURÁNÍ) PŮVODNÍCH VRSTEV PLOCHÉ STŘECHY (VIZ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY V MÍSTĚ SONDY) AŽ K ÚROVNI STÁVAJÍCÍHO HORNÍHO PLOCHÉHO ŽELEZOBETONOVÝCH PŘEFABRIKOVANÝCH STROPNÍCH DUTINOVÝCH PANELŮ VČETNĚ PLECHOVÝCH OKAPNIC POD KRYTINOU Z PVC FÓLIE A SVISLÉ FÓLIE VYTAŽENÉ NA PŘILEHLÝCH STĚNÁCH DO VÝŠKY MAX. 300 MM NAD KRYTINOU
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH SVODŮ HROMOSVODU NA PLOCHÉ STŘEŠE VČETNĚ PODPĚR OD SVOREK NA DEŠTOVÝCH ŽLABECH PO SVORKY NA FASÁDĚ
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH PŮLKULATÝCH PODOKAPNÍCH DEŠTOVÝCH ŽLABŮ R.Š. MIN. 330 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ OCELOVÝCH ŽLABOVÝCH HÁKŮ (ŽLABY JSOU BEZ KOTLÍKŮ)
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH HRANATÝCH DEŠTOVÝCH SVODŮ ROZMĚRŮ MIN. 120/120 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ OBJÍMEK A HORNÍCH KOLÉN AŽ DO ÚROVNĚ NÁPOJENÍ SVODU DO STÁVAJÍCÍHO LAPÁČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (GAJGRU) OSAZENÉHO V ÚROVNI TERÉNU
- NA PŮVODNÍCH CIHELNÝCH STĚNÁCH PŘÍLEHAJÍCÍCH K PLOCHÉ STŘEŠE BUDE PROVEDENÉ OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY (STĚNA MALÉ TĚLOCVIČNY) A BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (STĚNA VELKÉ TĚLOCVIČNY) DO VÝŠKY MIN. 700 MM NAD ÚROVĚNĚ ŽB STROPNÍCH PANELŮ
- VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH ZDĚNÝCH ATKŮ TL. 150 MM PROVEDENÝCH Z CIHEL PLNÝCH (VÝŠKA ATK JE CCA. 350 MM NAD ÚROVNI STROPNÍCH PANELŮ) VČETNĚ DEMONTÁŽE HORNÍHO OPLECHOVÁNÍ R.Š. MIN. 250 MM Z POZINKOVANÝCH PLECHŮ

SOUPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV (BOURACÍ PRÁCE)

- DEMONTÁŽ (VYBOURÁNÍ) PŮVODNÍCH PLASTOVÝCH NEOTEVÍRATELNÝCH SVĚTLÍKŮ S JEDNODUCHOU KOPULÍ Z PLEXISKLA - ROZMĚR SVĚTLÍKŮ MIN. 1050 x 1550 MM (3 KS) - PROVEDENÁ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ CIHELNÝCH PODEZDÍVEK TL. 150 MM VČETNĚ INTERIÉROVÉHO OBKLADU Z DŘEVĚNÝCH DESEK PROVEDENÉHO DO HORNÍ ÚROVNĚ RAMÍ SVĚTLÍKŮ
- DEMONTÁŽ (VYBOURÁNÍ) PŮVODNÍHO VĚTRACÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ DN 100 S PLECHOVOU STRÍŠKOU VYÚSTĚNÉHO DO ÚROVNĚ CCA. 500 MM NAD ÚROVĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY - JEDNA SE O FUNKČNÍ ODVĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍ Vnitřní KANALIZACE, KTERÉ BUDE V RÁMCI REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY ZPĚTNĚ OBNOVENÉ (VIZ NOVÝ STAV)
- DEMONTÁŽ (VYBOURÁNÍ) PŮVODNÍHO VĚTRACÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ DN 125 BEZ PLECHOVÉ STRÍŠKY VYÚSTĚNÉHO DO ÚROVNĚ CCA. 500 MM NAD ÚROVĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY - JEDNA SE O FUNKČNÍ ODVĚTRÁNÍ Vnitřní VZDUCHOTECHNIKY, KTERÉ BUDE V RÁMCI REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY ZPĚTNĚ OBNOVENÉ (VIZ NOVÝ STAV)
- DEMONTÁŽ (VYBOURÁNÍ) PŮVODNÍHO VĚTRACÍHO PLECHOVÉHO POTRUBÍ DN 125 SE STRÍŠKOU VYÚSTĚNÉHO DO ÚROVNĚ CCA. 250 MM NAD ÚROVĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY - JEDNA SE O NEFUNKČNÍ ČÁST STÁVAJÍCÍ Vnitřní VZDUCHOTECHNIKY, KTERÉ NEBUDE V RÁMCI REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY ZPĚTNĚ OBNOVENÉ (VIZ NOVÝ STAV)
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO KRUHOVÉHO DEŠTOVÉHO SVODU PRŮMĚRU MIN. 120 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ OBJÍMEK A VÝTOKOVÉHO KOLÉNA SVEDĚNÉHO NA PLOCHOU STŘECHU (SVOD Z ŠIKMÉ STŘECHY NAD MALOU TĚLOCVIČNOU - VIZ VÝKRES Č. D.1.1-15) - SVOD BUDE PŘESUNUTÝ NA NOVÉ MÍSTO, ABY NEPROCHÁZEL PŘES STŘOP NAD NÁŘAĐOVNOU MALÉ TĚLOCVIČNY (VIZ VÝKRES D.1.1-4)

POZNÁMKA

- SONDA SONDY DO KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY PROVEDENÁ V RÁMCI ODBORNÉHO POSUDKU PRO STAVEBNÍKA KE ZHODNOCENÍ STAVU PLOCHÉ STŘECHY VYPRACOVANÉHO JINOU OSOBOU V 04/2021

PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	SBD, spol. s r.o.	
ING. PETR BRICHTA	ING. PETR BRICHTA	HODONÍN	stavební a obchodní činnost	
STAVEBNÍK : MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 531, 695 35 HODONÍN			U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín	
AKCE :			ZAK.Č.	SBD-PD-7/2022
ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech			ARCH.Č.	D11-2-SBD-PD-7/2022
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH :			DATUM	12/2022
PŮDORYS STŘECHY, ŘEZ A-A', ŘEZ B-B' - PŮVODNÍ STAV			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				D.1.1 - 2