


PÚ - N 2.02 - III. SPB

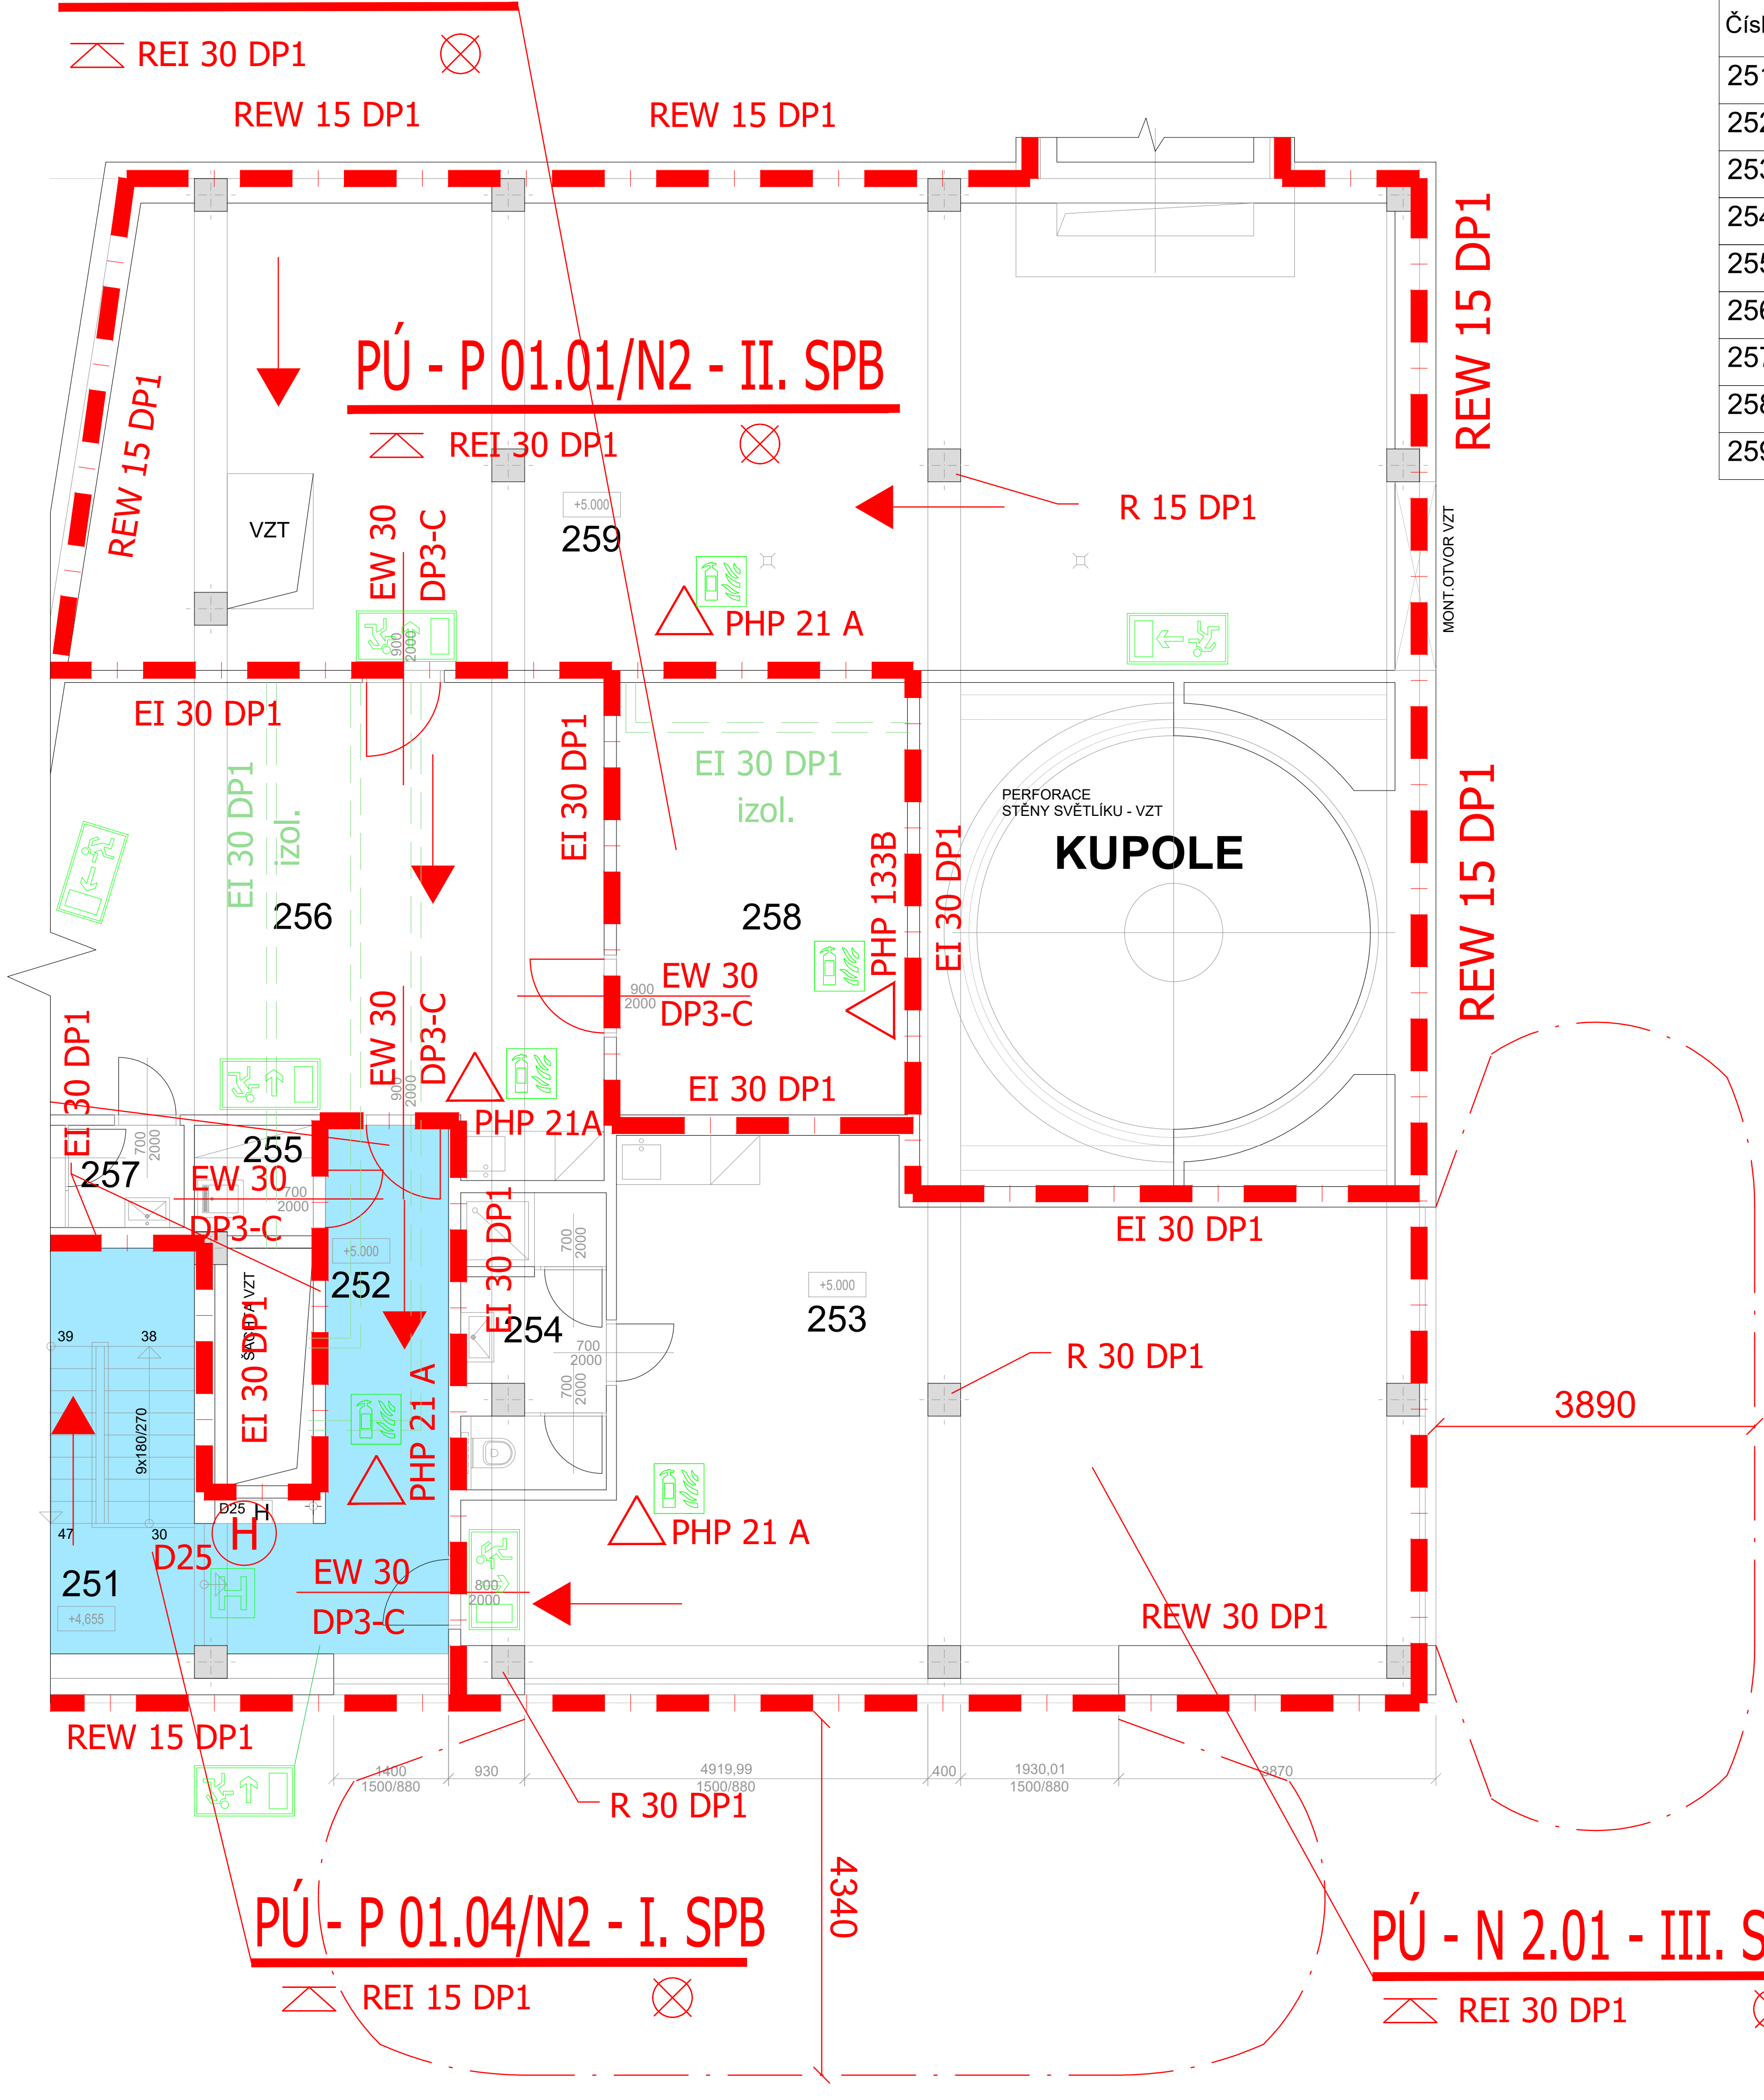

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha
251	SCHODIŠTĚ	13.70
252	CHODBA	12.00
253	PLAVECKÁ ŠKOLA - KANCELÁŘ	56.70
254	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - PL.ŠKOLA	6.00
255	ÚKLID	1.95
256	VELÍN - MÍSTNOST STROJNÍKŮ	38.20
257	WC	3.00
258	MÍSTNOST FOTOVOLT.ELEKTR.	18.70
259	STROJOVNA VZT	89.00

LEGENDA TABULEK


OZNAČENÍ	GRAFICKÁ ZNAČKA	POPIS
POZ01		Hydrant + text
POZ03		Hasicí přístroj + text
POZ14		Únikový východ vpravo (fotolumin. značky)
POZ15		Únikový východ vlevo (fotolumin. značky)
POZ22		Nouzový východ (fotolumin. značky)

LEGENDA ZNAČEK

OZNAČENÍ	POPIS
EW 15 DP3 S, C, PK, KZ	Požární odolnost dveří kouřotěsnost, samozavírač, panikové kování, koordinátor zavírání
REI 15 DP1	Požární odolnost nosné konstrukce střechy
REI 15DP1	Požární odolnost stěn
	Nouzové osvětlení
	Nástěnný hydrant D 25, s tvarově stálou hadicí Ø19 mm, délky 30 m
	Směr úniku
	Hlavní východ
	Hranice požárních úseků
	Přenosný hasicí přístroj
	Hranice požárně nebezpečného prostoru
	Odstupová vzdálenost od objektu vytvářející požárně nebezpečný prostor

LEGENDA PBŘ

	PROSTOR BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA
	POŽÁRNÍ IZOLACE VZT POTRUBÍ



Vypracoval:	Ing. Z. Pospíšil	Zodp. projektant:	Ing. M. Šašek	List č.	D.1.3-01
Místo stavby:	Kyjov	Kraj:	Jihomoravský		
Název stavby:				Datum:	4/2023
Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu Kyjov				Měřítko:	1:100
2. etapa - Novostavba plaveckého bazénu - část FVE				Stupeň PD:	DSP
Obsah výkresu:				Revize:	
PBŘ - 2. NP - VÝŘEZ (místnost pro FVE)					