


PŮDORYS 2.NP - VÝŘEZ KUCHYŇ - STROJOVNA

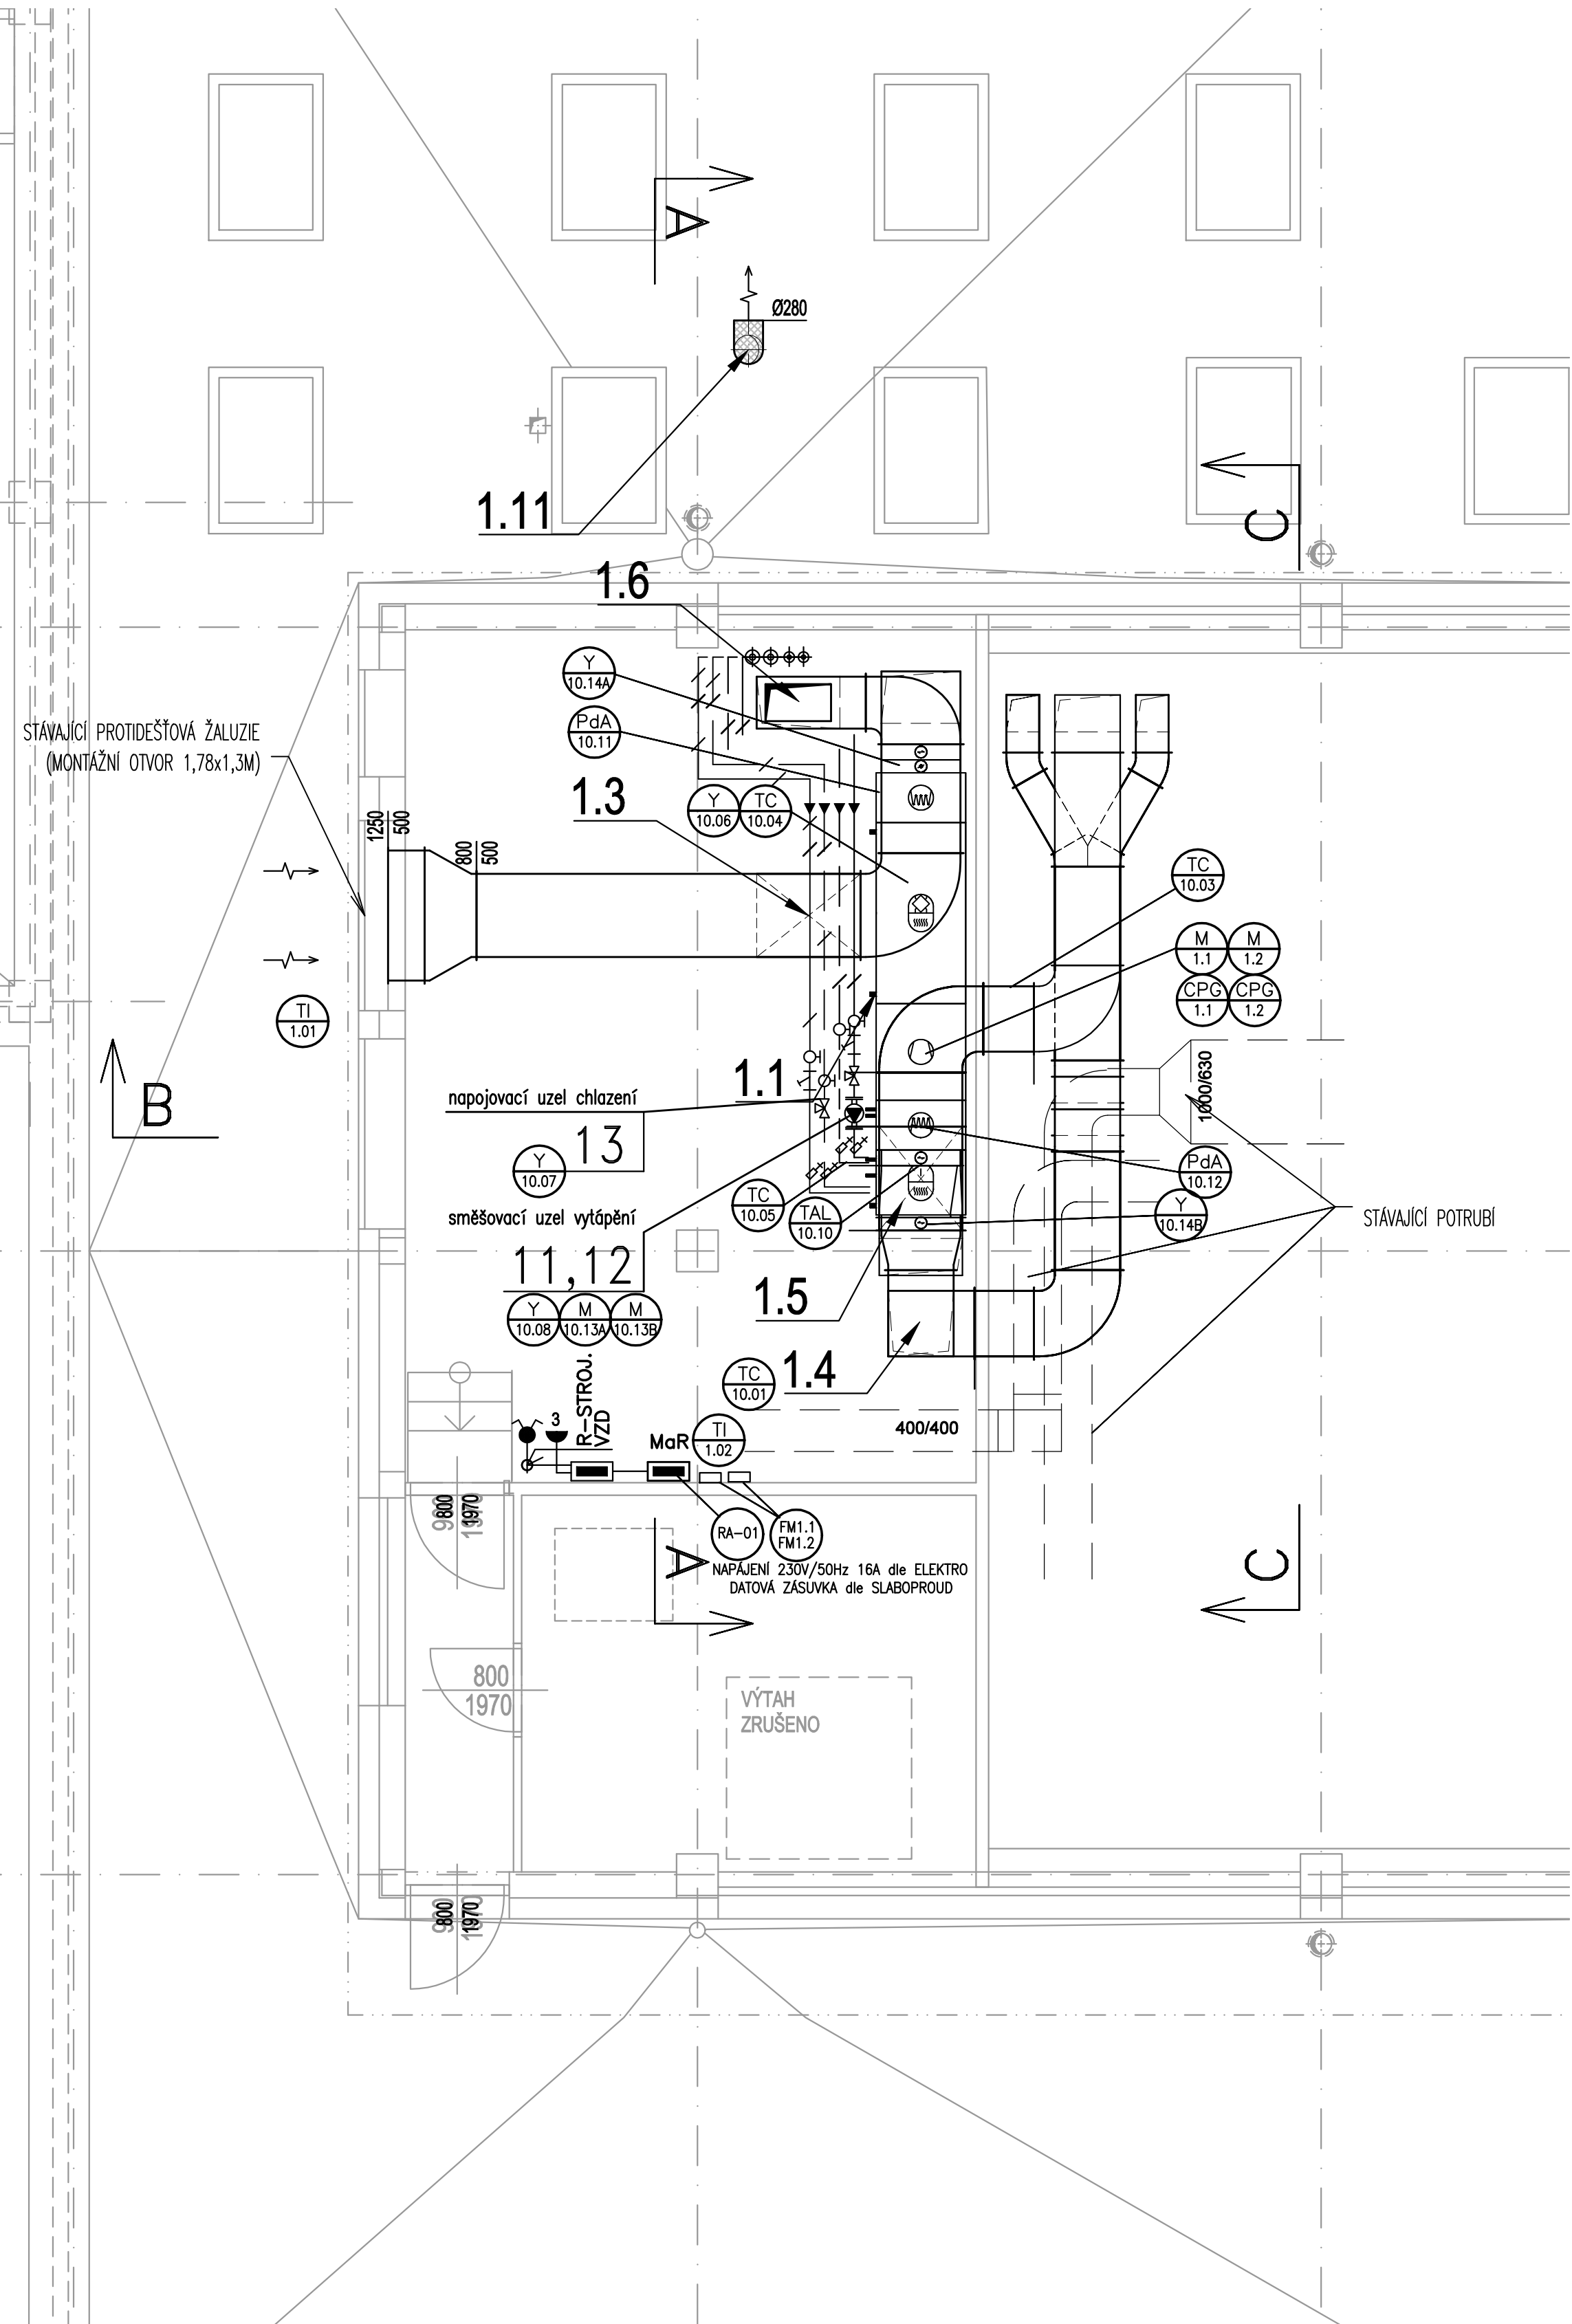

POZNÁMKA k VZT:

KOMPLETNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ VZDUCHOTECHNIKY BUDE TEPELNĚ IZOLOVANÉ KAUKČUKOVOU SYNTETICKOU IZOLACÍ TL.40MM SE SAMOLEPKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ

TEPELNĚ IZOLOVANÉ POTRUBÍ KAUKČUKOVOU SYNTETICKOU IZOLACÍ TL.40MM SE SAMOLEPKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINÍKOVÝM PLECHEM

STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

NOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA k MaR:



10.02 Ovladač navržen -po konzultaci- u vstupních dveří z jídelny-UPŘESNIT

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa		Schéma	
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 465 388 111 e-mail: info@storing.cz		Česká Lípa NEMOCNICE	
Projektant částí PD: S I L spol.s r.o. U BESEDY 8 46001 Liberec 3 tel.: 484849854 e-mail: silmar@volny.cz		LIBEREC U Besedy 8 spol. s r.o. tel: 484849847 fax: 484849851	
Místo stavby: Česká Lípa		HIP: Ing. František Přihoda	Číslo zak.: 2232
Kraj: Liberecký		Odpovědný projektant: Ing.J.Ptáček	Formát: 4x4A
Katastrální území: Česká Lípa (621382)		Vypracoval: Ing.J.Ptáček	Datum: 04/2023
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Měřítko: 1:50	
Název stavby: Rekonstrukce mycího centra kuchyně		Číslo paré:	
Stavební objekt: Zařízení pro měření a regulaci			
Část: Půdorys 2.NP - nový stav			
Název dokumentu:			
Kód dokumentu: 2232 číslo zakázky		DPS stupeň	000 st.objekt
		D1.04.500 číslo dokumentace	101 číslo výkresu
			revize