

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU  
120MOD  
ROZMĚRY ROZVADĚČE: V920xš600xh127  
KRYTÍ: min. IP30/20  
SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–C–S  
PŘÍVODY: SPODEM  
VÝVODY: SPODEM  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3  
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM



NÁZEV STAVBY  
VÝMĚNA ZTI A ELEKTROINSTALACE V MŠ  
SLIVOVA 631/11, SLEZSKÁ OSTRAVA

MPA

ProjektStav


sk. s. r. o.

MPA ProjektStav s.r.o.

Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava


info@mpa-projektstav.cz


www.mpa-projektstav.cz



VEDOUČÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	STUPEN	Dokumentace pro provedení stavby	
Ing. Petr Fraš	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	DATUM	02/2023	PARÉ
PODPIS	PODPIS	PODPIS	FORMÁT	1xA4	
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava				
MÍSTO PROJEKTU	Mateřská škola Slivova 631/11, 710 00 Ostrava				
NÁZEV VÝKRESU			ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	ZMĚNA
ROZVADĚČ RMS1			MPA_2308	D.1.4.2-07	0



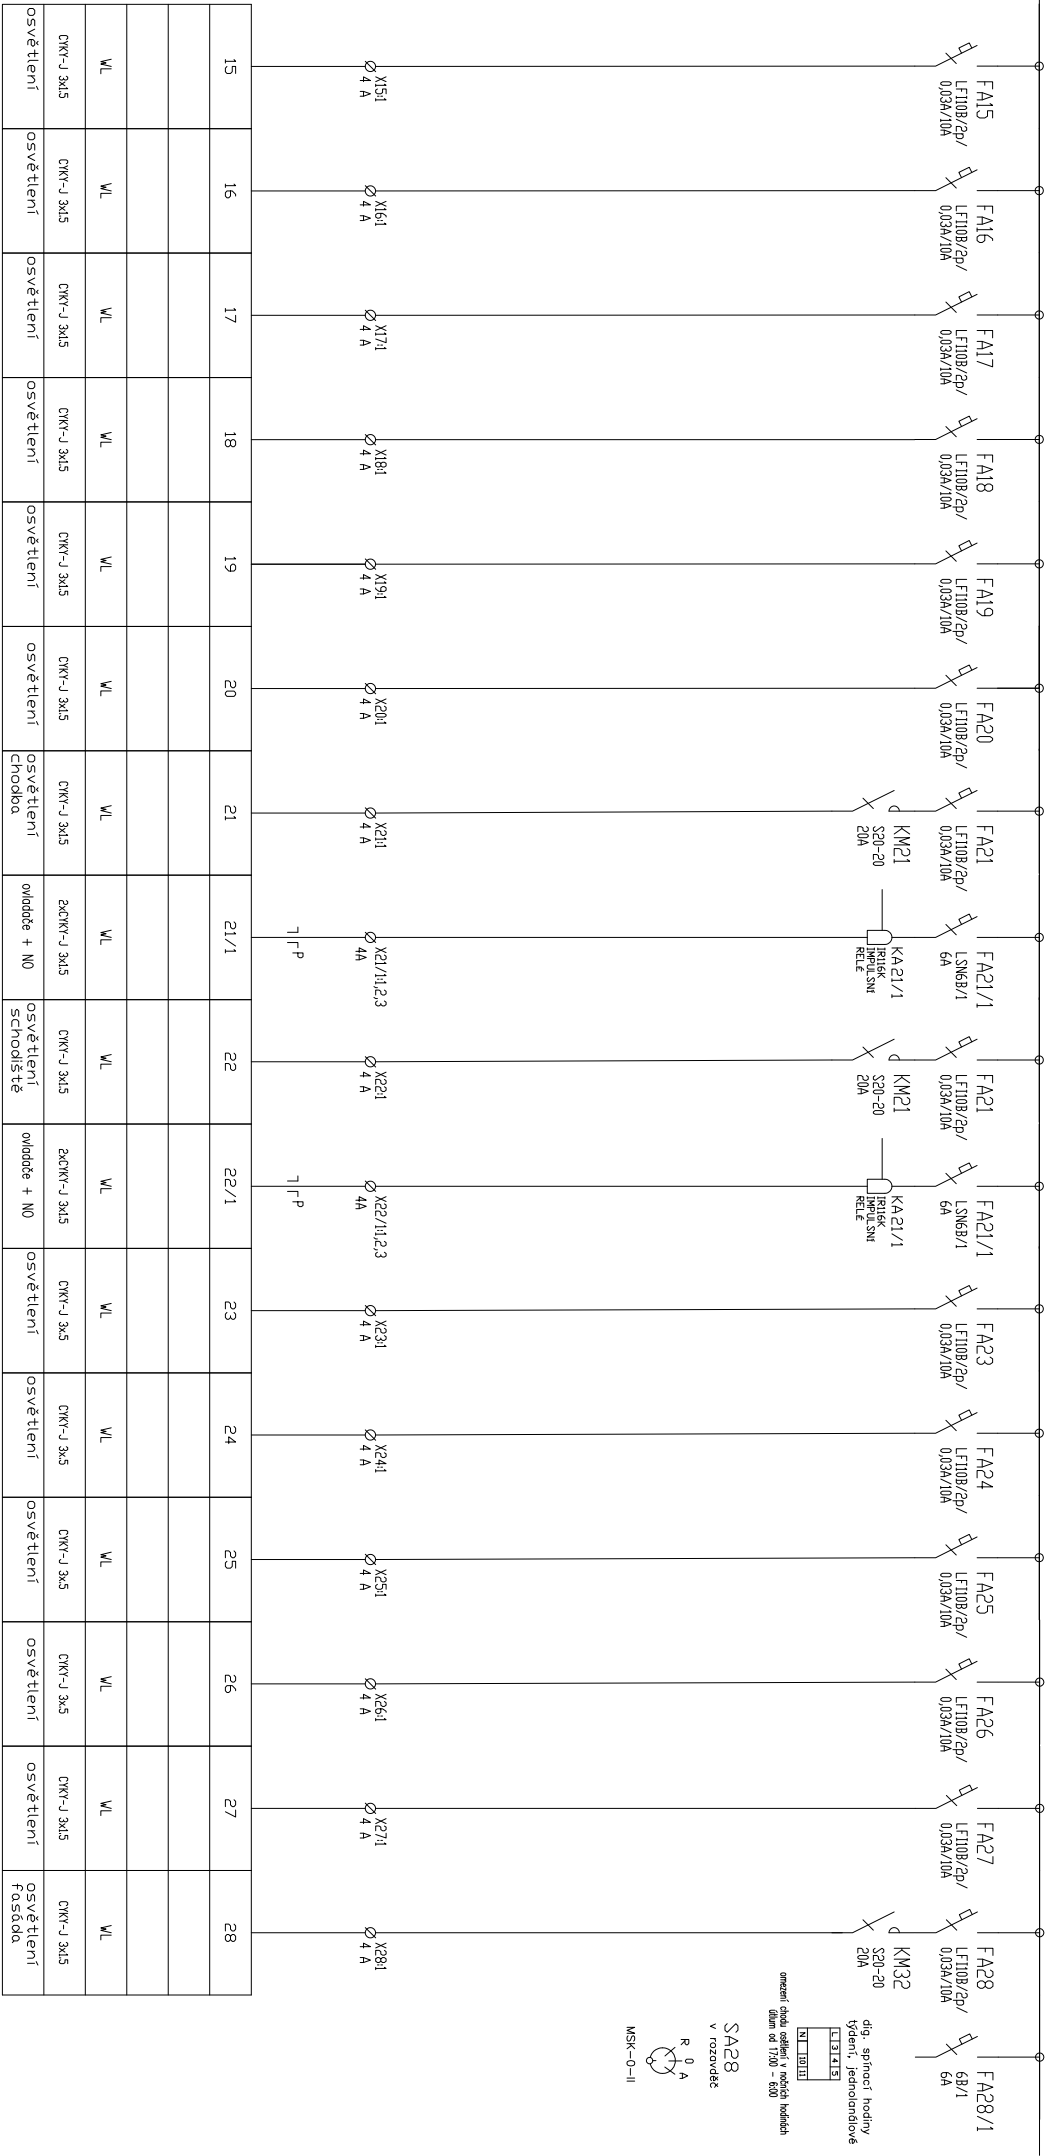

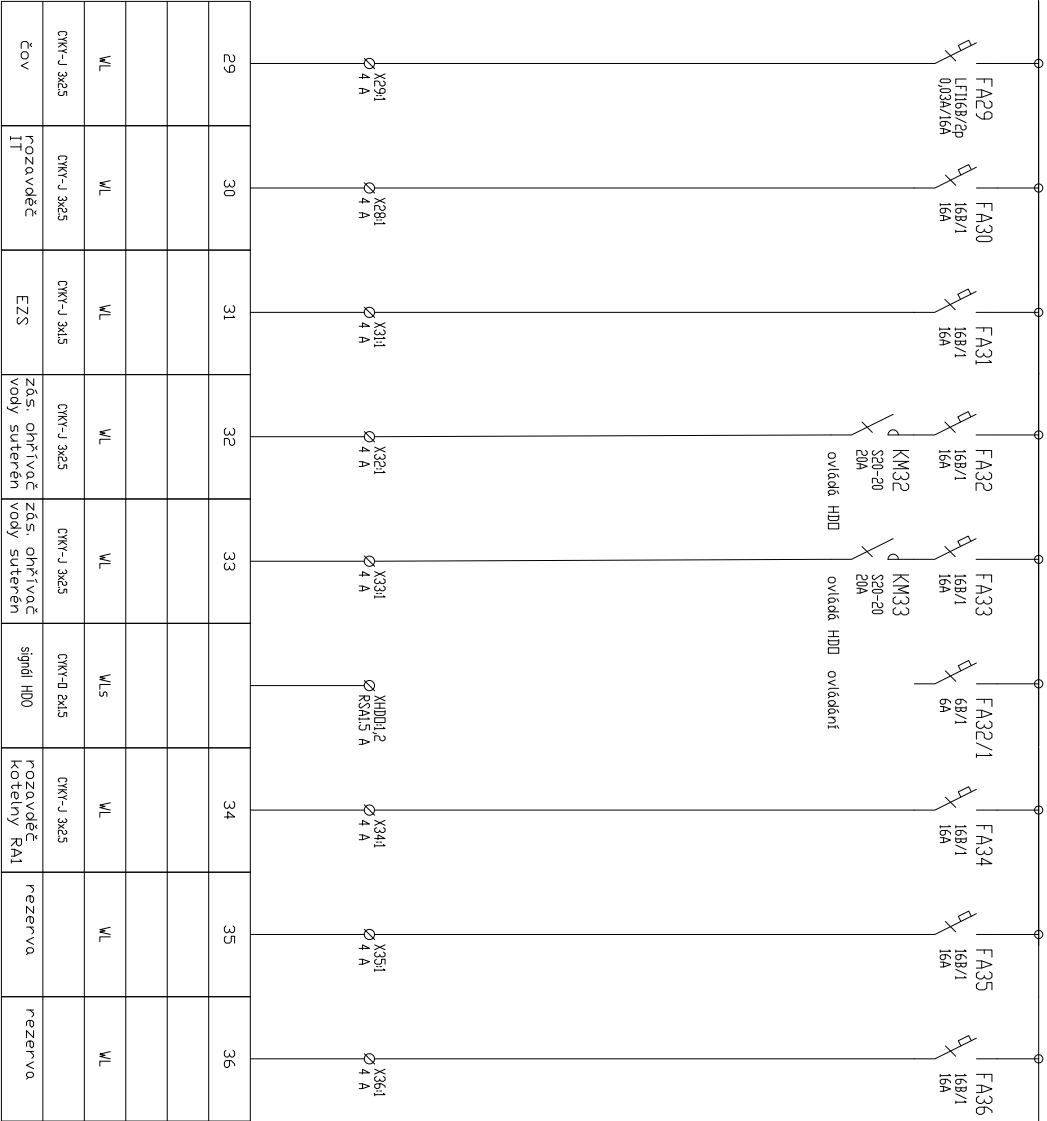

Přepojený kabel

