

Ing. Oldřich Diviš

Pořadové číslo: 311/2023-SG
Číslo jednací: 4301/15/22
Vyřizuje: Simona Goldmannová
Tel.: +420730192181, +420515282577
Email: goldmannova@vaszn.cz
Datum: 6.1.2023

Stanovisko k existenci inženýrských sítí k územnímu souhlasu

Název stavby: Znojmo, Nový kabelový propoj pro veřejné osvětlení ul. Holandská (kolem hotelu Dukla)
Místo stavby: pozemky parc.č. viz PD
Katastrální území: Znojmo-Louka
Projektant stavby: viz výše
Investor stavby: Město Znojmo

Stanovisko: **V blízkosti stavby se nachází kanalizační řad ve správě VAS, a.s. divize Znojmo. K vydání územního souhlasu požadujeme dodržet tyto podmínky:**

- **Je nutno předat zaměření skutečné trasy (plynovod, kabel apod.) VAS, a.s. divize Znojmo pro zanesení do systému GIS (fiala@vaszn.cz). V případě nedodržení této podmínky neneseme zodpovědnost za případné poškození kabelu při výkopových pracích na havárii vodovodu nebo kanalizaci.**
- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kanalizace (p. Kišš 734 283 792, Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415)
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.
- Při provádění protlaku bude rovněž dodržena norma ČSN 736005, max. hloubka uložení trasy (kabel, plyn, apod.) bude prostorově NAD sítěmi ve správě VAS, a.s. divize Znojmo (vodovod, splašková kanalizace)
- V místech křížení sítí ve správě VAS divize Znojmo a to včetně přípojek požadujeme kabel uložit do chráničky a vyznačit výstražnou folií.
- Požadujeme v místech křížení kabelu se sítěmi ve správě VAS dodržet úhel 60-90°.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě. Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
Bankovní spojení: 1702741/0100
sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: sekretar@vaszn.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu nebo kanalizace.
- Bude dodrženo stávající krytí kanalizace a všech objektů na kanalizaci
- Při křížení našich sítí budou po provedení stavby ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu přizváni pracovníci za provoz kanalizací (Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415) a provoz vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528, p. Hlatký 607 530 216). Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**
Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo


 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Leáná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

6 a





Měřítko: 1 : 500

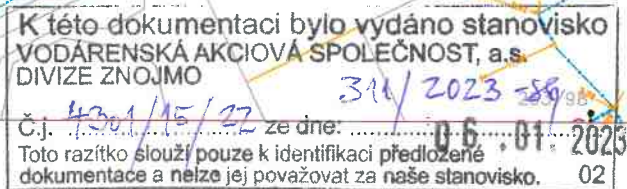

obr. 1a: REZ – ULOŽENÍ VE
VOLNÉM TERÉNU S CHRÁNICÍKOU

VOLEKÝ TERÉN

80 cm
20 cm
10 cm
20 cm
30 cm

VÝKOPOVÝ MATERIÁL
VŘEŠTVA
PÍSKOVÁ VŘEŠTVA
VÝKOPOVÝ MATERIÁL

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol" příloha TZ
Napěťová soustava		3PEN stř. 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S
	doplňková	- doplňujícím ochranným pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165 ed.2		

MONTÁŽNÍ POKYNY:

STYK S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI – při provádění výkopových prací nutno respektovat požadavky všech správců podzemních vedení, vlastního pozemků i dalších oprávněných osob či institucí, zejména před zahájením prací požádat o vyjádření těchto vedení!

ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝKOPOVÝCH SÍTÍ NA TUTO VÝKOPE JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEHRAZUJE NEZBYTNÉ VYTVOŘENÍ!!

PŘI KRÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S PODZEMNÍMI SÍTĚMI NUTNO DOŘÍZET MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6001!

DALŠÍ OPAJE – viz tiz!!



VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU
ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DÍVŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce a revize			
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Stupeň :	Zak. č. :
Ing. Oldřich DÍVŠ	Libor SEMERÁD	DŮR + DPS	23 - 2
C. paré :	Akce :		Měřítko :
	NOVÝ KABELOVÝ PROPOJ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ul. Holandská (kolem hotelu Dukla), Znojmo k.ú. Znojmo-Lesuka, okr. Znojmo VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		1 : 500
	Mázev :		Formát A4 :
	SITUACE, NAPOJENÍ, ŘEZ		Datum : 11 / 2012
Investor :			Č. výkresu :
Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			