





Detail uložení kabelů ve volném terénu

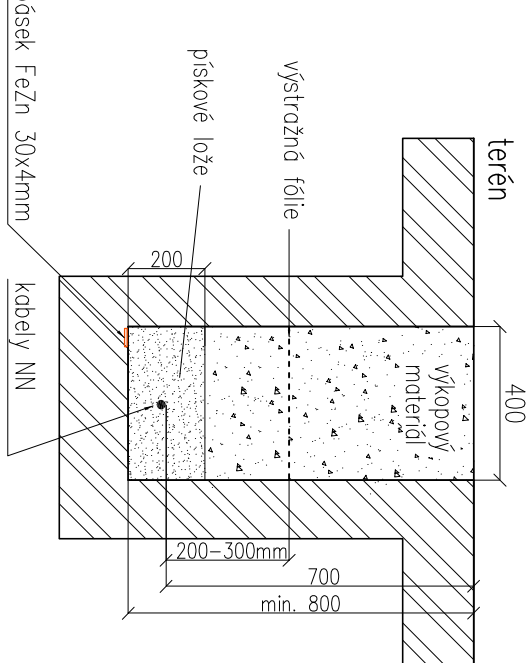

Detail uložení kabelu pod zpevněnou plochou a komunikacemi

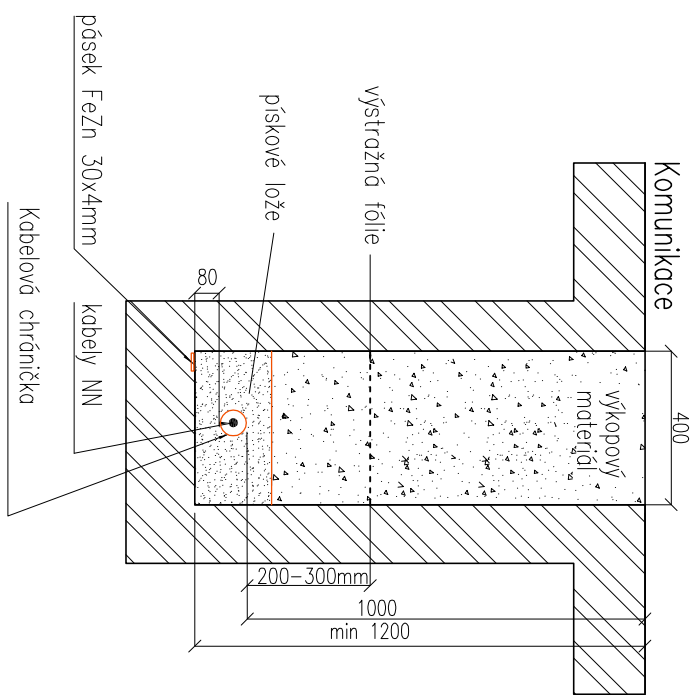

Legenda:

- kabelové vedení NN, vrát objektu uloženo v zemi, v objektu ve stropním podlaží
- vývod 230V, 400V
- hlavní rozvedce pro objekt MŠ a ZŠ, 2x sekundární napájecí měření
- střešní V0, technická specifikace viz dokument KNHKA SVITČEL

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
	LIBOR SLAVÍK	
INVESTOR STAVBY - STAVEBNÍK	Oblast Vysoké Pec	
	Julijská ulice 46, 431 59 Vysoká Pec	
AKCE VÝSTAVBY	MŠTO STAVBY	
	Výstavba ZŠ a MŠ s tělocvičnou ve Vysoké Peci	
OBSAH VÝKRESU	MĚŘITNO	
	SITUACE - VNĚJŠÍ KABELOVÉ TRASY	1:200
D.3.4	03	
	00	