


# VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PP

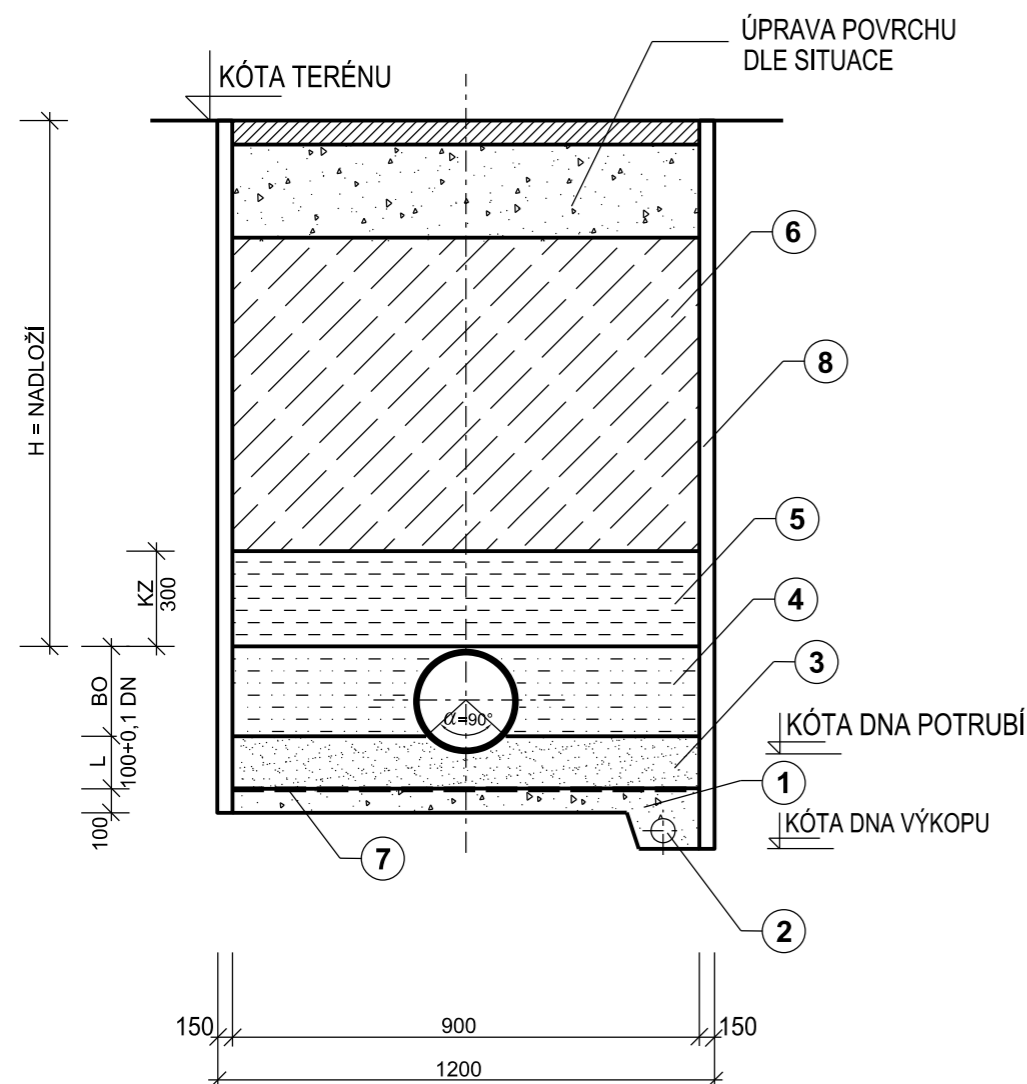

## LEGENDA :

- 1 HUTNĚNÝ ŠTĚRK
- 2 DRENÁŽNÍ TRUBKA
- 3 ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP MAX. ZRNO 16 mm ( PODÍL ZRN 8-16 mm NESMÍ BÝT VĚTŠÍ JAK 10%)
- 4 BOČNÍ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM MAX. ZRNO 16 mm (PODÍL ZRN 8 - 16 mm NESMÍ BÝT VĚTŠÍ JAK 10%) ZHUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 5 KRYCÍ ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM MAX. ZRNO 16 mm (PODÍL ZRN 8 - 16 mm NESMÍ BÝT VĚTŠÍ JAK 10%) ZHUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 6 ZÁSYP - KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - VHODNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL DLE TP 146. HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm  
- NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU - HUTNĚNÝ NA STEJNOU MÍRU JAKO OKOLNÍ TERÉN - NESMÍ DOCHÁZET K POKLESŮM
- 7 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
- 8 PAŽENÍ RÝHY

## POZNÁMKA :

PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ A STUPEŇ ZHUTNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A STATICKÉHO VÝPOČTU, EV. VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY


ROZMĚRY C, A, MUSÍ BÝT NAVRŽENY DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN EN, PODLE HLOUBKY RÝHY, ZPŮSOBU PAŽENÍ A STATICKÉHO POSOUZENÍ POTRUBÍ

## TABULKA ROZMĚRŮ (mm)

TROUBA	JMENOVIČÁ SVĚTLOST (b/h)	DN	250	300	350	...	600
	TLOUŠŤKA STĚNY	t	DLE KATALOGU VÝROBCE				
RÝHA	VNĚJŠÍ Ø HRDLA TROUBY	B	DLE KATALOGU VÝROBCE				
	PRACOVNÍ PROSTOR	C	VÝPOČET DLE ČSN EN				
	ŠÍŘKA NEZAPAŽENÉ RÝHY	A	A = B + 2C				
ULOŽENÍ TROUBY	LOŽE TROUBY	L	100+0,1 DN				
	BOČNÍ OBSYP	BO	DLE STATICKÉHO VÝPOČTU				
	KRYCÍ ZÁSYP	KZ	300				
	ÚHEL ULOŽENÍ	a	> 90°, DLE STATICKÉHO VÝPOČTU				

## 1. TABULKA ROZMĚRŮ (mm)

	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně příložného pažení - tl. 50 mm)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně pažících boxů - tl. 150 mm)
DN	B	B
150	1100	1300
200	1100	1300
250	1100	1300
300	1100	1300
400	1200	1400
500	1350	1550

Kreslil:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:		
Ing. Pavel Černý	Ing. Pavel Černý	Ing. Jiří Žižka	Ing. Jaromír Šíkola		
Okres: Znojmo		k.ú.: Znojmo - město			
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo				Formát:	2x4
Akce:				Stupeň:	DÚR + DSP
MĚSTO ZNOJMO, PRODLOUŽENÍ KANALIZACE - ULICE VANCUROVA				Datum:	2/2021
				Č. zak.:	21020
				Arch. č.:	
Příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PP				Měřítko:	Číslo přílohy: D.5