


Legenda:

- TR pro pisový (dodávka zdravotnických) PIR čidla pro osvětlení
- Dvojnásobná zásuvka
- Světelný zdroj
- Tlačítkový ovladač se signálkou vestav. v tlačítku
- Vypínač

Legenda svítidel

- N1 21 \* Beghelli PRAEZISA 31036 Pluriluce S230 SYM3,5
- N2 15 \* Beghelli PRAEZISA 31039 Pluriluce S230 ASYM
- N3 10 \* Beghelli PRAEZISA 31124 Formuloc65 S230
- N4 4 \* Beghelli PRAEZISA 31057 Triangle LED, protipadkové optika
- NA 53 \* Beghelli PRAEZISA 31098 Aestetica LED + jednostranný piktogram
- NB 8 \* Beghelli PRAEZISA 31124 Formuloc65 S230 + 19044 jednostranný piktogram
- NC 3 \* Beghelli PRAEZISA 31103 Sign LED + piktogram

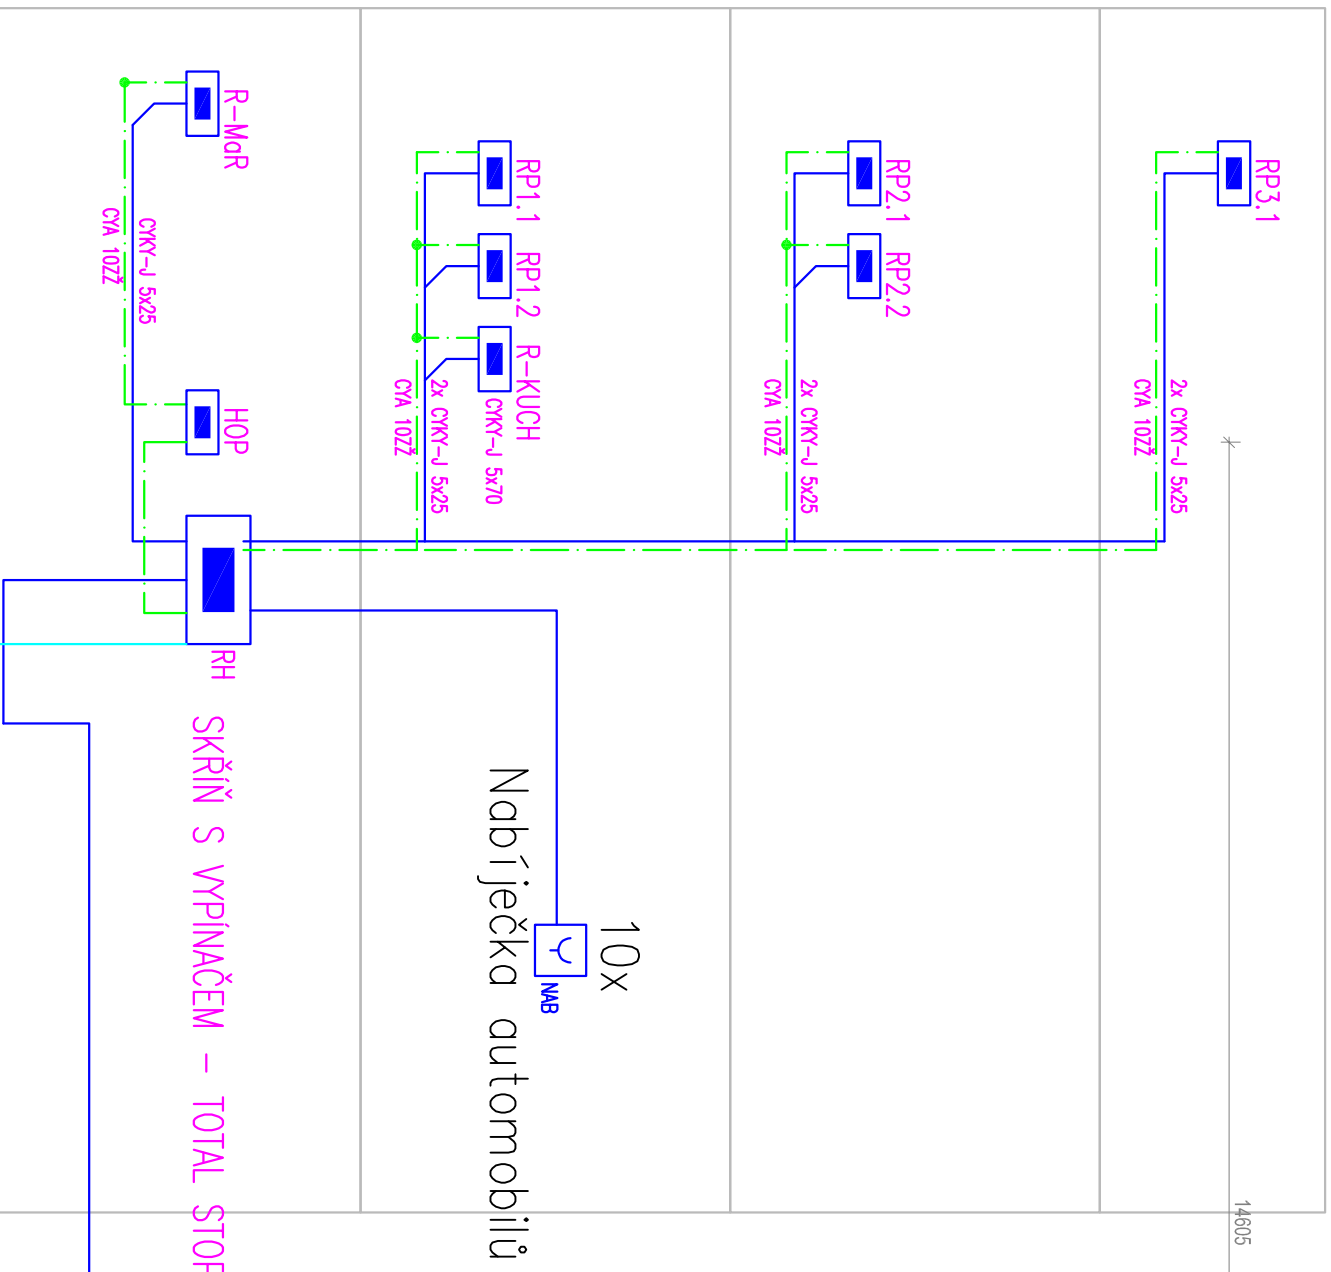

Poznámka

Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce č.489/2006 Sb. (novela 2018)  
nenahrazuje realizaci a dílenskou dokumentaci, kterou je povinen zpracovat dodavatel stavby.

Dodavatel stavby je povinen veškeré stavební úpravy včetně rozmontu a počtu příků kontrolovat se stavebním staven stavby. Dodavatel stavby je povinen mezi sebou jednotlivé profese včetně požárního řázení koordinovat – např. drážky pro instalaci, prostory pro instalaci především VZT, ZTI, Elektro instalace atd...

Všechny stavební práce budou prováděny dle technologických postupů, použitých materiálů. Technické specifikace jednotlivých materiálů nebo výrobků jsou uvedeny v kózu specifikací.

LEGENDA SVÍTIDEL

- A SVÍTLIDLO LED LED-GPL44-75 panel 60x120 4000K panel, obdélník 1200x600 1 x 75,00 – do podhledu LED 4000K , 75W, IP40
- B SVÍTLIDLO LED svítidlo LED-WSL-18W/2700/CHR Kruh 22,5cm, 18W, 4000K, IP43, LED 4000K, 18W,
- C SVÍTLIDLO-26,zdrivkové, 2x26W, d=42cm, sklo triplex opál mat,IP43,2x26W,49% PL-C/2P G24d-3 26W/840,kompek,zdrivka, potice 2pin, chladné bílá,26W,1800lm,10000hod SVÍTLIDLO LED 840/600-PLEXI Kancelářské LED svítidlo přisazené, 63W, M600 1 x 64,00 LED 4000K , 63W, IP40
- H SVÍTLIDLO-26,zdrivkové, 2x26W, d=42cm, sklo triplex opál mat,IP43,2x26W,49% PL-C/2P G24d-3 26W/840,kompek,zdrivka, potice 2pin, chladné bílá,26W,1800lm,10000hod SVÍTLIDLO LED , IP65, ( 2x58W ) BS102 LED 2x58, 4000K, LED 4000K, 54W , IP65,
- K SVÍTLIDLO LED , Vestavěné nad schody, 4000K, IP65, 3W LED 4000K, 3W , IP65,

LEGENDA:  
REM NOVÝ – V OBJEKTU  
RH NOVÉ – OCEP  
RP NOVÉ – OCEP  
ROZVODNÁ SOUSTAVA:  
PŘÍPOJKA NN – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,  
PŘÍPOJKA ST – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,  
VNITŘNÍ INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,

LEGENDA:  
REM NOVÝ – V OBJEKTU  
RH NOVÉ – OCEP  
RP NOVÉ – OCEP  
ROZVODNÁ SOUSTAVA:  
PŘÍPOJKA NN – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,  
PŘÍPOJKA ST – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,  
VNITŘNÍ INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,

LEGENDA:  
REM NOVÝ – V OBJEKTU  
RH NOVÉ – OCEP  
RP NOVÉ – OCEP  
ROZVODNÁ SOUSTAVA:  
PŘÍPOJKA NN – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,  
PŘÍPOJKA ST – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,  
VNITŘNÍ INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,

LEGENDA:  
REM NOVÝ – V OBJEKTU  
RH NOVÉ – OCEP  
RP NOVÉ – OCEP  
ROZVODNÁ SOUSTAVA:  
PŘÍPOJKA NN – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,  
PŘÍPOJKA ST – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,  
VNITŘNÍ INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3,

D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB  
D.1.4.4 SILNOPROUD

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:
Kamil Holman		Ing.DANĚK Petr	Ing.DANĚK Petr
INVESTOR:		Ing.DANĚK Petr	
Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbrdova 494/2, Ostrava			
NÁZEV AKCE:			
Administrativní budova – střediska trolejbusy Ostrava			
ELEKTROINSTALACE – 3NP			
PROJEKCE ELEKTRO			
Ing. DANĚK PETR			
Žitná 1375, Ostrava - Poruba, 708 00			
e-mail: petr.danek2@seznam.cz			
IC: 742 912 97			
FORMÁT	594x420	SADA	
DATUM	9/2022		
STUPĚŇ	DPS		
Č. ZAKÁZKY	20220728		
MĚŘÍTKO	1:100	Č. VÝKRESU	3

