


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU  
A VNĚJŠÍM DOMOVNÍM PLYNOVODEM  
M1:20

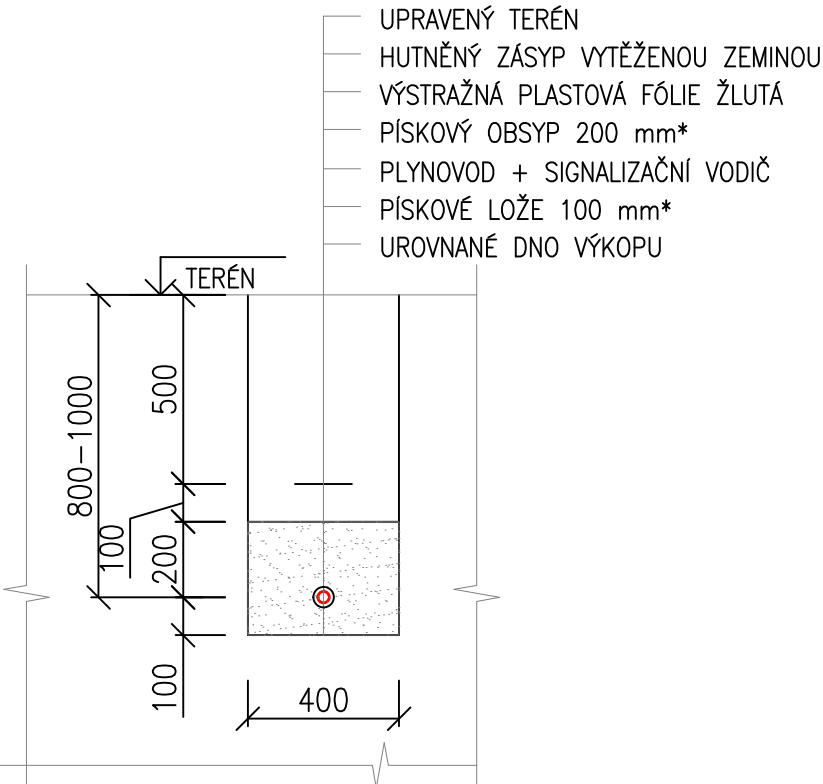

(\* PŘI POUŽITÍ ROBUST PIPE LOŽE A OBSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU)

### LEGENDA

PK1,2 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 65 kW  
SPOTŘEBA ZP 7,07 m<sup>3</sup>/h SPOTŘEBIČ V PROVEDENÍ C  
KOTEL VČETNĚ ODKOURENÍ V DODÁVCE UT

HUP NEREZ SKŘÍN PRO VESTAVĚNÍ S RÁMEM A PROVĚTRÁVÁNÍMI DVIŘKY 1200x350x900mm  
KK50-HUP  
PLYNOMĚR G25, PŘÍPOJOVACÍ ROZTEČ 335mm  
HV- HAVARIJNÍ UZÁVĚR KOTELNY, SAMOČINNÝ UZÁVÍRACÍ VENTIL SVG036-03-050, 230V, 2"  
KK 50 - HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY

- — — STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD – PŮVODNÍ PŘÍPOJKA REKOLAUDOVANÁ NA DISTRIBUČNÍ PLYNOVOD
- X — X — STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA –RUŠENÁ
- — — NAVRŽENÁ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT JÍZDÁRNY
- — — NAVRŽENÝ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD
- — — CHRÁNIČKA PLYNOVODU
- — — PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO OBJEKT RESTAURACE
- — — STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD (PŘÍPOJKA) – BEZ ZMĚNY
- — — VODOVOD
- — — KANALIZACE
- - - - - ELEKTRO SLABOPROUD
- - - - - ELEKTRO NN
- - - - - HRANICE PARCELY

KK KULOVÝ KOHOUT PLYN  
KKZ KULOVÝ KOHOUT PLYN S INTEGROVANOU TLAKOVOU ZÁTKOU  
PŠ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ  
PR PŘECHODOVÝ SPOJ PE-OCEL NAVAŘOVACÍ, S OCHRANNÝM POUZDREM  
R TRUBNÍ REDUKCE  
DN25 TRUBKA OCEL

### POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ DOTČENÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ A DODRŽET JIMI STANOVENÉ PODMINKY PRO OCHRANU PODZEMNÍCH VEDENÍ
- PRO SOUBĚH A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÉ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY A VNĚJŠÍHO DOMOVNÍHO PLYNOVODU SE STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI PLATÍ ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT JÍZDÁRNY (PARC. Č. 24/3) JE VEDENA PO TĚCHTO PARCELÁCH  
k.ú. Znojmo-Louka  
p.č. 24/2,- vlastnické právo Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD PRO OBJEKT JÍZDÁRNY (PARC. Č. 24/3) JE VEDEN PO TĚCHTO PARCELÁCH  
k.ú. Znojmo-Louka  
p.č. 24/2,- vlastnické právo Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO OBJEKT RESTAURACE (PARC. Č. 31/6) JE VEDENA PO TĚCHTO PARCELÁCH  
k.ú. Znojmo-Louka  
p.č. 24/2,- vlastnické právo Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
ČÁST PŘÍPOJKY REKOLAUDOVANÁ NA DISTRIBUČNÍ PLYNOVOD JE VEDENA PO TĚCHTO PARCELÁCH  
k.ú. Znojmo-Louka  
p.č. 804, 809, 24/2,- vlastnické právo Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

VYPRACOVAL: Ing. LUKÁŠ NAVRKAL			Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbátredsá 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz		
ZODP. PROJEKTANT: Ing. LUKÁŠ NAVRKAL					
INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo					
MÍSTO: Znojmo, ul. Loucká					
AKCE: Regenerace brownfieldu Jízárna Louckého kláštera ve Znojme					
Objekt: SO01 - STAVEBNÍ ÚPRÁVY OBJEKTU JÍZÁRNY					
OBSAH: D.1.4.8. DOMOVNÍ PLYNOVOD					
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1.NP, řez		Č. VÝKRESU: 1			
		DATUM: 09/2019 MÉRITKO: 1:50 STUPEN: DPS FORMÁT: 10 A4 PARE Č.:			



