

LEGENDA ZKRATEK:

- AN

BP

DK

FŠ

PŽ

SŠ

VK

VO
- PODZEMNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU (12.000 L)

BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV Z AKUMULAČNÍ NÁDRŽE DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

PODZEMNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, SYSTÉM KG PVC

FILTRAČNÍ ŠACHTA POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

MĚŘENÍ PRŮTOKU - PARSHALLŮV ŽLAB



SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÁ KANALIZACE

PODZEMNÍ VSAKOVACÍ OBJEKT PŘEBYTEČNÝCH DEŠŤOVÝCH VOD

POZNÁMKY:

- Srovnávací rovinou všech podélných řezů je úroveň 205 m n. m. (BPV).
- Poloha stávajících podzemních zařízení (sítí) byla převzata z Vyjádření o existenci sítí a podkladů investora. Před zahájením zemních a stavebních prací je nutno provést jejich přesné vytyčení a označení podle platných předpisů.
- Všechny kóty a rozměry je nutno ověřit na stavbě jejich přeměřením. Největší důraz musí být kladen na rozměry spadišťové šachty, podélný sklon kanalizačního potrubí a hloubka uložení akumulací nádrže na dešťovou vodu.
- Pro zemní práce respektovat ČSN 73 6133. Výkopy v okolí stávajících inženýrských sítí a objektů provádět výhradně ručně se zvýšenou opatrností. Za případné poškození stávajících objektů a inženýrských sítí zodpovídá zhotovitel stavebních prací.
- Při stavbě je nutné dodržovat stavební předpisy a postupovat v souladu s návody dodavatelů jednotlivých technologických prvků.
- Podélné profily byly zpracovány pouze pro dlouhé větve potrubí dešťové kanalizace. Krátká potrubí, která se na tyto hlavní větve připojují, nejsou z hlediska spádu podstatná.
- Výkopové práce budou probíhat v blízkosti historické stavby kostela Mistra Jana Husa. V některých místech vychází hloubka výkopu vyšší než 1,50 m, výkopy bude nutné pažit, aby nebyly narušeny základové poměry kostelní budovy.

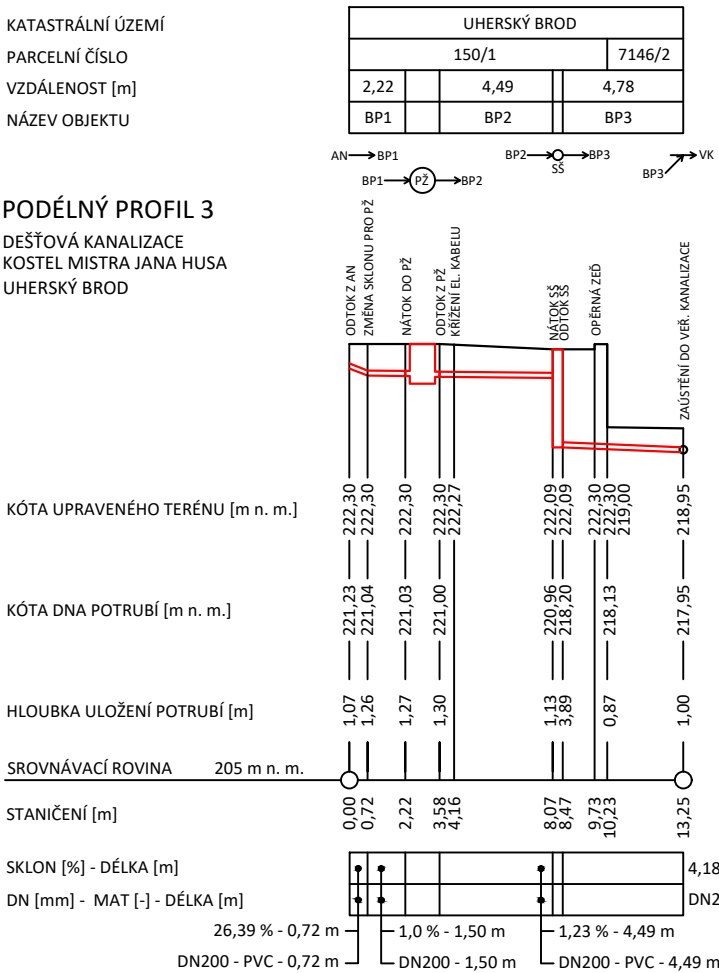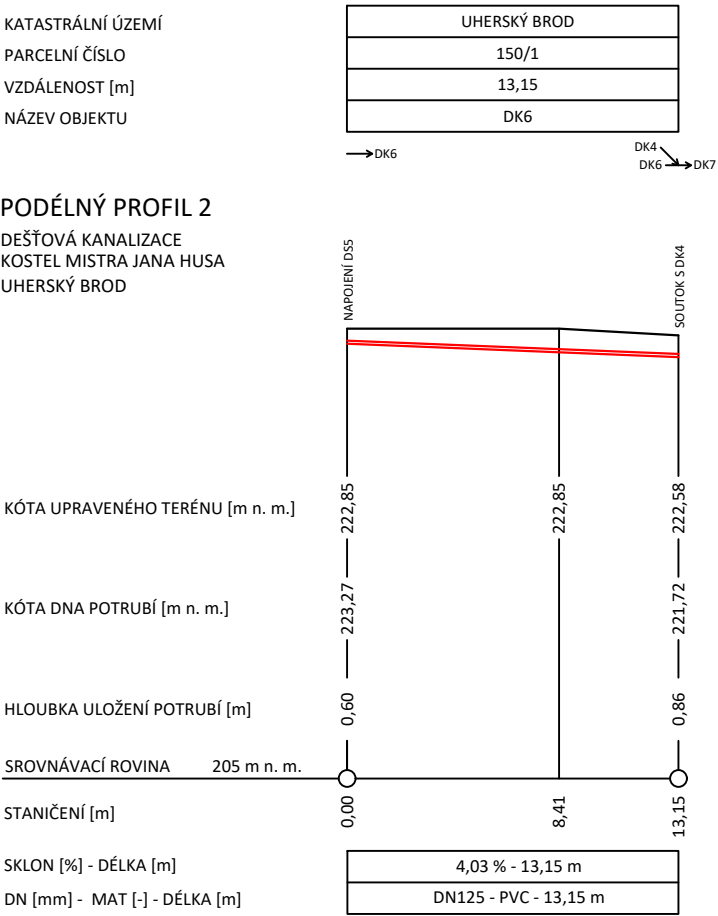

<div>VYPRACOVAL:</div> <div>Ing. Milan Rada</div>	<div>KONTROLOVAL:</div> <div>Ing. Milan Rada</div>	<div>ZODP. PROJEKTANT:</div> <div>Ing. Petr Frouz</div>	<div>Ing. Milan Rada</div> <div>V Luční 104, 391 56 Tábor 4</div> <div>IČO: 10735216</div> <div>+420 731 321 859</div> <div>rada.milan@seznam.cz</div>	
<div>INVESTOR:</div> <div>Město Uherský Brod</div> <div>Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod</div>			<div>STUPEŇ PD:</div> <div>DÚR</div>	<div>DATUM:</div> <div>05. 11. 2022</div>
<div>NÁZEV STAVBY A LOKALITA:</div> <div>HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI</div> <div>KOSTEL MISTRA JANA HUSA - UHERSKÝ BROD</div> <div>Bří Lužů 107, 688 01 Uherský Brod</div> <div>okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj</div>			<div>FORMÁT:</div> <div>A3</div>	<div>ČÍSLO PARÉ:</div> <div></div>
<div>NÁZEV VÝKRESU:</div> <div>PODÉLNÉ PROFILY</div>			<div>MĚŘÍTKO:</div> <div>-</div>	<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div> <div>D.2.1</div>