


POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

A) V KOMUNIKACI

B) VE VOLNÉM TERÉNU

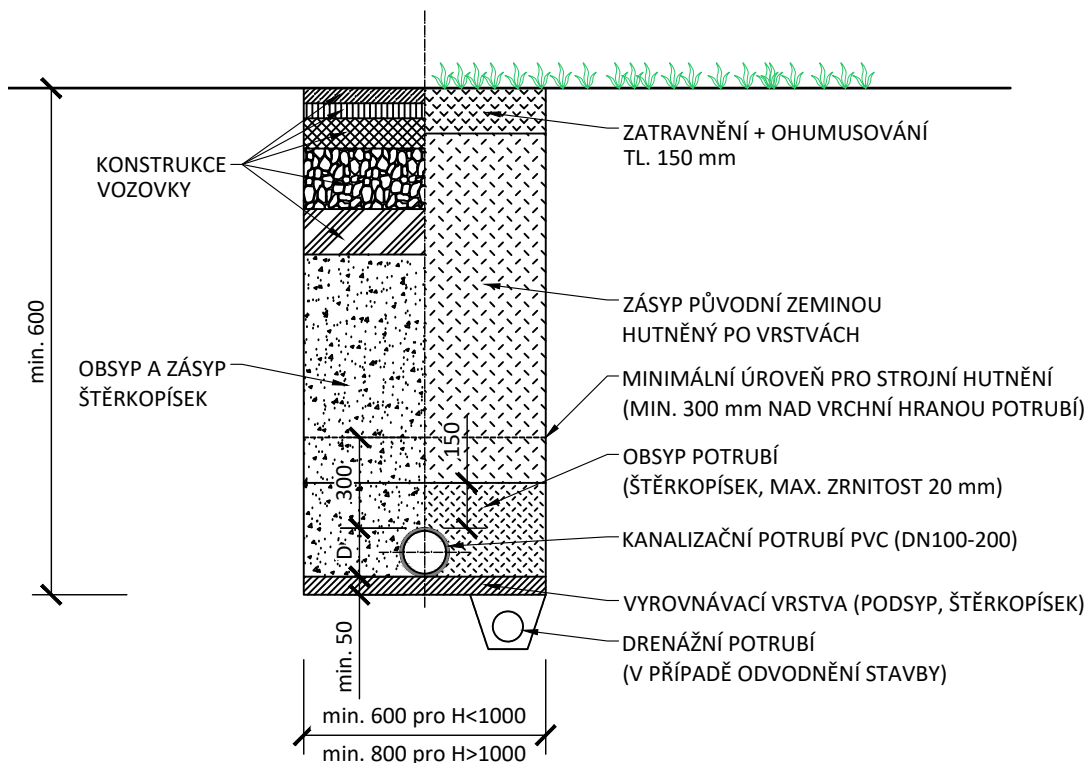

POZNÁMKY:

Pokládka bude realizována do otevřeného výkopu na podsypovou vrstvu štěrkopísku tl. 100 mm. Pokud bude využito potrubí umožňují bezpodsypovou pokládku (typ "RC"), může být od podsypové vrstvy upuštěno.

Hutnění nad potrubím smí probíhat až od výšky zásypu o tloušťce 300 mm.


Pokud hloubka výkopu přesáhne 1,5 m, budou stěny výkopu svahovány nebo zajištěny příložným pažením s rozpěrami.

K potrubí řadů bude uložen signalizační vodič AY 6 mm², který bude vyveden k ovládacím vřetenům armatur.

Před započítím výstavby bude vždy provedeno vytyčení stávajících sítí technické infrastruktury. Při pokládce budou respektovány ustanovení ČSN 73 6005. V místě překopu stávající komunikace bude hloubka krytí zvětšena na 1,5 m.

Výtlačná potrubí sloužící pro automatickou závlahu nemusí být uloženy v nezámrazné hloubce, neboť se počítá s jejich využitím pouze v době vegetačního období, v zimním období bude potrubí vypuštěno.

VÝTLAK UŽITKOVÉ VODY

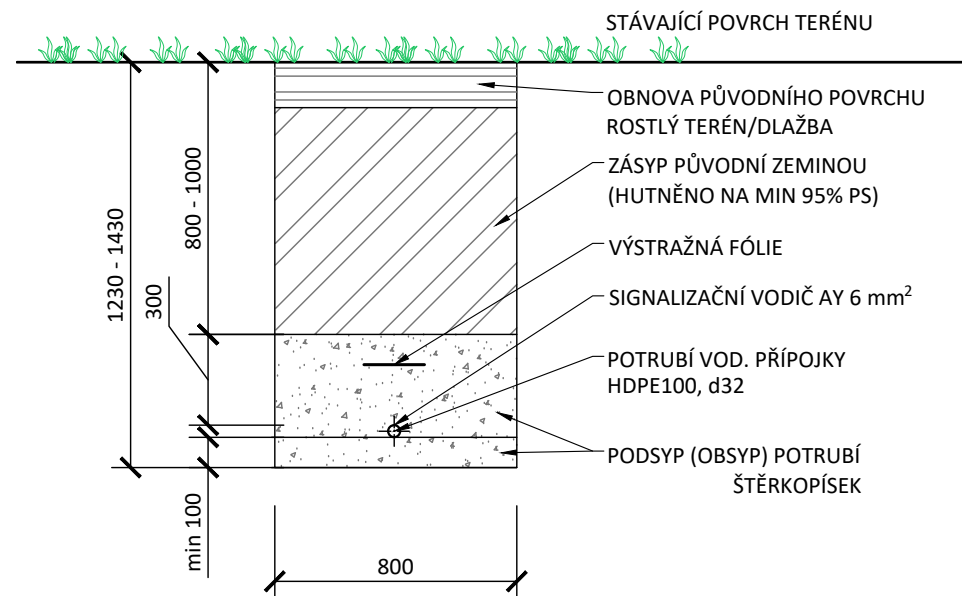

VYPRACOVAL: Ing. Milan Rada		KONTROLOVAL: Ing. Milan Rada	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Frouz	<div>Ing. Milan Rada</div> <div>V Luční 104, 391 56 Tábor 4</div> <div>IČO: 10735216</div> <div>+420 731 321 859</div> <div>rada.milan@seznam.cz</div>			
INVESTOR: <div>Město Uherský Brod</div> <div>Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod</div>				<div>STUPEŇ PD:</div> <div>DÚR</div> <div>DATUM:</div> <div>10. 10. 2022</div> <div>FORMÁT:</div> <div>A4</div> <div>ČÍSLO PARÉ:</div>			
NÁZEV STAVBY A LOKALITA: <div>HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI</div> <div>KOSTEL MISTRA JANA HUSA - UHERSKÝ BROD</div> <div>Bří Lužů 107, 688 01 Uherský Brod</div> <div>okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj</div>						<div>FORMÁT:</div> <div>A4</div> <div>ČÍSLO PARÉ:</div>	
NÁZEV VÝKRESU: <div>VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ</div>							