


## Blanka Steinigerova

**Od:** TS Bruntál - Ladislav Lahučský <lahucky@tsbruntal.cz>  
**Odesláno:** 6. ledna 2017 6:06  
**Komu:** 'Blanka Steinigerova'  
**Předmět:** FW: žádost o stanovisko k existenci sítí - Bruntál, ul. Skrbovická

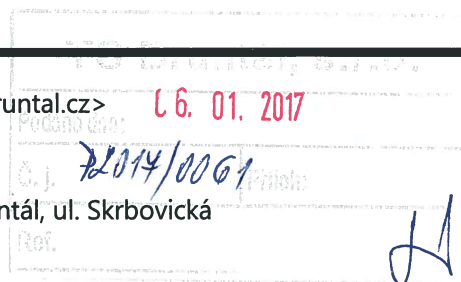


---

**From:** Ing. Jan Hvorecký | HV-PROJEKT [mailto:hvorecky@hv-projekt.cz]  
**Sent:** Thursday, January 5, 2017 3:34 PM  
**To:** jan.hvorecky@gmail.com  
**Subject:** žádost o stanovisko k existenci sítí - Bruntál, ul. Skrbovická

Dobrý den,

žádám Vás o vyjádření k existenci inženýrských sítí ve vaší správě v lokalitě zakreslené v mapě níže.

Děkuji!

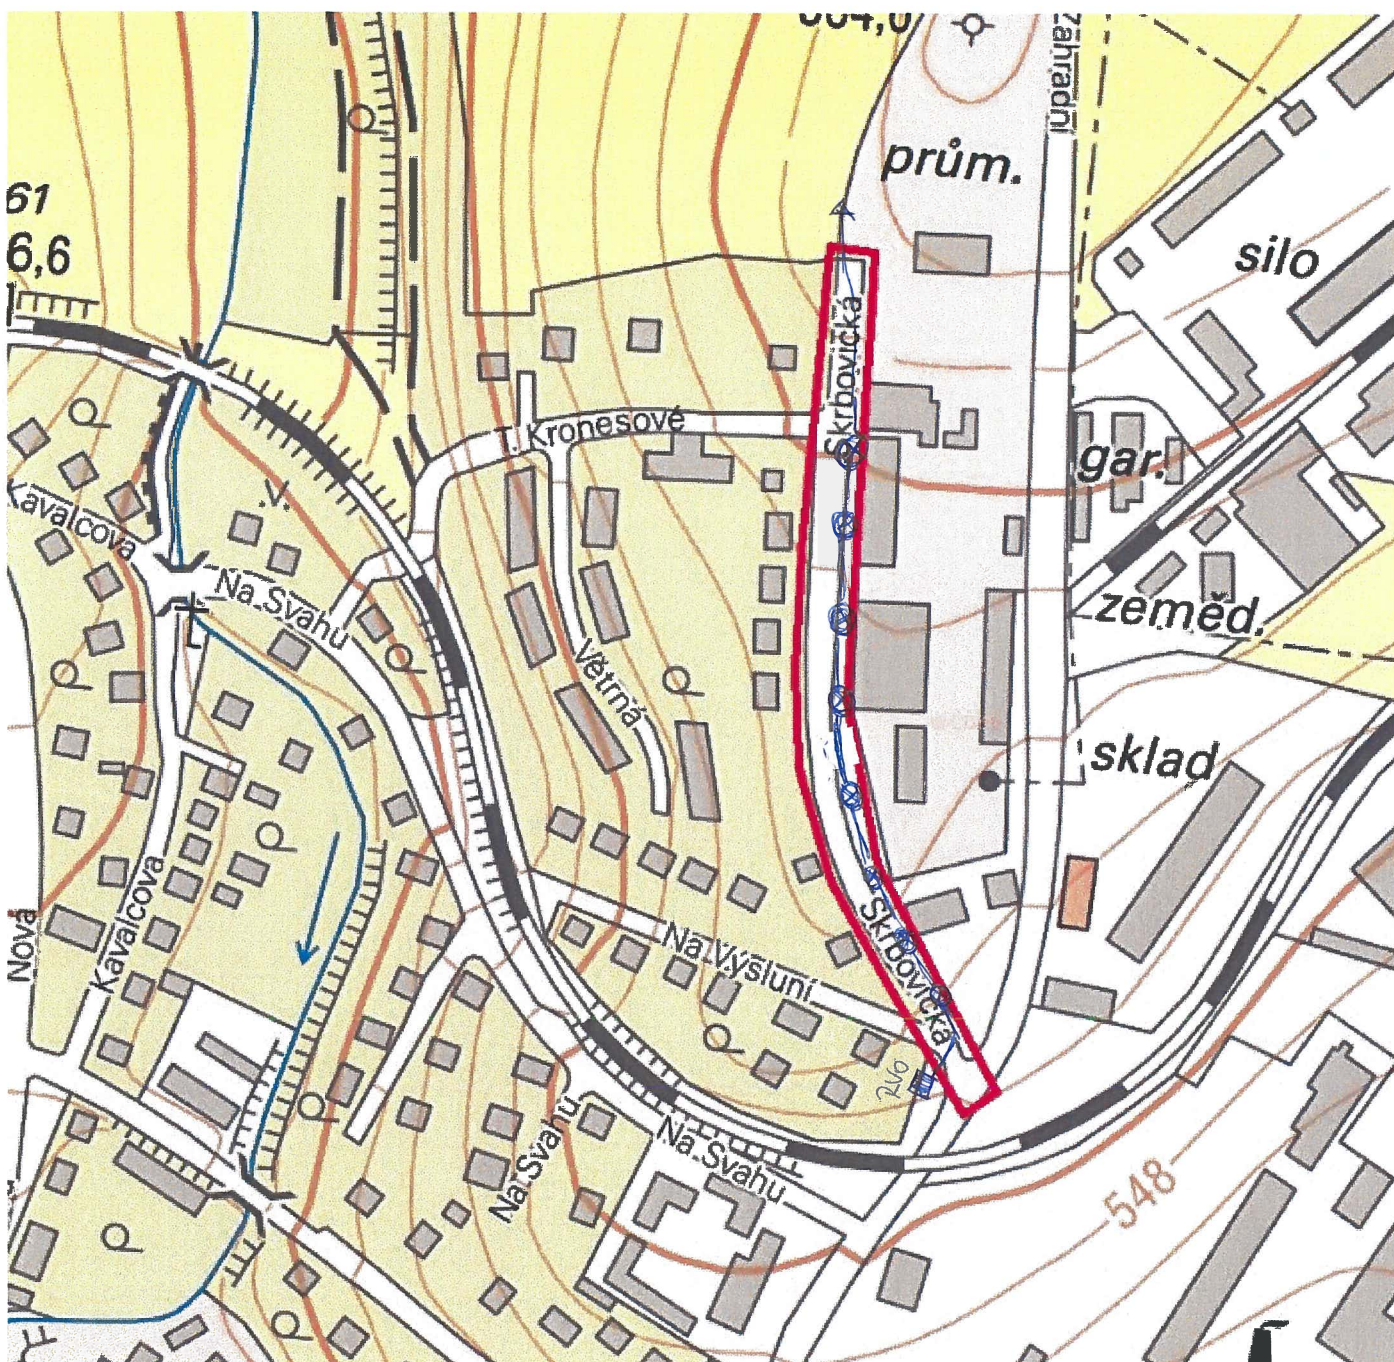

--  
S pozdravem  
Ing. Jan Hvorecký  
projektant pozemních komunikací

Železná 110  
793 26 Vrbno pod Pradědem  
IČ: 76193578

tel: 774 846 742  
e-mail: [hvorecky@hv-projekt.cz](mailto:hvorecky@hv-projekt.cz)  
web: [www.hv-projekt.cz](http://www.hv-projekt.cz)

⊗ - STOŽÁŘ VO  
— - PODZEMNÍ KABEL VO  
RVO  
☐ - ROZVADĚČ VO

**TS BRUNTÁL ,s.r.o. ZEYEROVA 12 , 792 01**

Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejného osvětlení ( dále jen PVVO)

Žadatel : ing. Hvorecký J.

Lokalita stavby : ul. Sladovnická

Název stavby : existence sítí

Při realizaci stavby **dojde k dotčení PVVO** ,které je v naší správě.

**Prostorové umístění PVVO zakreslil : p. Pánek**

Předpokládaná hloubka uložení PVVO cca 0,6-0,8m.

Toto umístění lze, po dohodě s vydavatelem vyjádření,vytýčit na místě samém.

**Podmínky prováděných prací:**

Při provádění prací,jimiž mohou být dotčena zařízení v naší správě, je organizace povinna,v souladu s platnými předpisy,učinit veškerá opatření,aby nedošlo k poškození PVVO a splnit následující podmínky:

**Zákres je orientační!Provádějící org. je povinna, před zahájením prací,zajistit vytyčení a vyznačení polohy PVVO přímo na staveništi a s tímto prokazatelně seznámit pracovníky,kteří budou práce provádět.**

Při pracech nad, a ve vzdálenosti 0,5m po každé straně vyznačené trasy PVVO, dbát zvýšené opatrnosti.

Neprodleně ohlásit každé odkrytí nebo poškození PVVO na tel.č. **721 878717**.

Nebudou-li dodrženy podmínky,obsažené v tomto vyjádření,bude stavební činnost a úpravy terénu,prováděné v ochranném pásmu PVVO,považována jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Kabelové vedení VO lze umístit do chodníku v chrániče.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

V Bruntále dne: 26.10. 2016

správce veř. osvětlení p.Lahučský

