


KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – PVC, PP

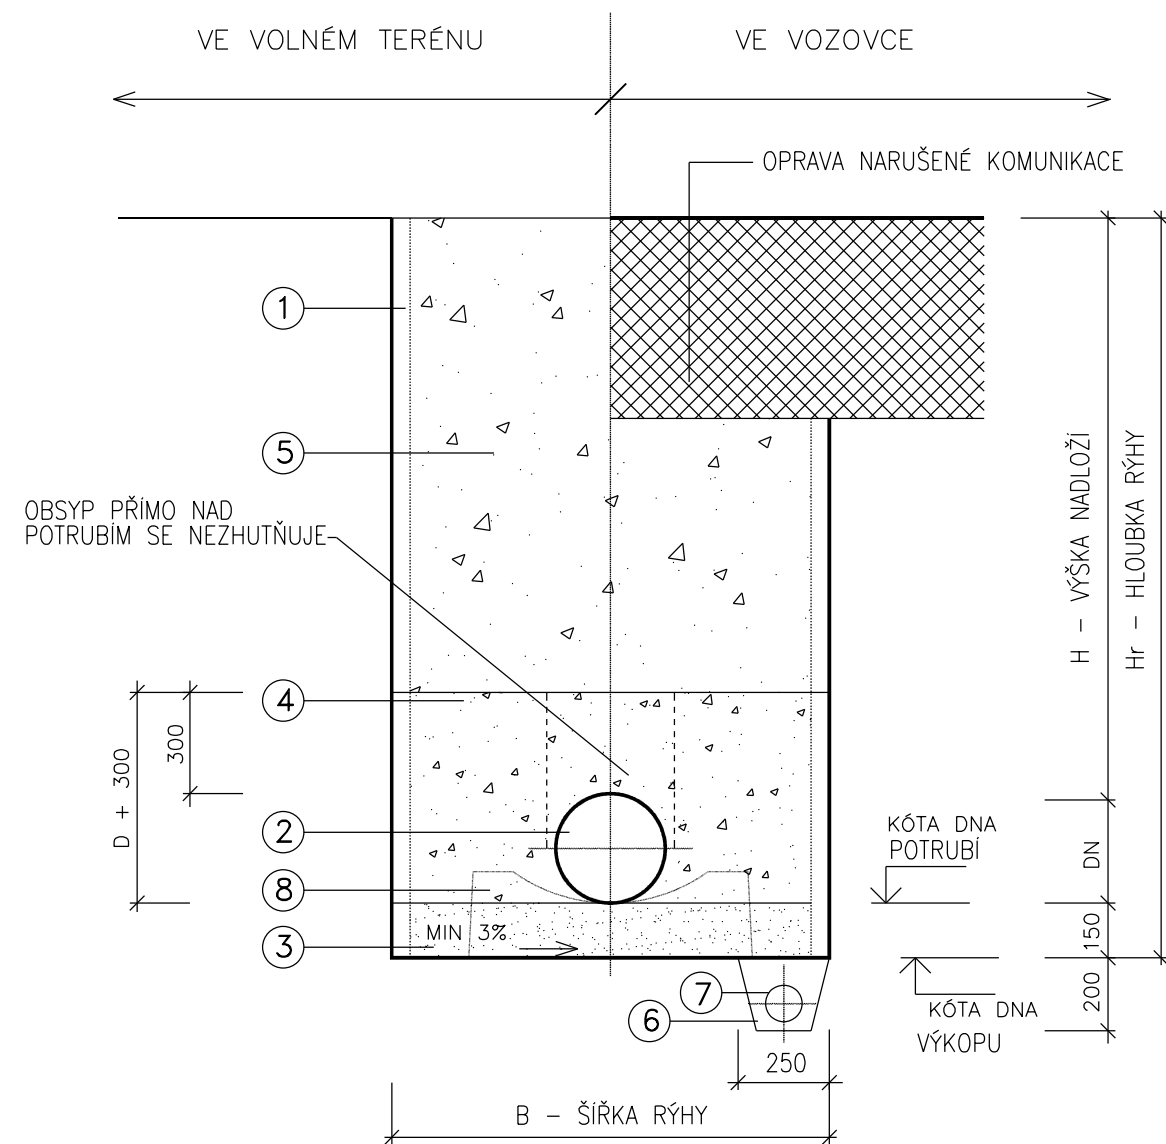

TABULKA ROZMĚRŮ

SVĚTLOST DN (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)
125	1 000
150	1 000
200	1 000
250	1 000
300	1 100
400	1 200
500	1 300

**POZNÁMKA :** POKUD SE VÝKOP NEPAŽÍ, ŠÍŘKA RÝHY SE ZMENŠÍ O 100 mm.  
MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ISO 90% PROCTOROVY ZKOUŠKY DLE RELAT. ULEHLOSTI  
MÁ BÝT MÍRA ZHUTNĚNÍ 0,67 < ID < 0.90

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	<div>Zdeněk Vladyka</div> <div>No Honech I, 5540, 760 05 - Zlín</div> <div>IČO - 76532232</div>			
ING. JAROSLAV MAJÍČEK	ING. JAROSLAV MAJÍČEK				
<i>Majich</i>	<i>Majich</i>				
INVESTOR Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod					
STAVBA	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD		FORMÁT: 2 A4	ÚČEL: DUR+DSP+DPS	
OBJEKT	SO 301 KANALIZACE DEŠŤOVÁ		DATUM: 05/2017	ZAK.ČÍSLO: ZV 05–2017	
			PROFESE:		
OBSAH	ULOŽENÍ POTRUBÍ		MĚŘ.: -	Č.V.: 05	Č.REVIZE: