


název rozvaděče :	hlavní rozvaděč RH	rozdavná soustava :	3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-C-S	projektant :	Hrbořícký Marek	stavba :	MŠ Sídliště 4, Hodonín -	výřez č. :	9
provedení :	stávající	ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :		investor :	Město Hodonín		rekonstrukce elektroinstalace - 1. etapa		
rozměry :	stávající	automatickým odpojením od zdroje		datum :	srpen 2023		Schema úpravy rozvaděče RH		1/3
krytí :	stávající	provedení přívodu :	stávající	provedení vývodu :	shora			obsah :	



název rozvaděče : provedení : rozměry : krycí :	hlavní rozvaděč RH		rozvodná soustava : ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : automatickým odpojením od zdroje	3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-C-S provedení přívodu : provedení vývodu :	stavba : obsah :	výřez č. : 9 2/3
	stávající		stávající			
	stávající		stávající			
	stávající		stávající			
projektant : investor : datum : zakázka :			Hrboříčský Marek Město Hodonín srpen 2023 33-2023			MŠ Sídliště 4, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - 1. etapa Schema úpravy rozvaděče RH

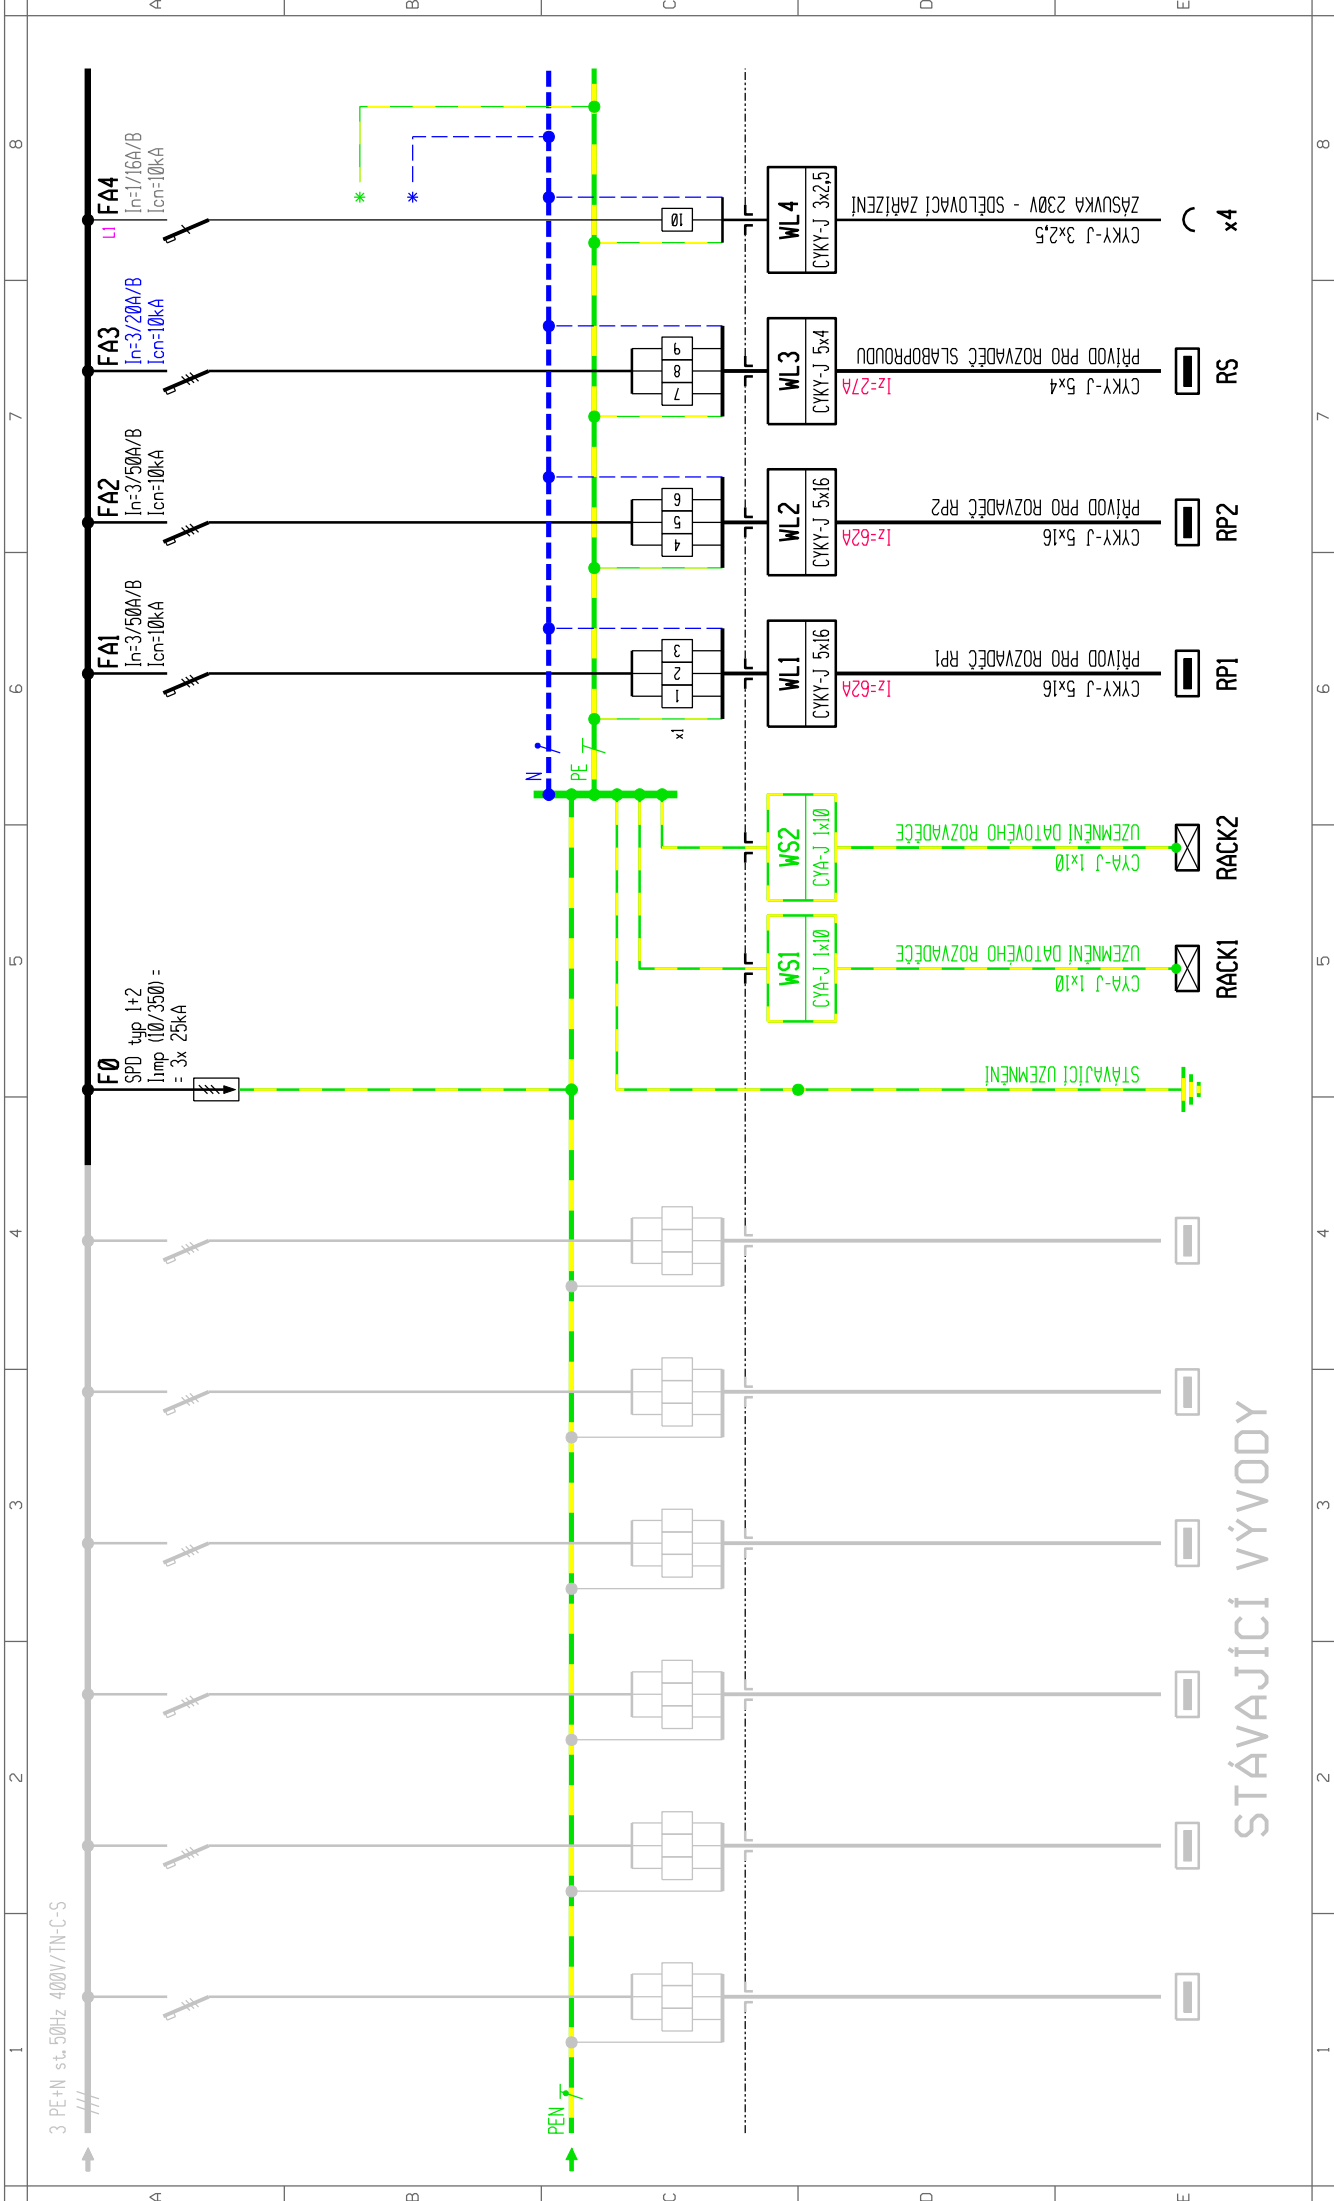