




SVĚTELNÁ INSTALACE

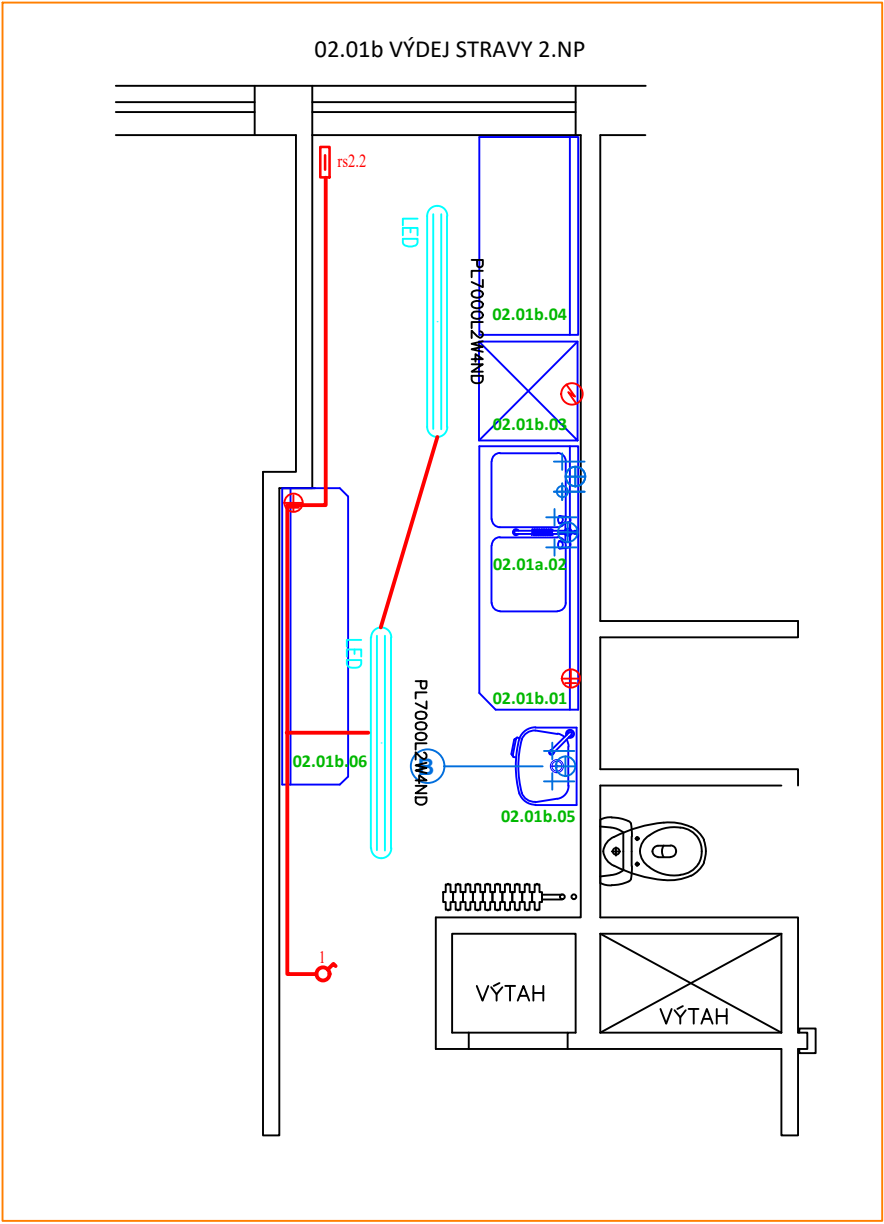

ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

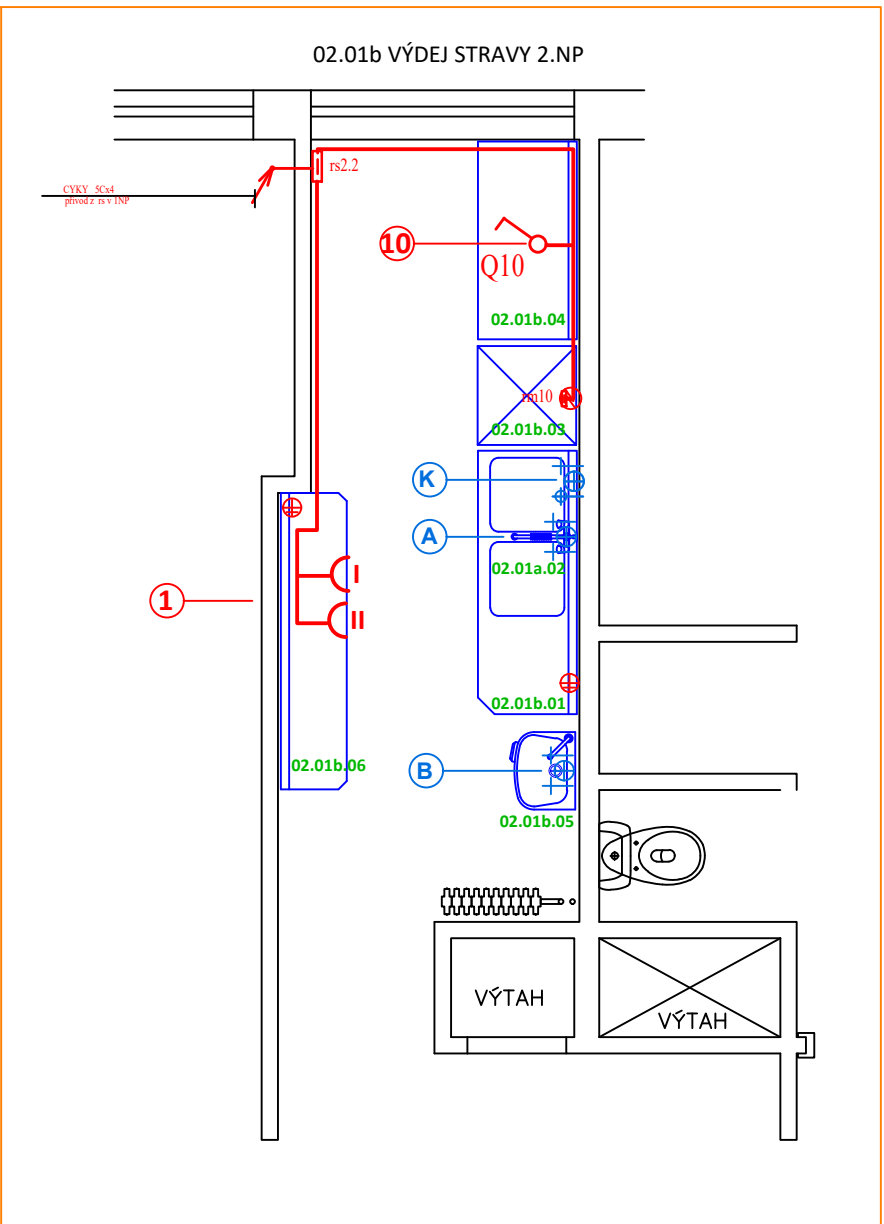


DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

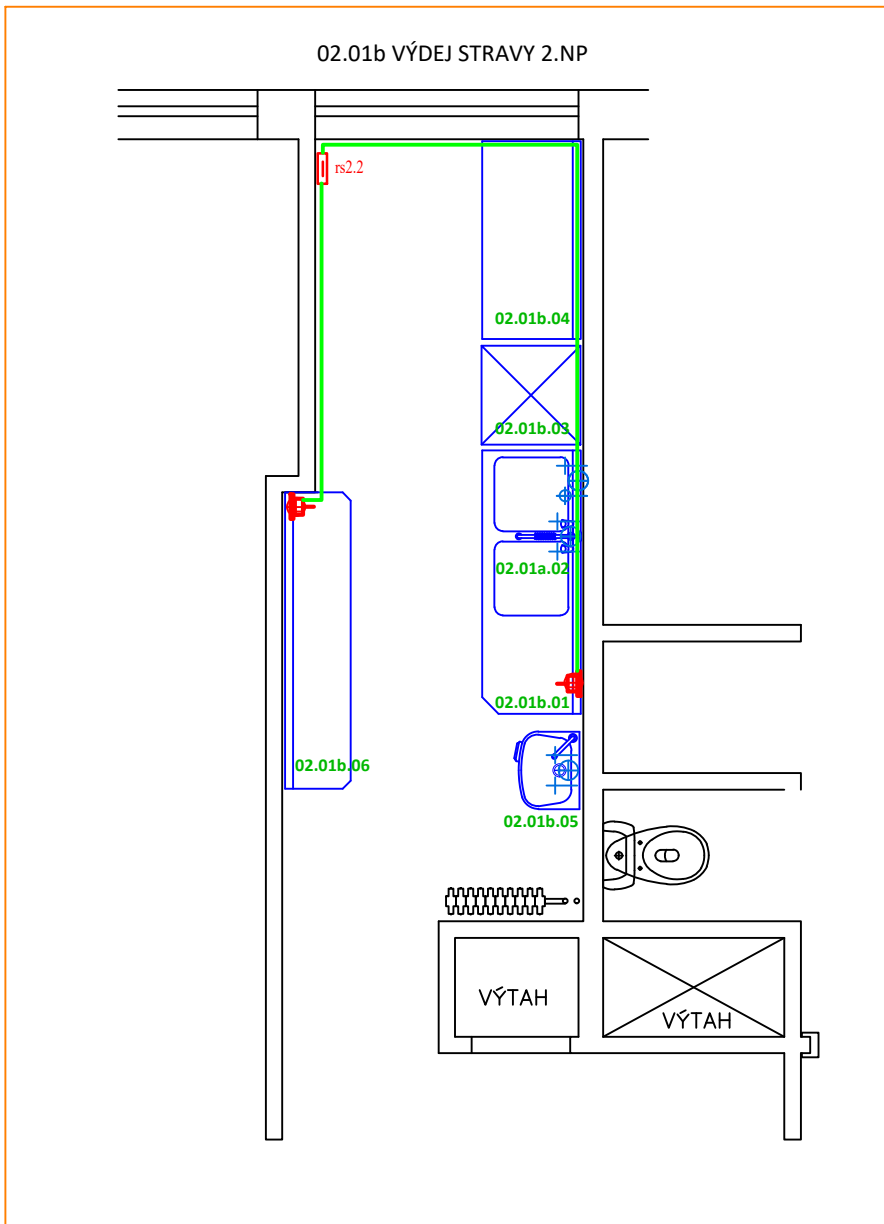

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : **3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-S**
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed3 :
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM,
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 A ČSN 33 2000-5-54 ed.3,
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ
INSTALACE BUDE PROVEDENA PLASTOVÝMI KABELY CYKY ULOŽENÝMI V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH
A V DRÁŽKÁCH POD OMÍTKOU .
OVLADAČE A ZÁSUVKY INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY
DEFINITIVNÍ SITUOVÁNÍ ZÁSUVK A OVLADAČŮ NUTNO ODSOUHLASIT S DODAVATEM TECHNOLOGIE
A PROVÉST O TO ZÁPIS VE STAVEBNÍM DENÍKU

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

PROJEKTANT ELEKTRO:	ING. JIŘÍ TRUNDA		GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:	MŠ PIONÝRSKÁ - BRUNTÁL, PIONÝRSKÁ 730/9 792 01 BRUNTÁL - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: TECHNOLOGIE	FORMÁT: A1
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINSTALACE VÝDEJ 2NP—b	DATUM: 12/2023	STUPĚŇ: DPS
		ZŠ CIHELNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:
		1: 50	EL—10

