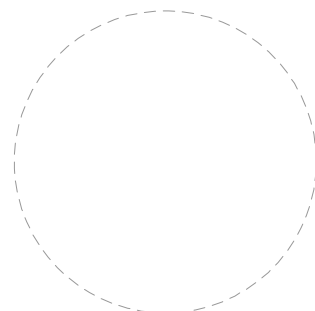

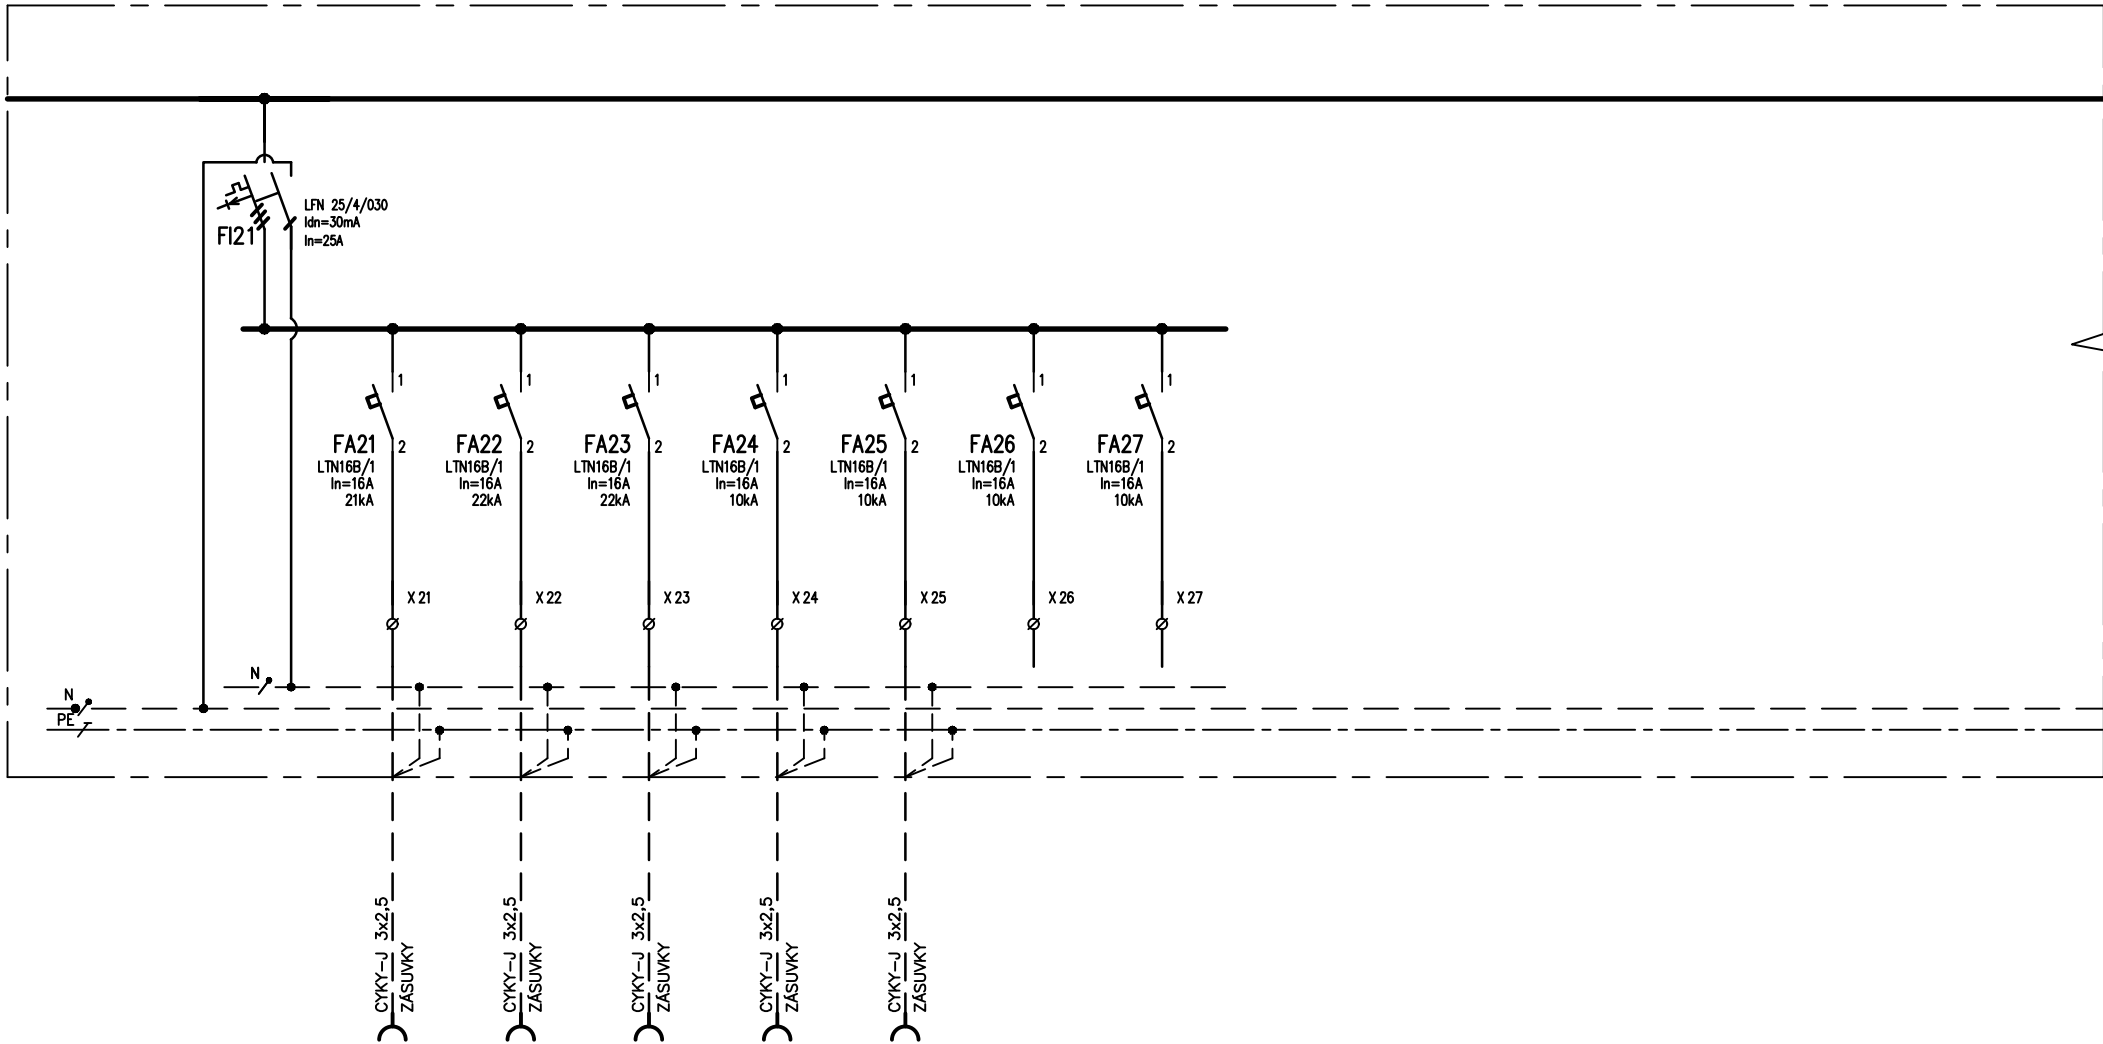


Rozváděč	RS
Rozvodná soustava	3 NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-S
Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2	samočinným odpojením od zdroje
Typ	OCEP
Provedení	zapuštěný
Přívod / vývody	zdola / nahoru
Rozměr š x v x h [mm]	72 MODULŮ
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 40 / IP 20
Vnější vlivy (prostředí)	normální
Pi [kW]	7
Pm [kW]	5



AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:		HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		NADMOŘSKÁ VÝŠKA:		 www.passarch.cz	
Ing. Petr Hanáček		Ing. arch. Vít Kolaja		Ing. Petr Hanáček		±0,000 ≈ 211,5 m n. m. B. p. v.			
ČKAIT 130222						DATUM: 06/2022			
INVESTOR: Město Uherský Brod, IČ: 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod									
NÁZEV AKCE: <b>ŠD HAVŘICE, UHERSKÝ BROD - PŮDNÍ VESTAVBY UČEBNY</b> na ulici Brodská 66 v k. ú. Havřice D.1.4.5 – ELEKTROTECHNIKA						PARÉ:		STUPEŇ: DPS	
								OBJEKT: SO 01	
								ROZMÉR VÝKRESU: 210/297	
NÁZEV VÝKRESU: <b>ROZVÁDĚČ RS</b>						REVIZE:		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: [638064] Havřice	
								MĚŘITKO: -	
								ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4.5.05</b>	





OBVOD č.			21	22	23	24	25	26	27							
Pi /kW/			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4									

NÁZEV															
ROZVÁDĚČ RS															
												LISTŮ	03	LIST	03