



F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.
Ing. Martina Soldánová
Janáčkova 4642/5d
796 01 Prostějov

Naše značka:
4021/23/OVP/Z

Vyřizuje:
Viktorie Hanušová

Datum:
17.5.2023

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: Chodník Údlice - Přechaply

SOUHLASNÉ STANOVISKO

okres: Chomutov
k.ú.: Přechaply, Údlice

Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:
kabel protikorozi ochrany
VTL plynovod nad 40 barů DN 1400

Plynárenská telekomunikační zařízení:
Optický kabel

Podmínky:

1. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 13. 4. 2023 Vám sdělujeme, že s realizací akce "Chodník Údlice - Přechaply" souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek:

2. - Dle předložených podkladů budou prováděny práce pouze v koruně náspu, podél stávající silnice. Hloubka pláně chodníku a obruby bude max. ca 500 mm pod úrovní vozovky. Plynovod DN 1400 je v místě stavby veden v chrániče v hloubce ca 4,7 m pod vozovkou, chránička zasahuje až za paty náspu. Za uvedených předpokladů, pokud nebude zasahováno mimo korunu náspu, se stavbou souhlasíme.

- Do technické zprávy uveďte, že práce budou probíhat v bezpečnostním a ochranném pásmu VTL plynovodu DN 1400.

- Nesmí být poškozeny stávající nadzemní objekty NET4GAS, jako orientační sloupky, čístačky a propojovací objekty.

3. - Uložení kabelu Telekomunikační sítě NET4GAS v místě křížení s chodníkem musí být provedeno dle ČSN 73 6005 a podmínek NET4GAS.

- V místech odkrytí kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození, nebo k prověšení kabelů

- Pracovníci servisní organizace jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochraně Telekomunikační sítě NET4GAS, pracovníci servisní organizace Quantcom (resp. Fiber Services) jsou oprávněni dle rozsahu prací a použité stavební techniky v ochranném pásmu Telekomunikační sítě NET4GAS stanovit nutnost provést na náklady investora měření kabelů NET4GAS, je nutné, aby investor počítal s náklady na měření kabelů NET4GAS.

4. Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.

5. Další závazné podmínky:

- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS, s.r.o. včetně PKO (protikorozi ochrany), optické telekomunikační trasy a dálkového metalického kabelu.
- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS, s.r.o. budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Quantcom (resp. Fiber Services), kteří jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochraně kabelů telekomunikační sítě NET4GAS, s.r.o.
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz odkaz níže).
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS, s.r.o. nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodů a telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele je 1177,- Kč/1 hod./1 pracovník (bez DPH) v případě Regionu NET4GAS, s.r.o. V písemné objednávce prací u firmy Quantcom (resp. Fiber Services) uveďte následující adresu: Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8.
- Před záhřnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.

6. Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanismy na tyto práce. Dále viz "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o." <http://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/>

Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení technologického postupu je p. Pavel Bartoš (pavel.bartos@net4gas.cz).

7. V případě dalších stavebních prací, než je uvedeno v předložené žádosti, požadujeme projektovou dokumentaci upřesnit.

8. V případě nedodržení našich podmínek se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

Ostatní informace:

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 160 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.

Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě a kabel protikorozi ochrany stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. Žádosti zasílejte přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

4. V zájmovém území, které je přílohou tohoto dokumentu, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

Kontakty na vytyčení nebo oznámení o zahájení prací:


Žádost o vytyčení plynárenských a telekomunikačních zařízení nebo oznámení o zahájení prací podejte elektronicky na: <https://v3s.net4gas.cz/ZadostVytyceni>.

V další korespondenci uvádějte vždy naši značku.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

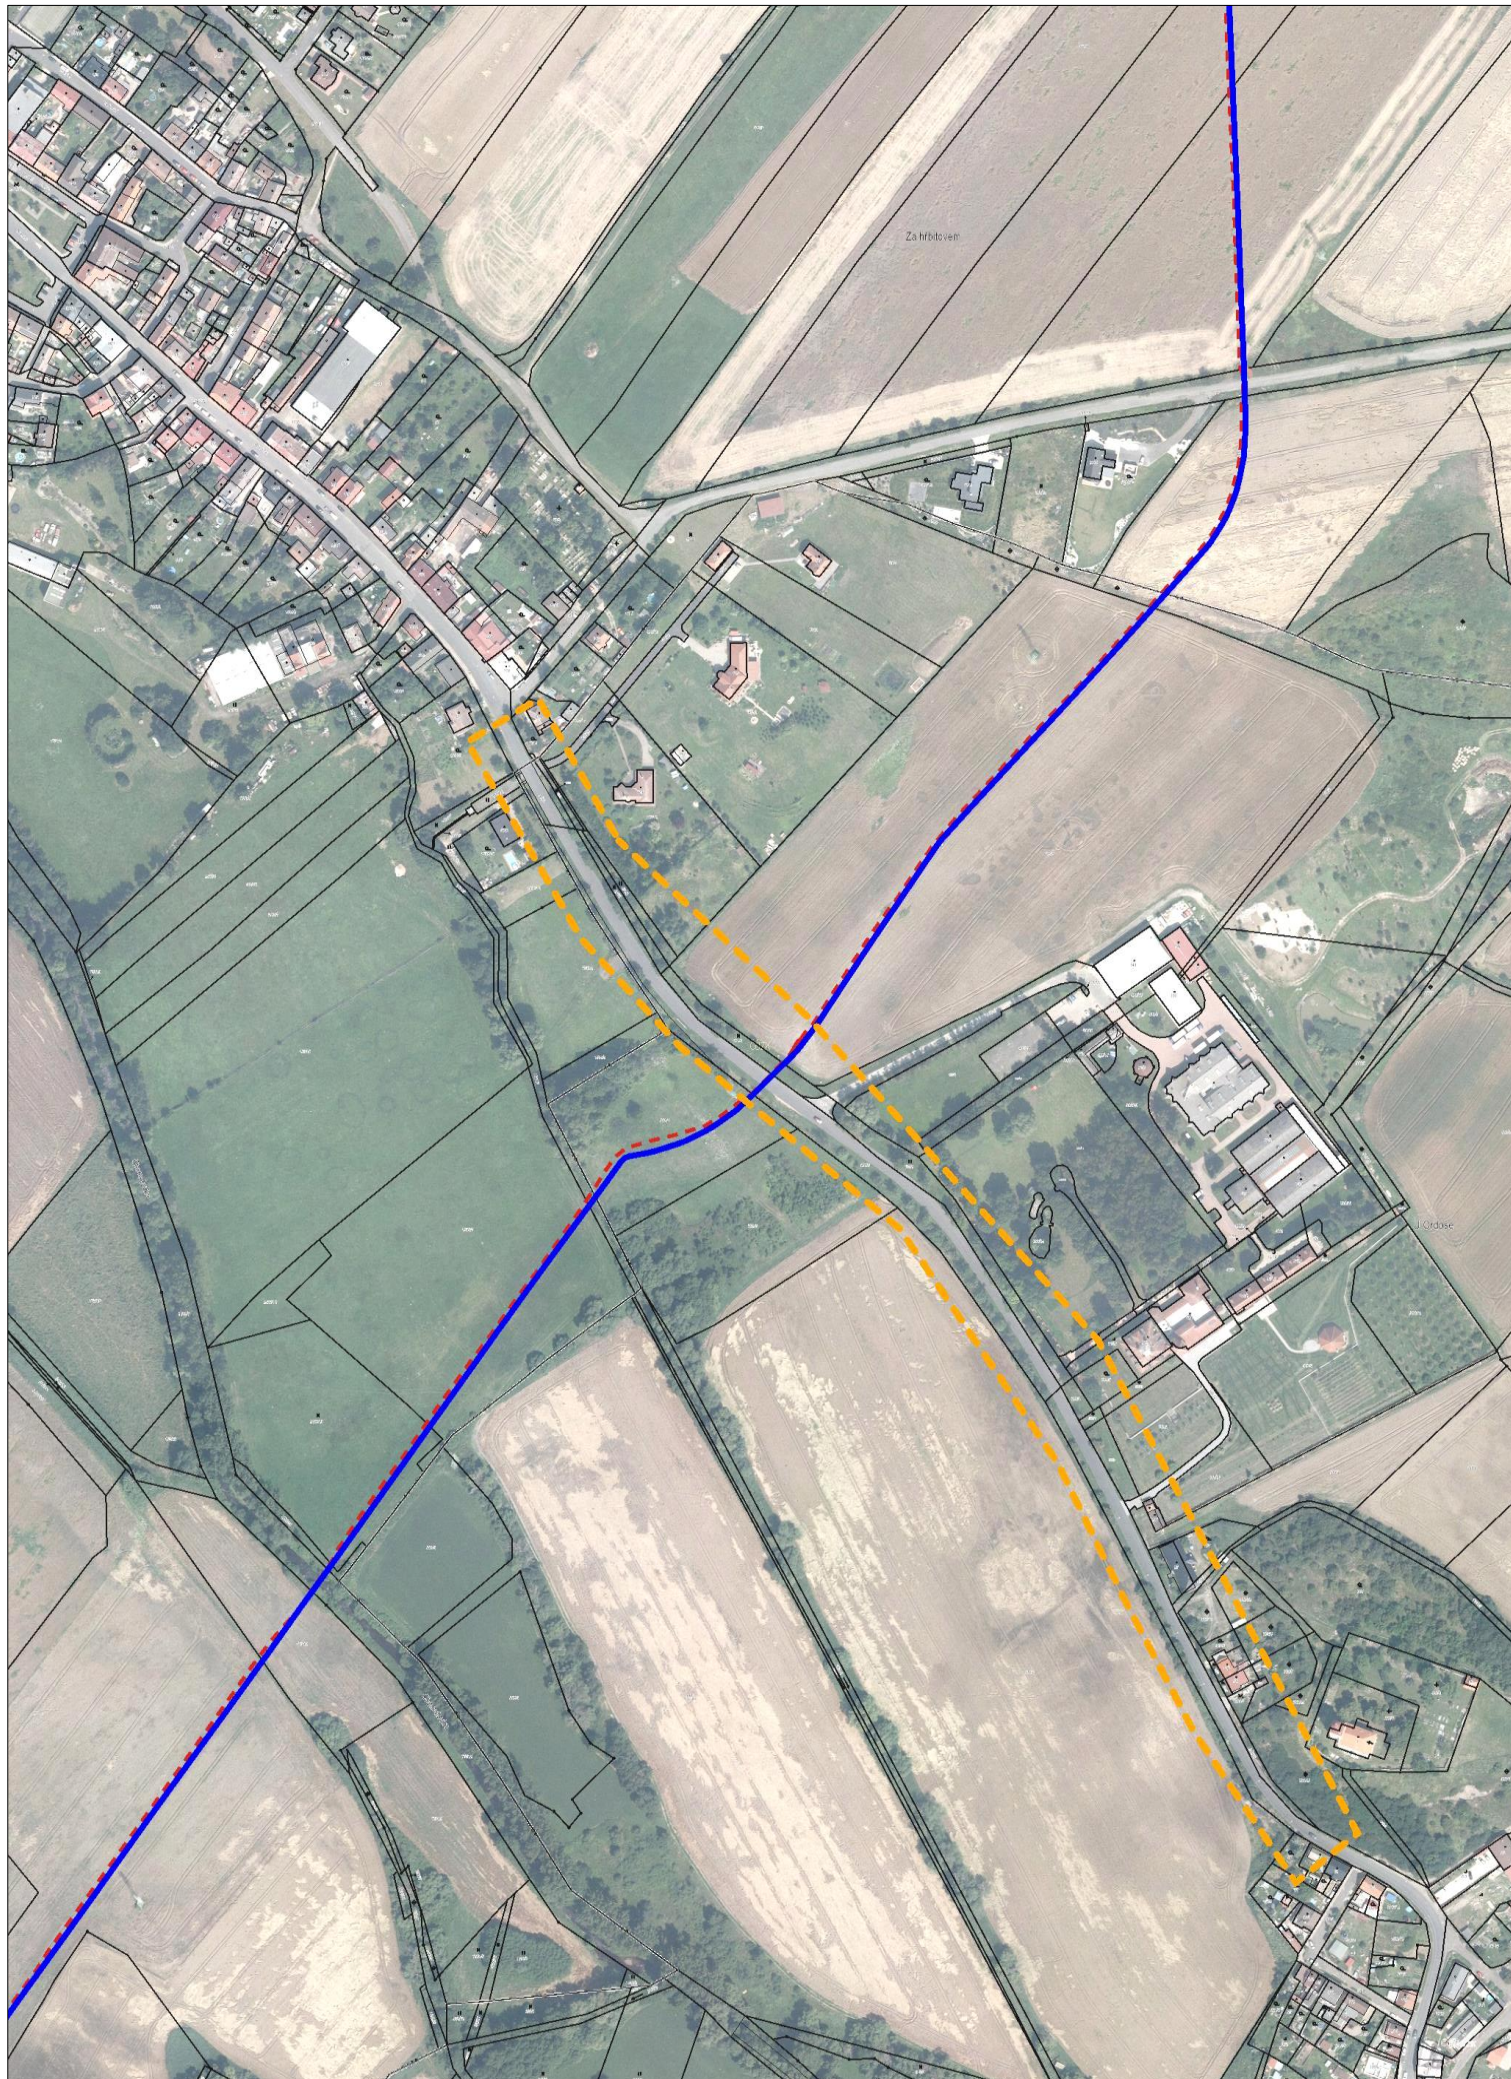





















NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:

Situace: 1/1

4021/23/OVP/Z

LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD ZÁMĚR
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ
	KORIDOR ZÁMĚRU



Příloha k vyjádření: 4021/23/OVP/Z

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
804735.812	994733.973
804773.136	994756.691
804713.093	994860.549
804661.164	994917.346
804545.947	995013.090
804463.185	995136.421
804427.484	995209.446
804391.783	995277.603
804338.232	995357.119
804305.776	995331.154
804442.089	995071.510
804594.630	994901.119
804693.620	994808.620