


obr. 1: ŘEZ – ULOŽENÍ PÁSKY V ZEMI

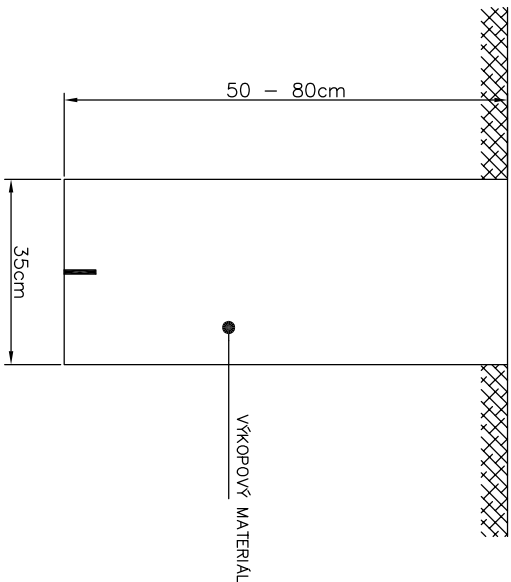

## MONTÁŽNÍ POKYNY:

STYK S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI – při provádění výkopových prací nutno respektovat požadavky všech správců podzemních vedení, vlastníků pozemků i dalších oprávněných osob či institucí, zejména před zahájením prací požádat o vytyčení těchto vedení!


**ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA TOMTO VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE NEZBYTNÉ VYTÝČENÍ!!!**

PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S PODZEMNÍMI SÍTĚMI NUTNO DODRŽET MIN. VZDALENOSTI DLE Čsn 73 6005i

DALŠÍ ÚDAJE – viz TZ!!!

**PRACOVNÍ VERZE, může doznat drobných změn či doplnění.**


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:	
	nodzemní vedení VN
	kabelové vedení VN
	nodzemní vedení NN
	kabelové vedení NN
	nodzemní vedení VO
	kabelové vedení VO
	nodzemní vedení MR
	sítě elektronických komunikací
	sítě el. komunikací (nodzemní)
	NTL plynovod
	STL plynovod
	vodovod
	kanalizace splošková
	kanalizace dešťová



## VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce a revize			
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Stupeň :	Zak. č. :
Ing. Oldřich DIVIŠ	Libor SEMERÁD	DPS	21 - 22
Č. paré :	Akce :		
	ZNOJMO - RADNIČNÍ VĚŽ		
	k.ú. Znojmo-město, parc. č. 5276, 5277, okr. Znojmo		
	SO 02 - VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM		
	Název :	Datum :	
		11 / 2022	
Investor :		Č. výkresu :	
Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		2	

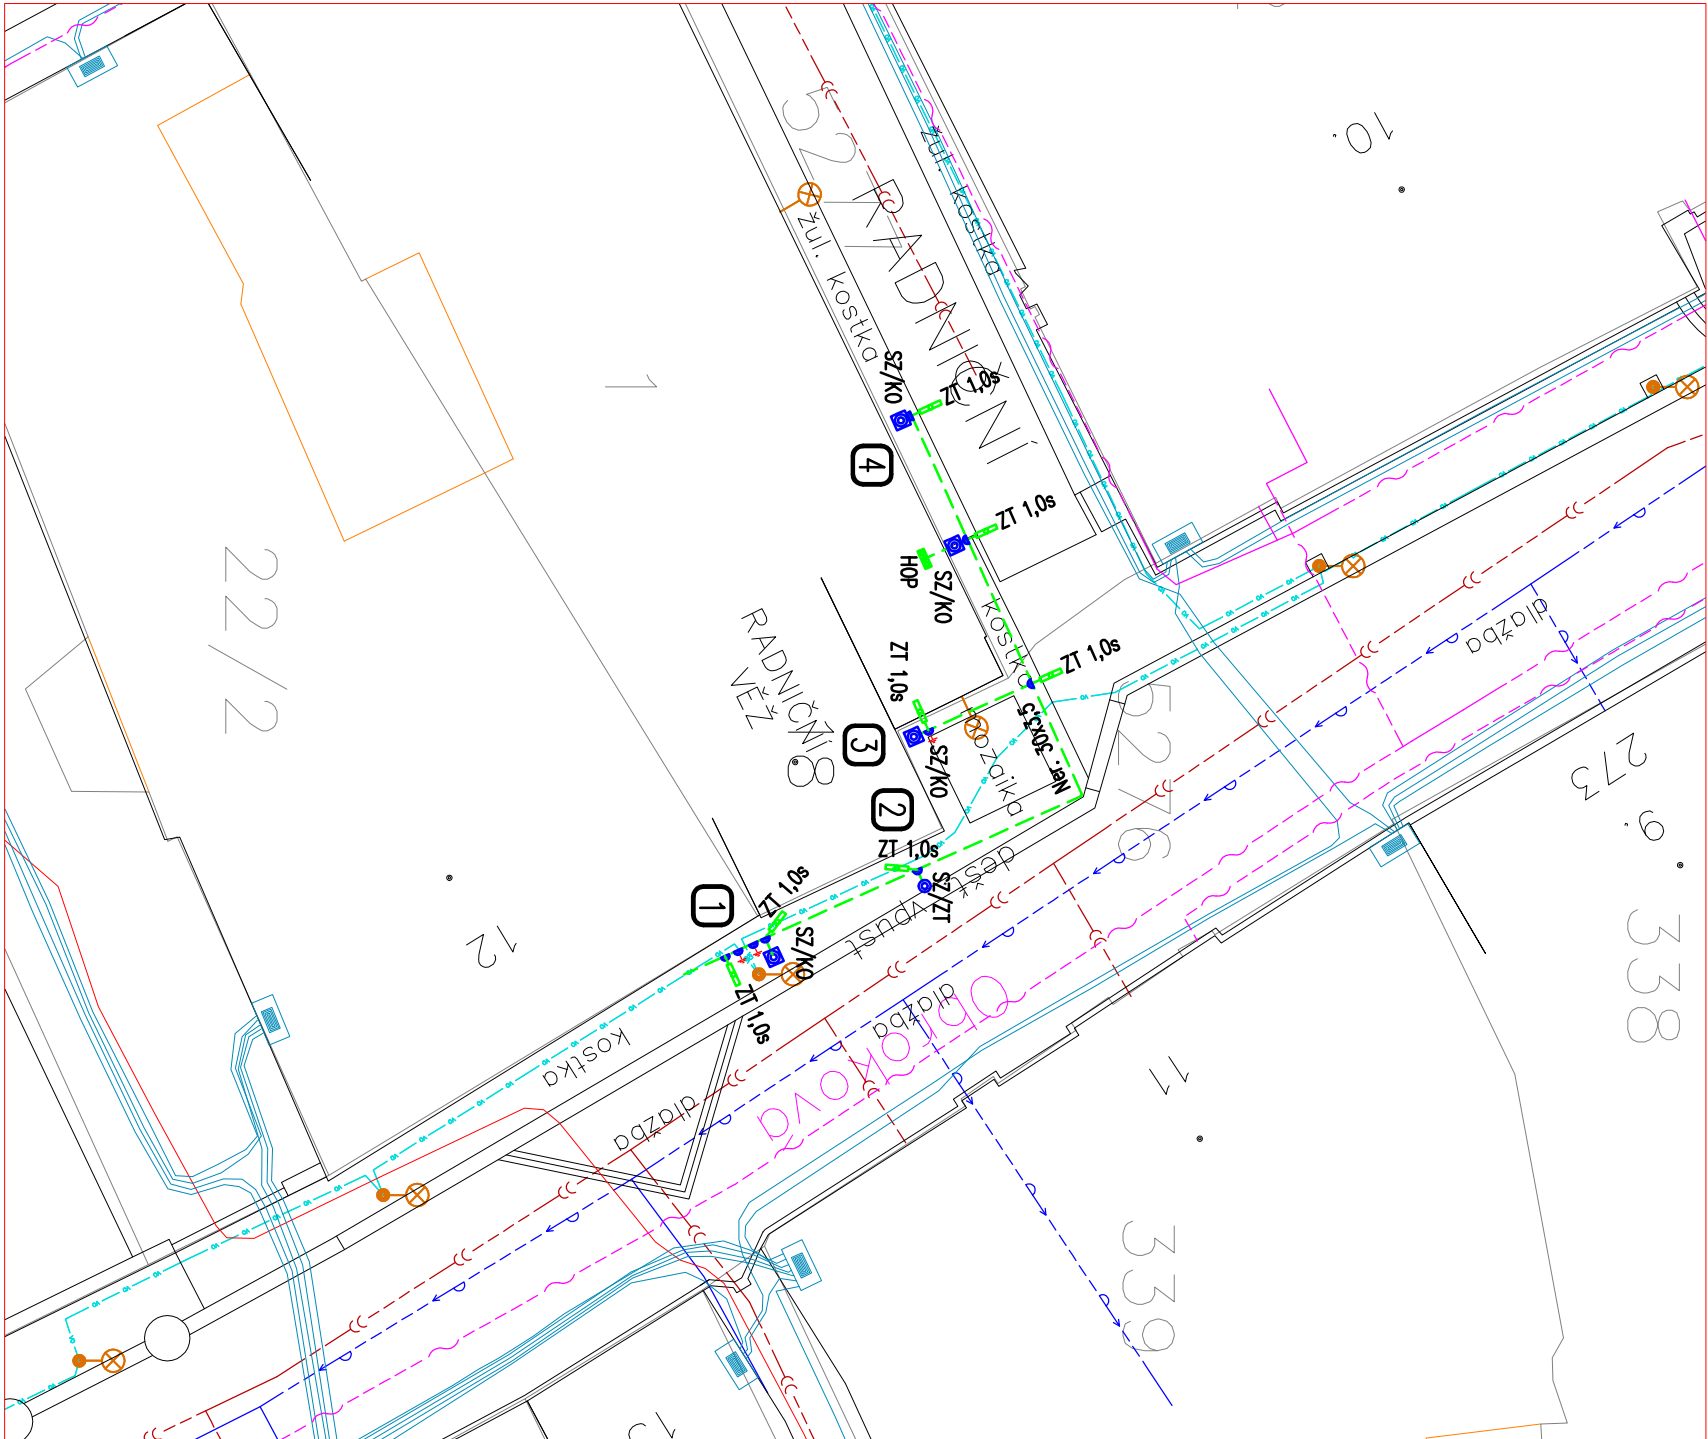

LEGENDA	
Značka	Popis
	uzemnění nerez 30x3,5mm, ø10mm
	svařovaný spoj
	zemní tyč 1,0m se svorkou
	stávající uzemnění