

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01	02.2024	ÚPRAVY NA ZÁKLADĚ NOVÝCH POŽADAVKŮ INVESTORA	ing.VYCHOPEŇ	ing.KUDLÁK
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				



Koordinace stavby a profesí	Ing. M.Sadlíková
Koordinace stavby a technologie	
Statik	Ing. T. Dospíšil


Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Oprávněná osoba kooperanta:			Číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. arch. M. Vašina	Ing. M. Sadlíková	Ing.Kozel	Ing. M.Polák



s-projekt plus a.s.
projektová a inženýrská činnost
tr.T.Batí 5267 760 01 Zlín
tel.: 576 515 030
email: s-projekt@s-projekt.cz

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod - PD pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení			HIP Ing. J. Kudlák	
objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy Junáka			Číslo zakázky	23-8532-487
profese: D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů			stupeň dokumentace	DPS + PDPS
obsah: CELKOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ			datum	02/2024
název dig.souboru: SO01_D14_schema_0.dwg			měřítko N	formát
číslo výkresu: SO 01 D.1.4.g 20			datum revize:	výtisk číslo:
			číslo revize:	-

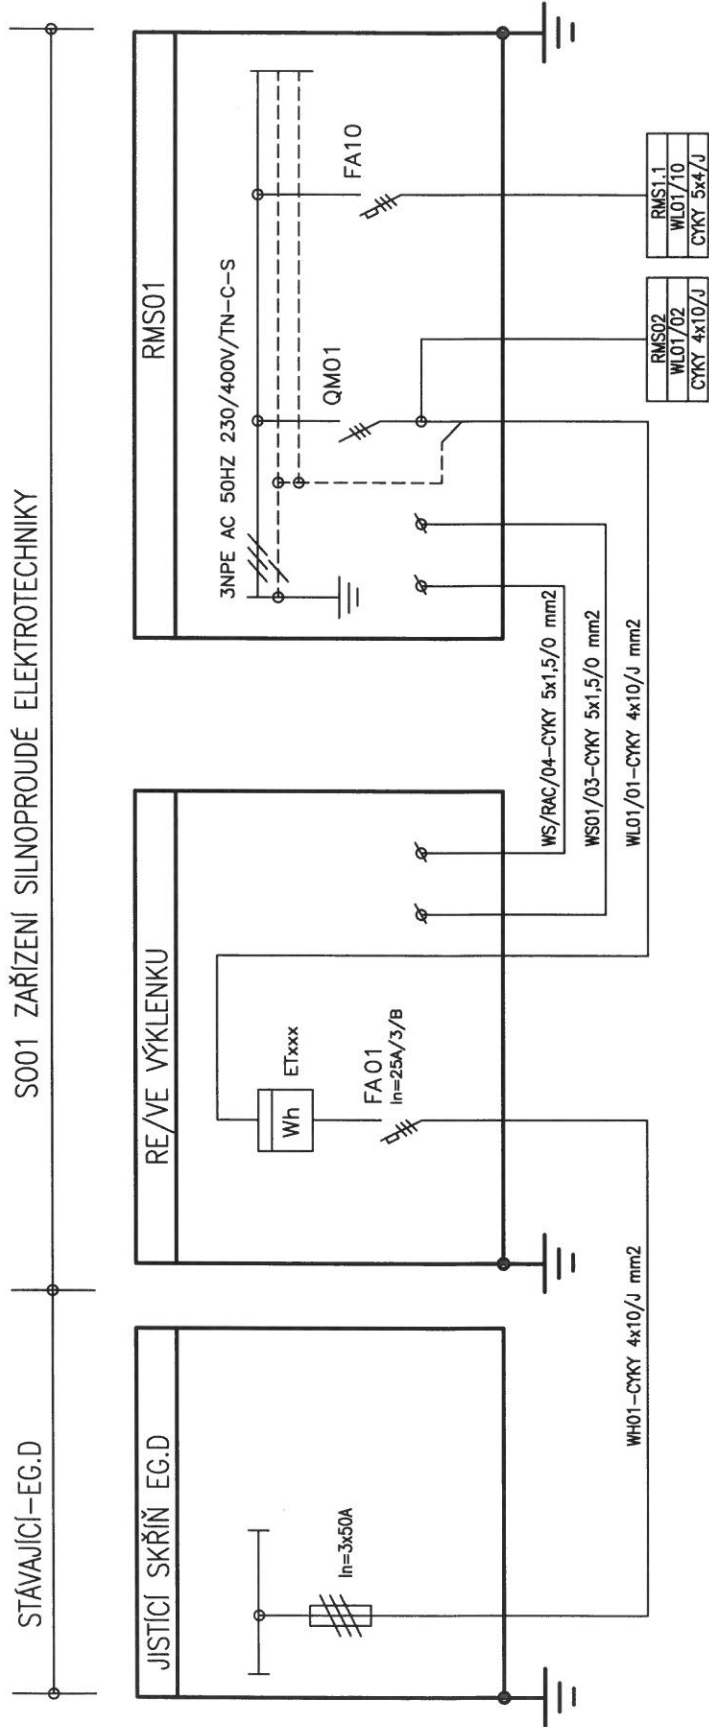

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN AC 50 Hz 230/400V/TN-C
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50 Hz 230/400V/TN-C-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI , OCHRANA PŘED ÚRAZEM
ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

LIST Č.: LISTO:	2	CELKOVÉ SCHEMA ROZVODŮ				ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBLČ.P: ELEKTRO	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: REKONSTRUKCE BUDOVY JUNÁKA		
		PROVEDL: ING.YTCHOPEN	DATUM: 02.2024	INVESTOR:		VÝKRES ČÍSLO: 20