



PŮDORYS

M 1:100

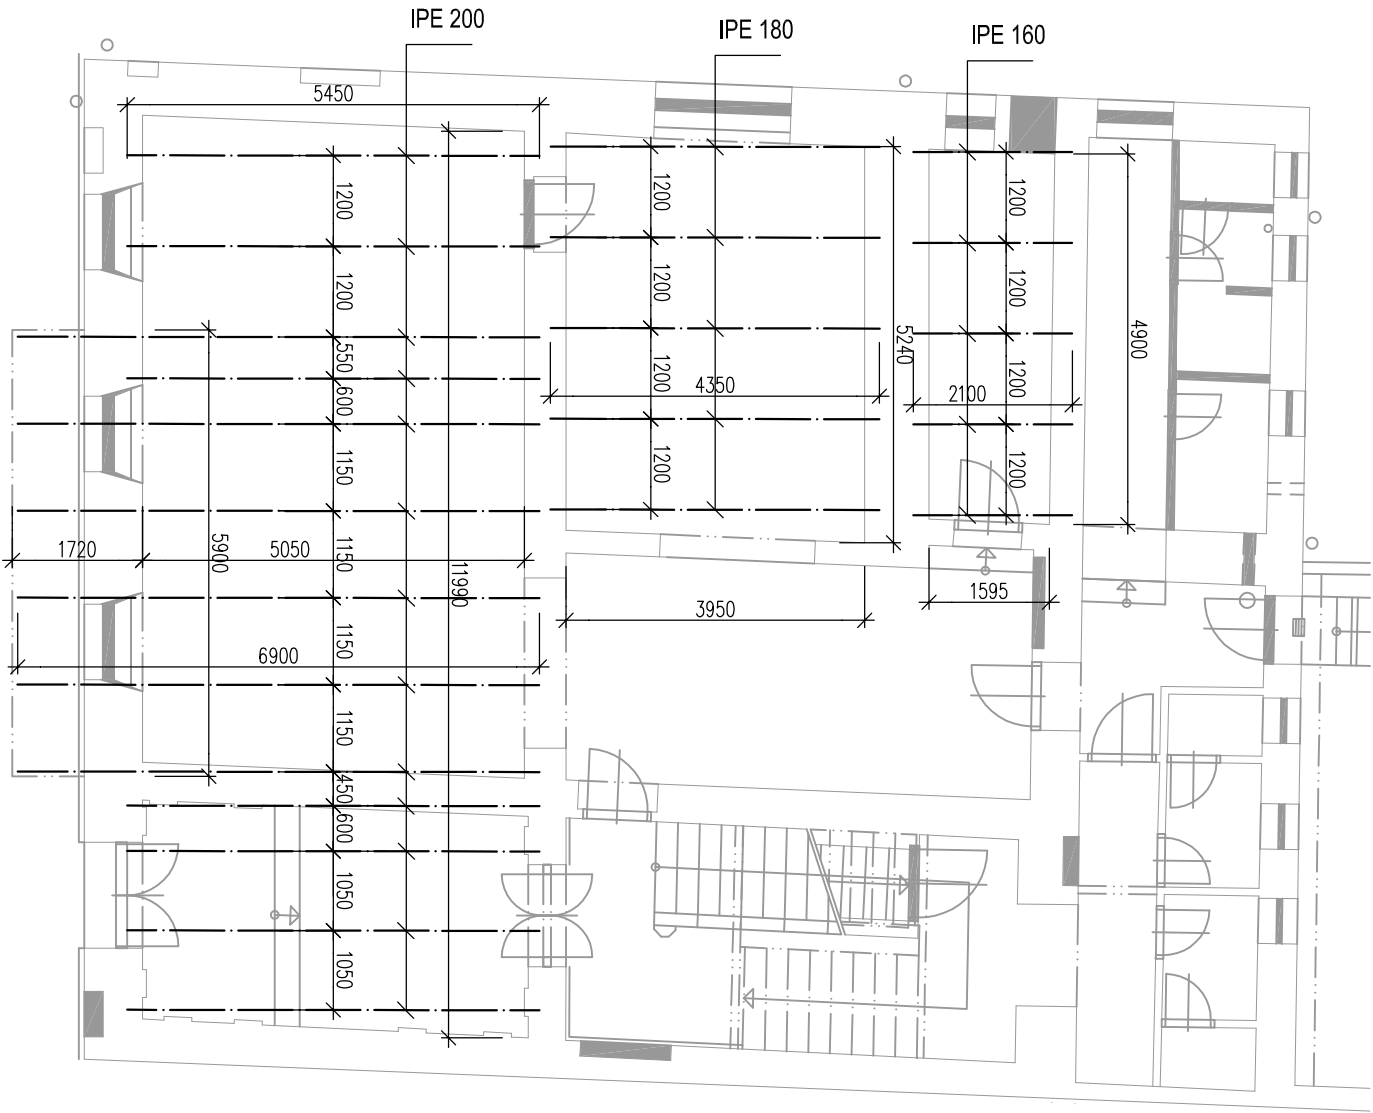

TYPICKÝ ŘEZ STROPEM

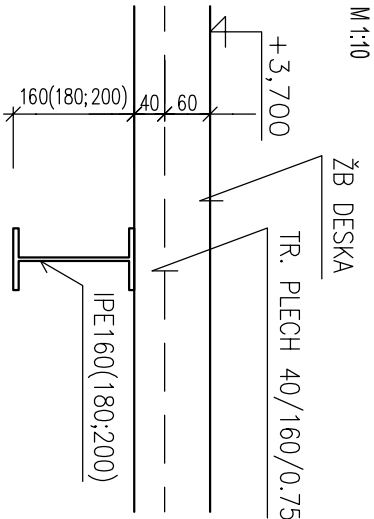

VÝPIS MATERIÁLŮ:

IPE 160.....	12,0m.....	190,0	kg
IPE 180.....	24,0m.....	451,0	kg
IPE 200.....	84,0m.....	1882,0	kg
HMOTNOST CELKEM.....			2523,0

POZNÁMKY

BETON: C25/30 XC1

DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404

OCEL BETONÁŘSKÁ: B500b

KRYTÍ: 25 mm

OCEL: S235

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2  
TŘÍDA NÁSLEDKŮ CC2, KAT.POUŽITELNOSTI SC1,  
VÝROBNÍ KATEGORIE PC1

Revize	Datum	Popis změn	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Koordinace stavby a profesí	Ing. M.Sadlíková		
Koordinace stavby a technologie			
Stáří	Ing. T. Dospíšil		
Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. T. Dospíšil	Ing. T. Dospíšil	Ing. T. Dospíšil
Oprávněná osoba kooperanta:			
číslo zakázky:			

stavba:				HlP	
Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod - PD pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení SO 01 - Rekonstrukce budovy Junáka				číslo zakázky	23-8532-487
				stůpeň dokumentace	DSP + DPS
				datum	02/2024
				měřítko	1:100
profese: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení				datum revize:	1:100
obsah:				formát	2x44
STROP NAD 1.NP - SCHÉMA SKLADBY OK NOSNÍKŮ				výřisk číslo:	
název dlg.souboru:				-	
02_OK_1np_0.dwg				číslo revize:	-
číslo výkresu:					
SO 01				D.1.2	
				04	

**S-projekt plus a.s.**  
projektová a inženýrská činnost  
tr.T.Bat 5267  
tel.: 576 515 030  
e-mail: s-projekt@s-projekt.cz