


LEGENDA:

- Rozvaděč MaR
- Rozvaděč, není součástí MAR
- Prostorový regulátor Modbus RTU
vč. prostorového čidla teploty a vlhkosti
Teplotní čidlo v podlaze Pt1000
- Ventilátor
- Prostorové tlačítko se signálkou
- VZT regulátor průtoku vzduchu
- kabelová trasa v podhledu
- kabelová trasa v podlaze
- Rozdělovač/sběrač podl. vytápění/chlazení
- AHU jednotka

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S
2-24V 50Hz/IT (PELV), 2-24V DC/IT (PELV)

Pozn.: Přesné umístění koncových prvků dle
projektu příslušné technologie.

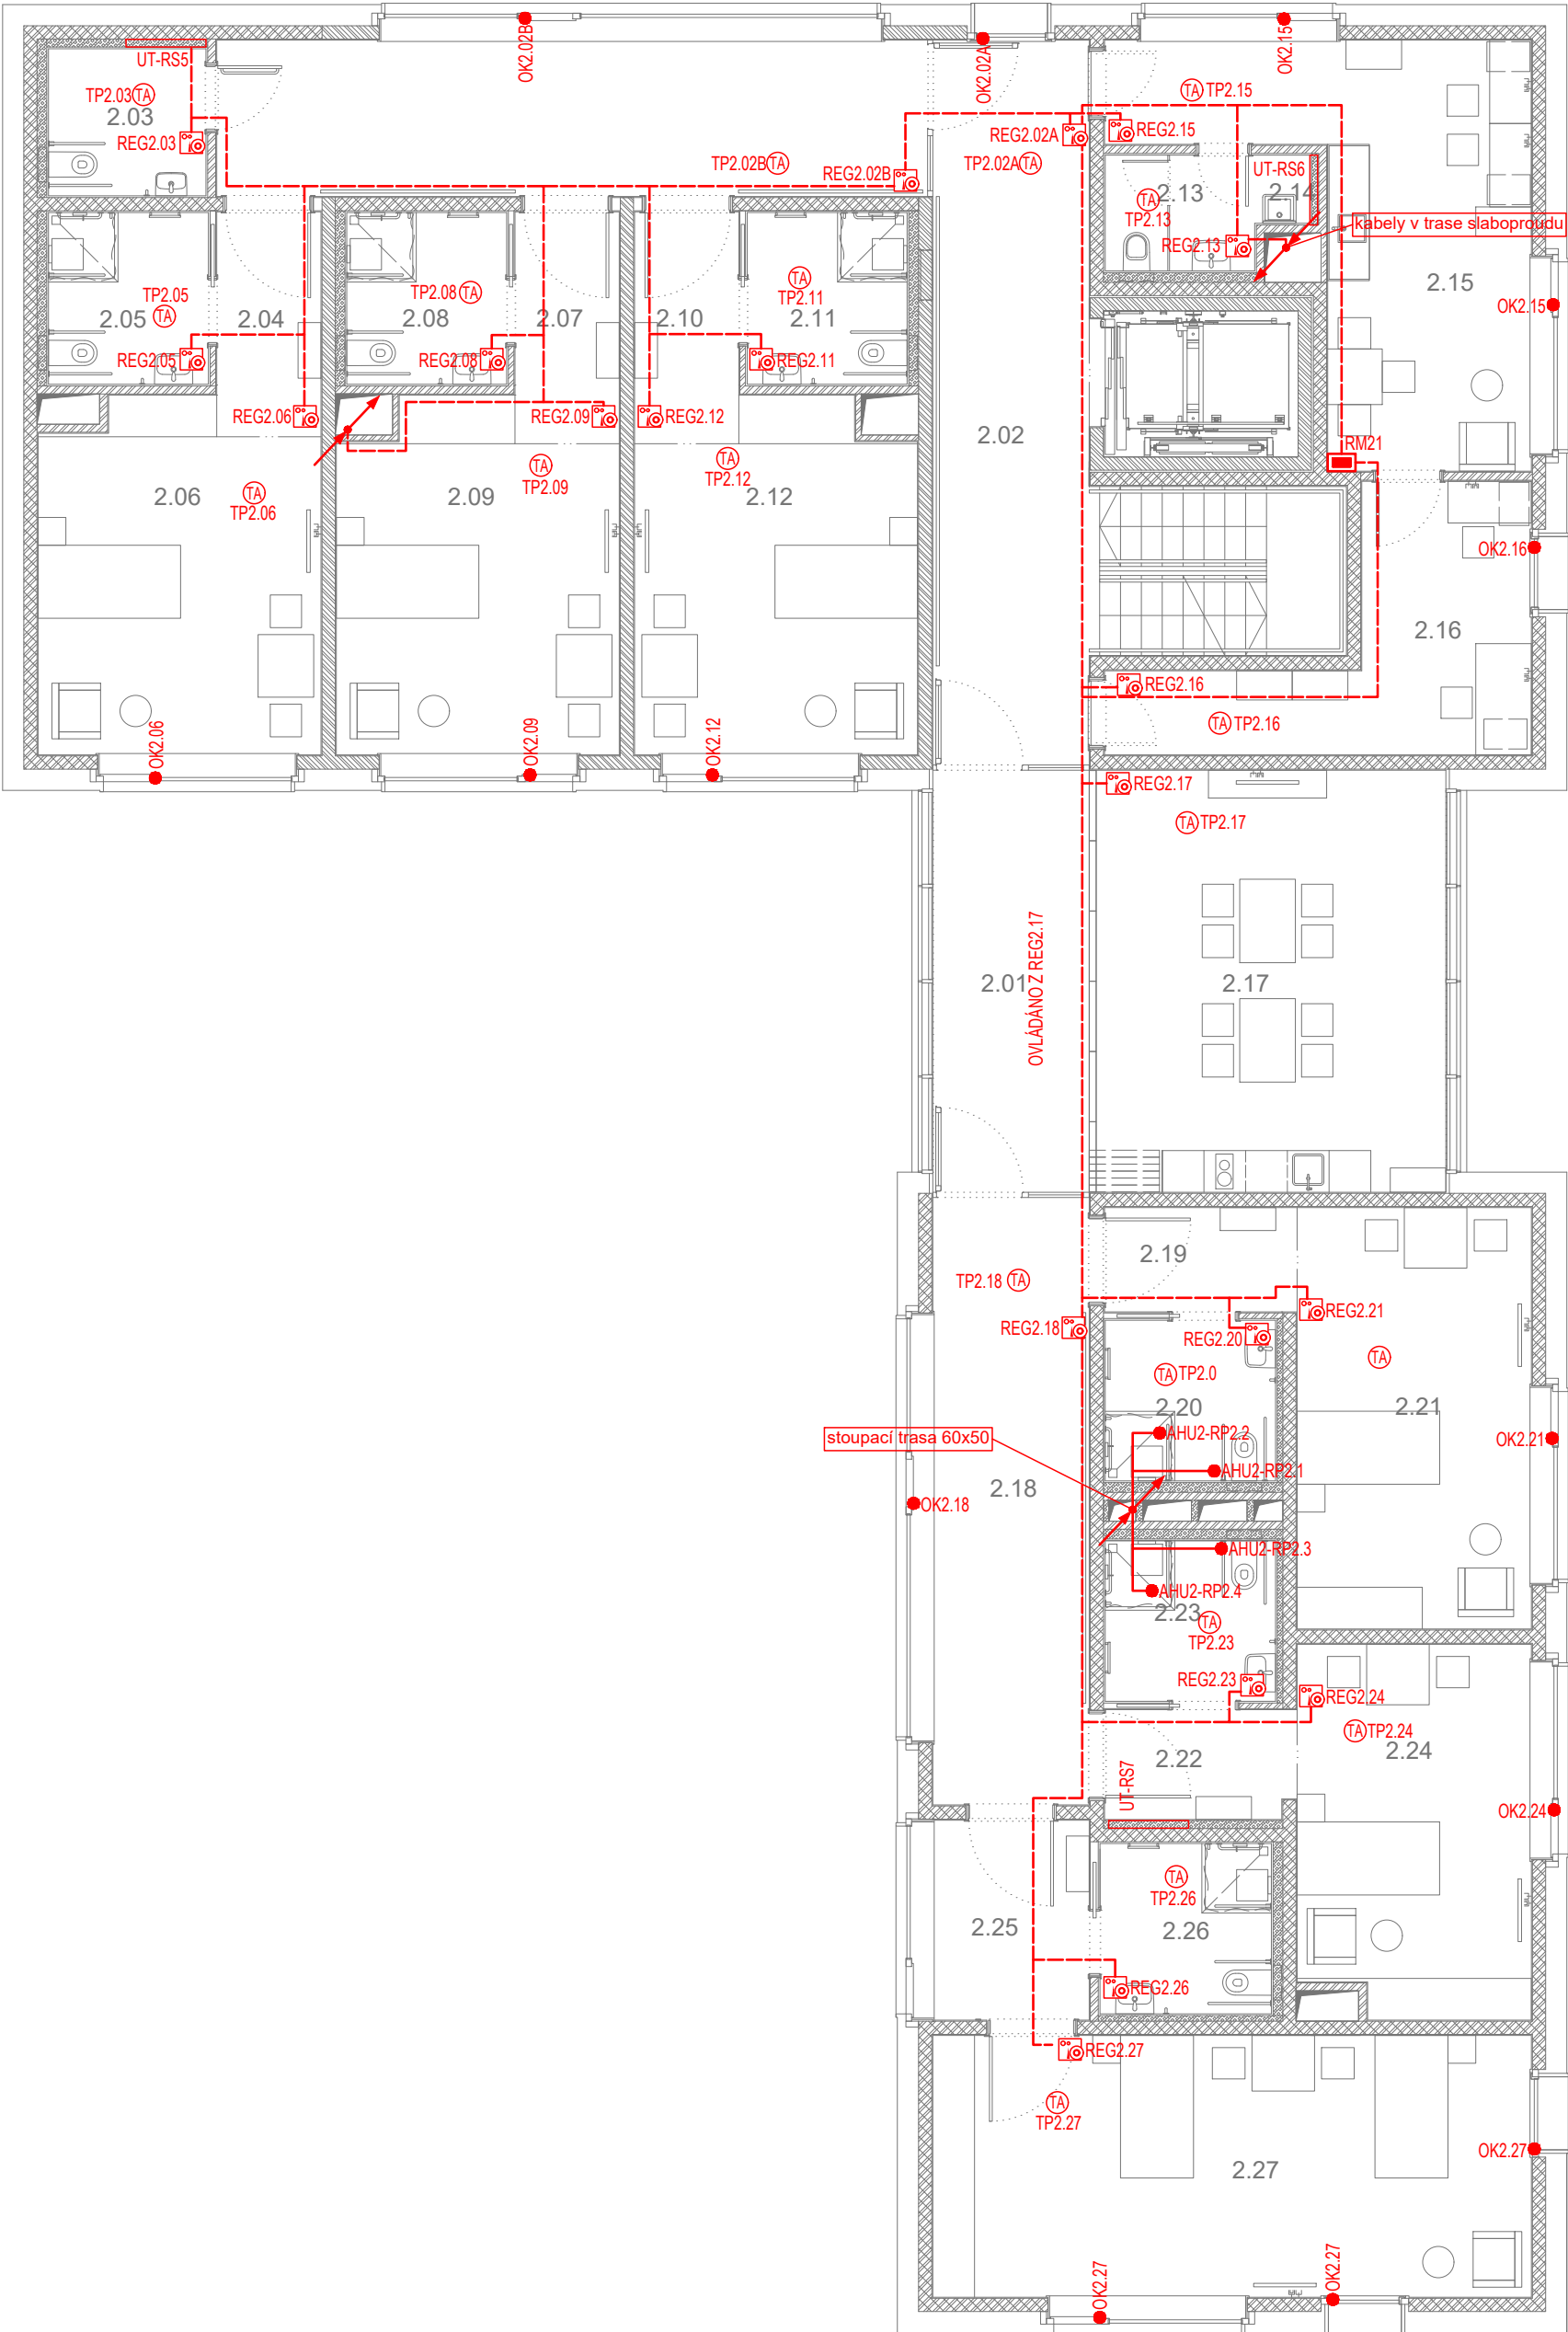


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA
2.01	Chodba	13,4 m²
2.02	Chodba	46,8 m²
2.03	WC inv.	4,9 m²
POKOJ Č.4		
2.04	Předsíň	3,9 m²
2.05	Koupelna	5,7 m²
2.06	Obytná místnost	20,5 m²
	Celkem	30,1 m²
POKOJ Č.5		
2.07	Předsíň	3,9 m²
2.08	Koupelna	5,7 m²
2.09	Obytná místnost	20,5 m²
	Celkem	30,1 m²
POKOJ Č.6		
2.10	Předsíň	3,9 m²
2.11	Koupelna	5,7 m²
2.12	Obytná místnost	20,5 m²
	Celkem	30,1 m²
2.13	WC zaměstnanci	3,6 m²
2.14	Úklidová místnost	1,9 m²
2.15	Zázemí personál OS	23,1 m²
2.16	Zázemí personál OS	13,9 m²
2.17	Společenská místnost OS	30,8 m²
2.18	Chodba	19,8 m²
POKOJ Č.7		
2.19	Předsíň	4,1 m²
2.20	Koupelna	5,9 m²
2.21	Obytná místnost	20,4 m²
	Celkem	30,4 m²
POKOJ Č.8		
2.22	Předsíň	4,1 m²
2.23	Koupelna	5,9 m²
2.24	Obytná místnost	17,4 m²
	Celkem	27,4 m²
POKOJ Č.9		
2.25	Předsíň	6,3 m²
2.26	Koupelna	6,0 m²
2.27	Obytná místnost	33,1 m²
	Celkem	45,4 m²

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

Zpracovatel PD



HLAVATÍ ARCHITEKTI

Týnská 21, 110 00 Praha 1
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

TZB design s.r.o.

Malý Okrouhlík 7/1039, 182 00 Praha 8
+420 732 933 758
mysicka@tzb-design.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	1:100
Zodpovědný projektant	Lukáš Jarath	Formát	6 x A4
Vypracoval	Jiří Nůsek	Datum	01/2024
Část	D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.6 Měření a regulace	Číslo paré	
Objekt	SO 01		
Název přílohy	PŮDORYS 2.NP	Číslo přílohy	102