

LEGENDA:

- Rozvaděč MaR
- Rozvaděč, není součástí MAR
- REGx

Prostorový regulátor Modbus RTU
vč. prostorového čidla teploty a vlhkosti
- TA

Teplotní čidlo v podlaze Pt1000
- V

Ventilátor
- SB+SI

Prostorové tlačítko se signálkou
- RP

VZT regulátor průtoku vzduchu
- kabelová trasa v podhledu
- kabelová trasa v podlaze
- UTCH-RSx


Rozdělovač/sběrač podl. vytápění/chlazení
- AHU

AHU jednotka

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S
2-24V 50Hz/IT (PELV), 2-24V DC/IT (PELV)

Pozn.: Přesné umístění koncových prvků dle
projektu příslušné technologie.

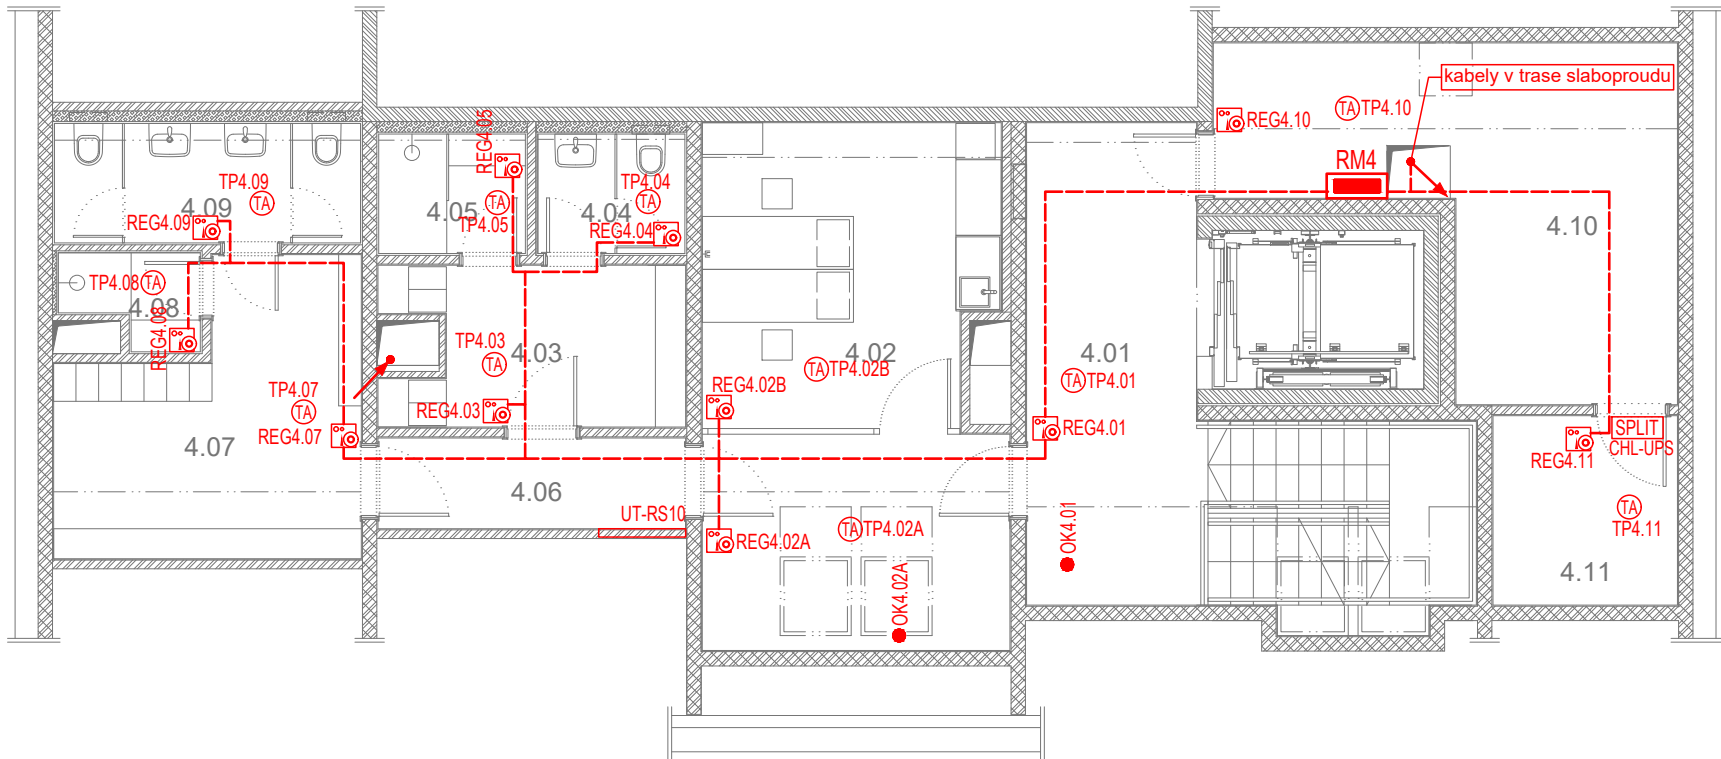

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA
4.01	Chodba	14,2 m²
4.02	Zázemí personál OS, kancelář	24,4 m²
4.03	Šatna personál muži	8,1 m²
4.04	WC personál muži	3,5 m²
4.05	Sprcha personál muži	3,5 m²
4.06	Chodba	4,9 m²
4.07	Šatna personál ženy	13,2 m²
4.08	Sprcha personál ženy	2,4 m²
4.09	WC personál ženy	6,5 m²
4.10	Technická místnost	21,2 m²
4.11	Záložní zdroj výtahu	5,8 m²

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

HLAVATÍ ARCHITEKTI

Týnská 21, 110 00 Praha 1
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

Zpracovatel PD



TZB design s.r.o.

Malý Okrouhlík 7/1039, 182 00 Praha 8
+420 732 933 758
mysicka@tzb-design.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	1:100
Zodpovědný projektant	Lukáš Jarath	Formát	3 x A4
Vypracoval	Jiří Nůsek	Datum	01/2024
Část	D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.6 Měření a regulace	Číslo paré	
Objekt	SO 01		
Název přílohy	PŮDORYS 4.NP	Číslo přílohy	104