

LEGENDA ZNAČEK EPS:

- EPS — ústředna elektrické požární signalizace EPS
- TABLO — paralelní zobrazovací a ovládací tablo EPS
- OPPO — obslužné pole požární ochrany
- ZDP — zařízení dálkového přenosu
- MAJÁK — zábleskový maják
- KTPO — klíčový trezor požární ochrany
- automatický opticko-kouřový hlásič požáru
- automatický multisenzorový hlásič požáru
- automatický opticko-kouřový hlásič požáru s vestavěnou sirénou
- tlačítkový hlásič požáru
- siréna EPS
- navazující/ovládané zařízení EPS
- kabelová trasa kruhového vedení hlásičů
- kabelová trasa vedení navazujících zařízení
- stoupací kabelová trasa slaboproudu
- 1K002 — číslo kruhové linky (1K) / pořadí hlásiče na kruhové lince (002)
- EPS-OUT.01 — výstupní modul EPS / číslo výstupu
- EPS-IN/01 — vstupní modul EPS / číslo vstupu

poznámky:
- při provádění musí být montážní činnost koordinována s projekty ostatních profesí
- při provádění je nutno respektovat projekt požárně bezpečnostního řešení stavby
- veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou uzavřeny s požadovanou požární odolností
- rozvody budou vedeny v kabelových žlabech, lištách nebo v chráničkách v příčkách nebo podlaze
- televizní a datové zásuvky budou umístěny vedle silnoproudých zásuvek ve společném rámečku
- montáž všech koncových prvků je podmíněna souhlasem investora, to znamená, že dodavatel je povinen předložit vzorky jednotlivých prvků ke schválení
- přesné pozice všech koncových prvků budou provedeny dle aktuálního řešení koncových prvků

Veškeré odchylky (řešení, technologie, materiály) od této PD budou předem konzultovány a odsouhlaseny zástupcem investora (TDI).
V železobetonových stěnách bude provedeno trubkování - instalace přístrojové krabice v bednění před betonáží a vývod ohebné chráničky do podlahy, kde budou vedeny rozvody.

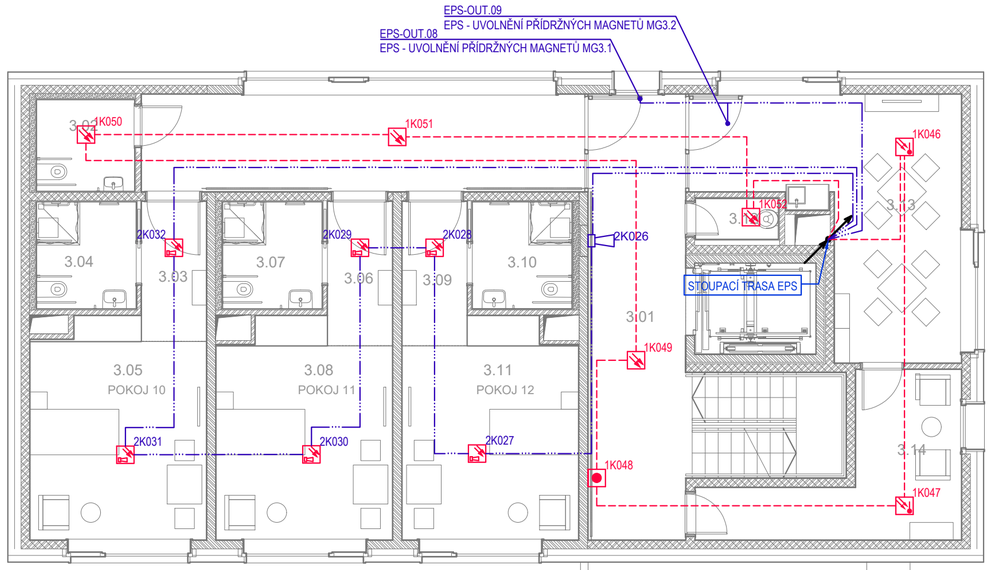

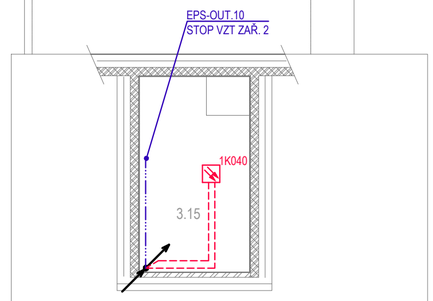

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA	SV.V.	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
3.01	Chodba	46,5 m²	2,7 m	teraco	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
3.02	WC inv.	4,8 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
POKOJ Č.10							
3.03	Předsíň	4,0 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
3.04	Koupelna	5,7 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
3.05	Obytná místnost	20,5 m²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
	Celkem	30,2 m²					
POKOJ Č.11							
3.06	Předsíň	4,0 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
3.07	Koupelna	5,7 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
3.08	Obytná místnost	20,5 m²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
	Celkem	30,2 m²					
POKOJ Č.12							
3.09	Předsíň	4,0 m²	2,4 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
3.10	Koupelna	5,7 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
3.11	Obytná místnost	20,5 m²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
	Celkem	30,2 m²					
3.12	Úklidová místnost	2,1 m²	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
3.13	Společenská místnost	25,7 m²	2,7 m	teraco	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
3.14	Zázemí personál OS	14,1 m²	2,7 m	linoleum	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
3.15	Strojovna VZT	11,5 m²	2,1 m	ker. dlažba	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

HLAVATÍ ARCHITEKTI
Týnská 21, 110 00 Praha 1
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

Zpracovatel PD

TZB design s.r.o.
Malý Okrouhlík 7/1039, 182 00 Praha 8
+420 732 933 758
mysicka@tzb-design.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	1:100
Zodpovědný projektant	Lukáš Jarath	Formát	A2
Vypracoval	Lukáš Jarath	Datum	01/2024
Část	D.1.4 Technika prostředí staveb	Číslo paré	
	D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika		
Objekt	SO 01		
Název přílohy	**PŮDORYS 3.NP - EPS**	Číslo přílohy	**103**