


OCHRANNÉ PÁSMO VN
7m od krajního vodiče

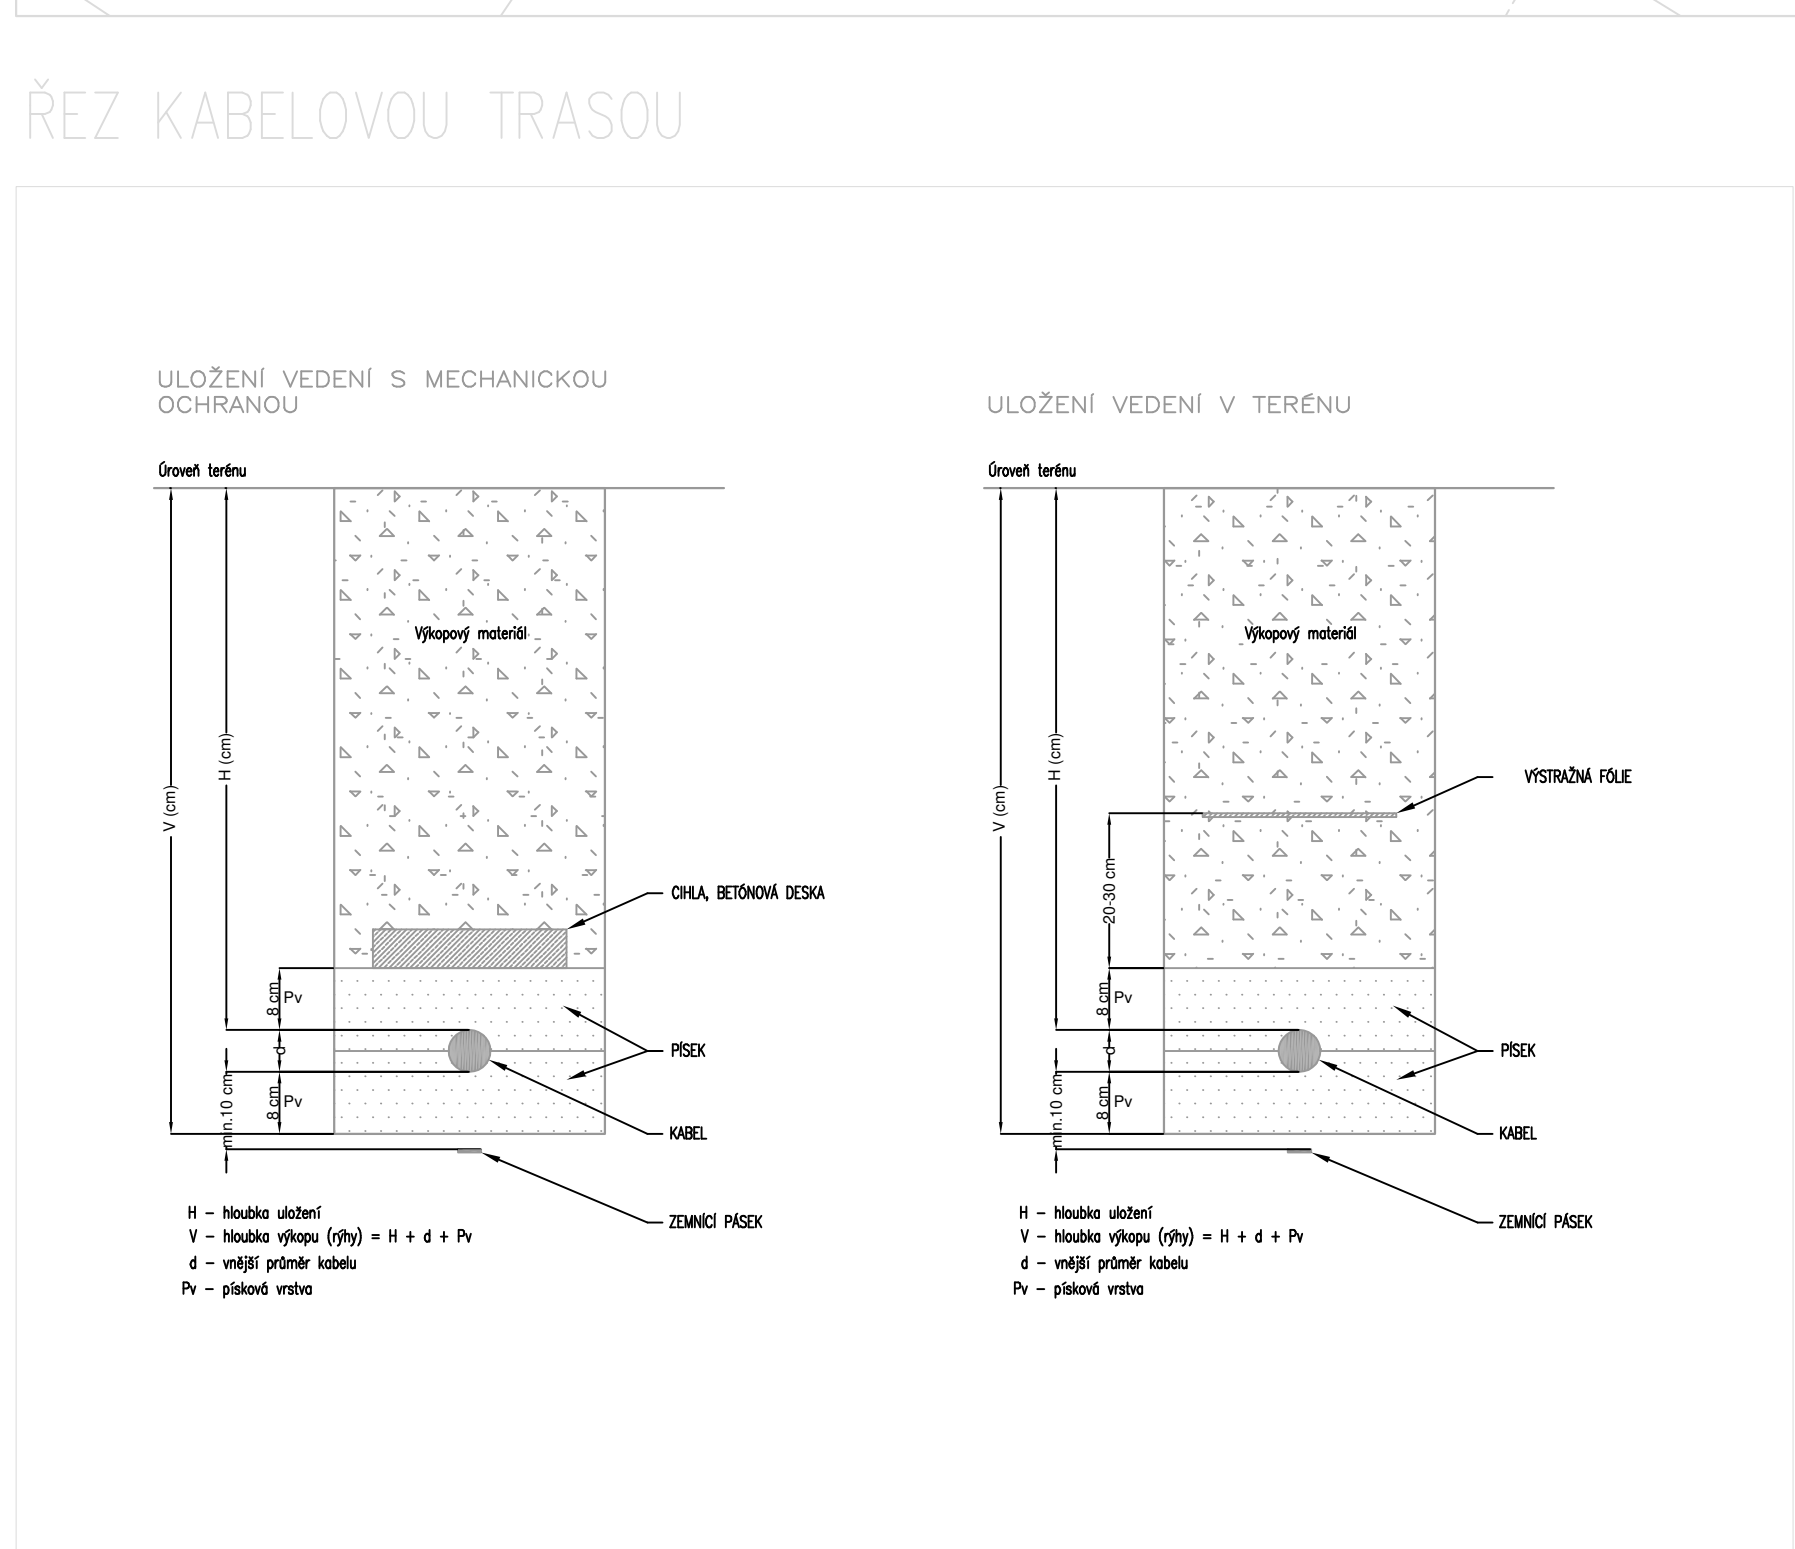

LEGENDA SYMPOZIU:			
	Kabelová síť VN odstav. v met.		
	Kabelová síť VN odstav. (délka odstavku)		
	Přípojka sítě VN (délka odstavku)		
	Ochranné pásmo ochrany sítě VN		
	Ochranné pásmo ochrany sítě LV		

Generální projektant:		Stavba:	
Zpracovatel:		Autodispatcher:	
EBA Praha s.r.o. Elektronická firma		Slinice LK a.s. Československá armáda 4805/24, Jablonec n/V	
Objednatel:		Datum:	
Ladislav Štáblo		03/2024	
Alce:		Projekt:	
Venkovní osvětlení areálu Slinice LK a.s., Nová Ves nad Nisou		DSP+DPS	
Ladislav Štáblo		Měřítko:	
D.1.4D - Venkovní osvětlení		1:250	
Osvětlovací:		D.1.4D - 04	
Venkovní rozvody - situace			