



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POVRCHY STĚNY	STROP
001	CHODBA				
003	STROJOVNA ÚT	165,6 m ²	BETON	BETON	BETON
003	STROJOVNA	25,2 m ²	BETON	BETON	BETON
004	SKLAD	10,6 m ²	BETON	BETON	BETON

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁLJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, FÁZE 2
- STÁLJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ LITINOVÁ PODLAHOVÁ
VPUST DN110, 150x150 MM
- VYROVNÁNÍ, OPRAVY (10% PLOCHY), ZBRUSOŠENÍ A
ZDRSNĚNÍ STÁLJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY
- DĚKADNĚ VYČISTĚNÍ A VYSÁTÍ POVRCHU PODLAHY
- SYNTETICKÝ NÁTĚR NA BETON ŠEDÝ,
- MECHANICKÝ A CHEMICKÝ ODOLNÝ
- 1PĚNĚTRACNÍ VRSTVA, 2x VÝCHNÍ NÁTĚR
- VYTÁŽENÍ 100 MM NA STĚNU

OPRAVY PODLAHY

B — B

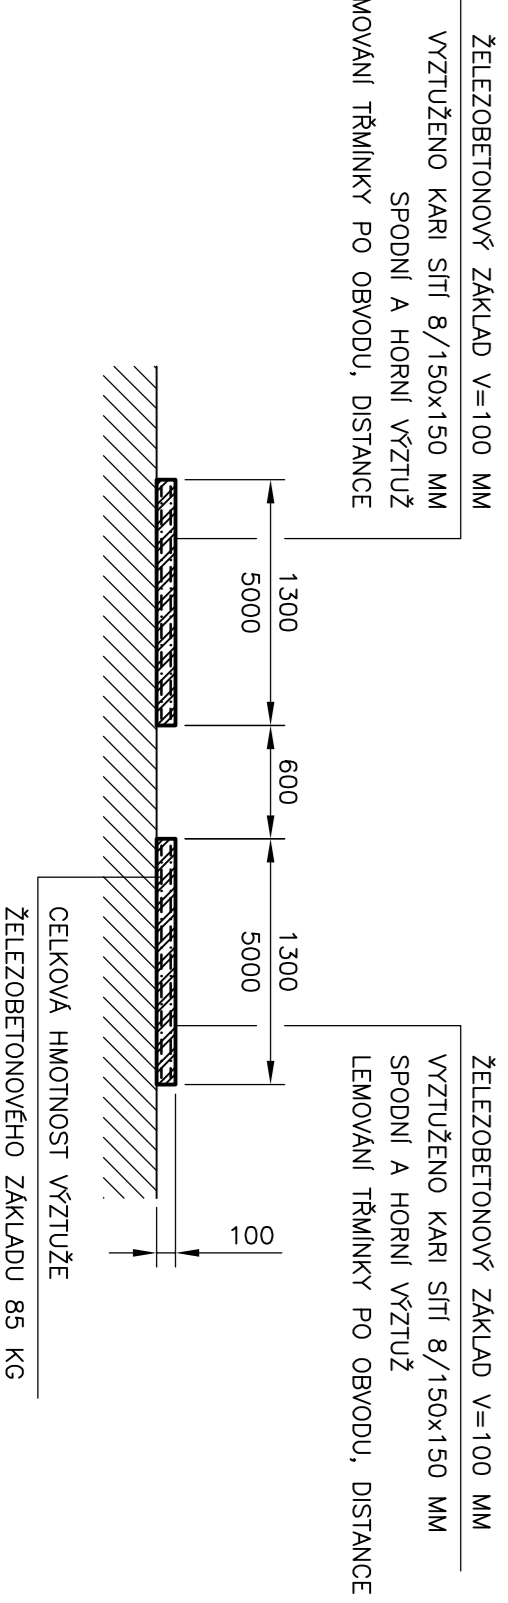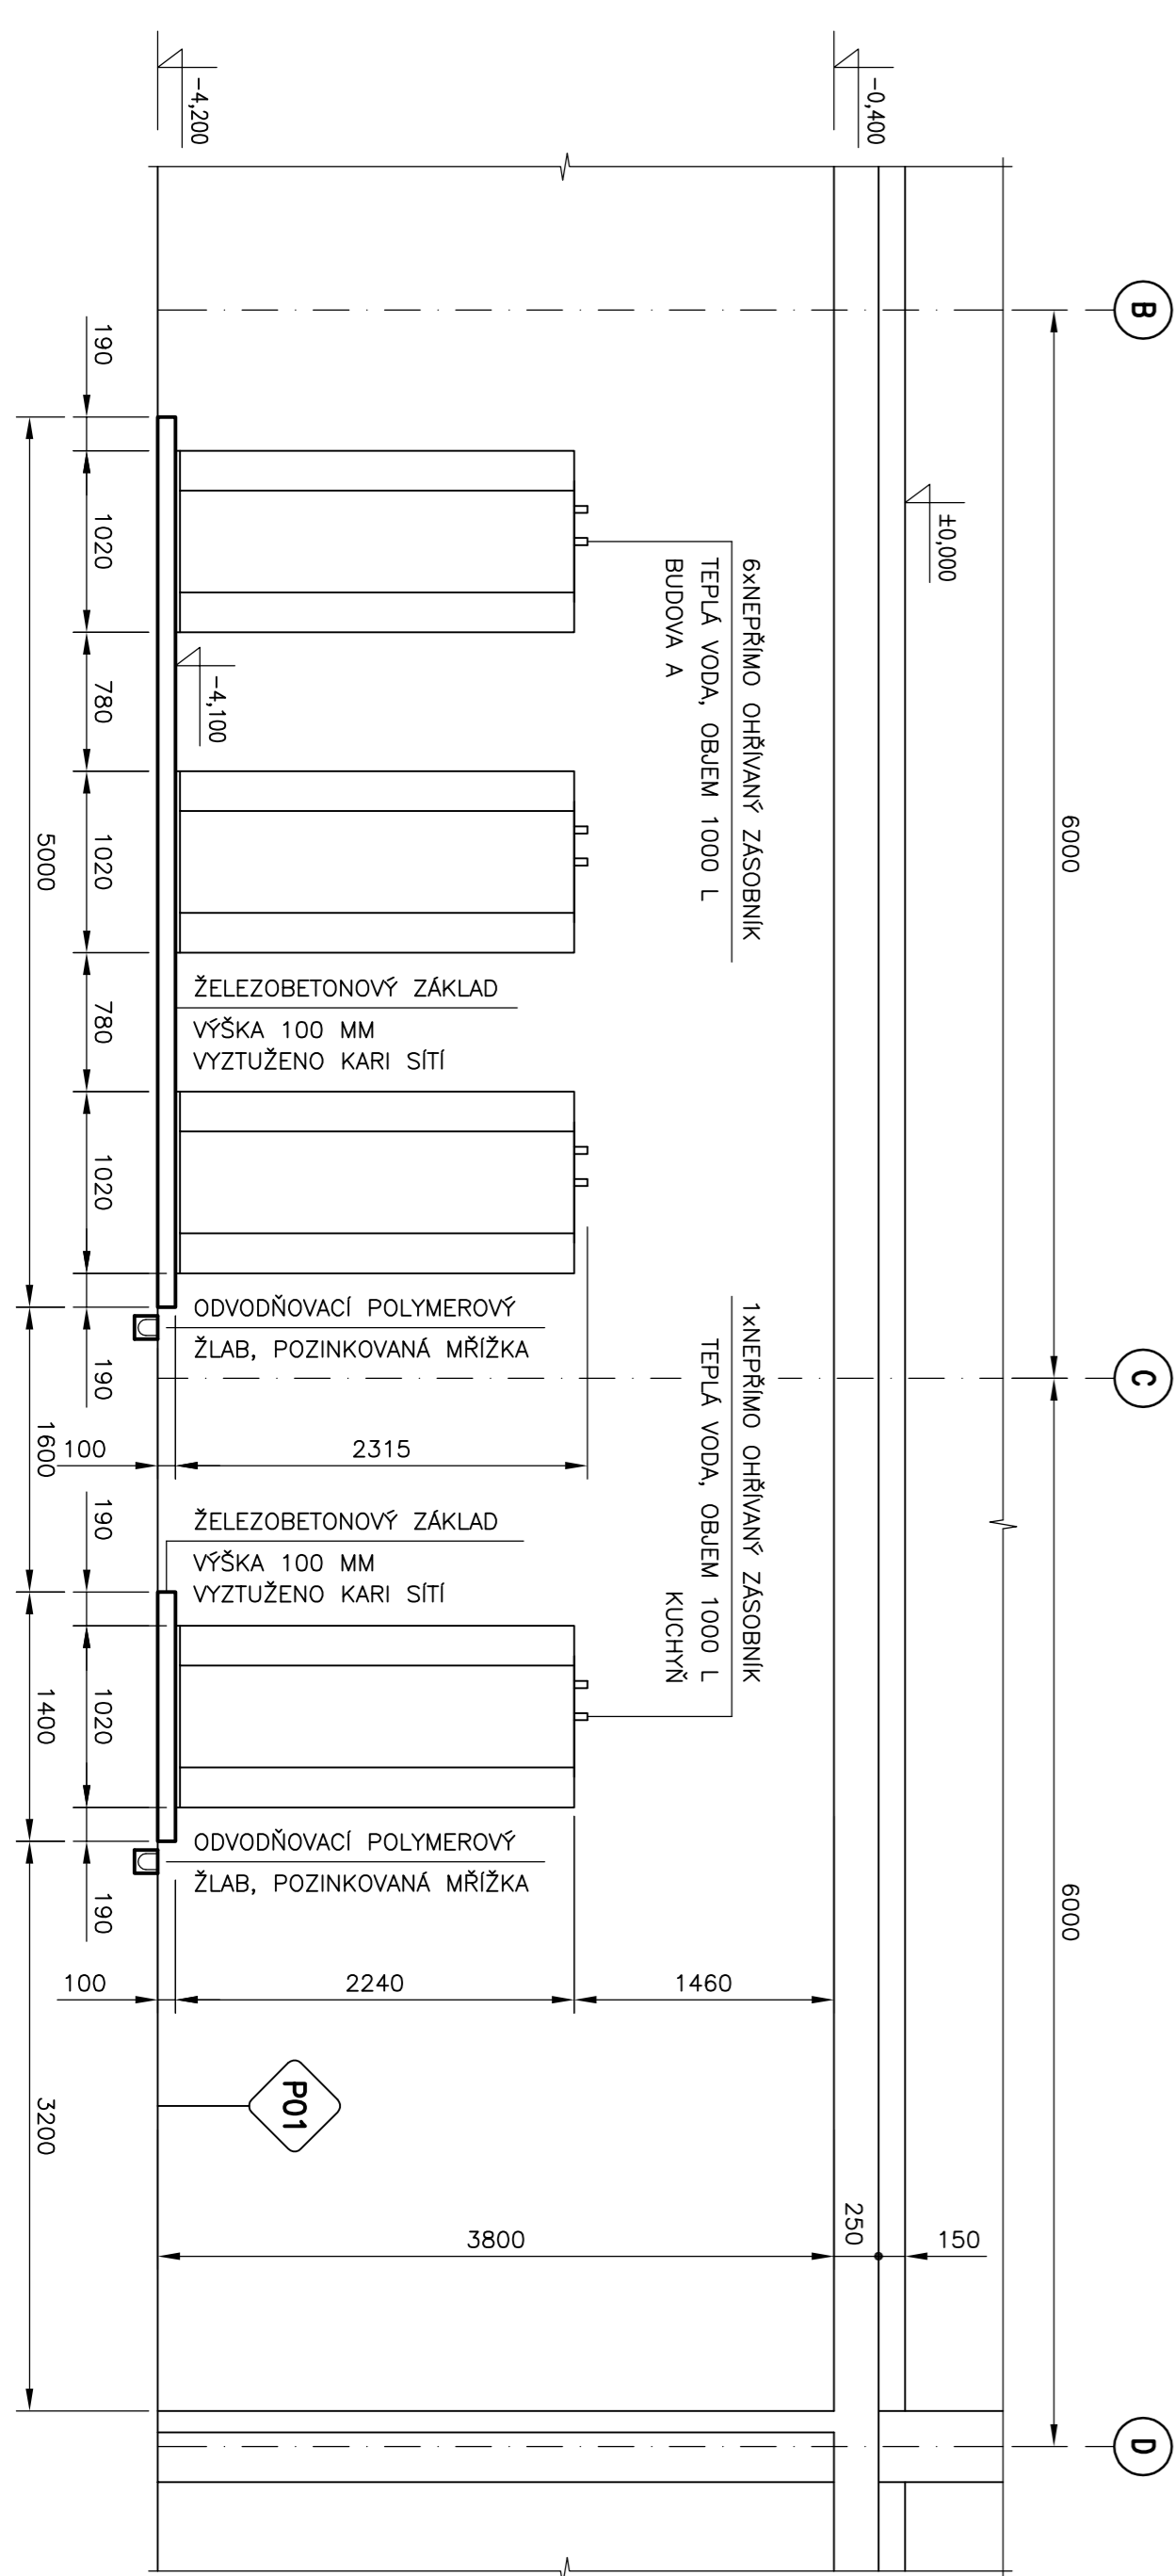

POZNÁMKA :			
PROJEKT JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI OBSAŽEN POŽÁVAKEM NEBO ODKAZ NA OBRACOVANÍ MATERIÁLU, PRÁKY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SUROVIN, MÁ SE ZK. TO ŽE ZPRACOVATEL, TAK UDĚLNÍ Z ODPOVĚDI SPOJITELNOSTI A PŘESNOSTI POPSILU. ZADAVATEL UMOŽŇUJE PŘI PLNĚNÍ VĚSTNÍ ZÁKAZY POUŽÍTÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ, TECHNICKY, ESTETICKY A ARCHITECTONICKY ODPOVĚDÝCH NEBO LEPŠÍCH ŘEŠENÍ. ZADAVATEL JE OPRAVEN PŮJČOVAT OD DODAVATELE, ABY PROKAZAL A DOKLADIL, ŽE JIM NAVRHOVANÉ JINÉ ŘEŠENÍ JE KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODPOVĚDNĚ NEBO LEPŠÍ.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VACLAV REMUTA	
VYPRACOVAL		ING. VACLAV REMUTA	
KVAL. LIDEREČKÝ		OBR.Č. ČESKÁ LIPA	
INVESTOR: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LIPA, a.s., PUKRHOVA 1849, ČESKÁ LIPA		ING. VACLAV REMUTA	
AKCE		ING. VACLAV REMUTA	
NEMOCNICE ČESKÁ LIPA		ING. VACLAV REMUTA	
OPRAVY OHŘEVU TEPLÉ VODY (TUV)		ING. VACLAV REMUTA	
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		ING. VACLAV REMUTA	
OBŠAH VÝKRES		ING. VACLAV REMUTA	
STROJOVNA ÚT – PŮDORYS, ŘEZ		ING. VACLAV REMUTA	
MĚŘÍTKO:		1:50	
ČÍSLO VÝKRESU:		564.01-A1-02	