


## ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V PAŽENÉM VÝKOPU - PVC POTRUBÍ

- ULOŽENÍ POD NEZPEVNĚNOU PLOCHOU (ZELENÁ PLOCHA - TRÁVNÍK)

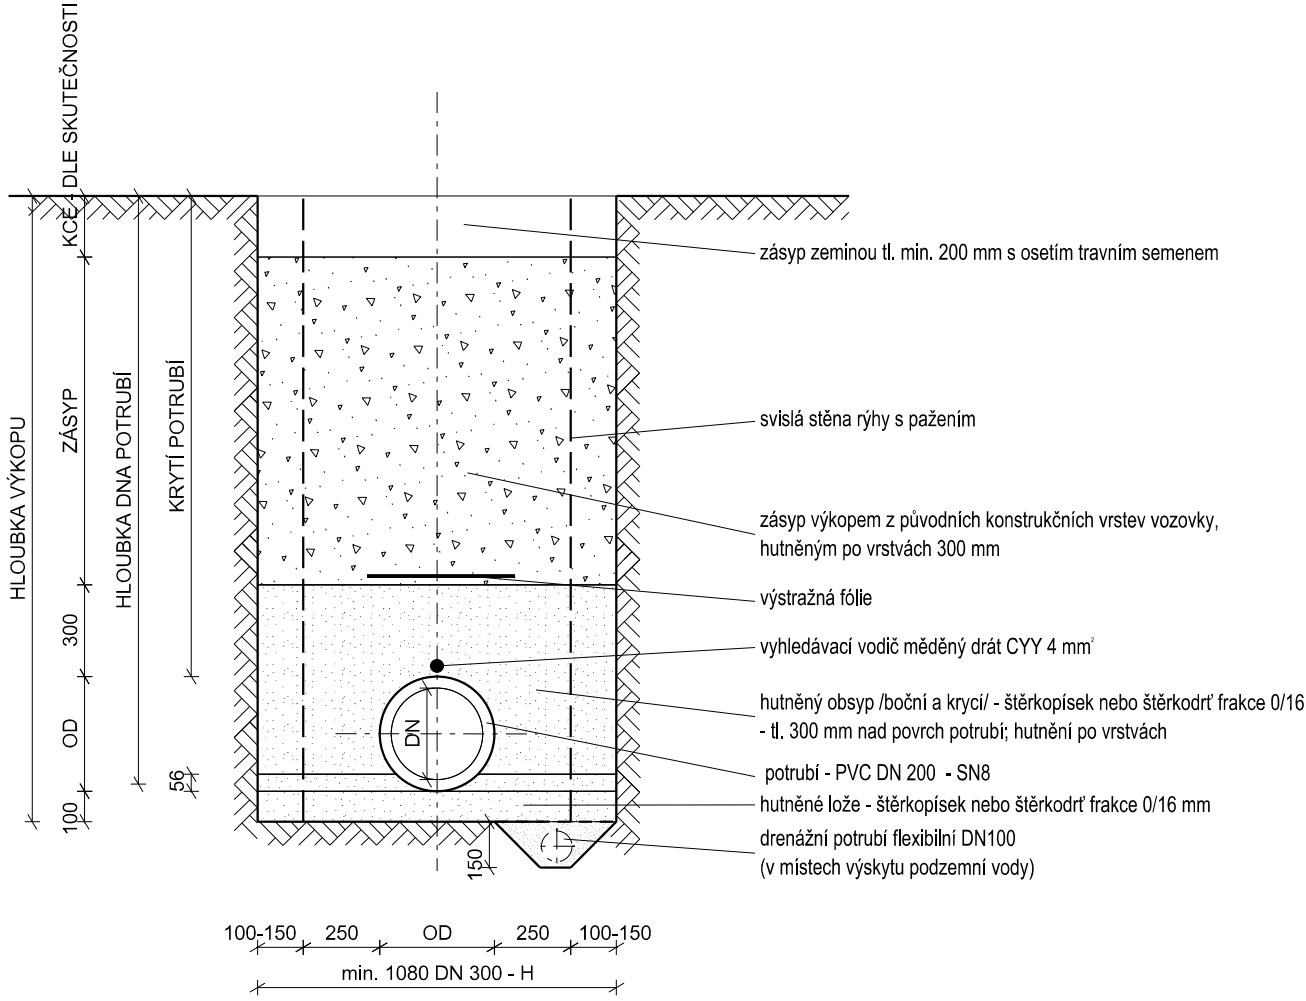


- POZNÁMKA


Minimální šíře výkopu dle ČSN EN 1610 je OD + 0,5 m - pro průměr > 225 až < 350 mm - stoka dešťové kanalizace. OD je vnější průměr trouby v m. Potrubí bude uloženo v nezamrzé hloubce.

Dle ČSN 736005/Z4 je doporučeno minimální krytí kanalizace pod vozovkou 1,8 m a ve volném terénu 1,00 m. Případně dle místních podmínek.

Rýha pro potrubí bude pažena pažením příložným - při hloubce výkopu nad 1,5 m.

- ULOŽENÍ POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU (KOMUNIKACE)

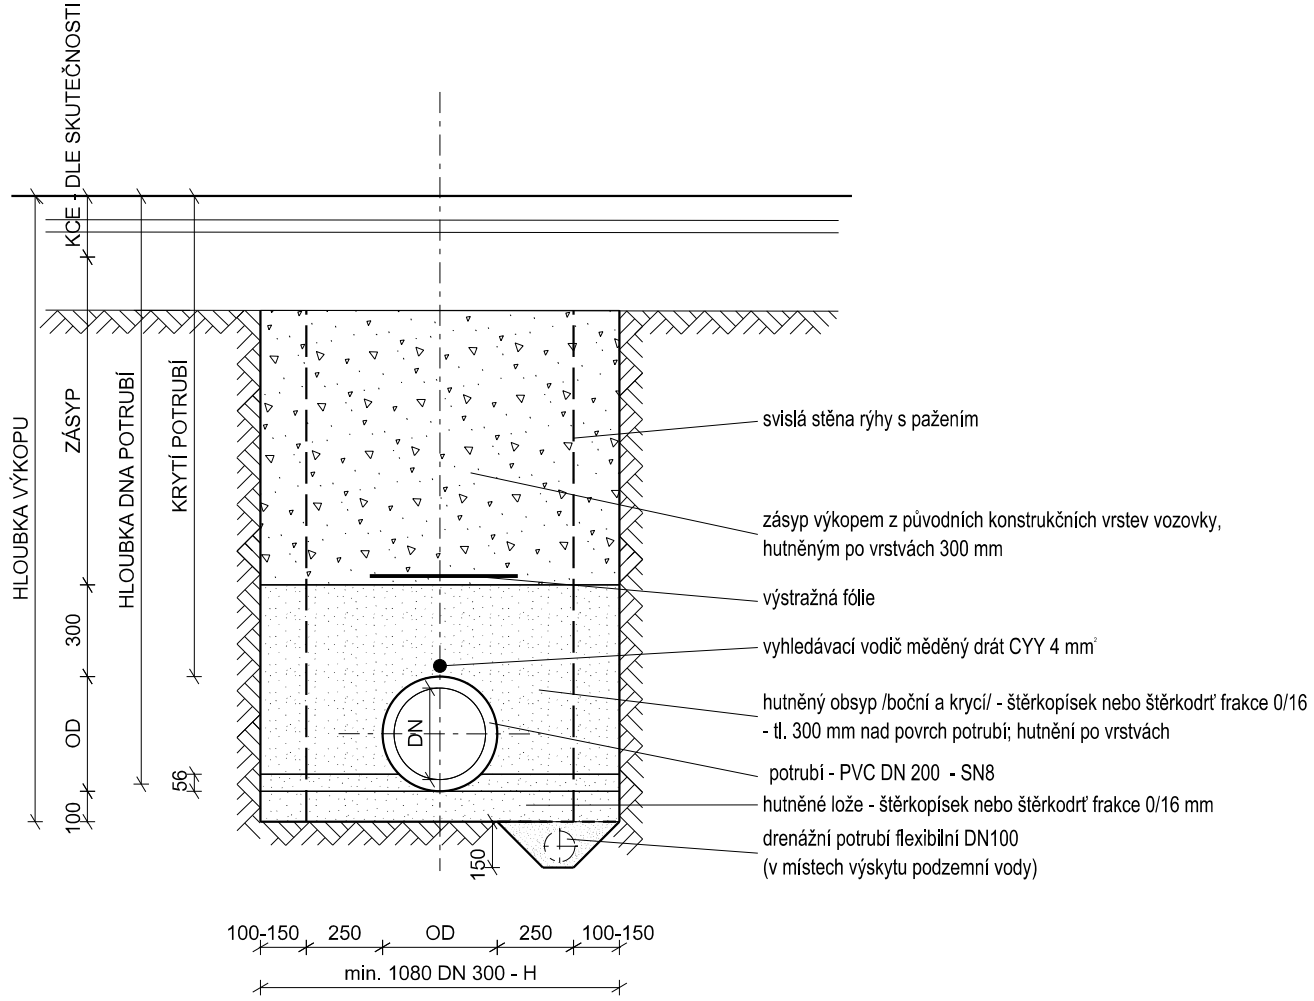

Zodpov. projektant:	IČO:	Vypracoval:	Kontroloval:	 <p>TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk tel.: 583 214 360 E-mail: info@terra-pu.cz</p>		
Ing. Filip Brtna	63320819	Ing. Filip Brtna	Milan Hübl			
Okres:	Olomouc	Obec:	Šternberk			
Investor:	Město Šternberk					
Akce:	<div>Město Šternberk, chodník Jívavská</div>					
Formát:				2 A4		
Datum:				04/2022		
Účel:				DUR+DSP		
Číslo zak.:				09/2022		
<div>Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí</div>			Výšk. systém:	b. p. v.		
			Měřítka	Č.výkresu		
			1:25	D.1.3.4.4		