


ROZVODNÁ SOUSTAVA:  
ROZVOD NN: 3+PEN ~ 50Hz 400/230V TN-C  
VE STOŽÁRU: 1+NPE ~ 50Hz 230V TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3:  
- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ A PŘEKÁŽKY NEBO KRYTY (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ), ČL. 411.2  
- PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ), ČL. 411.3  
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, ČL. 411.3.1  
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY, ČL. 411.3.2

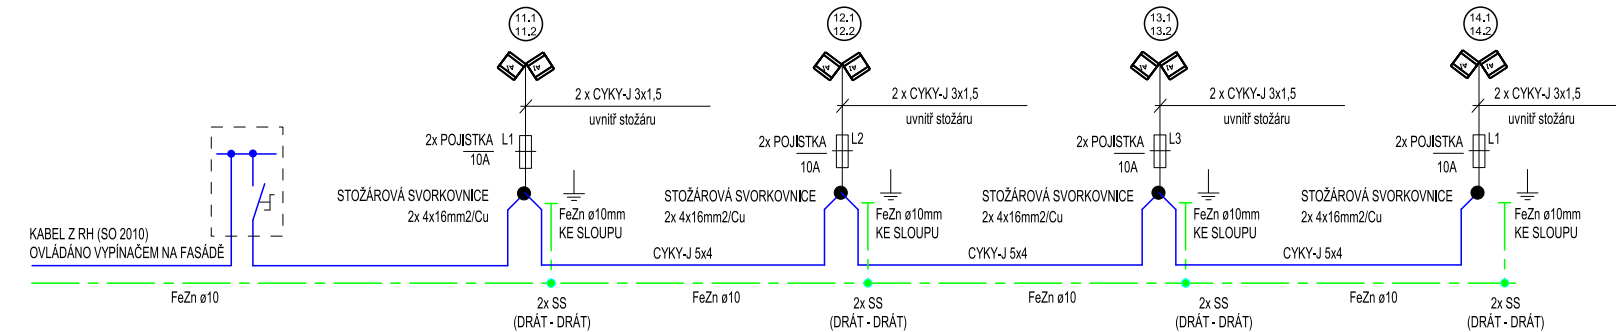

KOOPERACE SE SPECIALIZOVANOU PROFESÍ		ENERGOSERVIS+	
ELEKTROINSTALACE			
FIRMA: EnergoServis Plus s.r.o. Komenského 882, 76321 Slavičín IČ: 29359490		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JIŘÍ TRUNDA ČKAIT 1102037	
VEDOUCÍ PROJEKTU: Radim Studénka +420 777 342 396 radim.studenka@esplus.cz		KRESLIL: Ing. Pavel Cholevík +420 777 870 671 pavel.cholevik@esplus.cz	
0,000 = dle B.p.V. Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV		<div><div></div><div>MAAUS</div><div>m. architektonické a urbanistické studio</div></div>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: MAAUS s.r.o Gorkého 51/1, 602 00 Brno-střed - Veverí IČO: 09613111		STAVEBNÍK: Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 35, Hodonín IČ:00284891	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D. Číslo autorizace: 04884		KRESLIL: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz	
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz		MÍSTO STAVBY: Dětské městečko 695 01, Hodonín - Bažantnice	
NÁZEV ZAKÁZKY: OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA V HODONÍNĚ			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby		DATUM:	Prosinec 2023
OBJEKT SO 4100 Změna trasy přípojky NN, SO 4101 Areálové vedení NN, SO 4201 Areálové osvětlení, SO 4400 Sdělovací vedení		ČÍSLO PROJEKTU	A26
ČÁST D.1.4.5 SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ VEDENÍ		MĚŘÍTKO:	-
DOKUMENT - VÝKRES: SCHÉMA ZAPOJENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
		D.1.4.5.7.4	-