


SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY



LEGENDA ZP

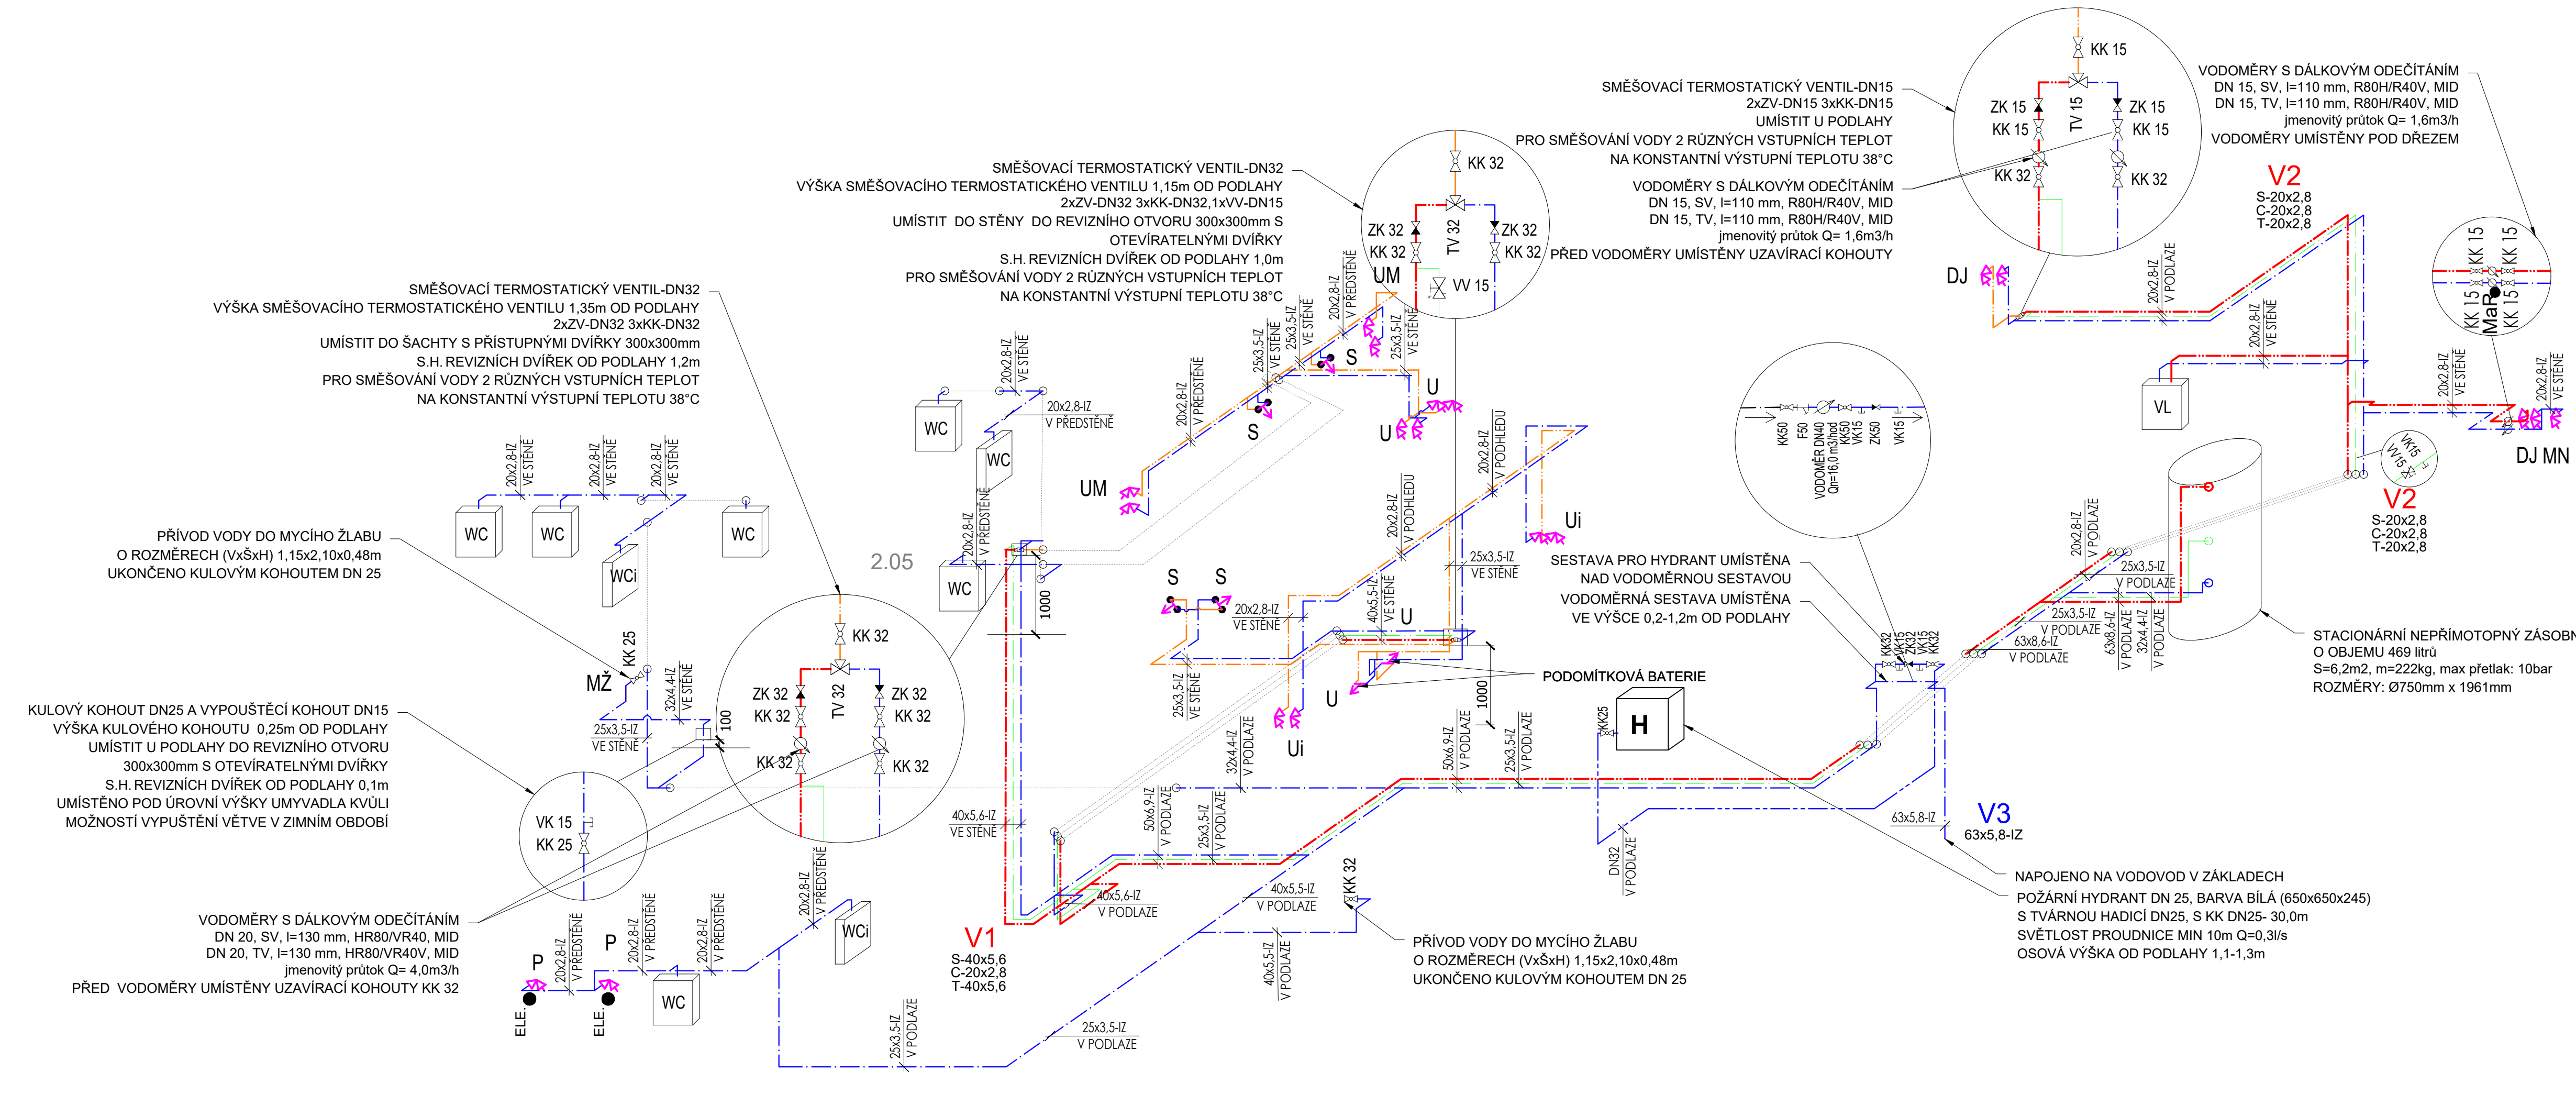

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA (SYSTÉM GEBERIT)
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ
S	SPRCHA
MN	MYČKA NÁDOBÍ
P	PISOAR
DJ	DŘEZ DVOJITÝ
VL	VÝLEVKA
Ui	UMÝVADLO, INVALIDA
WCI	ZÁCHODOVÁ MÁSA, INVALIDA
MČ	MYČÍ ŽLAB

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA, PP-R PN 16
- CIRKULACE - TEPLÁ VODA, PP-R PN 16
- TEPLÁ VODA, PP-R PN 16
- POŽÁRNÍ VODOVOD POZINKOVANÁ OCEL
- SMÍŠENÁ VODA (38°C), PP-R PN 16

LEGENDA POZNÁMEK

Pozice výstupů potrubí u zařizovacích předmětů budou realizovány dle interiéru

KOOPERACE SE SPECIALIZOVANOU PROFESÍ		<div><div>TEBISIONS s.r.o.</div></div>	
D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
FIRMA: TEBISIONS s.r.o Lidická 700/19, 602 Brno IČO: 08130914		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Marek Milata Bernartice nad Odrou 300, 741 01 číslo autorizace: 1102884 - IE01	
VEDOUcí PROJEKTU: Ondřej Hruška 605 815 510 hruška@tebisions.com		KRESLIL: Ing. Adam Holeňa holeňa@tebisions.com	
0,000 = Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV		<div><div>MAAUS m. architektonické a urbanistické studio</div></div>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: MAAUS s.r.o. Gorkého 51/1, 602 00 Brno-střed-Veveří IČO: 09613111		STAVEBNÍK: Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 35, Hodonín IČ: 00284891	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Miroslava Zadrážilová Ph.D. Číslo autorizace: 04884		KRESLIL: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz	
VEDOUcí PROJEKTU: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz		MÍSTO STAVBY: Dětské městečko 695 01, Hodonín - Bažantnice	
NÁZEV ZAKÁZKY: OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA V HODONÍNĚ			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby		DATUM:	prosinec 2023
OBJEKT SO 2010 HLAVNÍ BUDOVA		ČÍSLO PROJEKTU	44923
ČÁST D.1.4.1.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		MĚŘÍTKO:	1:50
DOKUMENT - VÝKRES:		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
AXONOMETRIE VODOVODU		B-10	01

